


4.NP - LEGENDA MÍSTNOSTI:

Č.M.	KATEGORIE	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLŮCHY [m ²]	S.V.
401		CHODBA	276,96	3,42
402		KANCELAR	17,78	3,42
403		KOZE	36,02	3,42
404		KANCELAR	17,78	3,42
405		KOZE	17,78	3,42
406		KANCELAR	36,33	3,42
407		KOZE	17,78	3,42
408		KANCELAR	17,80	3,42
409		SKLAD	12,04	3,42
410		SCHODIŠTĚ	21,26	3,42
411	KZR	VEDOUcí KATEDRY KZR	36,46	3,42
412	KZR	SEKRETARIÁT KZR	17,78	3,42
413	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
414	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
415	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
416	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
417	KZR	KANCELAR	15,68	3,42
418		WC + SPRCHA - MUŽI	13,68	3,42
419		UMÝVACÍ KOMBINA	1,70	3,42
420		WC + SPRCHA, ŽENY	13,83	3,42
421	KZR	KANCELAR	16,80	3,42
422	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
423	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
424	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
425	KZR	KANCELAR	17,78	3,42
426	KZR	KANCELAR	17,80	3,42
427		SCHODIŠTĚ	21,26	3,42
428		WC - MOBILNÍ	4,86	3,42
429		ČIŠTIVA KUCHYNKA	6,72	3,42
430	KOZE	VEDOUcí KATEDRY KOZE	36,46	3,42
431	KOZE	SEKRETARIÁT KOZE	17,78	3,42
432	KOZE	TRÁVENNÍK KOZE	17,78	3,42
433	KOZE	KANCELAR	36,33	3,42
434	KOZE	KANCELAR	17,78	3,42
435	KZR	KANCELAR	18,40	3,42
436	KZR	KANCELAR	18,80	3,42
437	KZR	KANCELAR	18,15	3,42
438	KZR	KANCELAR	18,50	3,42
439	KOZE	PRACOVNA	13,69	3,42
440	KOZE	PRACOVNA	11,96	3,42
441	KOZE	PRACOVNA	16,74	3,42
442	KZR	ZASEDACÍ MÍSTNOST	49,76	3,42

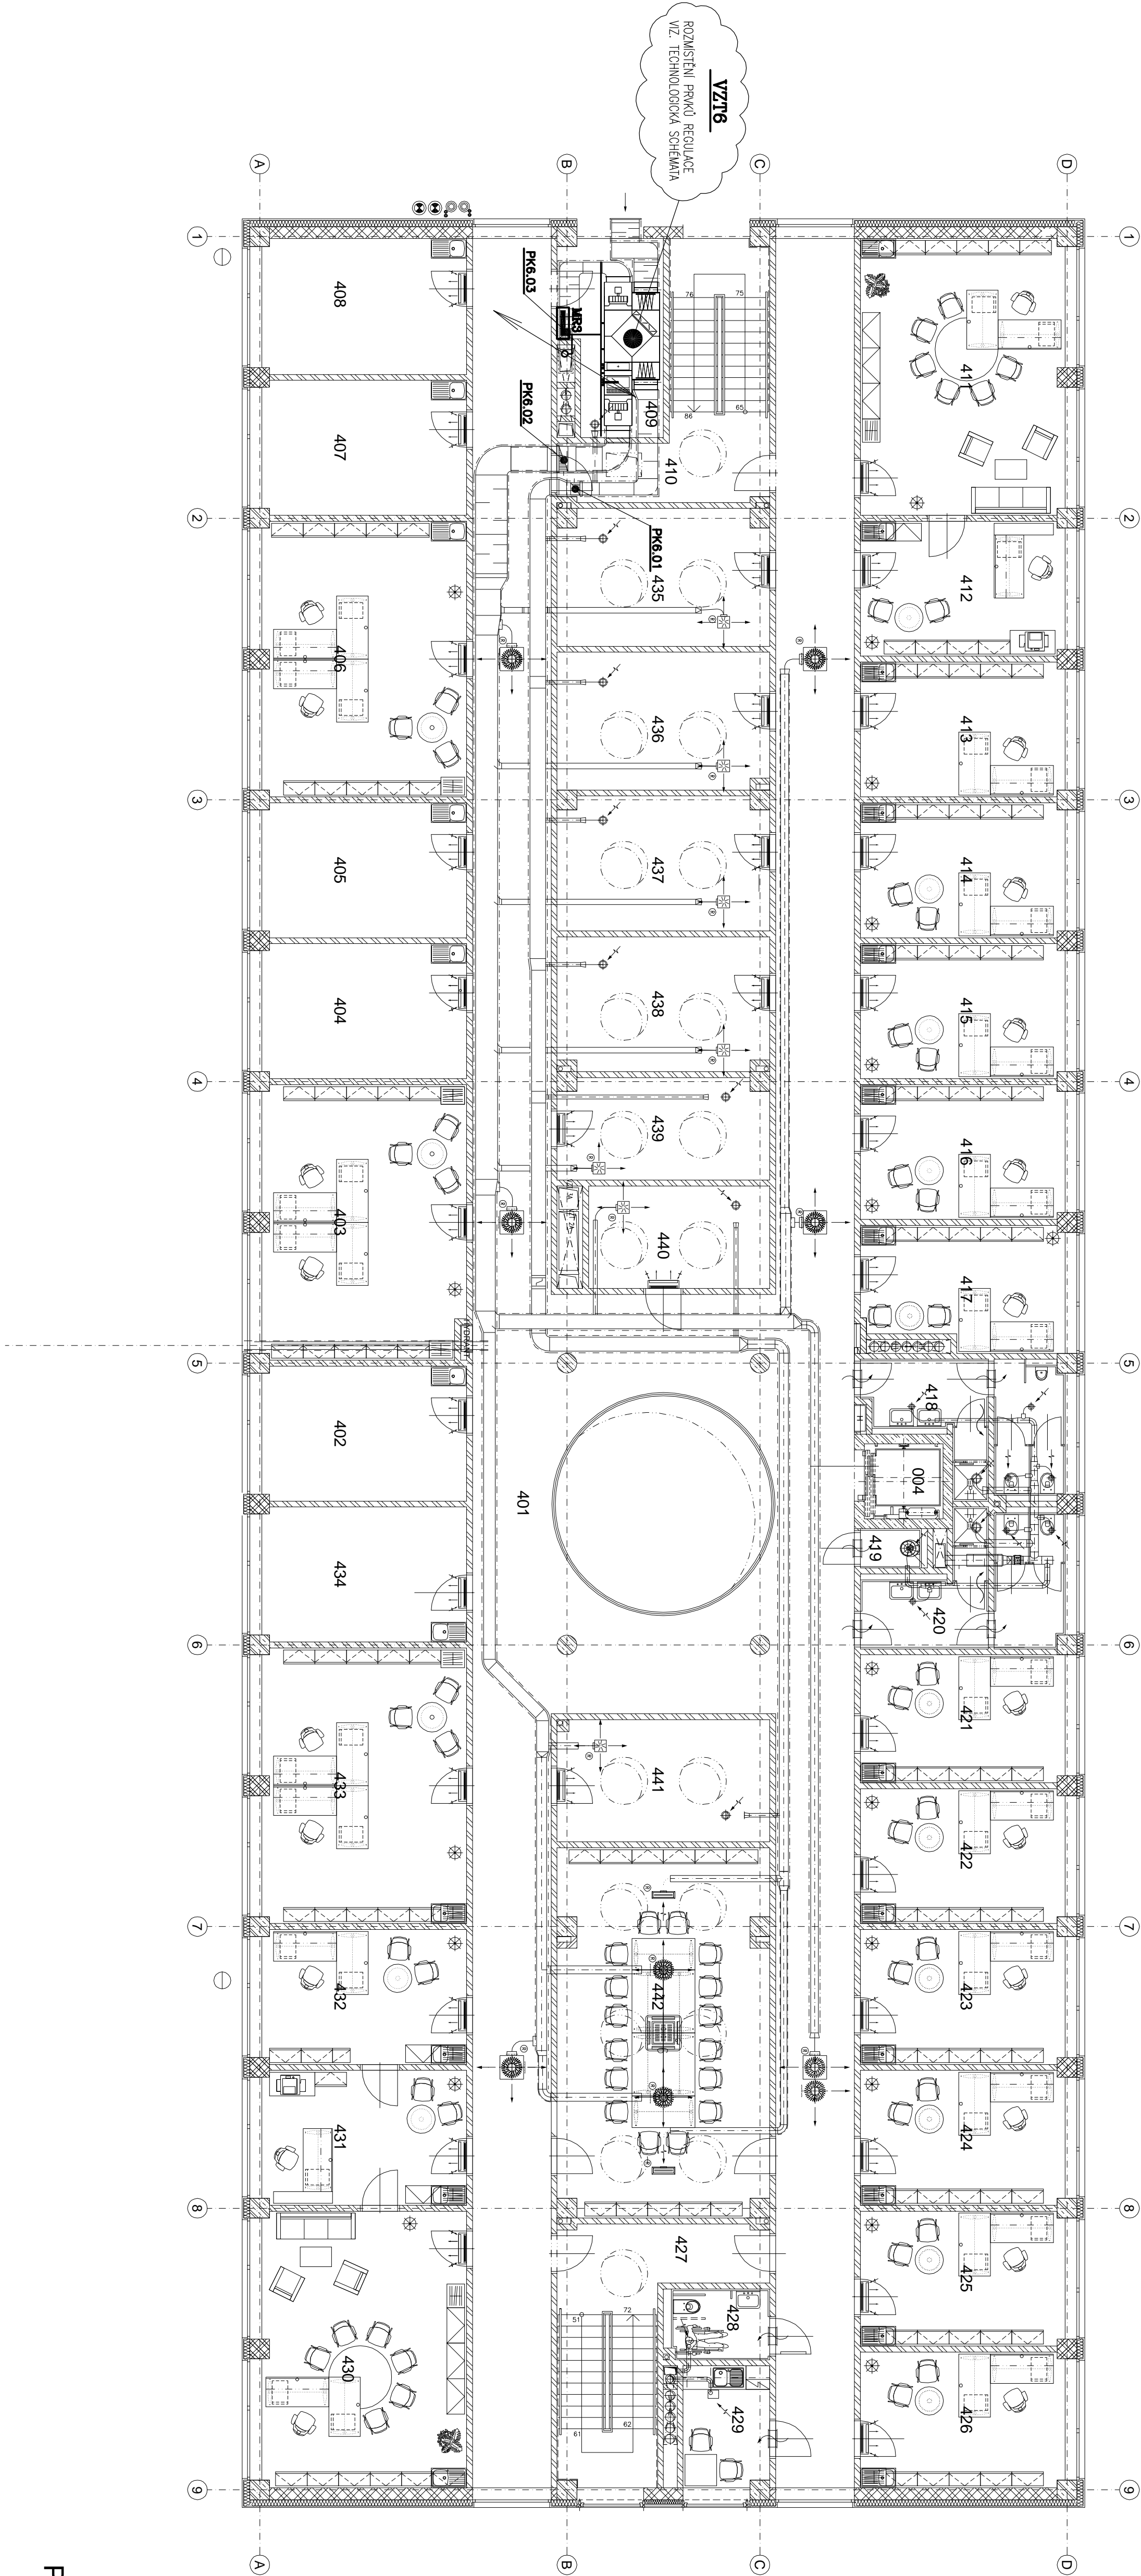

PŮDORYS 4.NP

LEGENDA MAR :

MR ROZVODNICE PRO ŘÍZENÍ VZT
HLAVNÍ TRASA KABLOVÝHO VEDENÍ
(KABELY ÚLOŽENÉ VODNĚ V KABLOVÉM ŽLABU NEBO V TRUBEČI)

PRACOVNÍ VERZE

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:

SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN-S
OVLADACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN-S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – IZOLACE
– KRYTÍEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. BOHUMIL LANCZMAN	<i>Bohumil Lanczman</i>	INTAR Ing. Hubert Josef tel.: 729 669 324 josef.hubert@intar.cz
OPROJEKTOVÝ PRAGIENTANT	ING. JOSEF HRUŠKA	<i>Josef Hruška</i>	
VYPRACOVAL	ING. JOSEF KATOLICKÝ	<i>Josef Katolický</i>	
KONTROLA			
INVESTOR	ČZU v Praze, Kemptel 159, 166 00 Praha 6 - Smolná		
MÍSTO STAVBY	k.o. Stupeňk, parc.č. 1627/1, 1627/94, 1627/95, areál ČZU		
NÁZEV AKCE:			
ZAK. ČÍSLO	2 03 05 021-4		
ZAK. KOOPER	1389		
STUPEŇ PD.	DIV		
DATUM	10/2013		
FORMÁT	8 x A4		
KOPIE			
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ		
ČÁST:	D.1.4.6 MĚŘENÍ A REGULACE		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 4.NP	SOUBOR	ČÍSLO PŘÍLOHY:
		1:100	D.1.4.6_06