
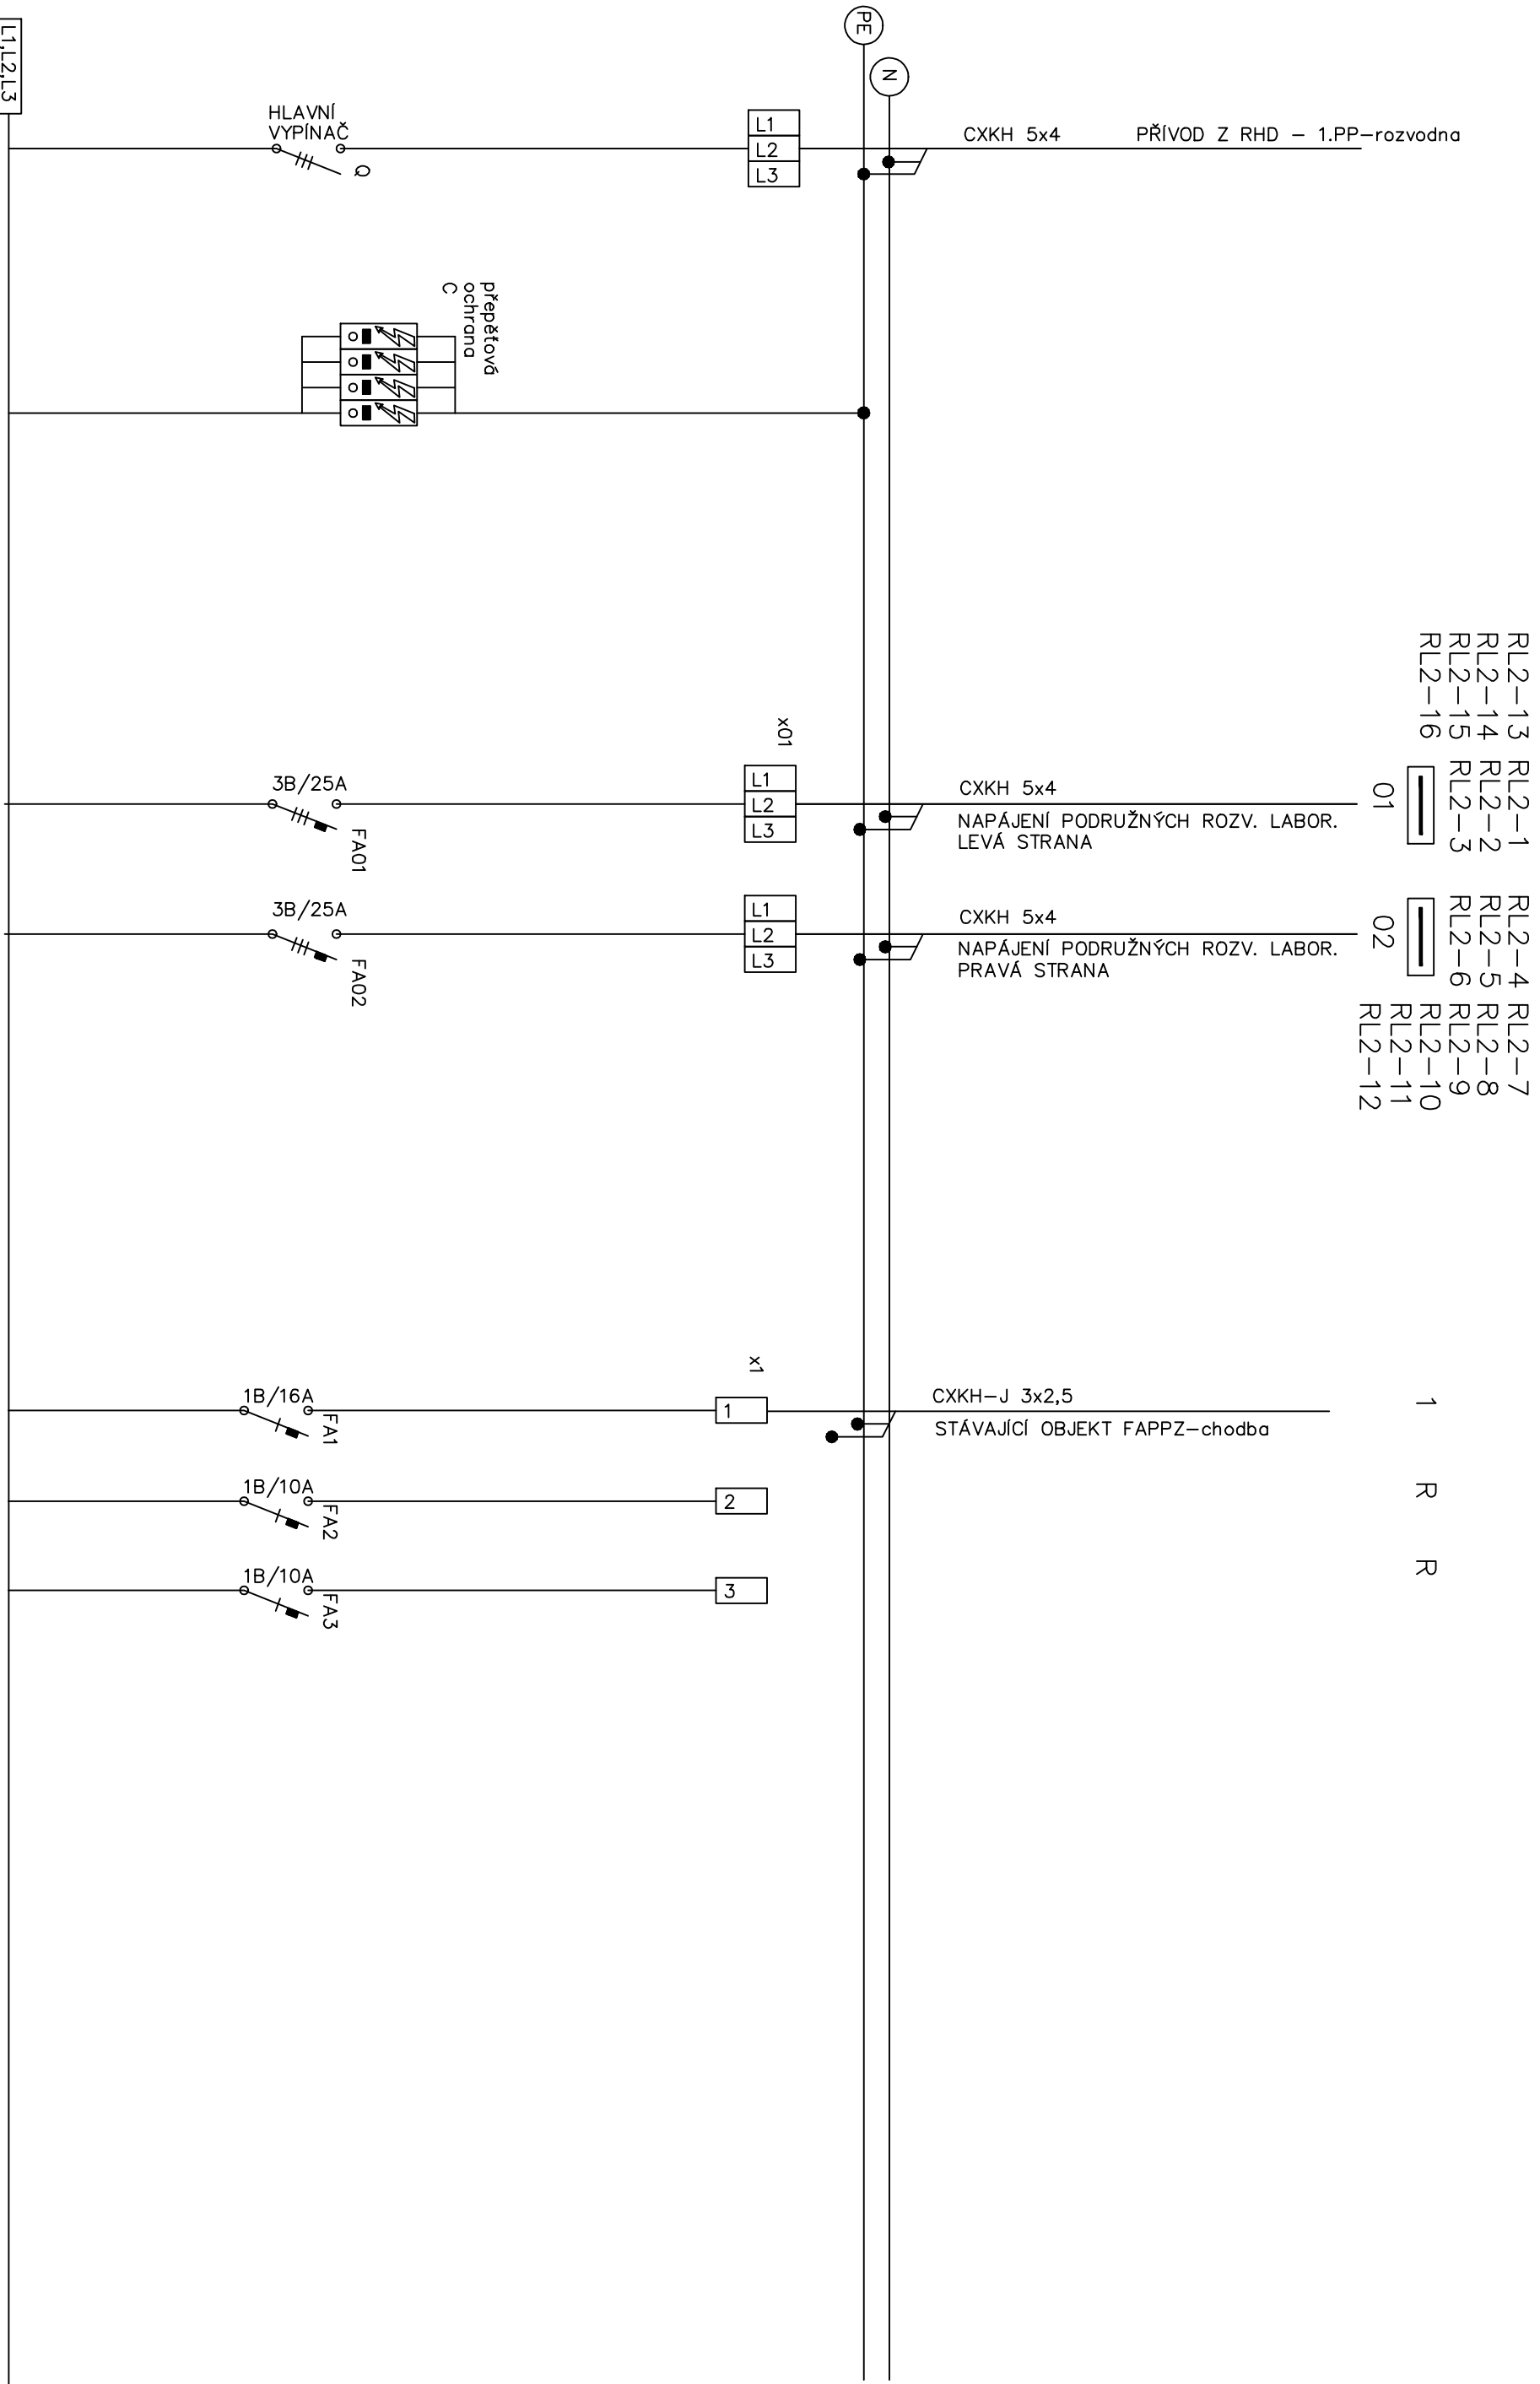


ROZVADĚČ RD2

PLASTOVÁ ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
PRO 36xTE
KRYTÍ IP 40



VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPOLJENY PŘIMO NA SVORKY JISTIČŮ

ELEKTRICKÉ NÁPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/IN-S
OCHRANA PŘED OHŘEVEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2
norminál – zblíždění izolací živých částí, přepětími a krývy
– automatickým odpojením v případě poruchy

PROVEDENÍ EI30-DP1 ZAPUŠTĚNÝ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. BOHUMIL LANKOVAN	INTEGRAL
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV KADIMOŽKA	Ing. Miroslav Kadimožka
VÝKONOVÁ KONTROLA	ING. JAN ŠOBAN	Ing. Jan Šoban
INVESTOR	ČZU v Praze, kampaň 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát	ČZU v Praze, kampaň 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát
MÍSTO STAVBY	K.L. Suchbát, parc.č. 182/171, 182/73a, 182/73b, areál ČZU	K.L. Suchbát, parc.č. 182/171, 182/73a, 182/73b, areál ČZU
NÁZEV AKCE :	ZAK. Č. AKCE	2 0305 021-4
OBJEKT :	ZAK. KOOPER.	-
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ P.D.	DVZ
NÁZEV VÝKRESU :	DATA	10/2013
ROZVODNICE RD2	FORMÁT	1 x A4
SO 01 PAVILON FAPPZ	SOUBOR	
ROZVODNICE RD2	MĚŘITVO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
		D.1.4.4.18