


## 5.NP

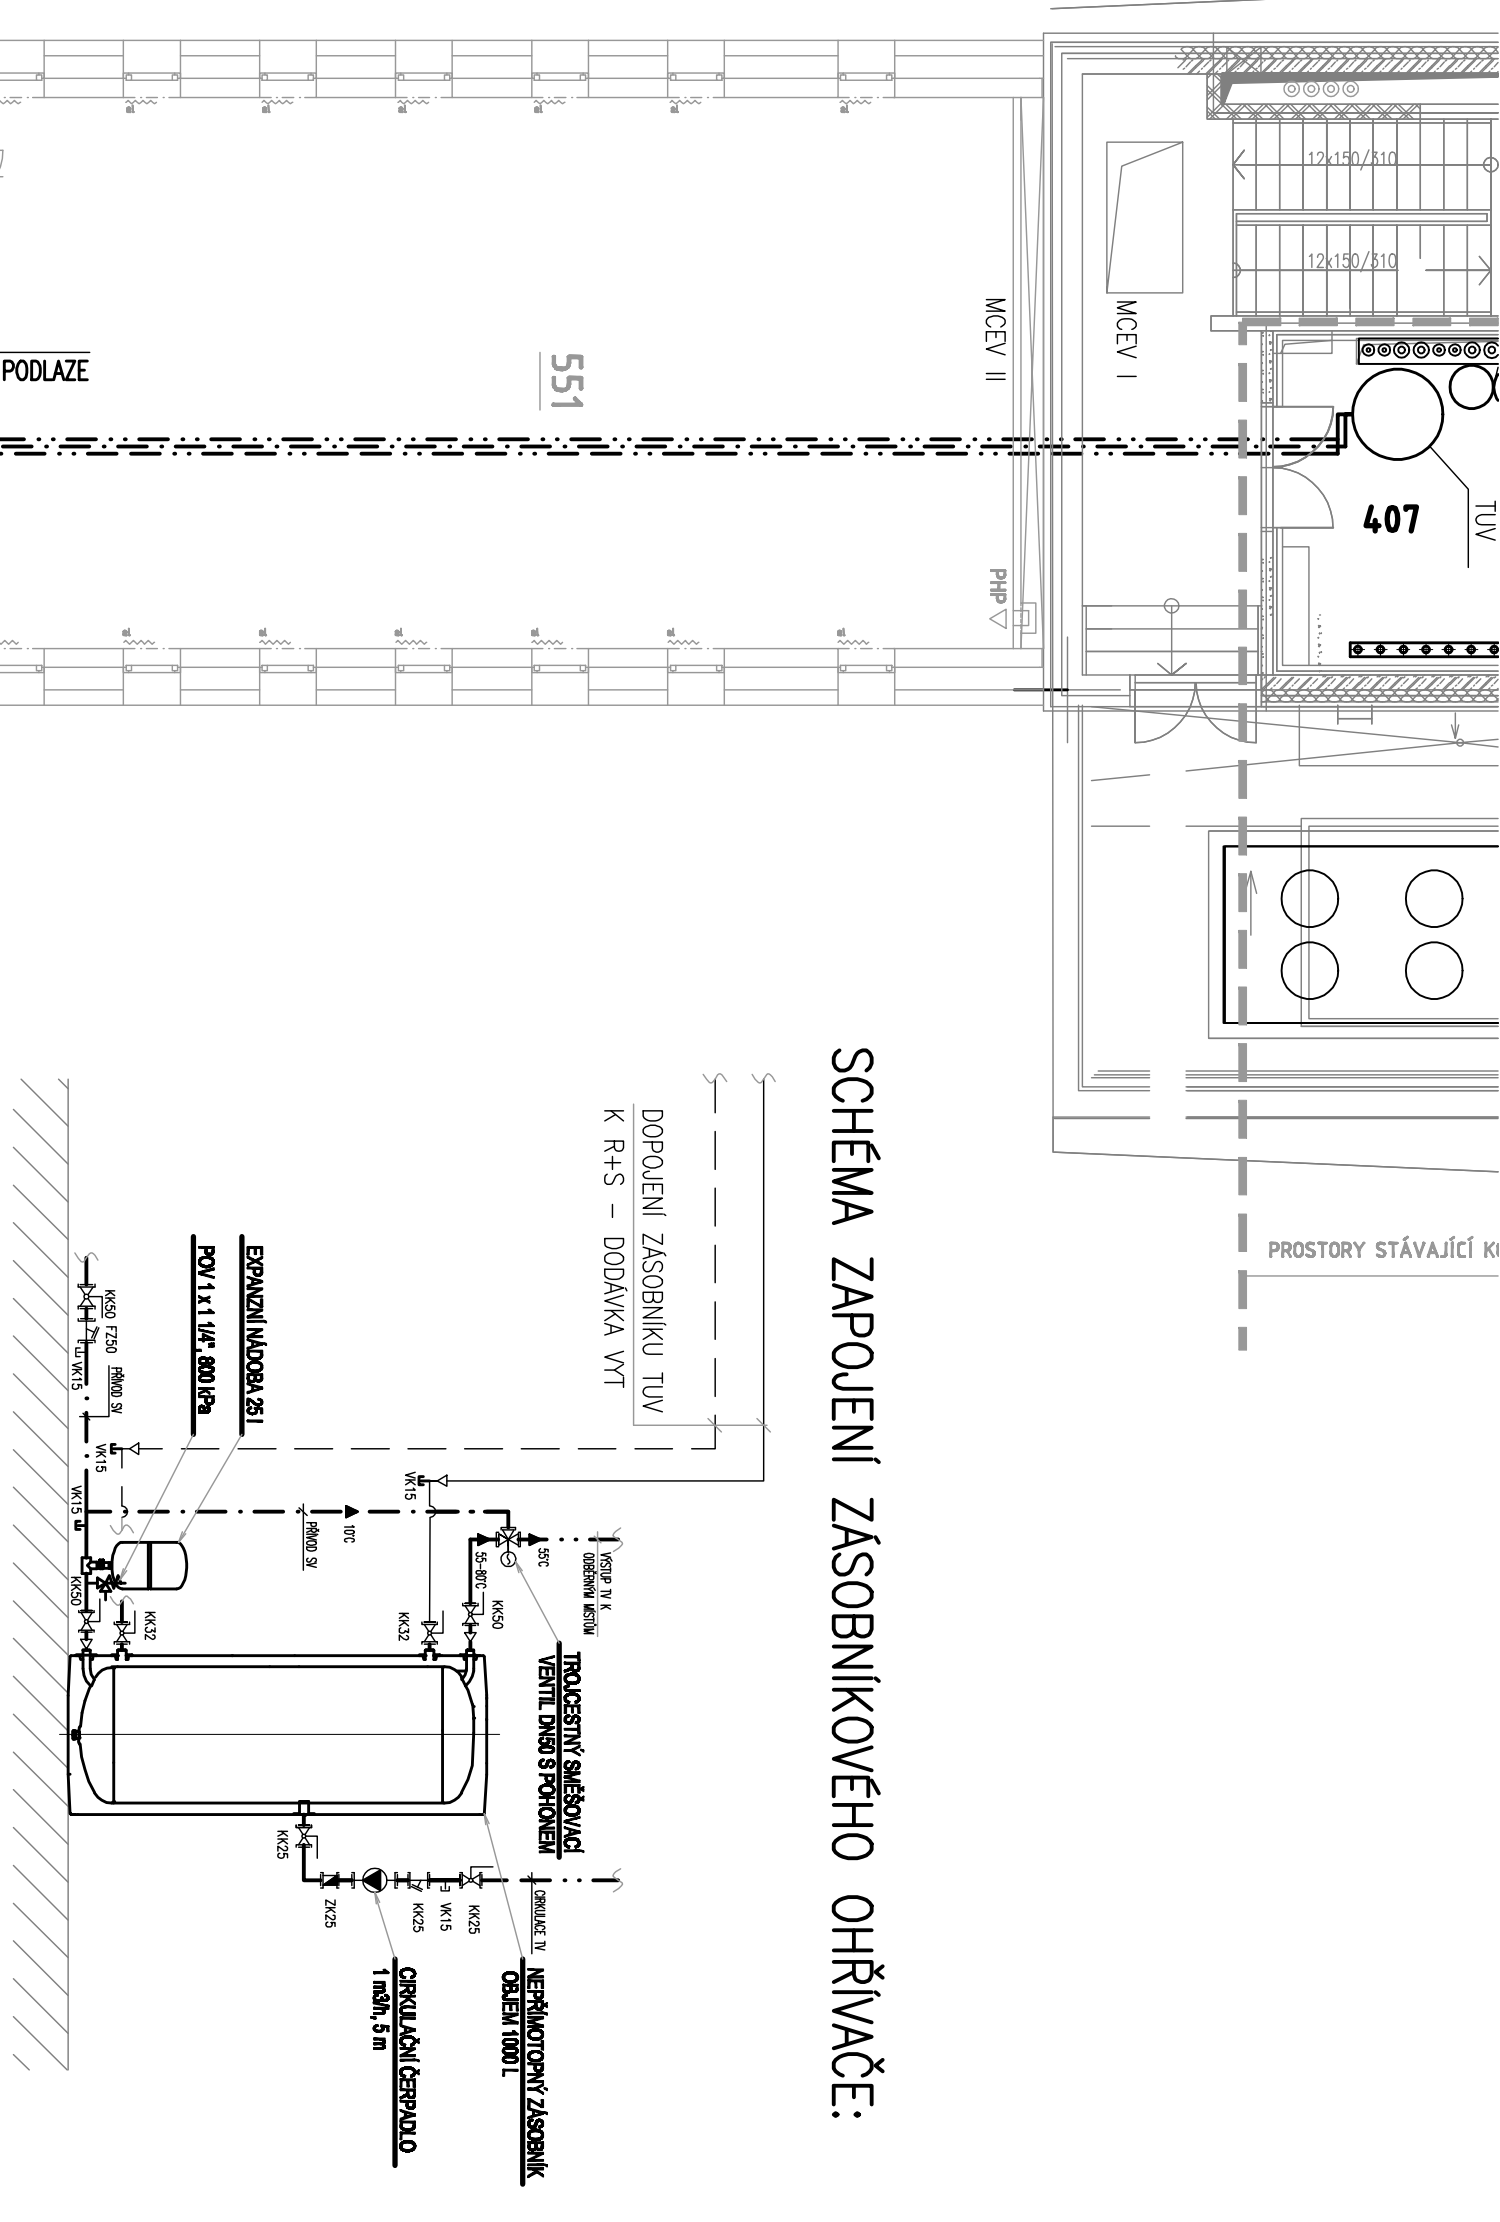

SCHEMA ZAPOJENÍ ZASOBNÍKOVÉHO OHRIVACE:

**GENDA :**

-----  
-----  
-----  
-----

(VI)

P1

POTRUBÍ ŠTUDENÉ VODY – PP,  
POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PP,  
POTRUBÍ CIRCULAČNÍ VODY – PP,  
POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINKOVANÉ POTRUBÍ  
ŠTOUPACÍ POTRUBÍ ŠTUDENÉ, TEPLÉ A CIRCULAČNÍ VODY  
ŠTOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY




B BIOET  
 WC KŁOZET  
 U(1) UMIVADLO (LABORATORIUM) – DODATEK INTERNET  
 S SPRACHA  
 D

P	PSOCOR
A	AUTOKVAL
D(p)	DIEŽ 2 (DIEŽAVIA, PODKAMA INTERIERU)
M	MOČKA (DODAKA INTERIERU)
KB	KILIMA ROŽA (DODAKA INTERIERU)
DI	DOKTOR (DODAKA INTERIERU)
D	DEKORACIJAZE
PO	PODOLAKA VYŠTĚ
WC	KLOZETĚ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
Uj	UMÝVAČO PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
K25	KOLONY KOHOUTI DNES
7	ZABÝVACÍ VĚSTNÍK
715	ZABÝVACÍ VĚSTNÍK, VĚSTNÍKOVSKÝ DNĚS

## OZNAMKA:

- VEŠKERÉ ROZVOJOY BUDOU OPÄRÉNÉ NALEKOVNU TEPELNU IZOLACIJU  
RESPE. SROUŽENÍM PRÍSLEŽNÉHO TROUŠNÍKA (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA).  
HOREZKONTOURNÍ ROZVOJ BUDOV ULOŽENÝ DO POZEMKOVANÝCH ZÁHRAD  
A UKOTVENÝ VE VZDOLŽNOSTI DLE MONITOROVANÉHO PŘEDPISU VÝROBE  
SYSTÉMU ROZVOJŮ BUDOV UPEVŇENÝ POMOČÍ OBŠAHU NA KAŽDÉM POLOŽKĚ  
ROZVOJŮ VODY BUDOU V KONKOVACI S OSTATNÍMI PROCESY

Owner	Popularity	Index	Depth

	Registered trademarks and providers: <i>every</i>	Autodesk® <i>Autodesk</i>
	ArchDesign s.r.l.s.  KAMCELA® BINO Sordani 22, 61010 Urbino Italy Tel. +39 041 420 915 Fax +39 041 420 916	

[illegible]

Štát:	SK 0002	Učtovník:	19/09/2018
F.1.1.4.5	Zariadenie zdravotnej technickej inštalácie	Dátum:	09/2013
<b>PÚDORYS 5. NP - VODOVOD</b>		Číslo projektu:	410
		Stav:	OPROZV
		Mätska:	1 : 100
Štýl:	F.1.1.4.5	Číslo výkresu:	107
Obj. číslo:	015005000	Číslo listu:	0
Názov dokumentu:			