

**Tabulka místnosti 1.NP - ŘEŠENÁ ČÁST**

NOZM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA Jm <sup>2</sup>	PODLAŽNÍ	POVĚROVÉ ÚPRAVY	STROJ	STAVBA	POZNÁMKA
202	Restaurace	202,00	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
204	Restaurace	34,40	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
205	Restaurace	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
206A	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
207	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
208	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
209	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
210	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
211	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
212	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
213	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
214	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
215	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
216	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
217	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
218	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
219	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
220	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
221	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
222	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
223	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
224	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
225	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
226	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
227	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
228	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
229	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
230	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
231	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
232	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
233	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
234	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
235	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
236	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
237	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
238	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
239	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
240	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
241	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
242	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
243	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
244	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
245	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
246	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
247	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
248	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
249	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
250	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
251	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
252	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
253	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
254	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
255	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
256	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
257	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
258	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
259	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
260	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
261	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
262	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
263	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
264	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
265	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
266	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
267	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
268	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
269	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
270	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
271	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
272	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
273	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
274	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
275	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
276	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
277	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
278	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
279	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
280	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
281	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
282	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
283	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
284	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
285	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
286	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
287	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
288	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
289	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
290	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
291	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
292	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
293	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
294	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
295	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
296	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
297	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
298	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
299	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm
300	Pracovní místnost	1,18	1.NP	AV, SCS	KL	2025	1500 mm x 600 mm

**Legenda prvků AVI**

- číslo v rámci systému AVI
- QLED TV nastavený
- přijímač videa
- průhledná mřížka
- číslo v rámci systému AVI
- podhledná mřížka
- číslo v rámci systému AVI
- číslo v rámci systému AVI


**Legenda prvků SCS**

- 19" DATOVÝ ROZVOD
- DATOVÁ ZÁSUVKA (ve stěně)
- DATOVÁ ZÁSUVKA (na DN lůžku)
- DATOVÁ ZÁSUVKA (na stropě/na žlábu v podhledu)
- DATOVÁ ZÁSUVKA S VÝŠŤMÍ KRYTÍM (ve stěně)
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ZAB 100/50)

**Legenda prvků SNV**

- SEGNALIZAČNÍ SYSTÉM KLOZOVÝCH VLÁKON
- TLAČNÍ PŘÍVLAK POKOJ
- TLAČNÍ PŘÍVLAK POKOJ S TLAČKOU
- TLAČNÍ PŘÍVLAK POKOJ
- TLAČNÍ PŘÍVLAK POKOJ

**POZNÁMKA SCS:**  
 datové zásuvky ve stěně budou standardně instalovány ve výšce 300  
 datové zásuvky pro přístupové body WIFI (Wx.xxx) a pro přípravu vnitřních kamerových bodů (Kx.xxx) budou instalovány v podhledu na povrchu - cca 15cm nad rastroem tak aby byly DOSAŽITELNÉ RUKOU  
 zásuvky pro připojení venkovních kamer budou pod stropem na vnější plášti bude připraveno trubkování

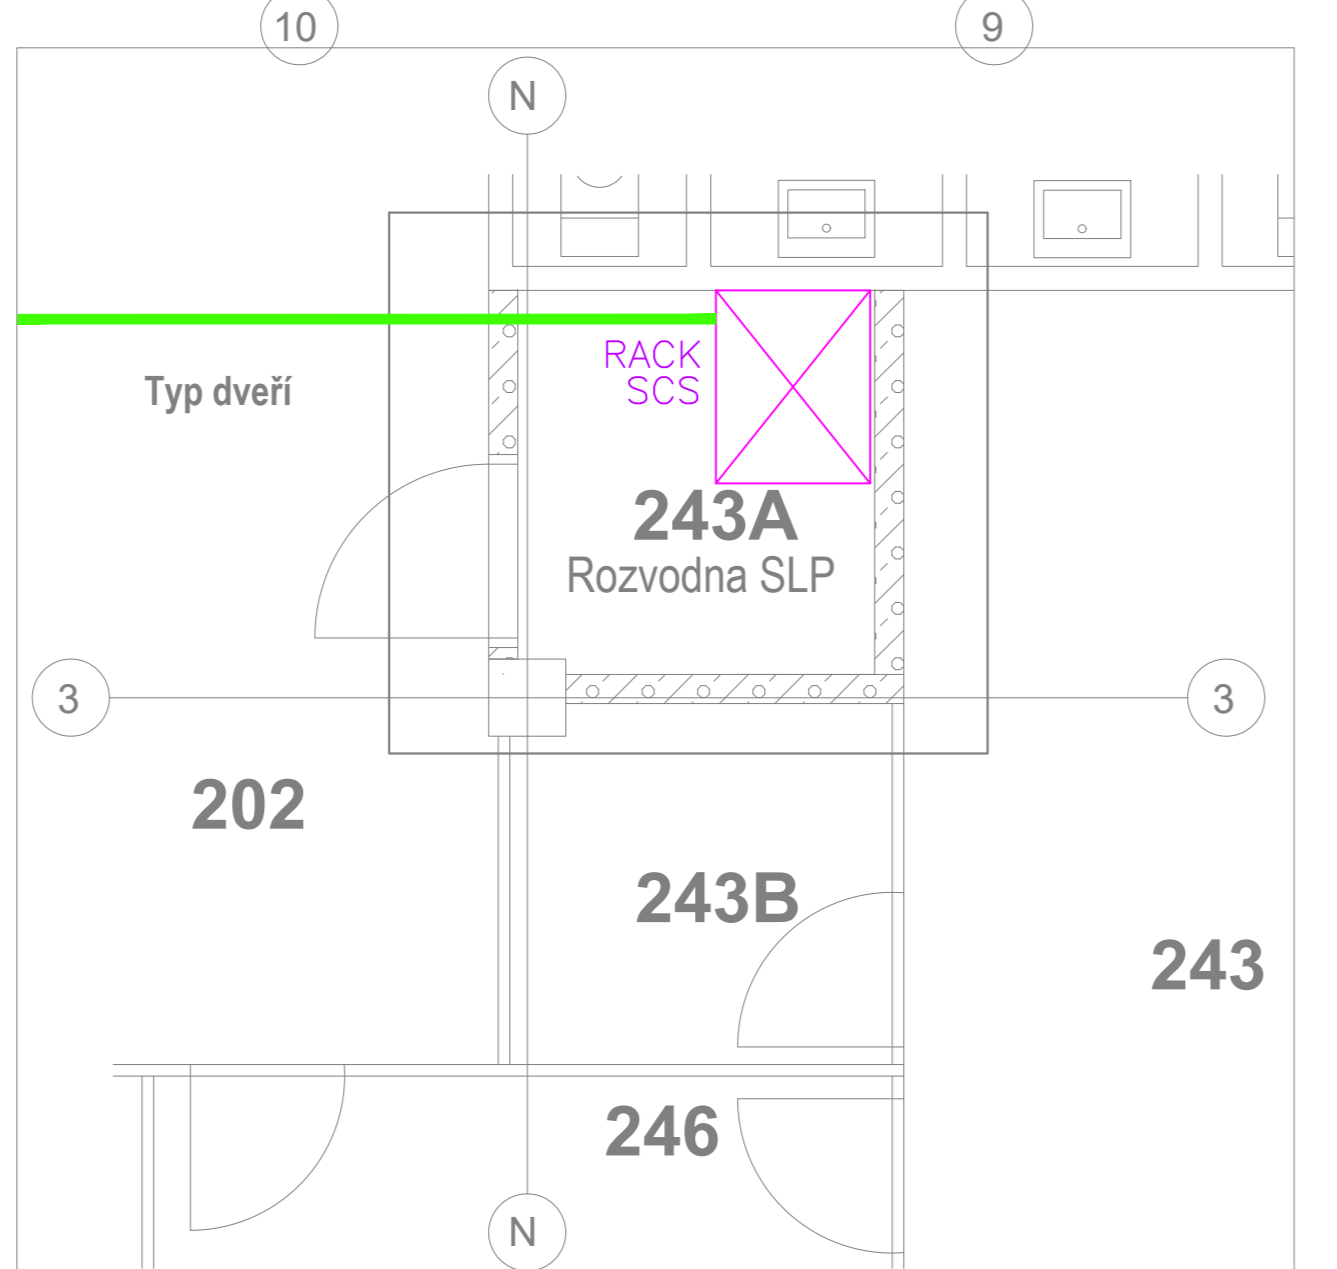

5  
4  
3  
2  
1

14.2023  
 Datum: 14.2023  
 Vypracoval: Vengrovič

Stavba: Rekonstrukce restaurace Forma  
 Dokumentace pro výběr zhotovitele

Projekt: SUBPRŮJEKT SYSTÉMY PŮDORYS 1.NP

Číslo: 01.63-02

Strana: 8