


Obsah schématu zapojení

Zařízení	Místo instalace	Str.	Popis stránky	Poznámka
		1	Schéma zapojení	
		2	Obsah schématu zapojení	
		3	Obsah schématu zapojení	
AKU	RDT1	1	Napájení 24V DC G1	
	RDT1	2	Napájení 24V DC G2	
	RDT1	3	Napájení 24V AC TR1	
	RDT1	4	PLC	
	RDT1	5	RS485	
	RDT1	6	RS485	
	RDT1	7	Signalizace z RMT1	
	RDT1	8	Signalizace z RMT1	
	RDT1	9	Signalizace z RMT1	
	RDT1	10	Signalizace z RMT1	
	RDT1	11	Akumulační nádrž A8II-S6	
	RDT1	12	Akumulační nádrž A8II-S6	
	RDT1	13	Akumulační nádrž A8I-S5	
	RDT1	14	Akumulační nádrž A8I-S5	
	RDT1	15	Závlaha	
	RDT1	16	Závlaha	
	RDT1	17	Závlaha	
	RDT1	18	Průtokoměr v MŠ1	
	RDT1	19	Průtokoměr v MŠ2	
	RDT1	20	Průtokoměr v MŠ3	
	RDT1	21	Průtokoměr v MŠ4	
	RDT1	22	Průtokoměr v MŠ5	
	RDT1	23	Průtokoměr v MŠ6	
	RDT1	24	Stožár ST1	
	RDT1	25	Stožár ST1	

Obsah schématu zapojení

Zařízení	Místo instalace	Str.	Popis stránky	Poznámka
AKU	RDT1	26	Stožár ST2	
	RDT1	27	Stožár ST3	
	RDT1	28	Stožár ST1 - srážkoměr	
	RDT1	29	Filtrace	
	RDT1	30	Signalizace	

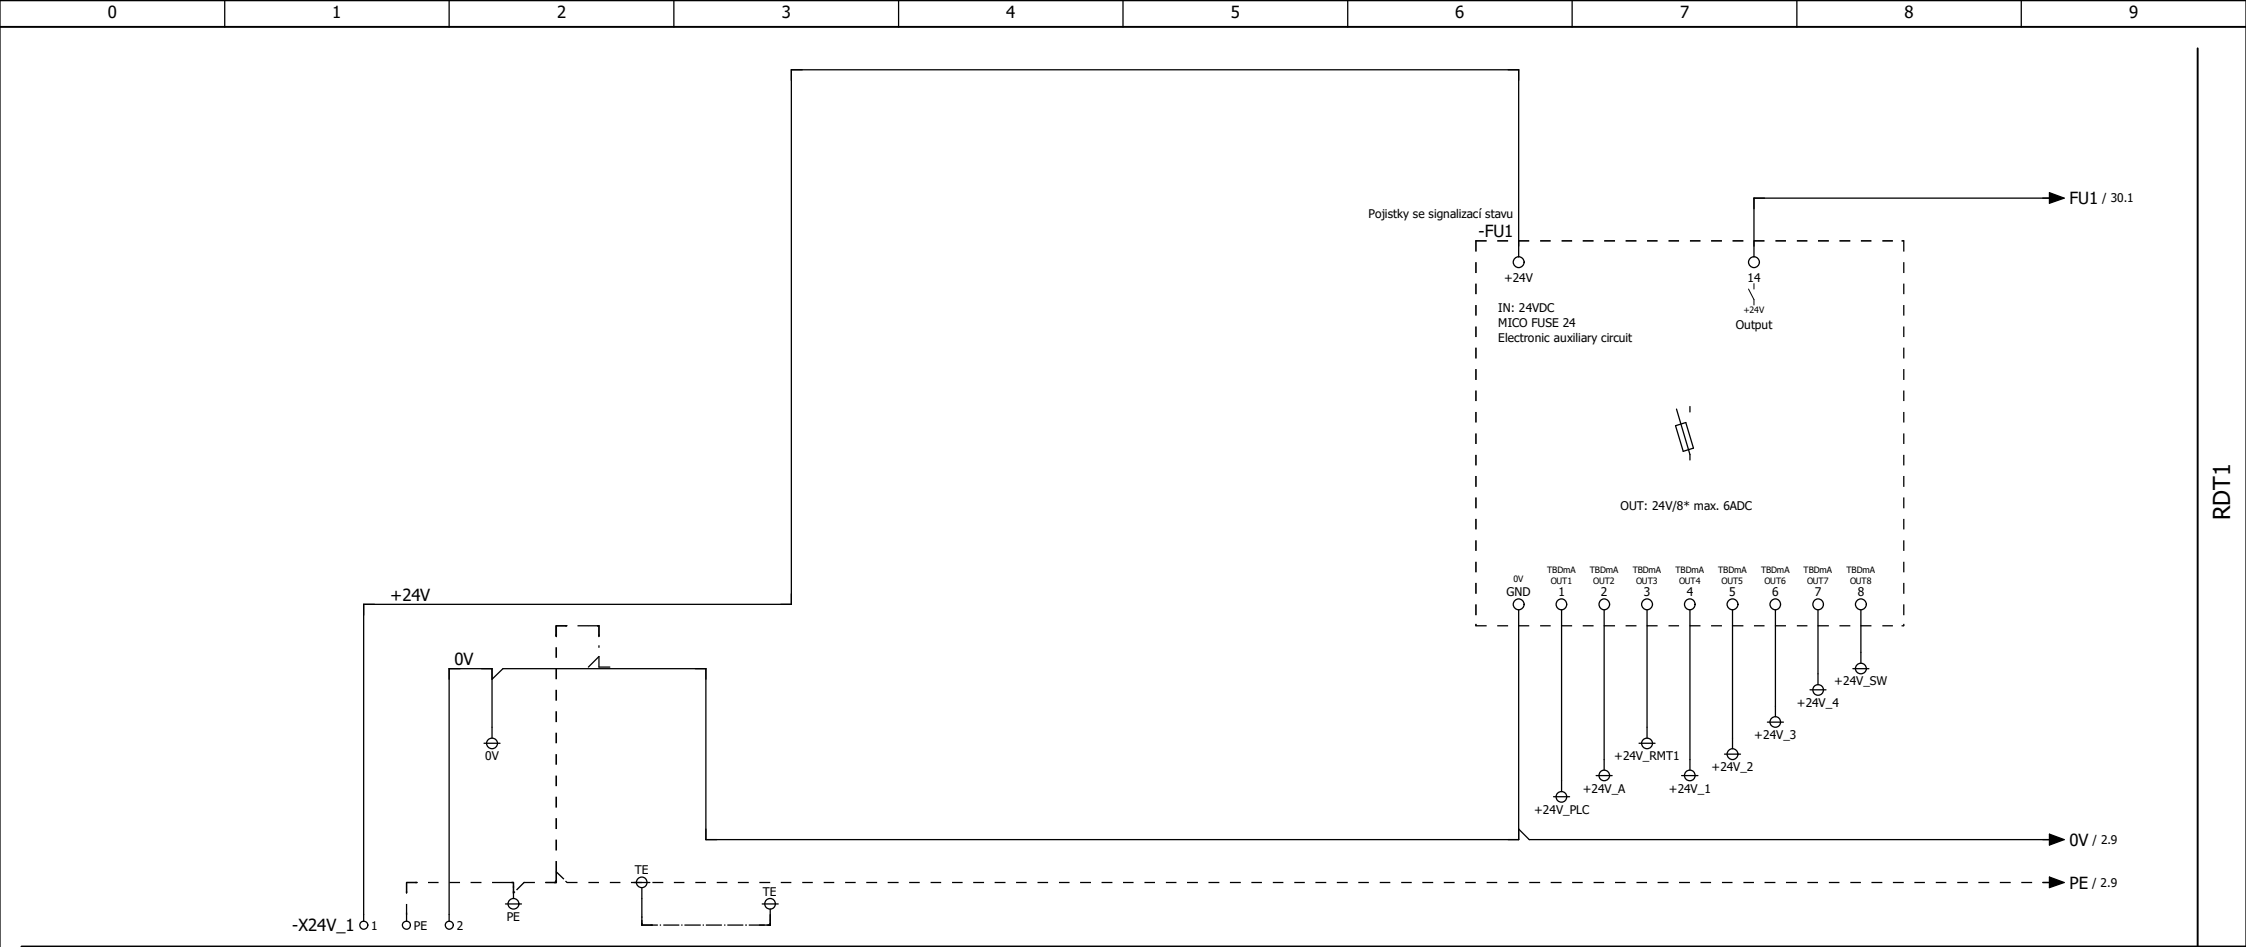

4					
3					
2					
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by

Contractor
EIMMur s.r.o.

Customer


Investor
Česká zemědělská univerzita

Design:	Napájení 24V DC G1
Design number:	2240028-EFS
Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR
Order number:	2240028

Page/Pages:
1 / 30




4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Napájení 24V DC G2	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 2 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

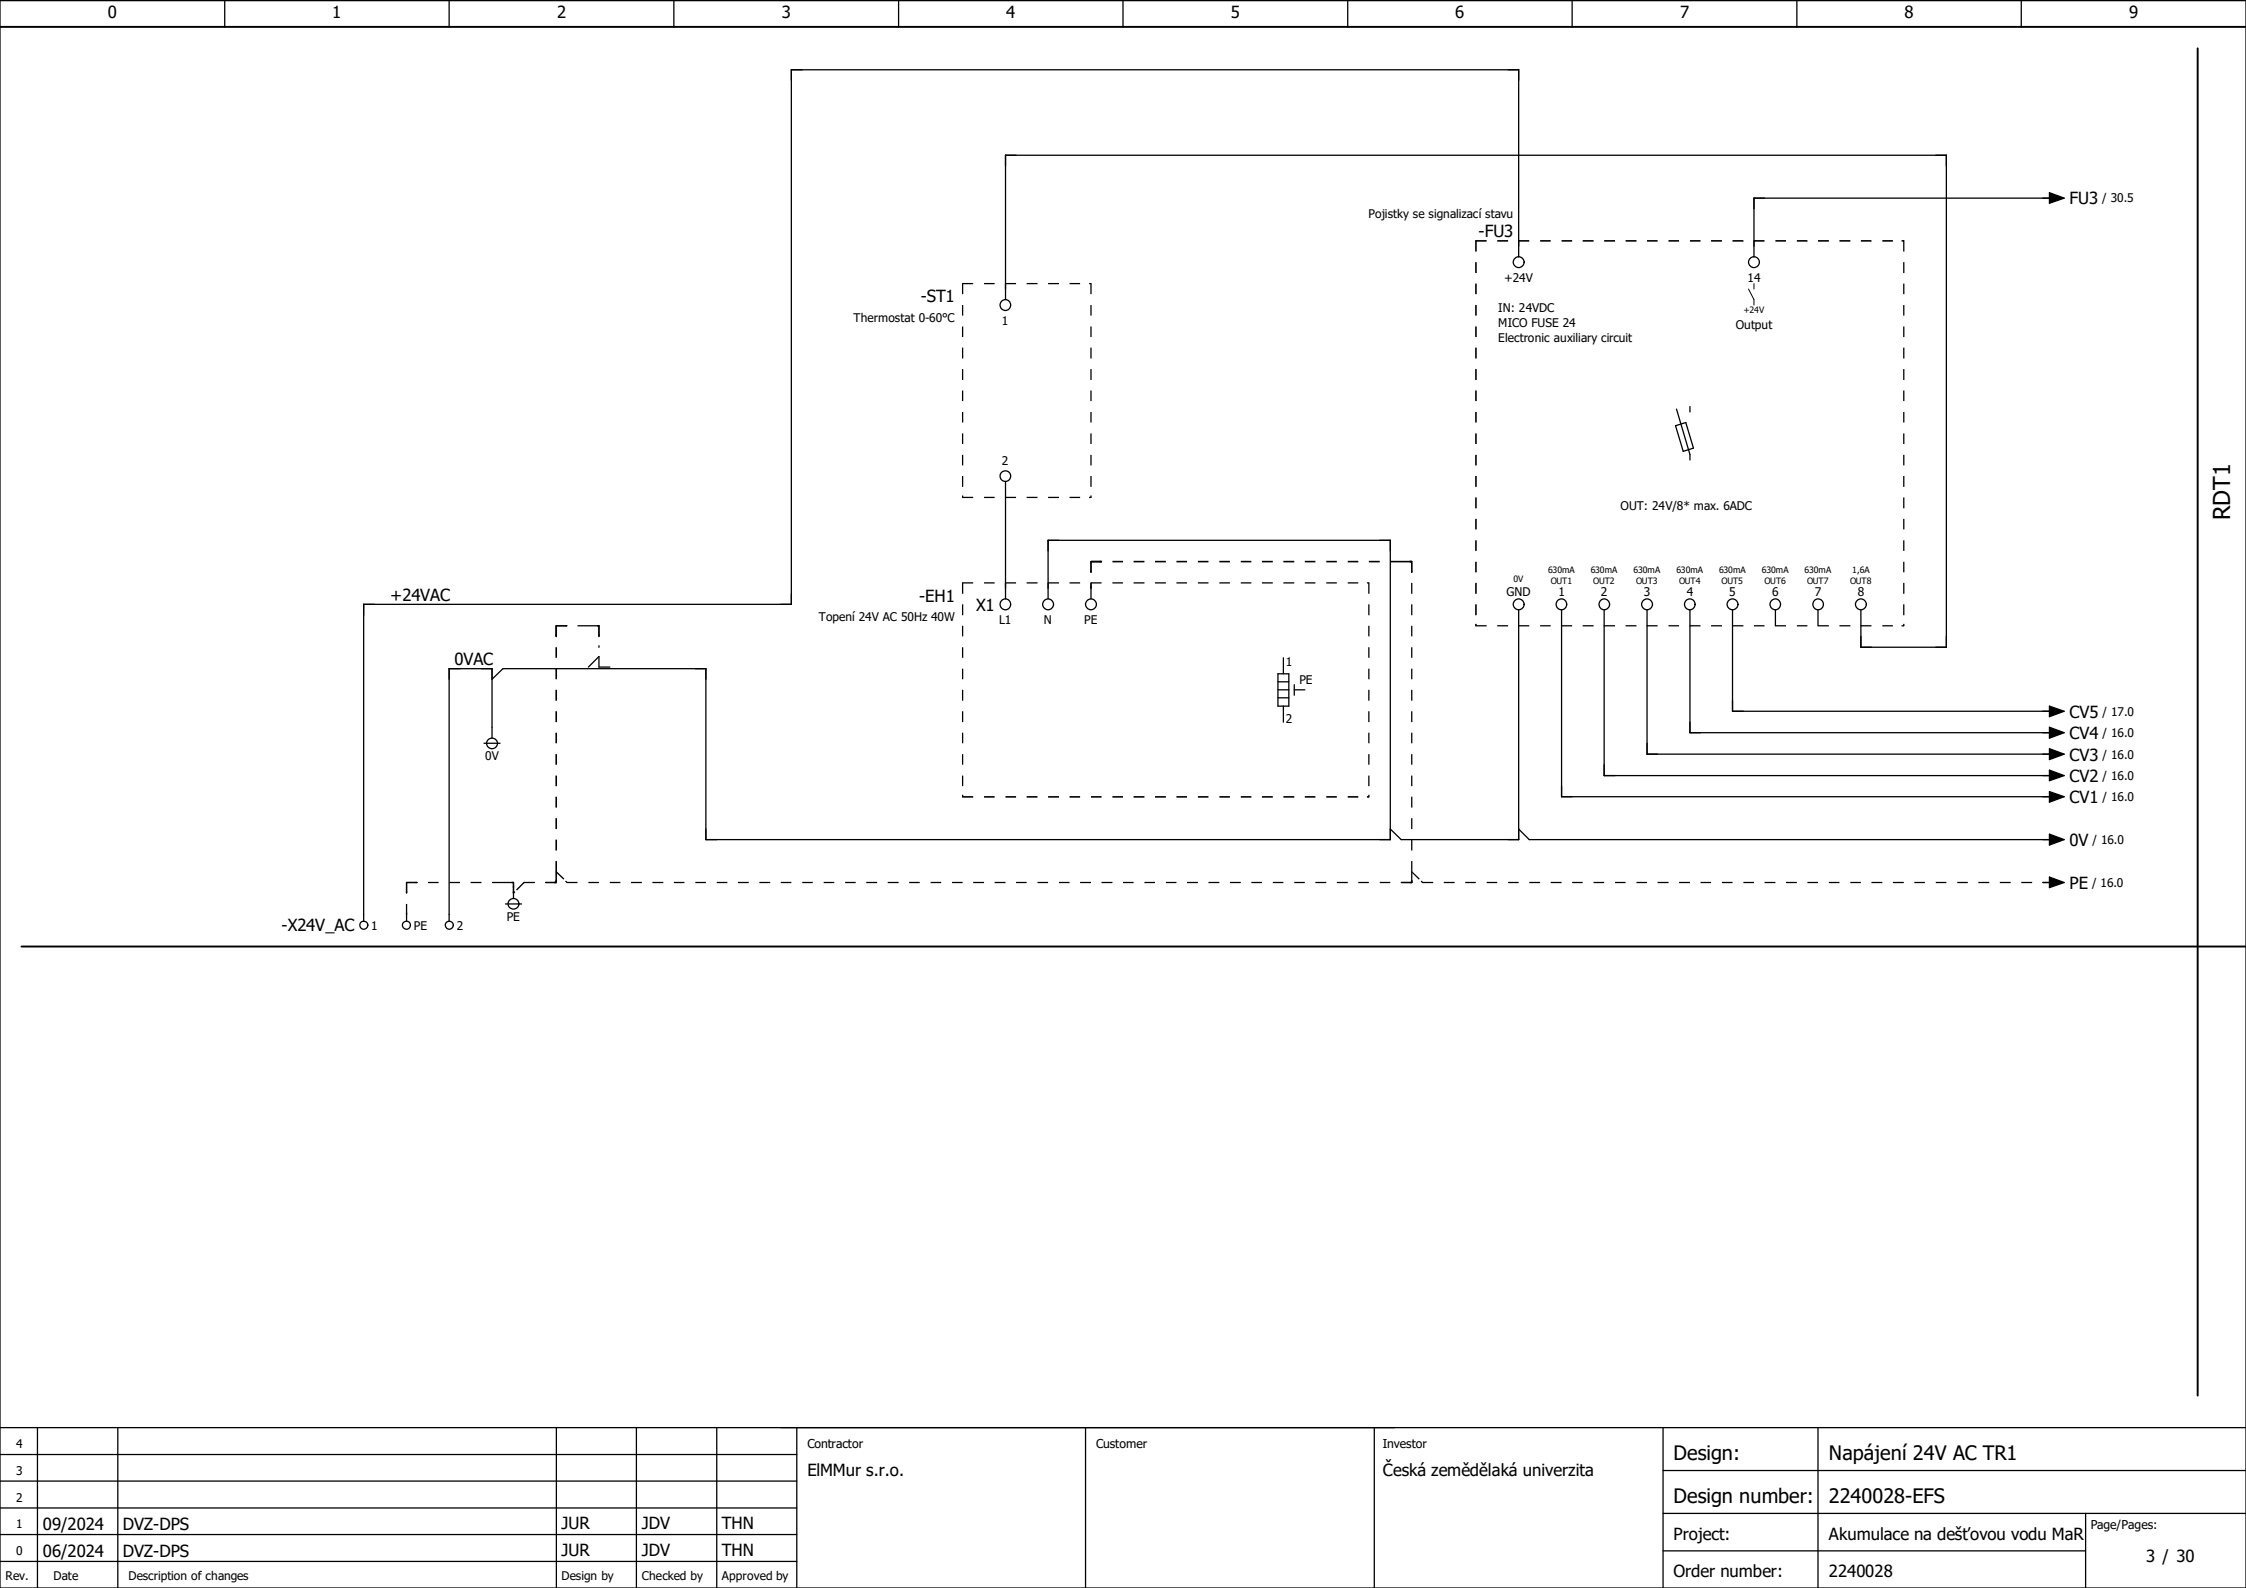


4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Napájení 24V AC TR1	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages:
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	3 / 30
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

ZAPOJENÍ PLC BUDE PROVEDENO DLE DODANÉHO VÝROBCE

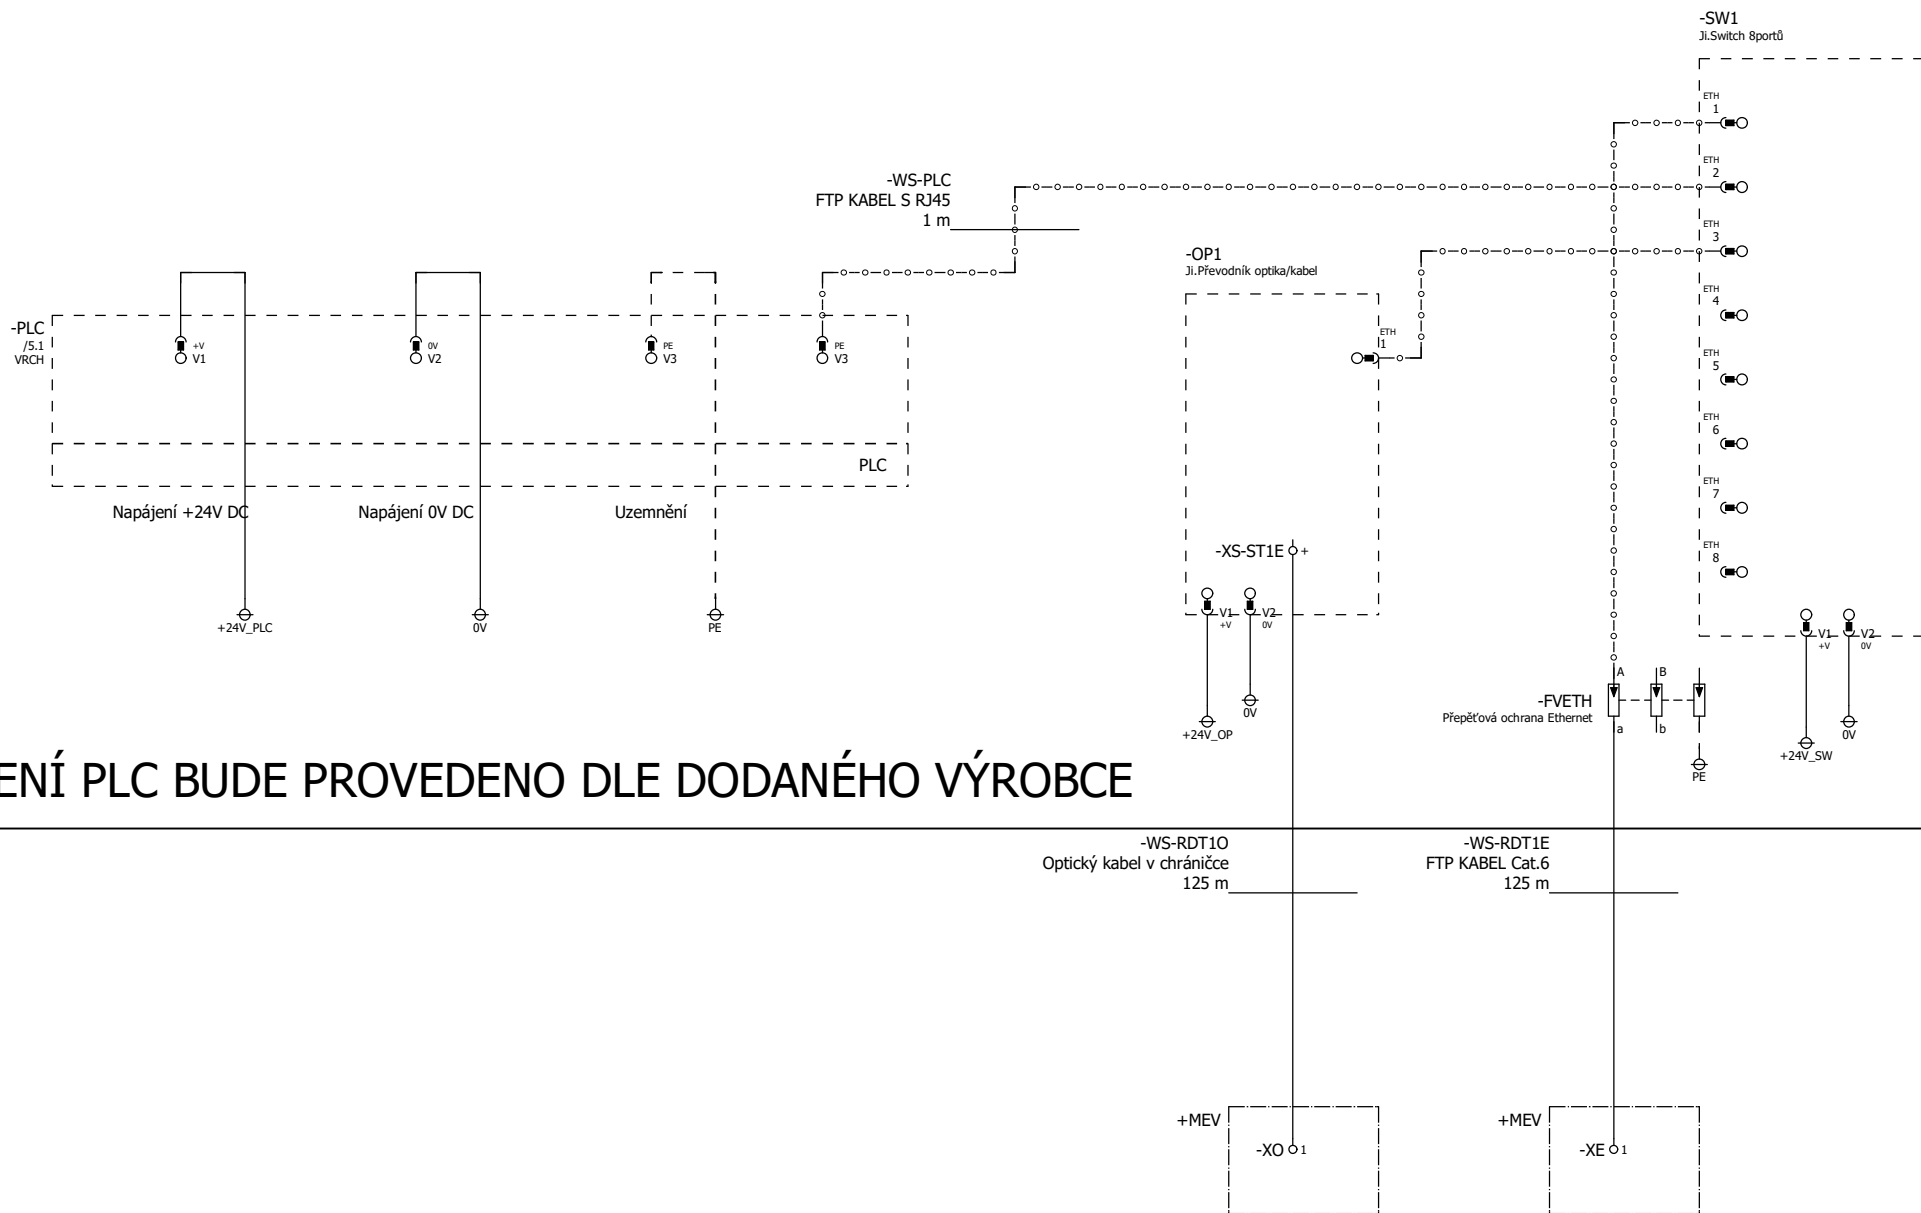


RDT1

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	PLC		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 4 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

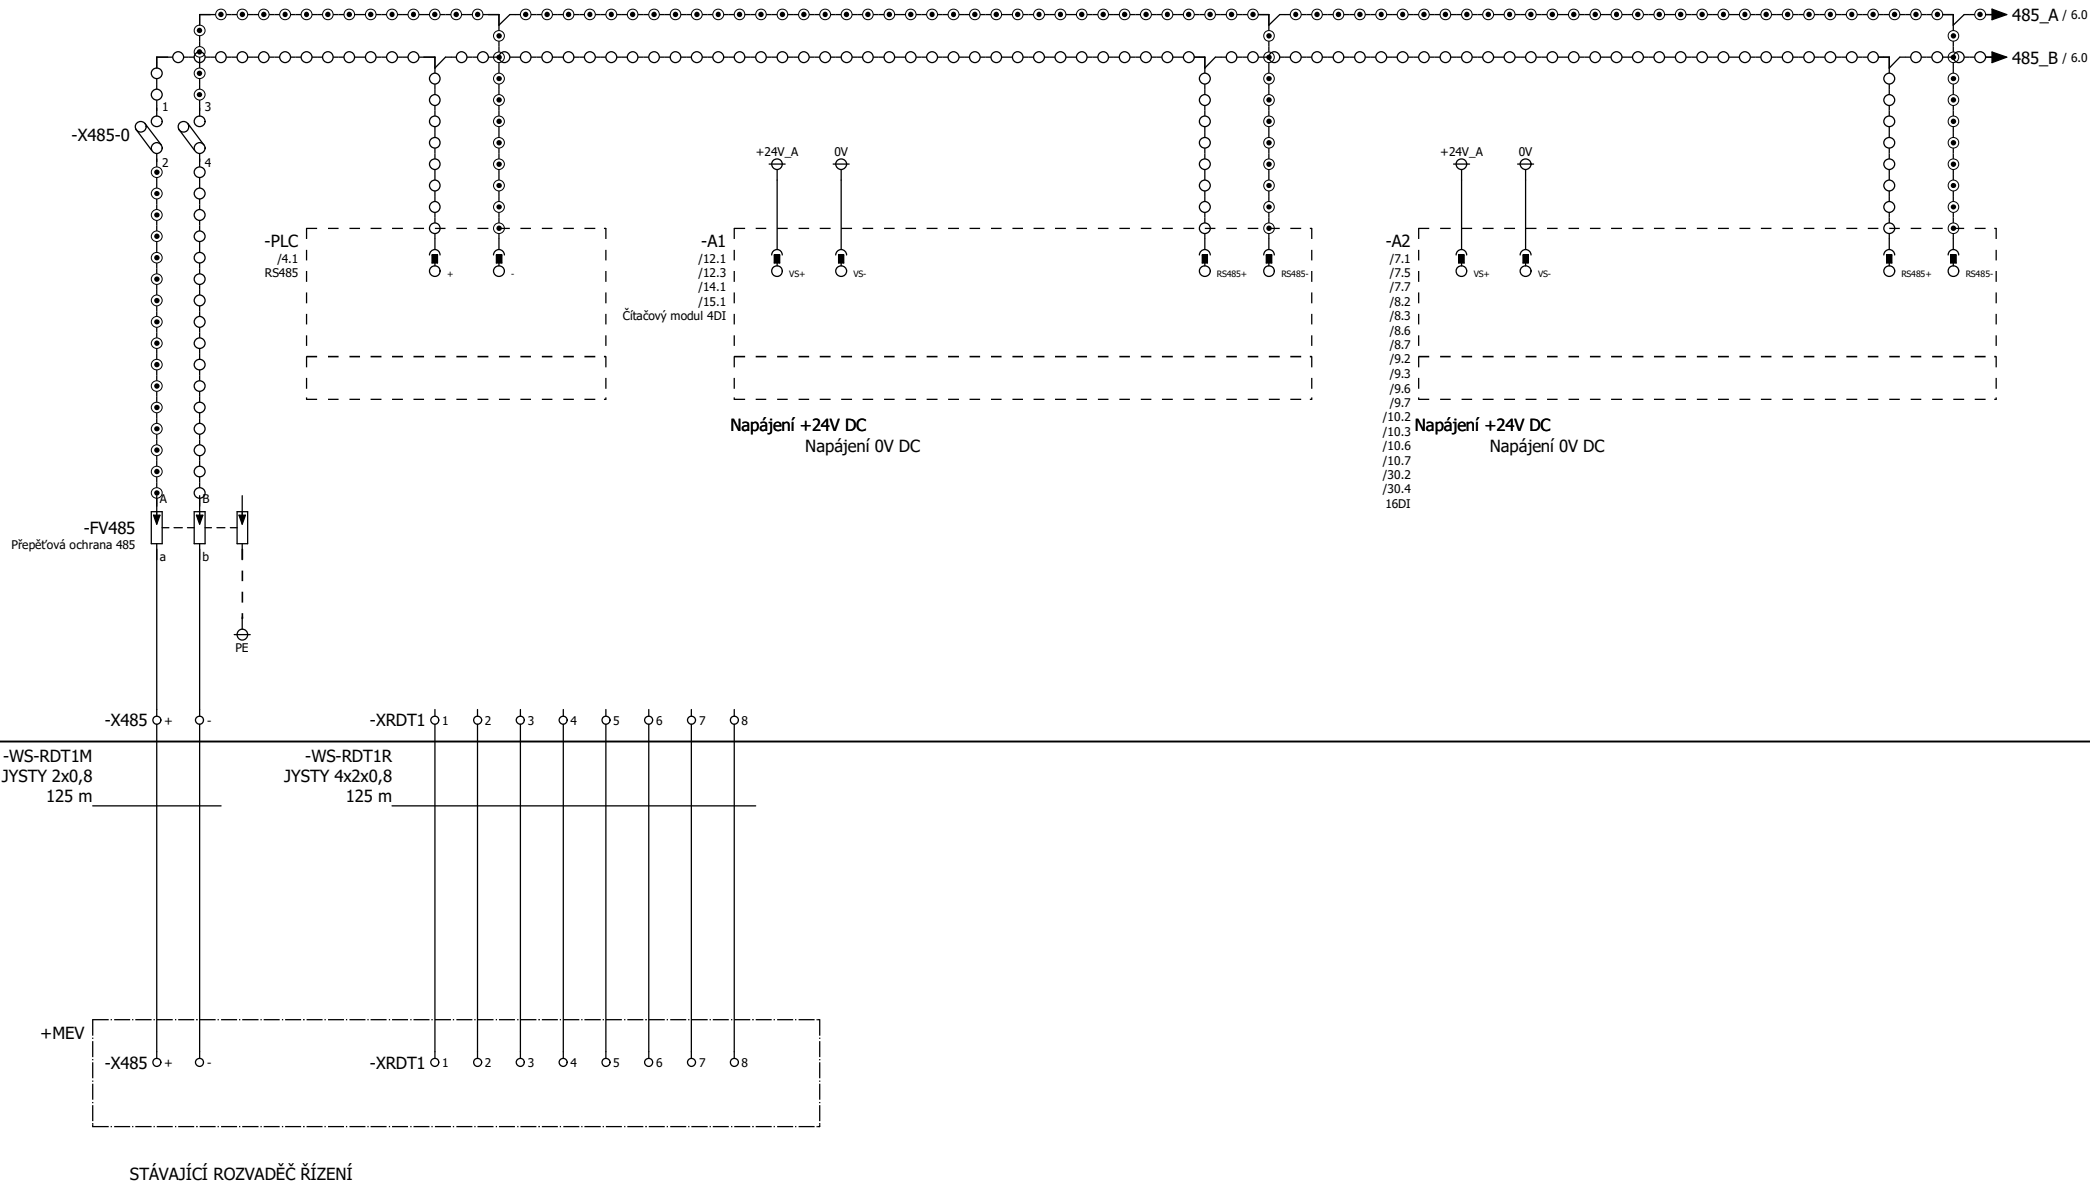



RDT1


4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	RS485		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 5 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

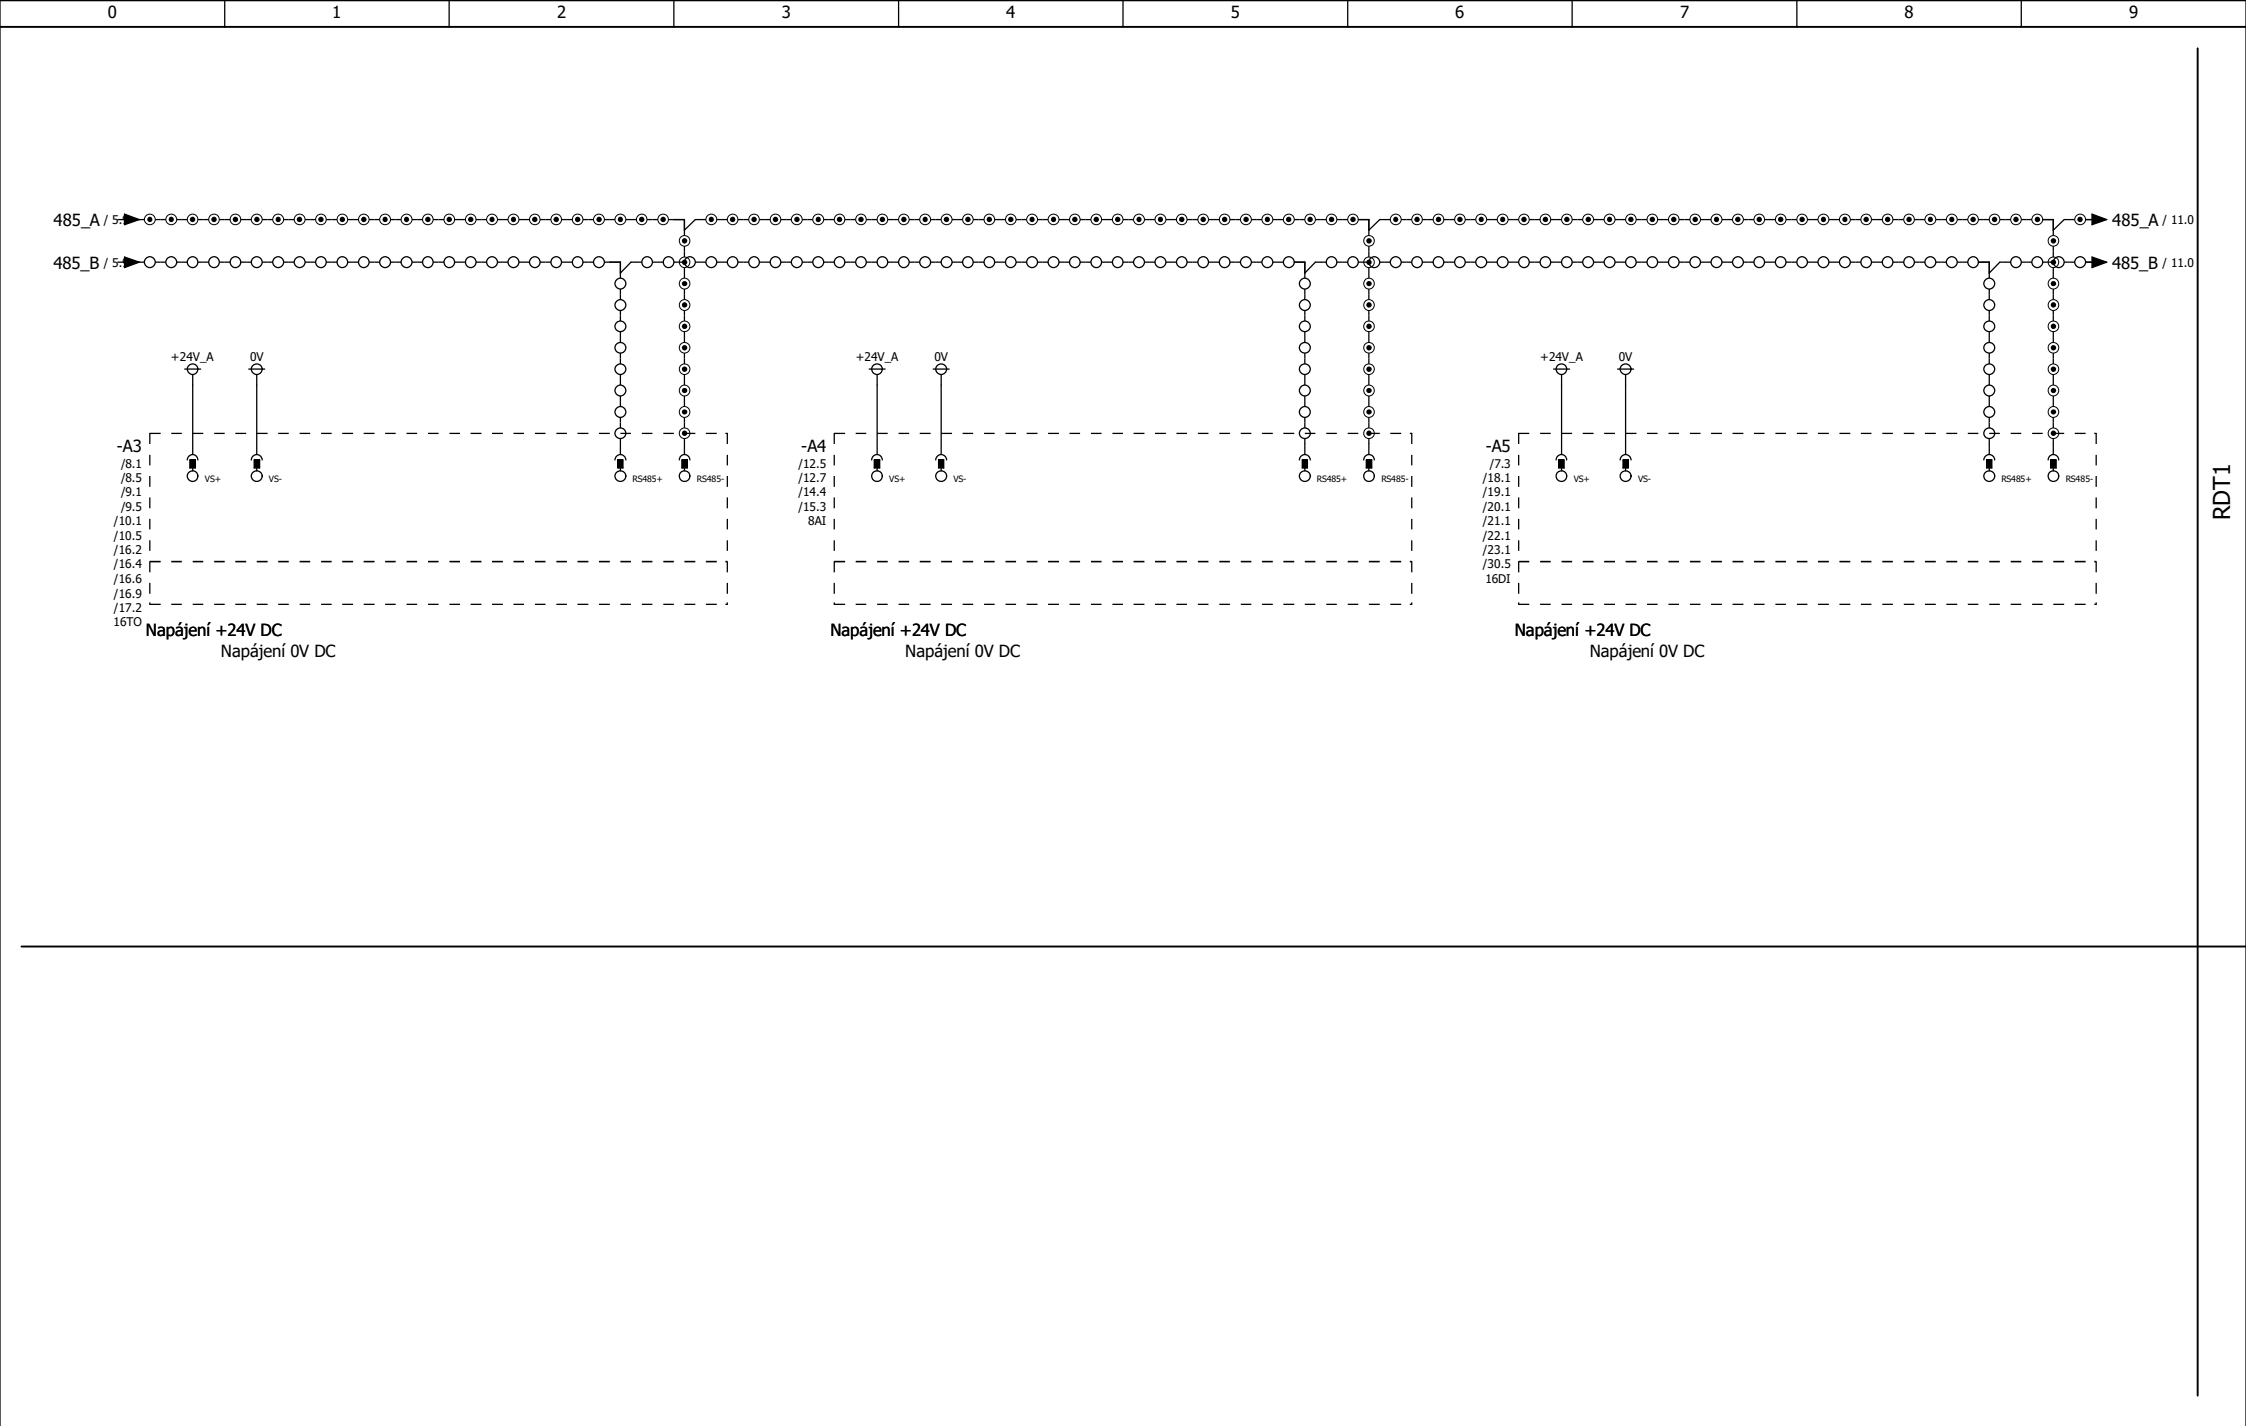

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	RS485		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 6 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

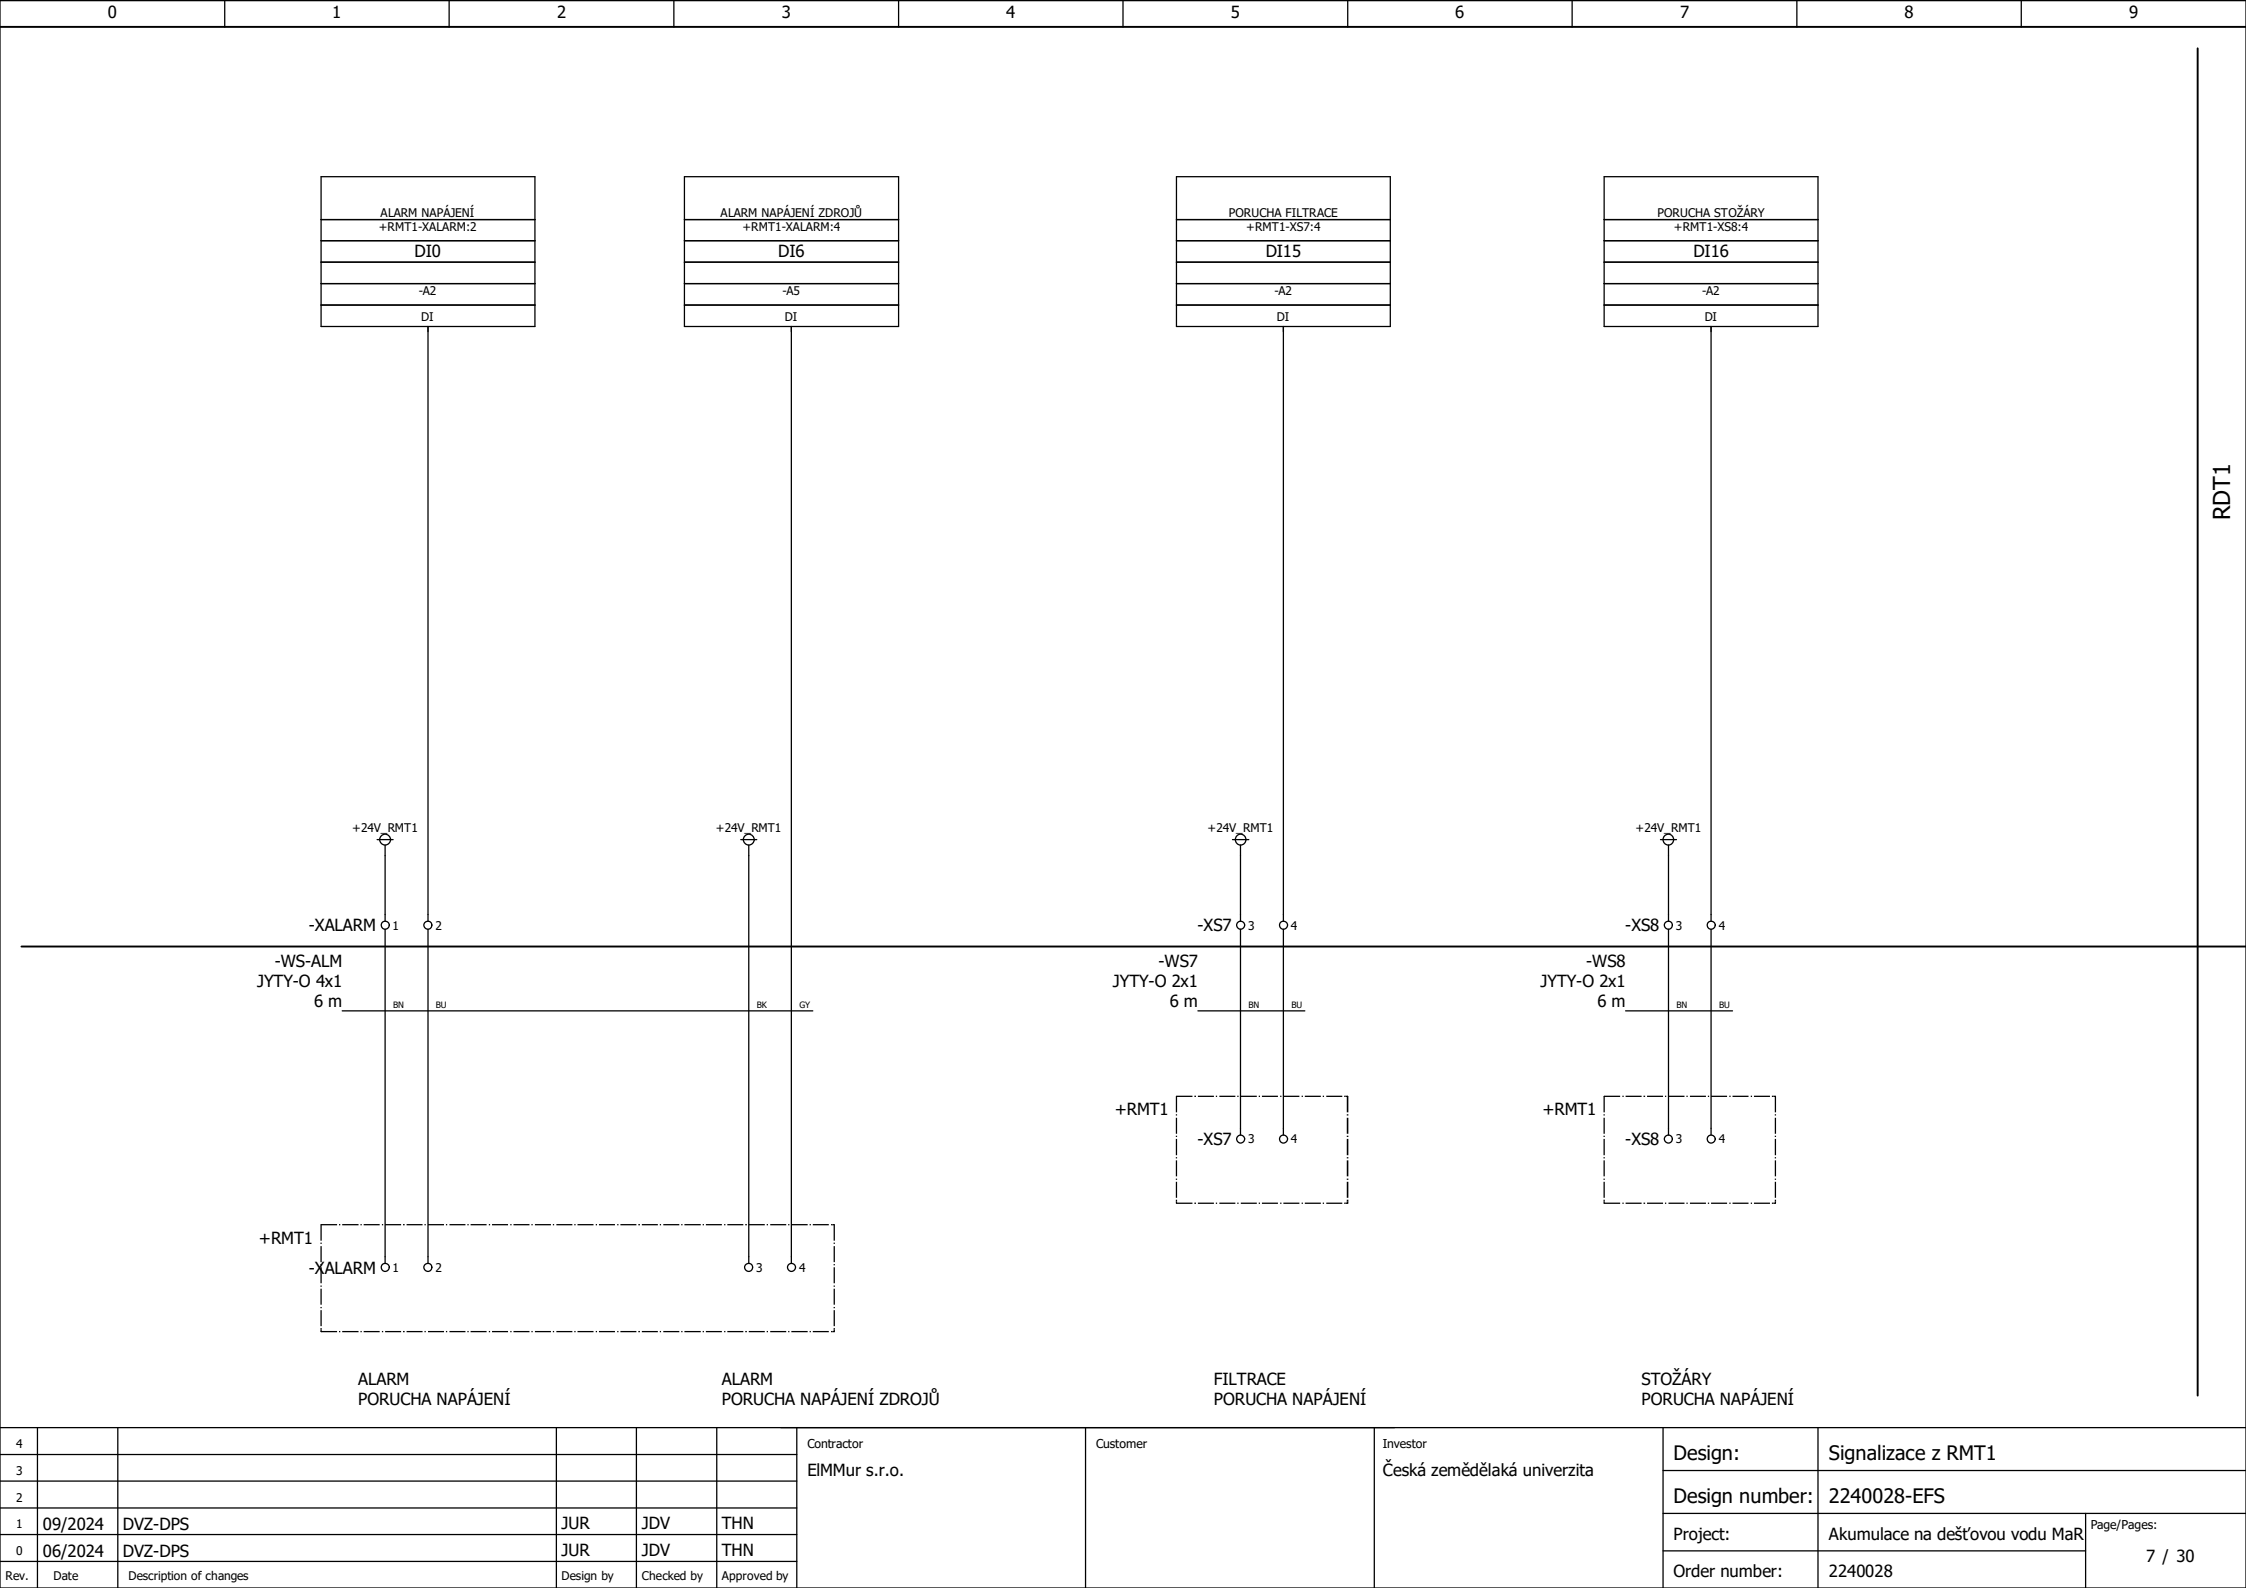


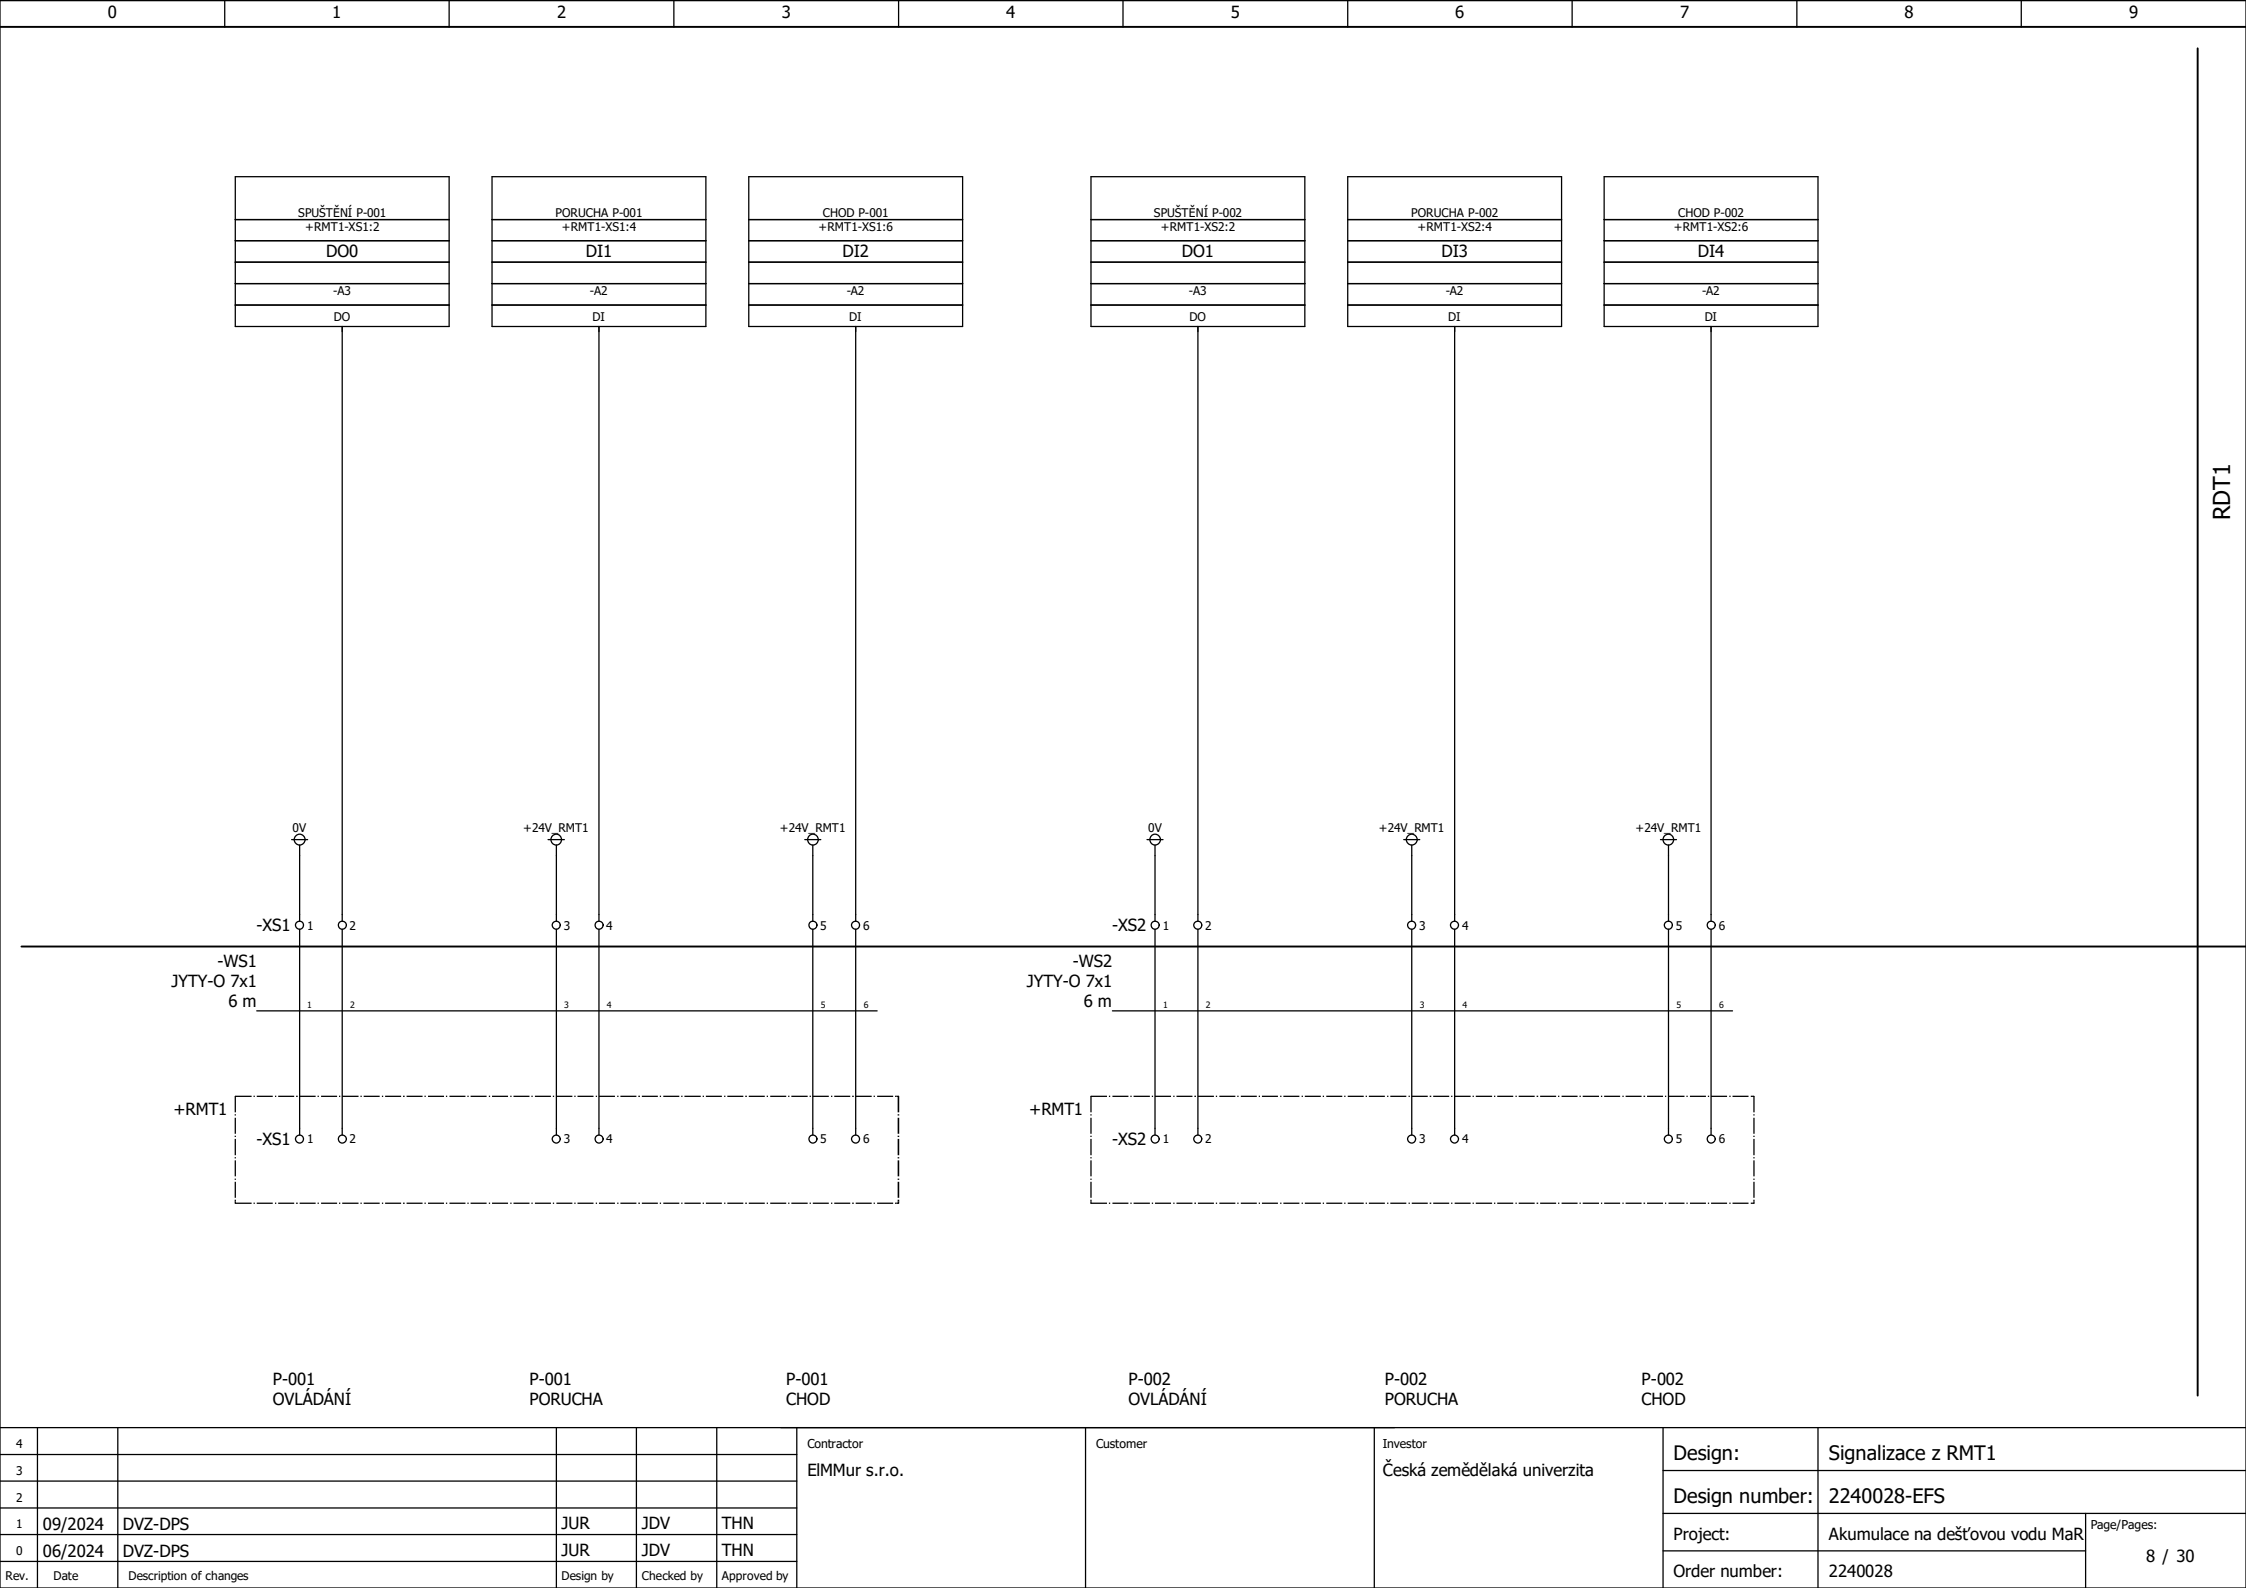

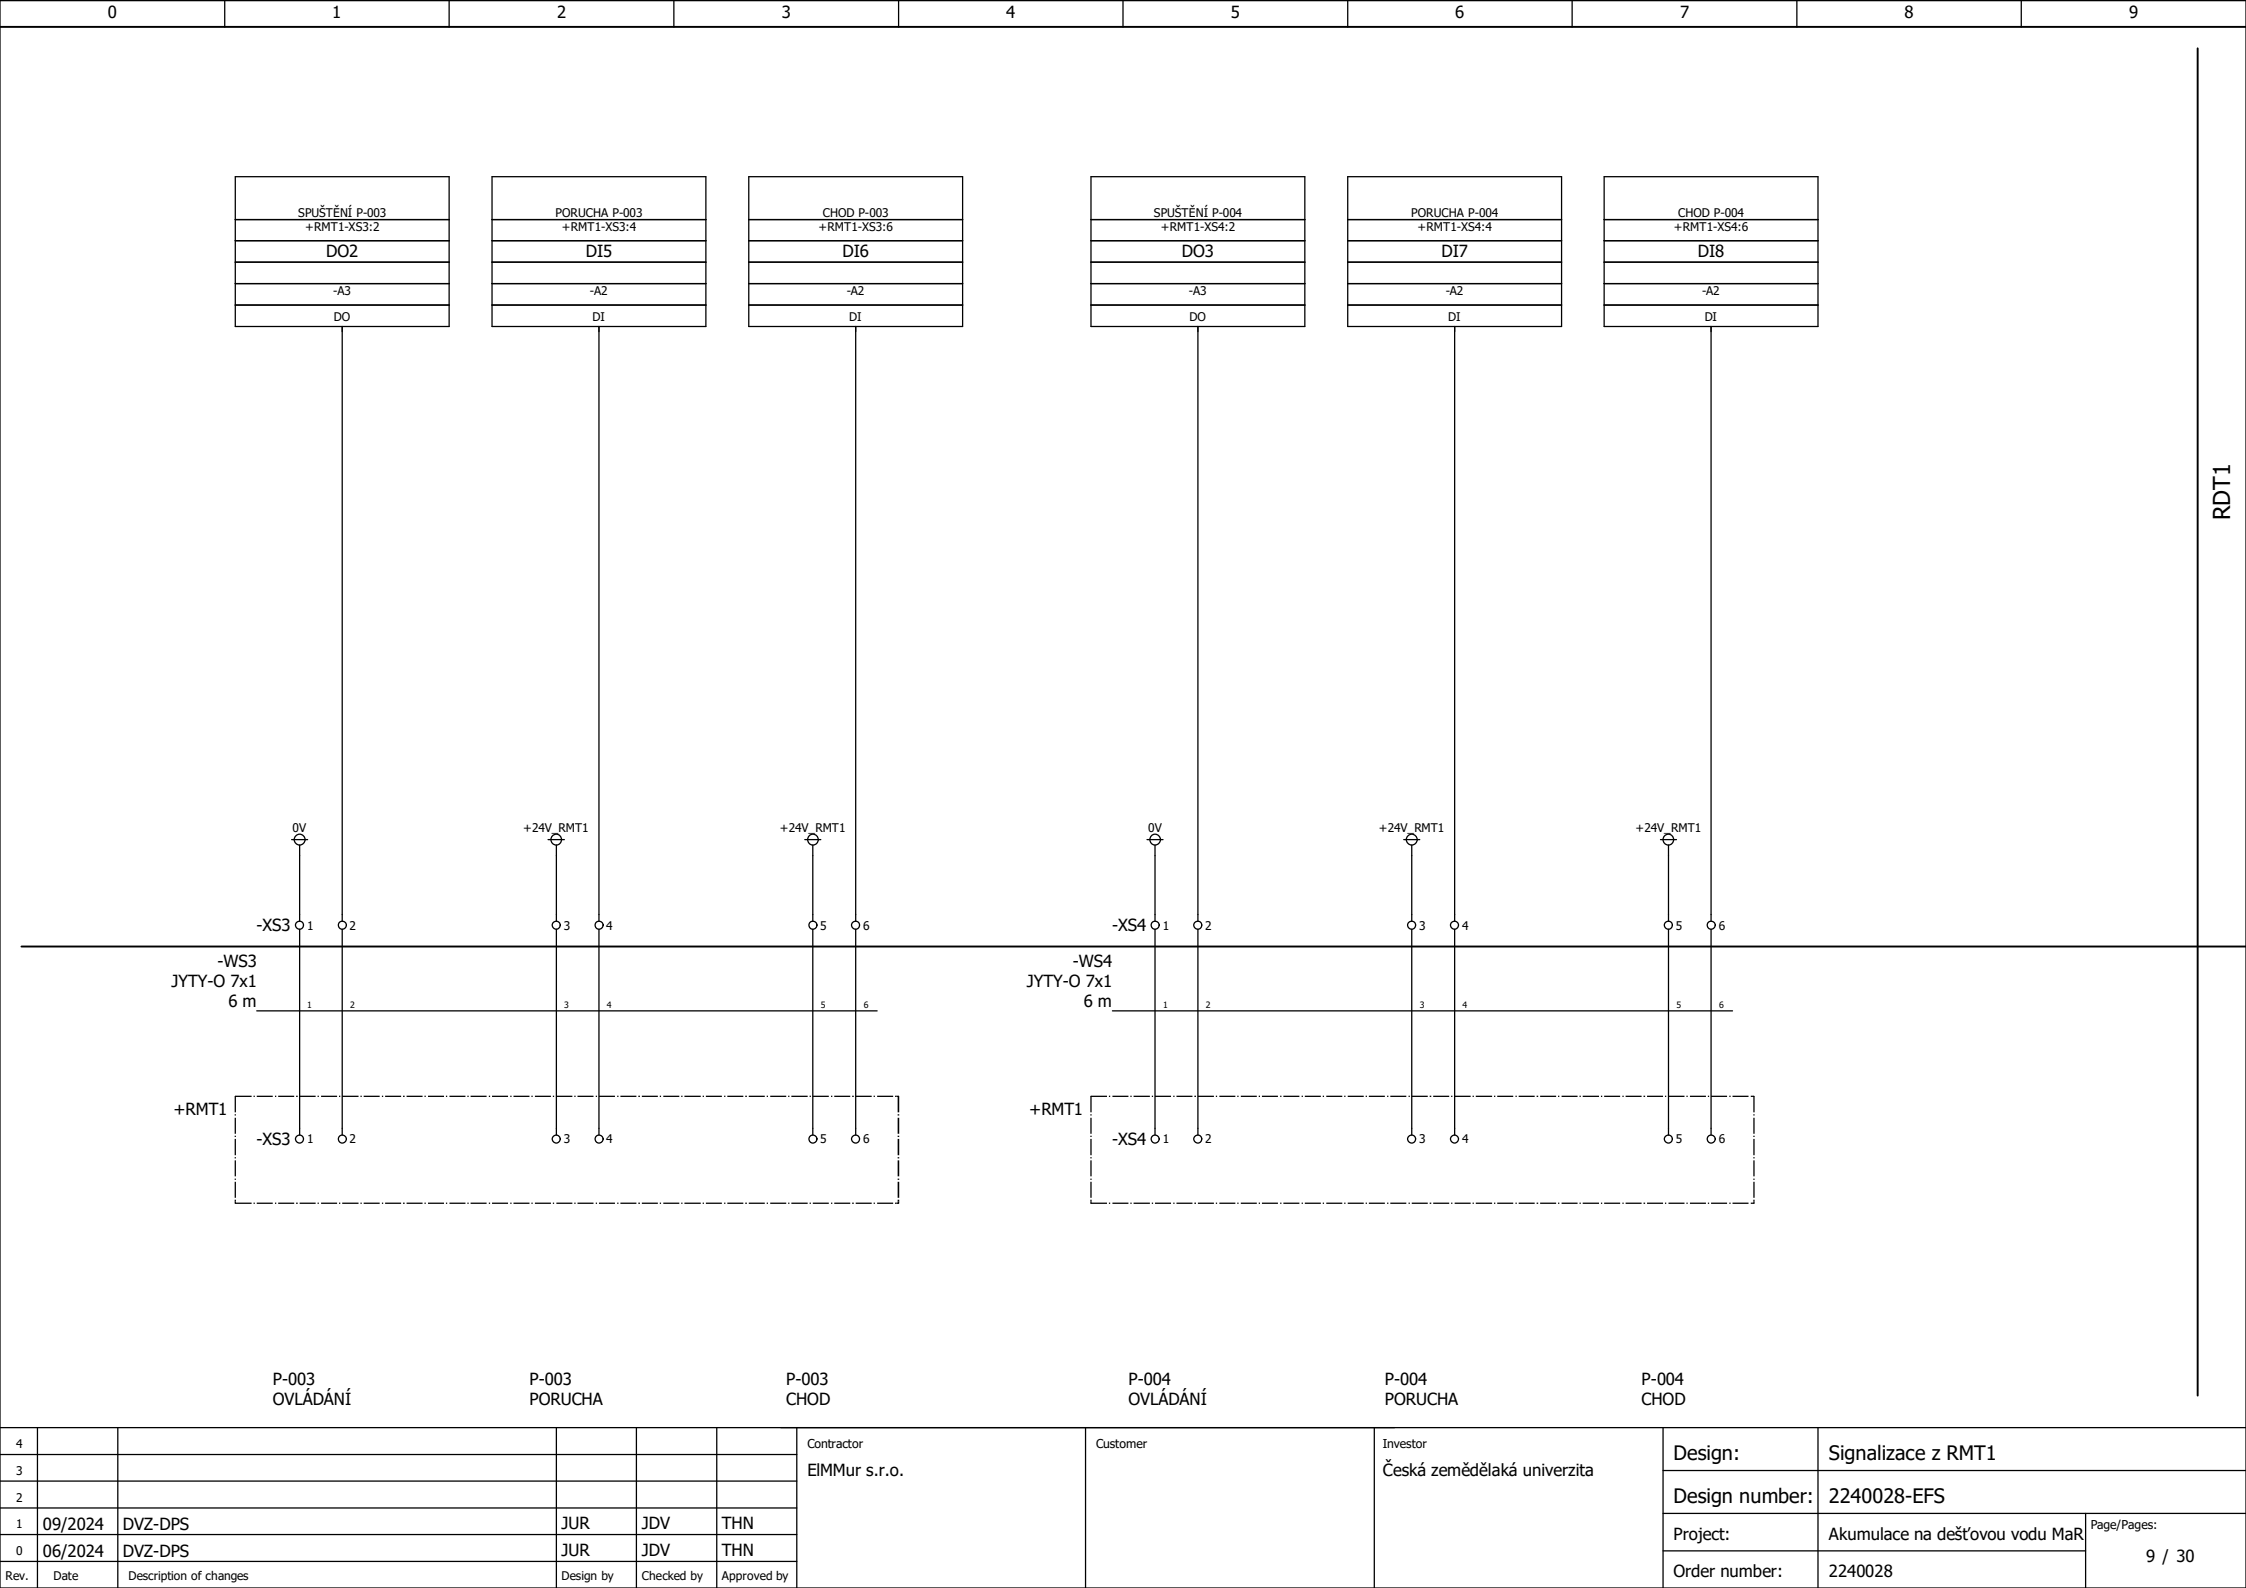


RDT1

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Signalizace z RMT1	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 9 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

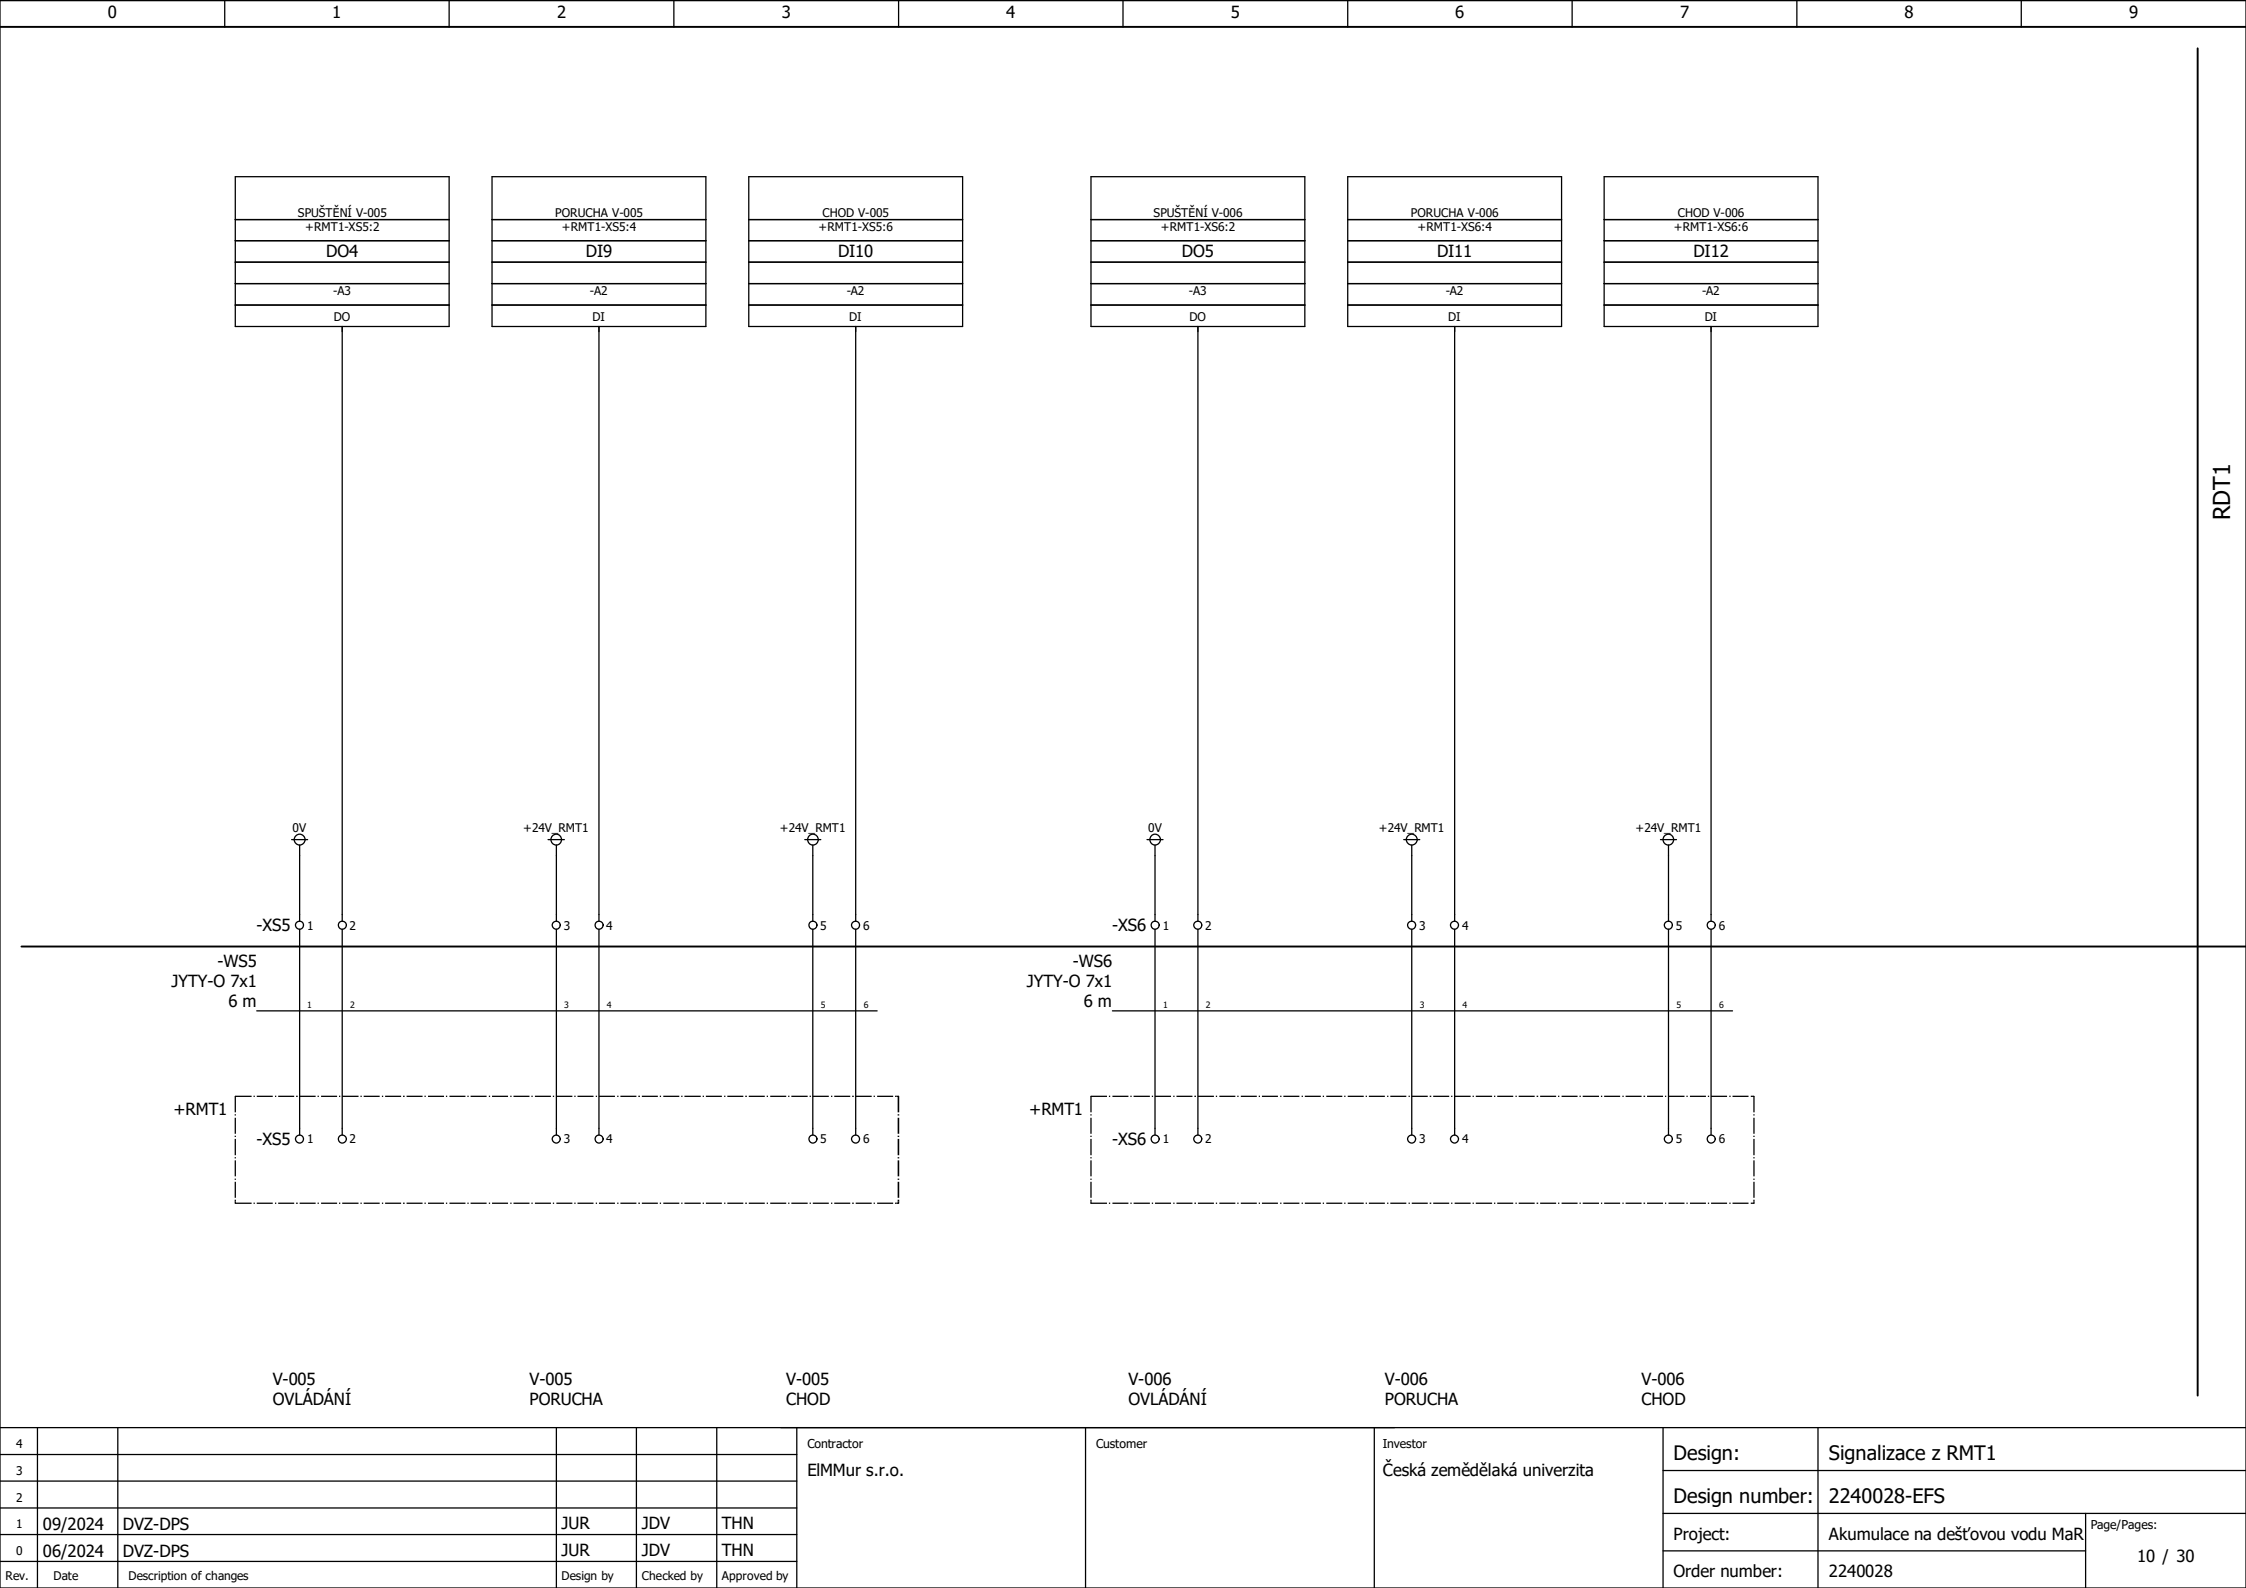



RD1

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Signalizace z RMT1		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 10 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

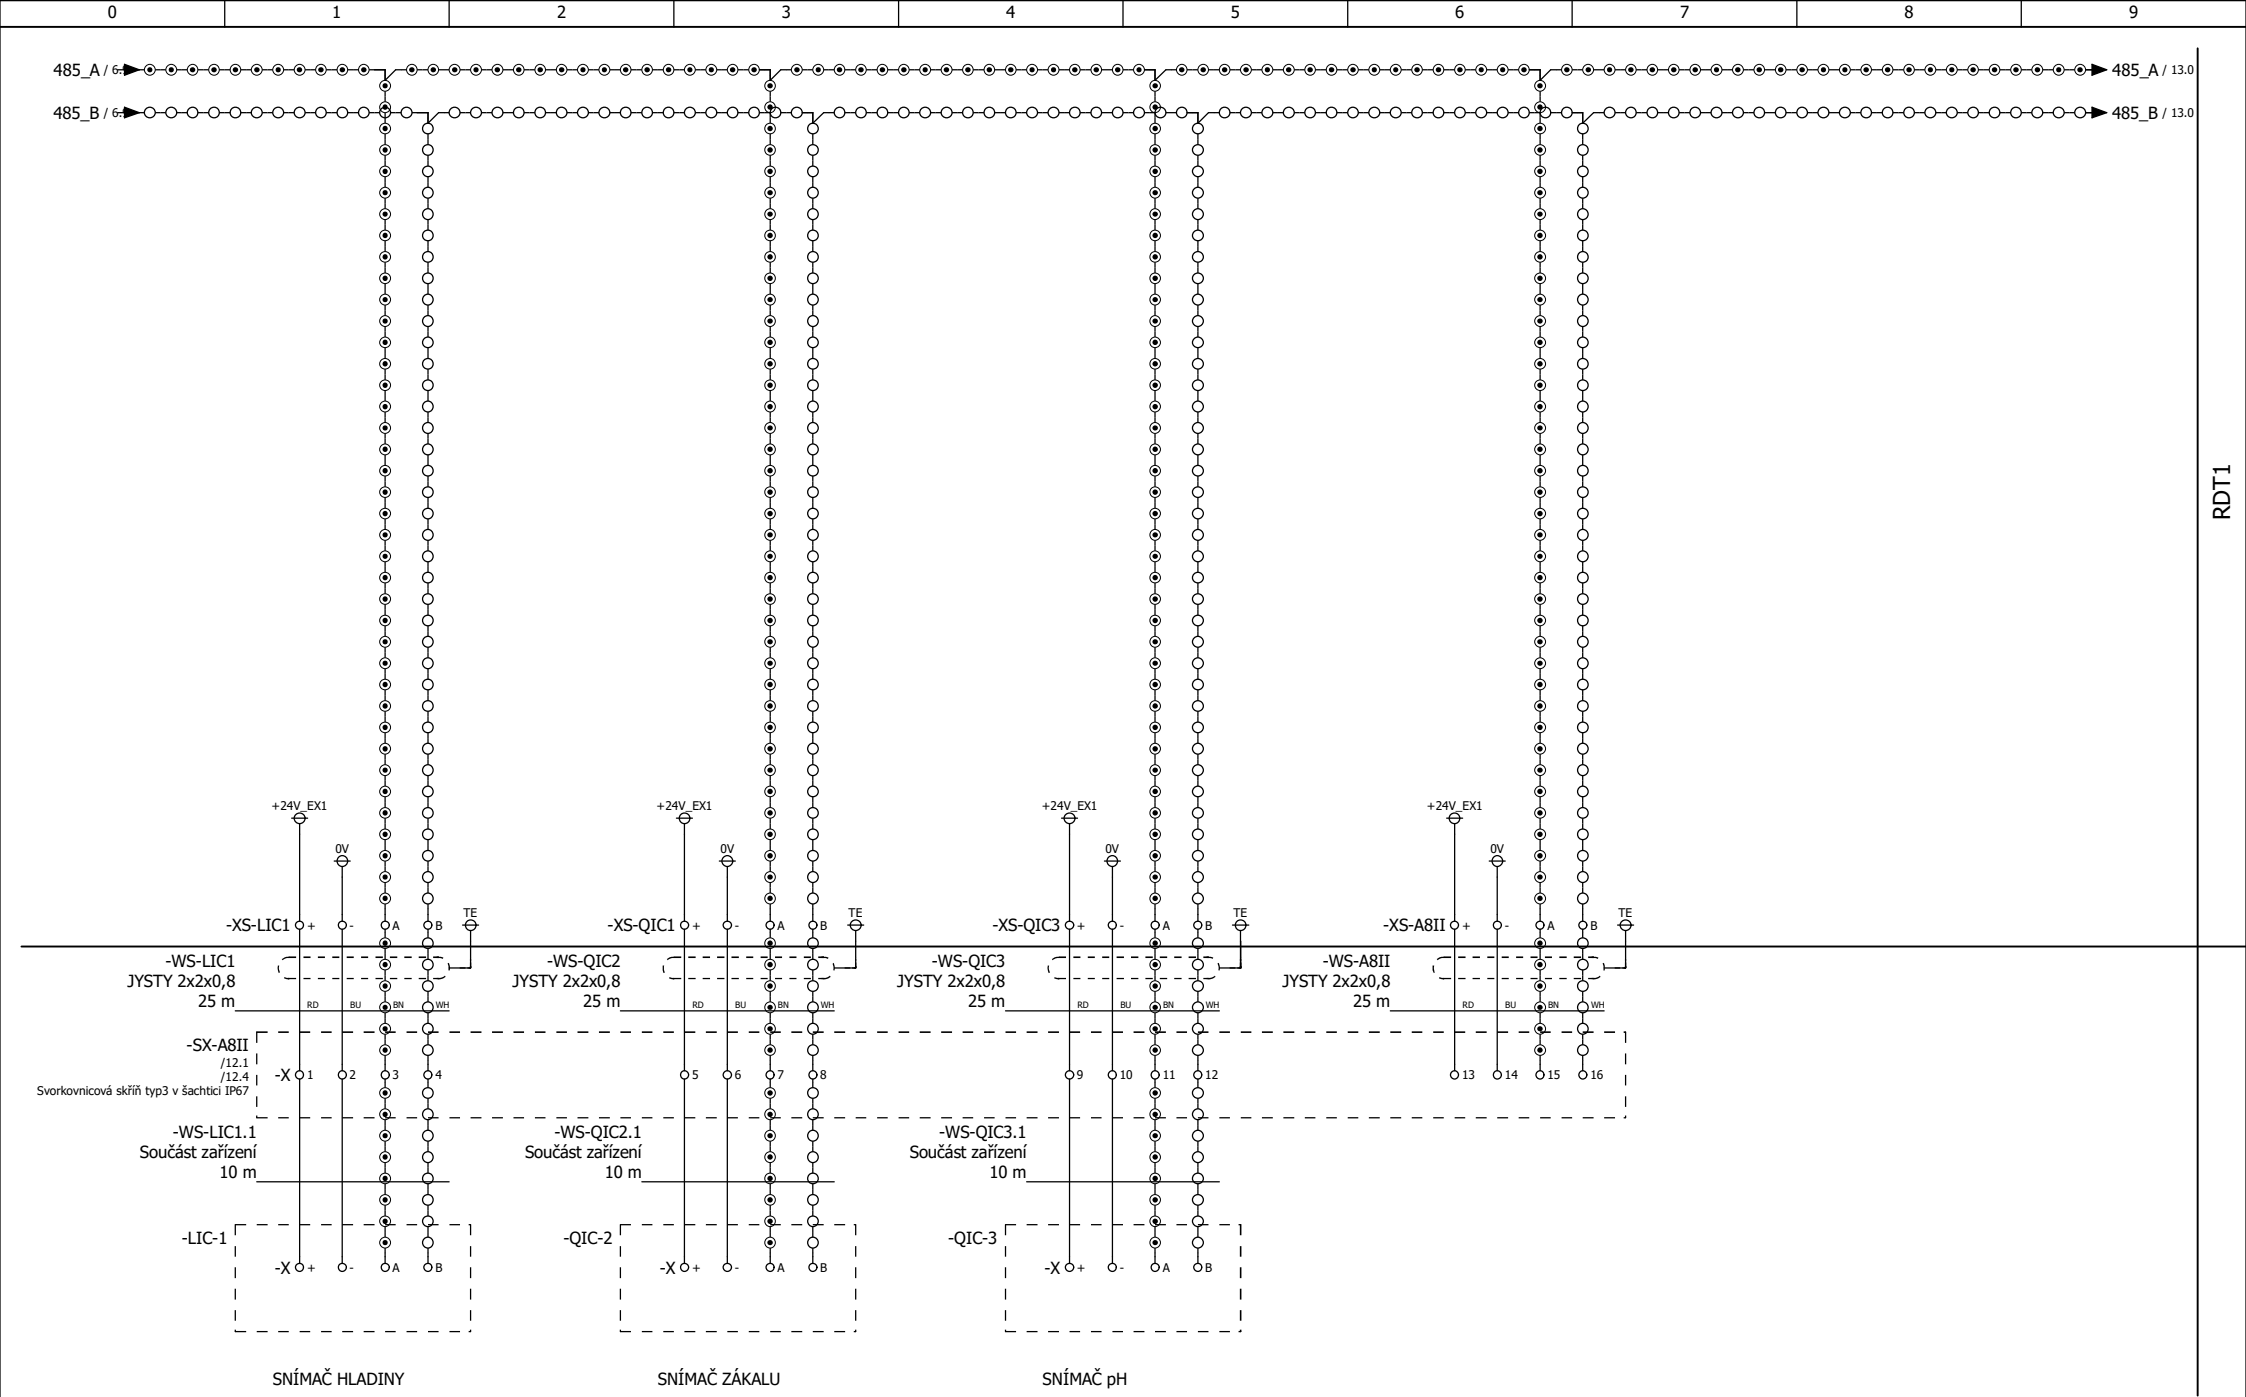



4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Akumulační nádrž A8II-S6	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 11 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

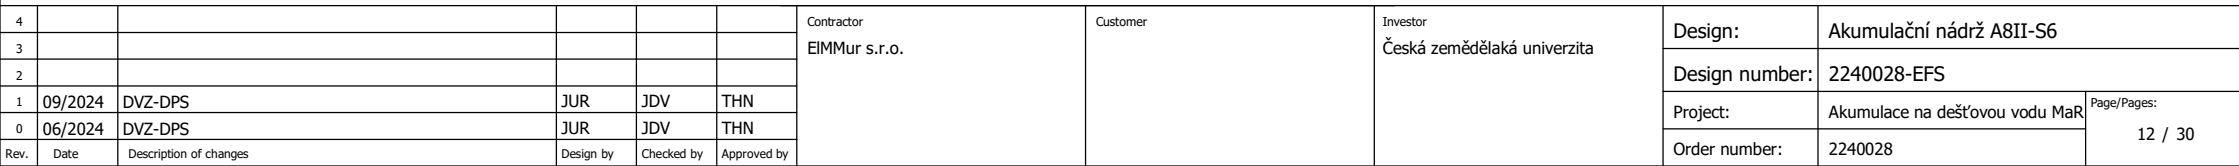

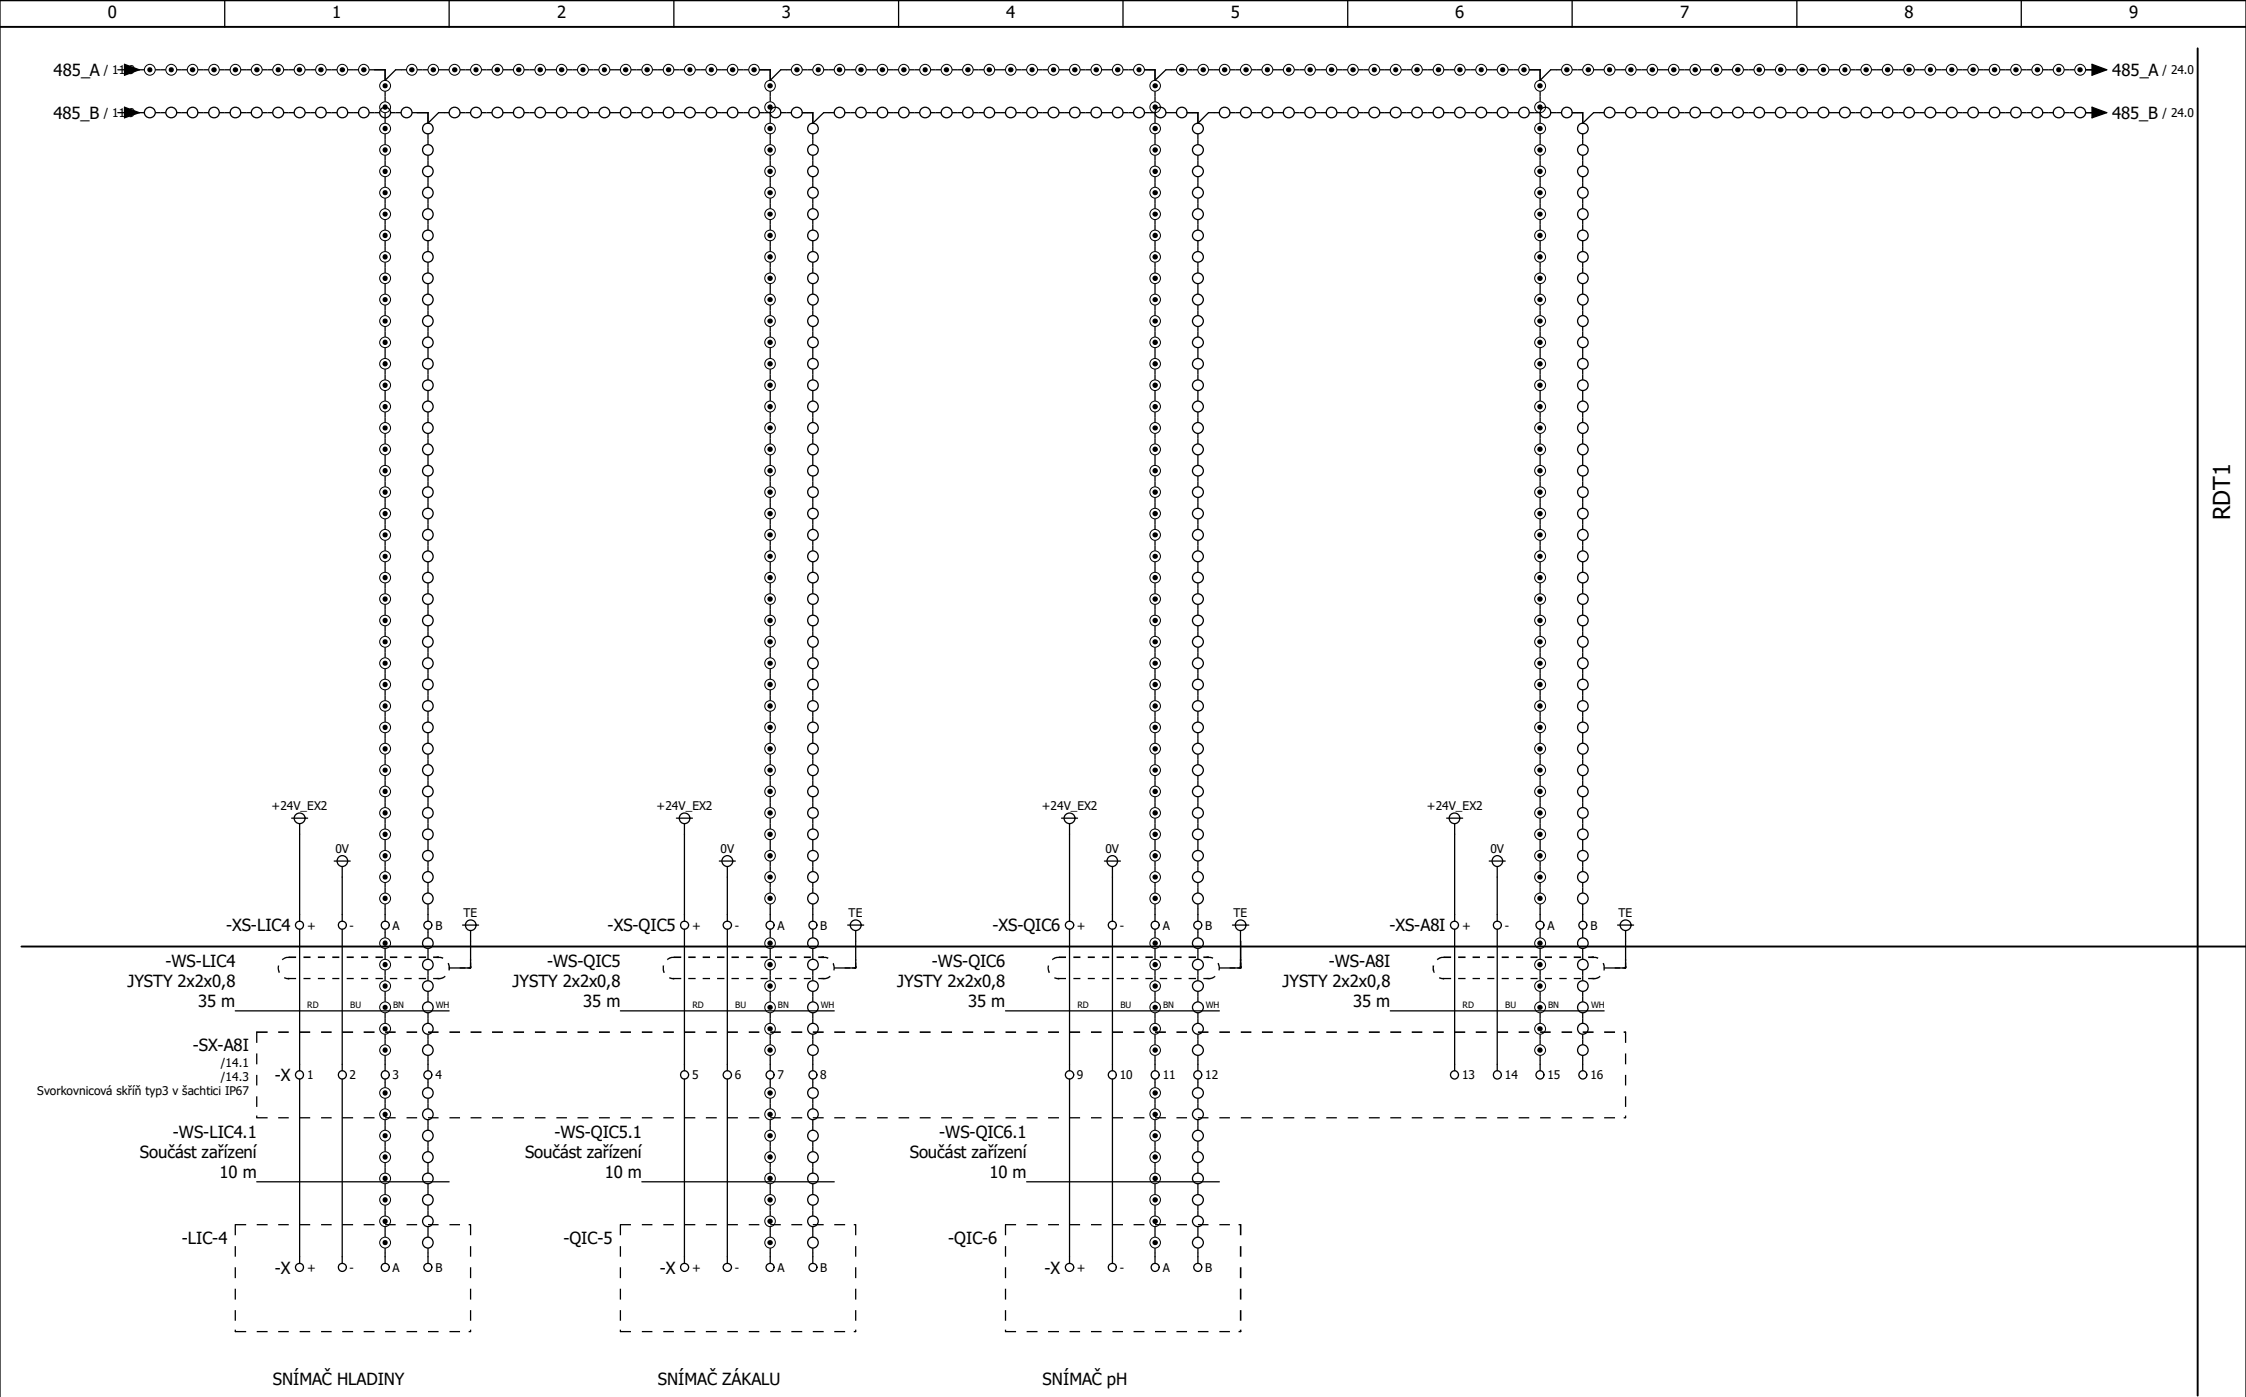


4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Akumulační nádrž A8I-S5	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 13 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

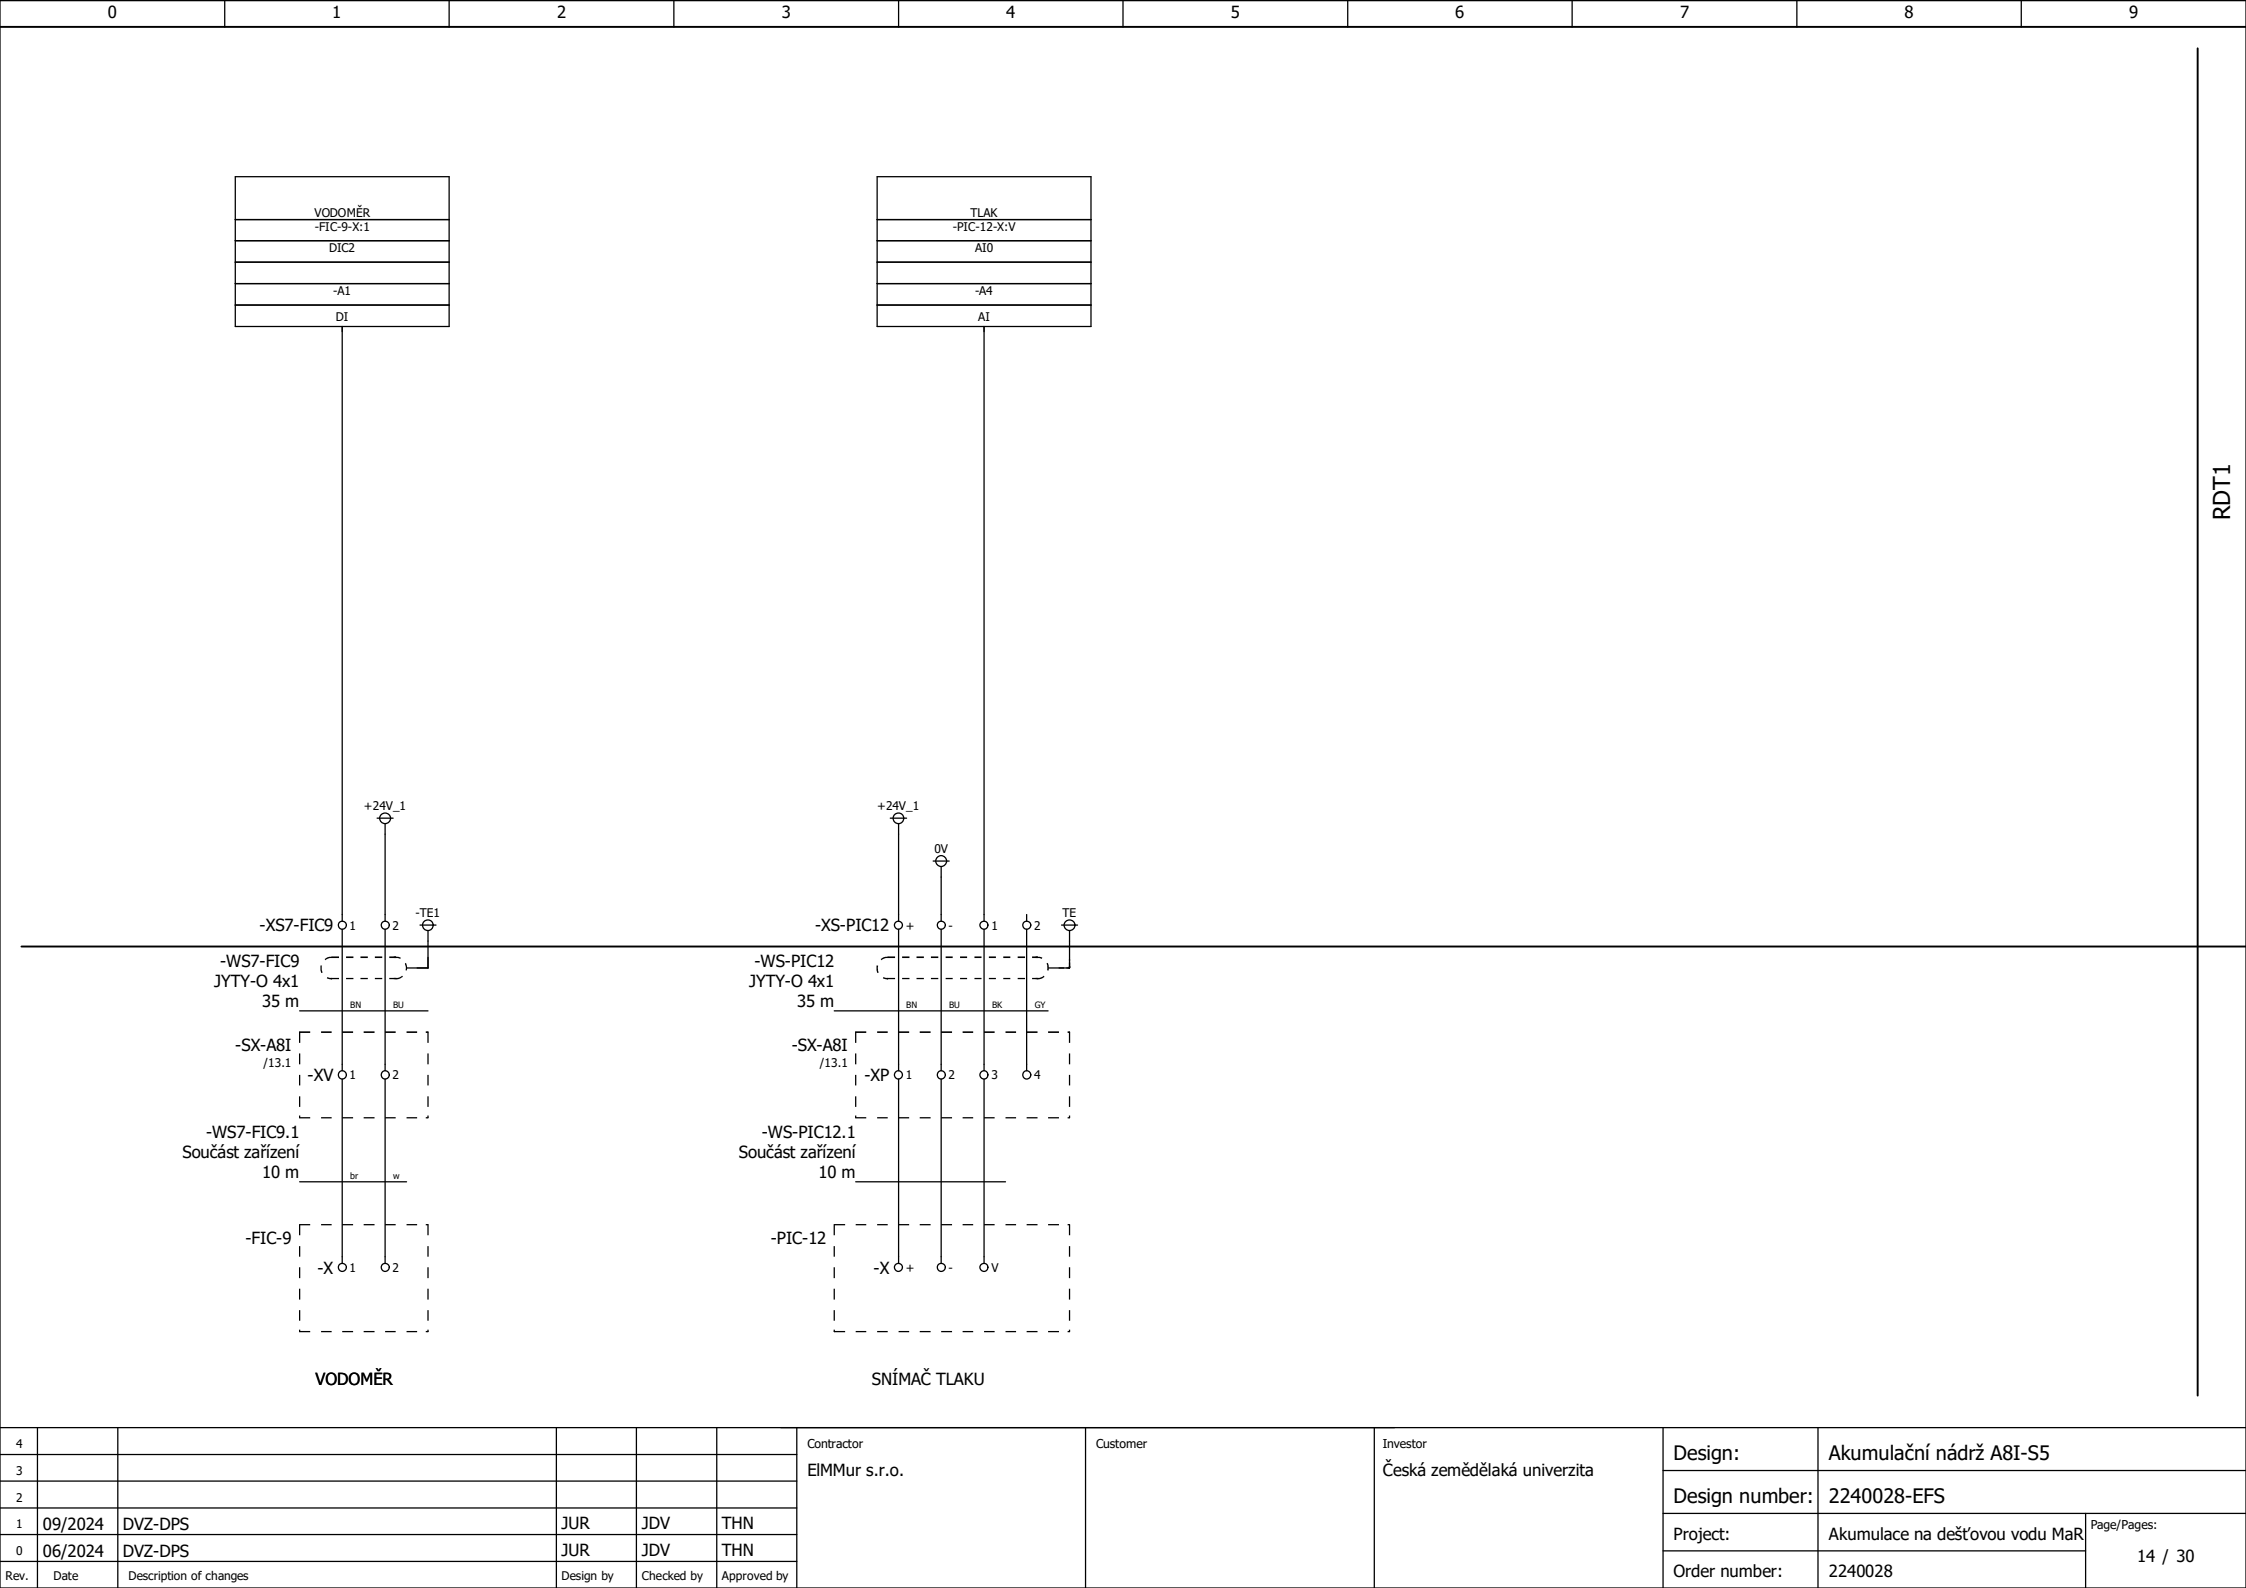


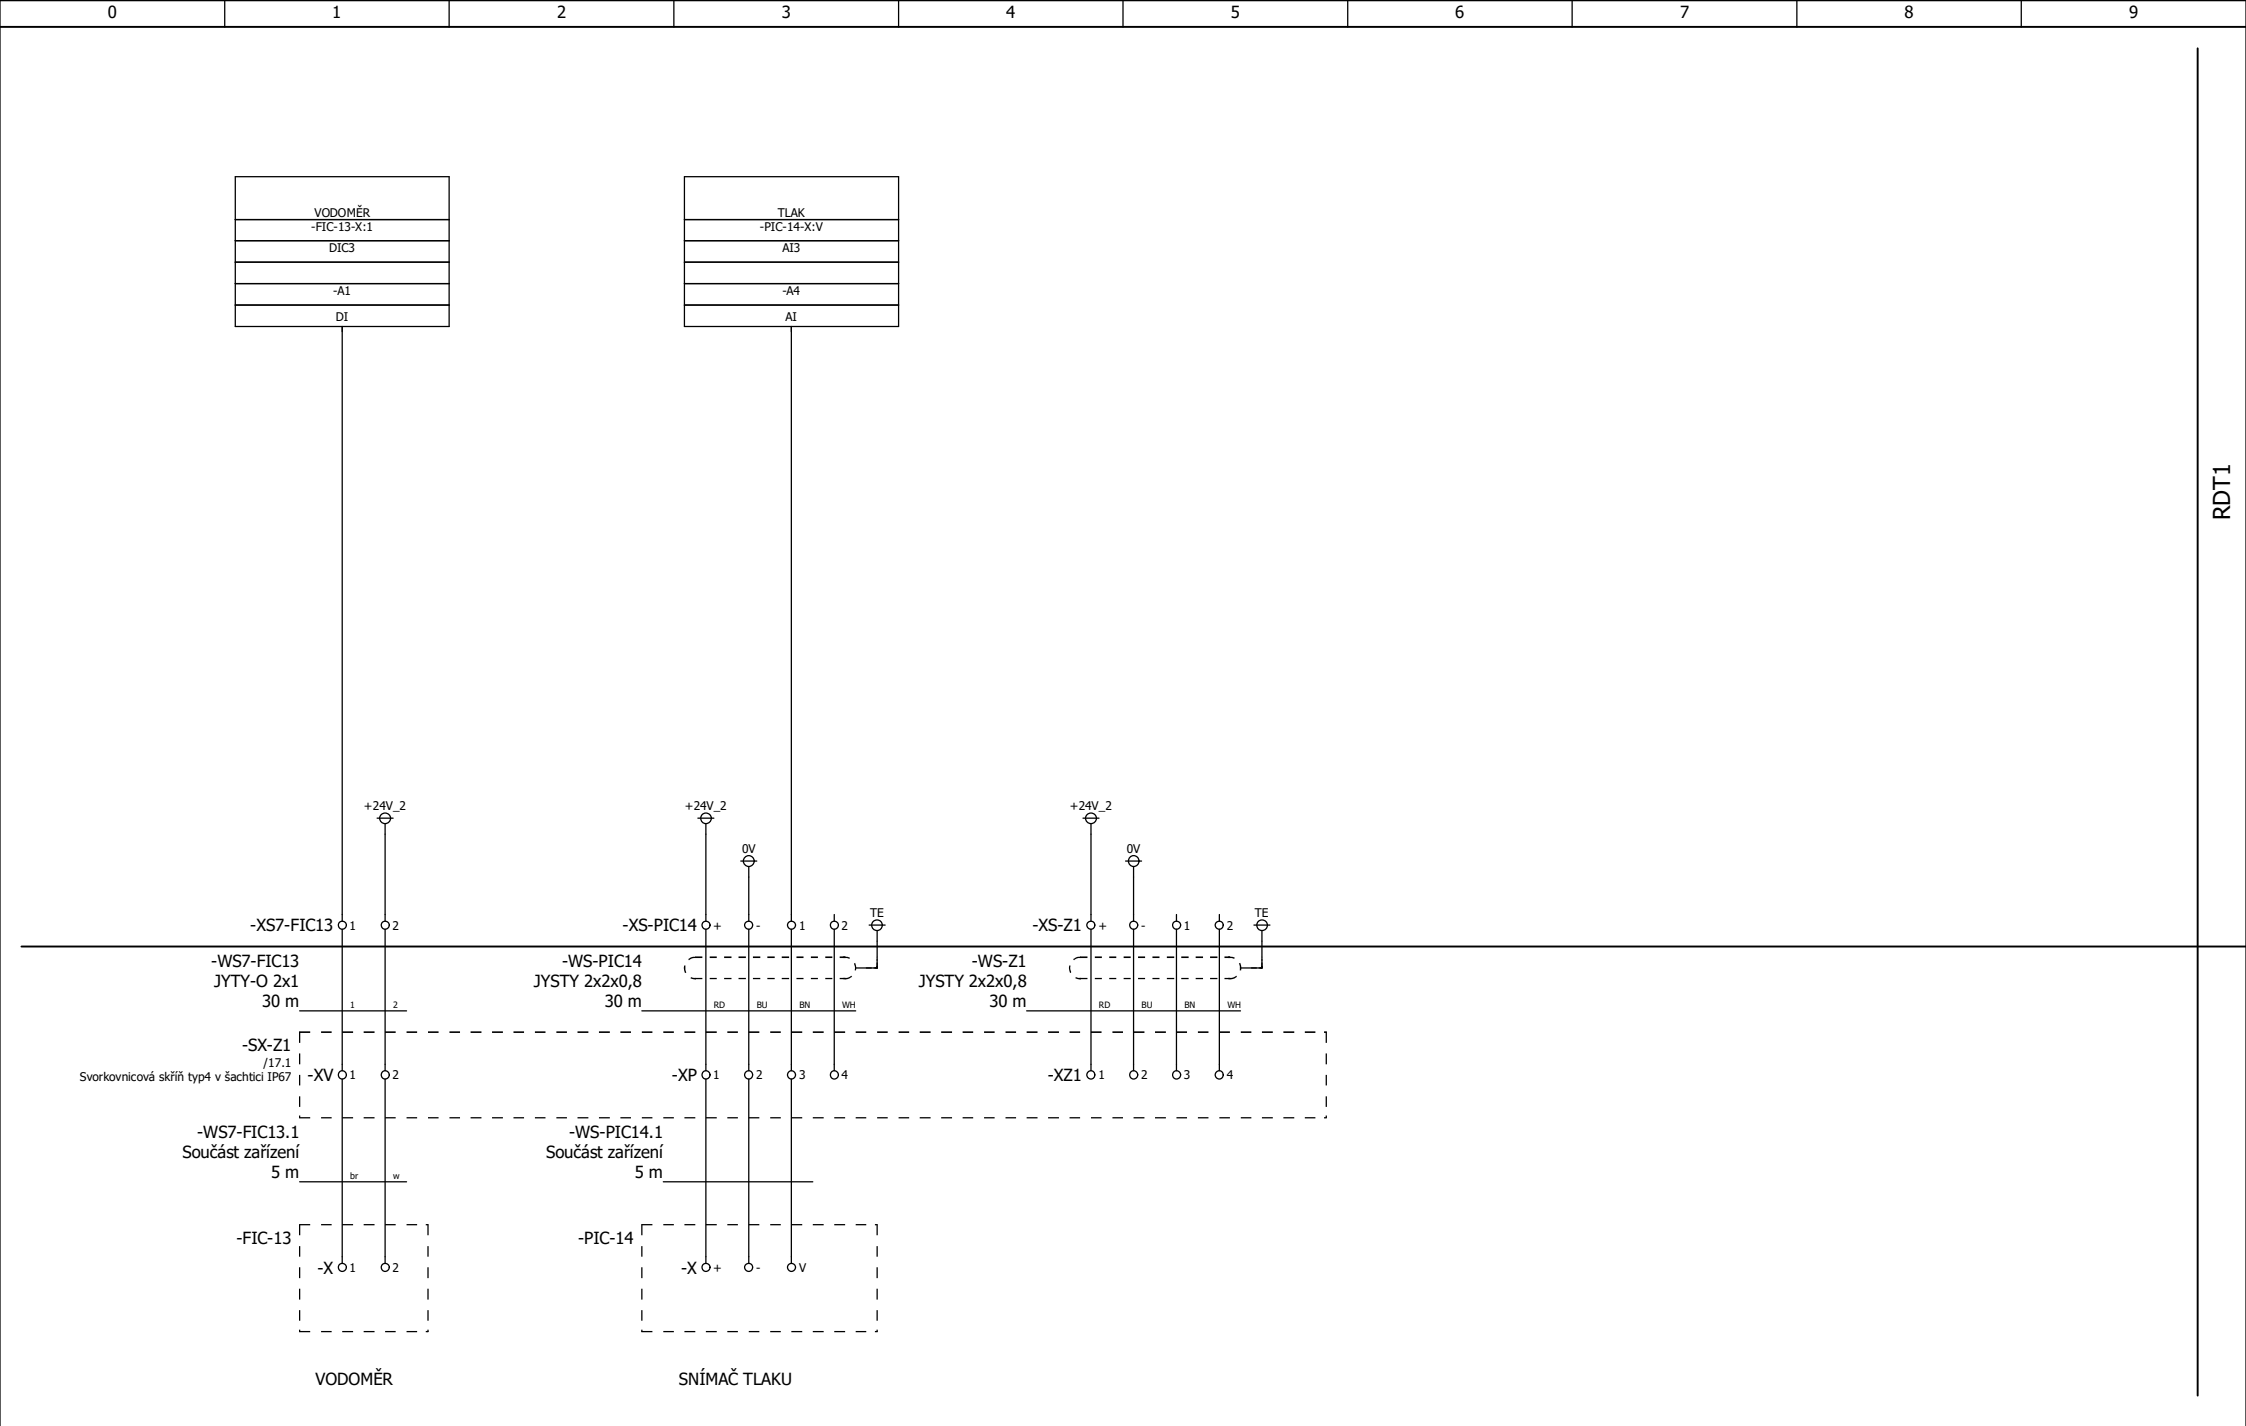

RDT1

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Závlaha		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 15 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

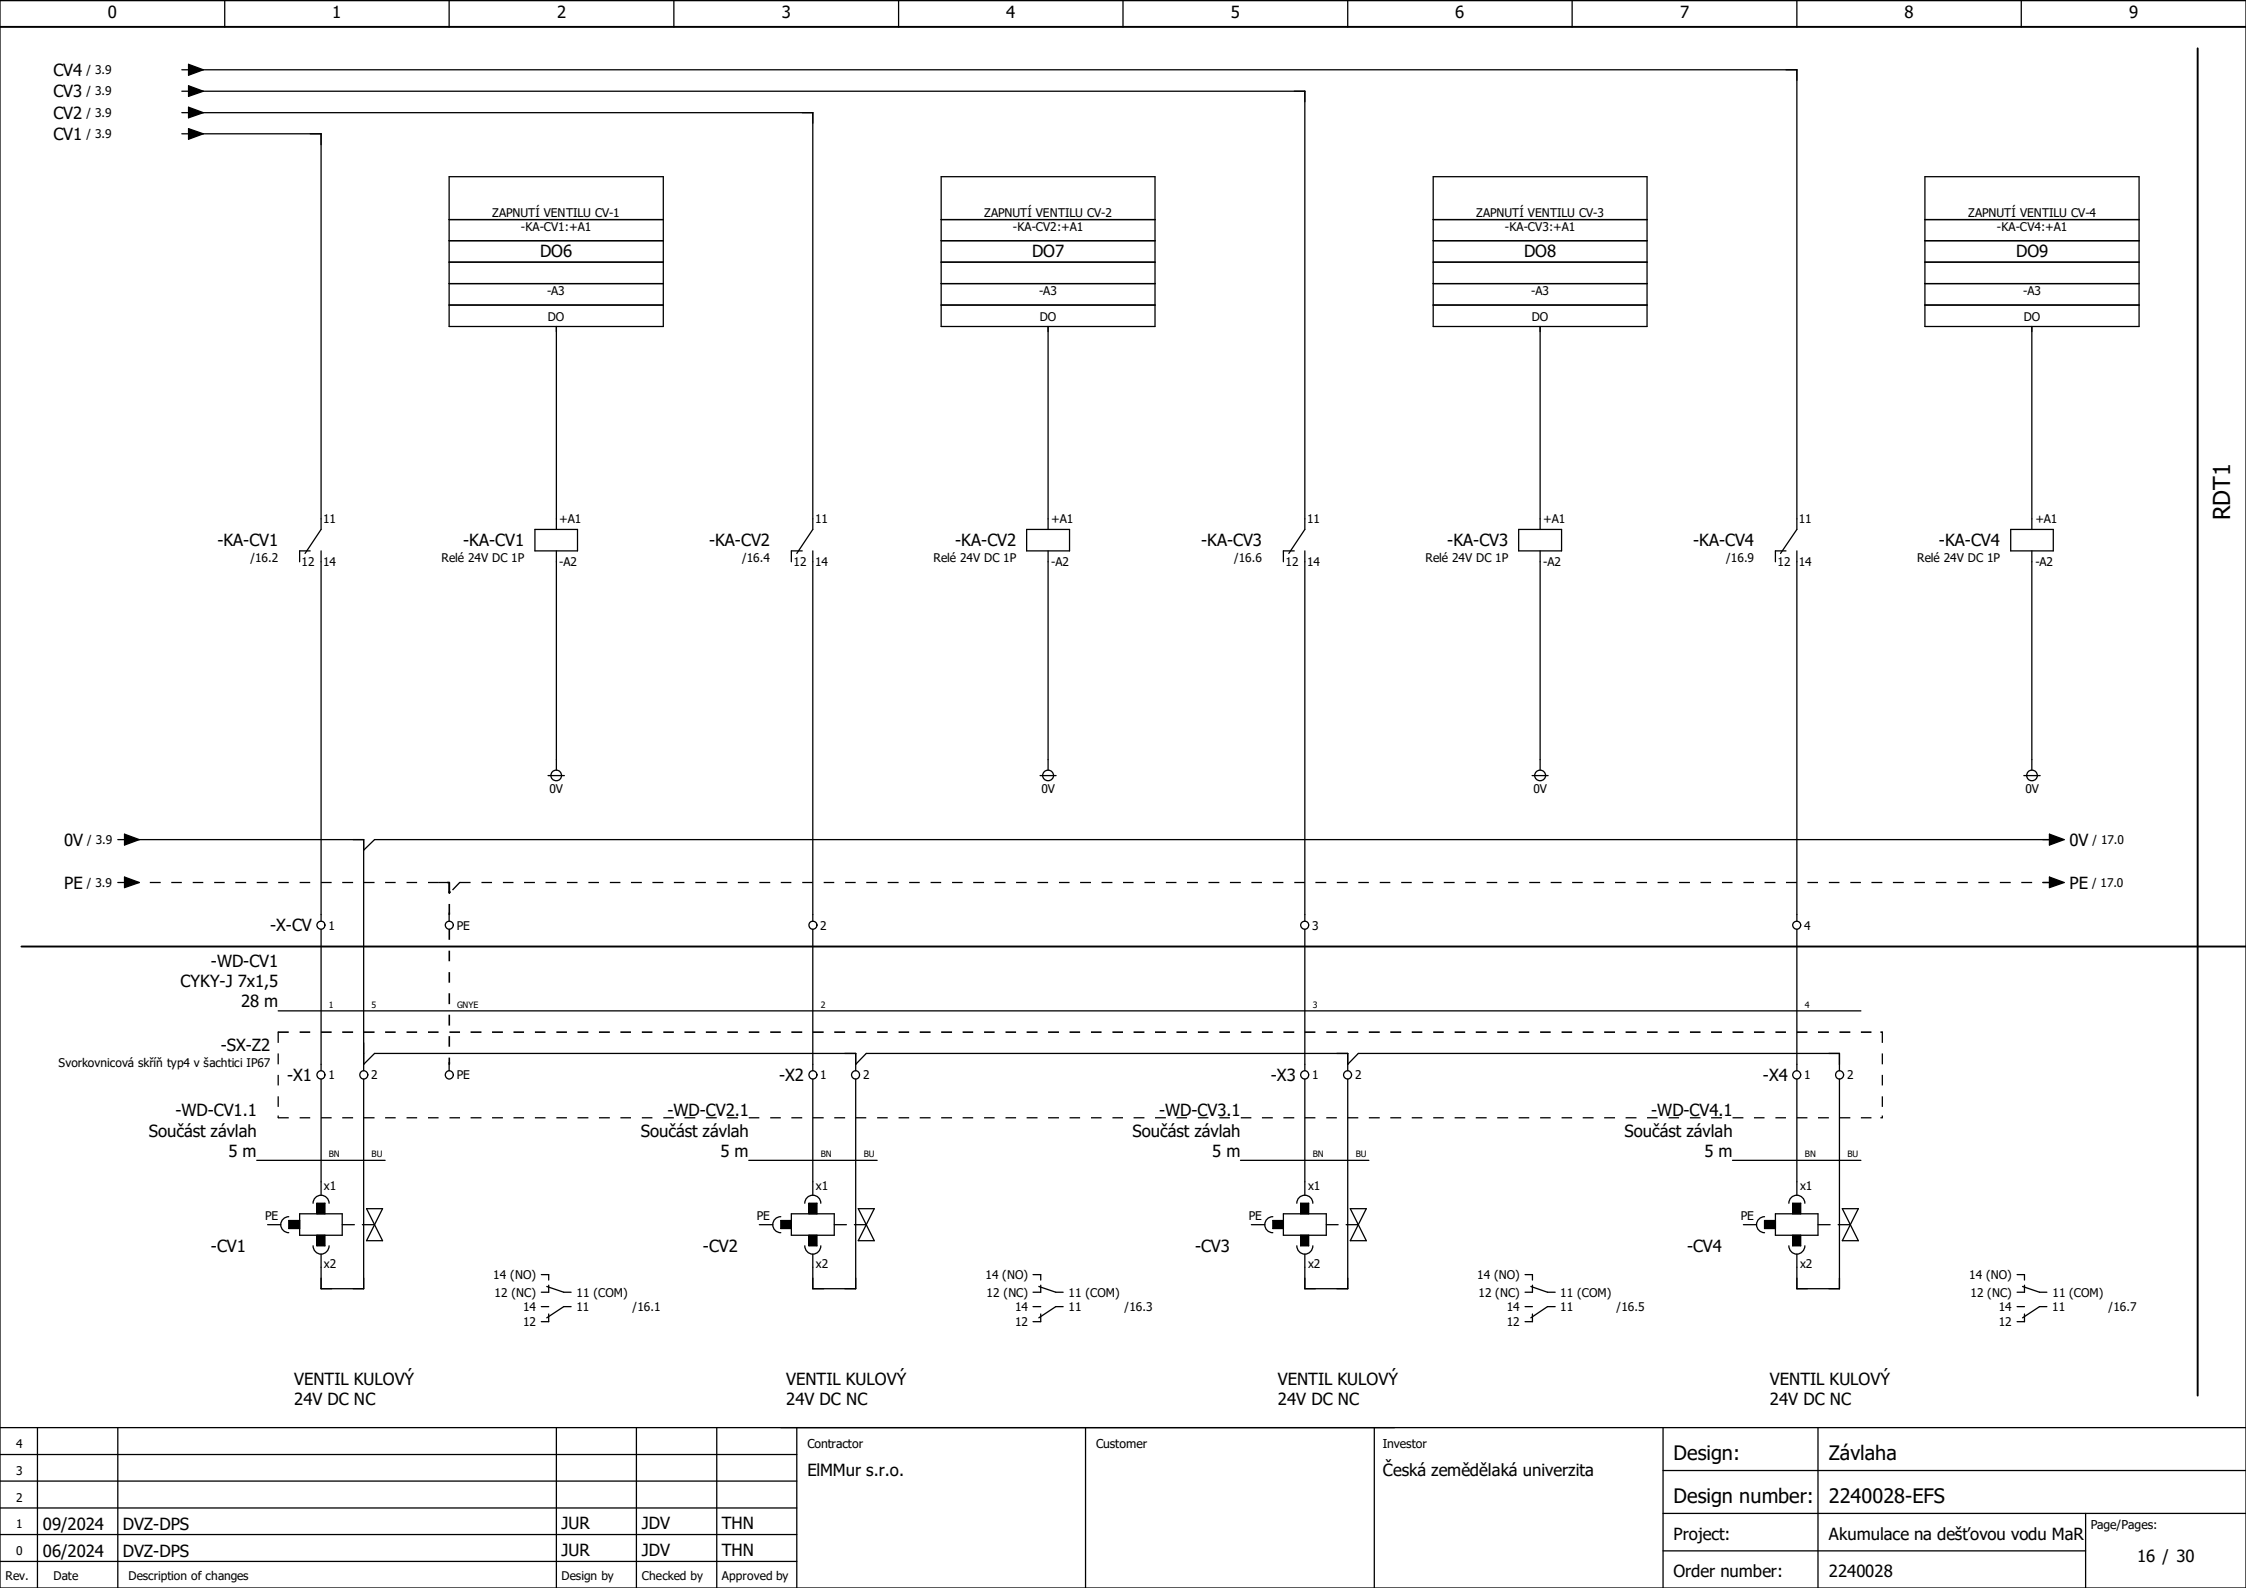

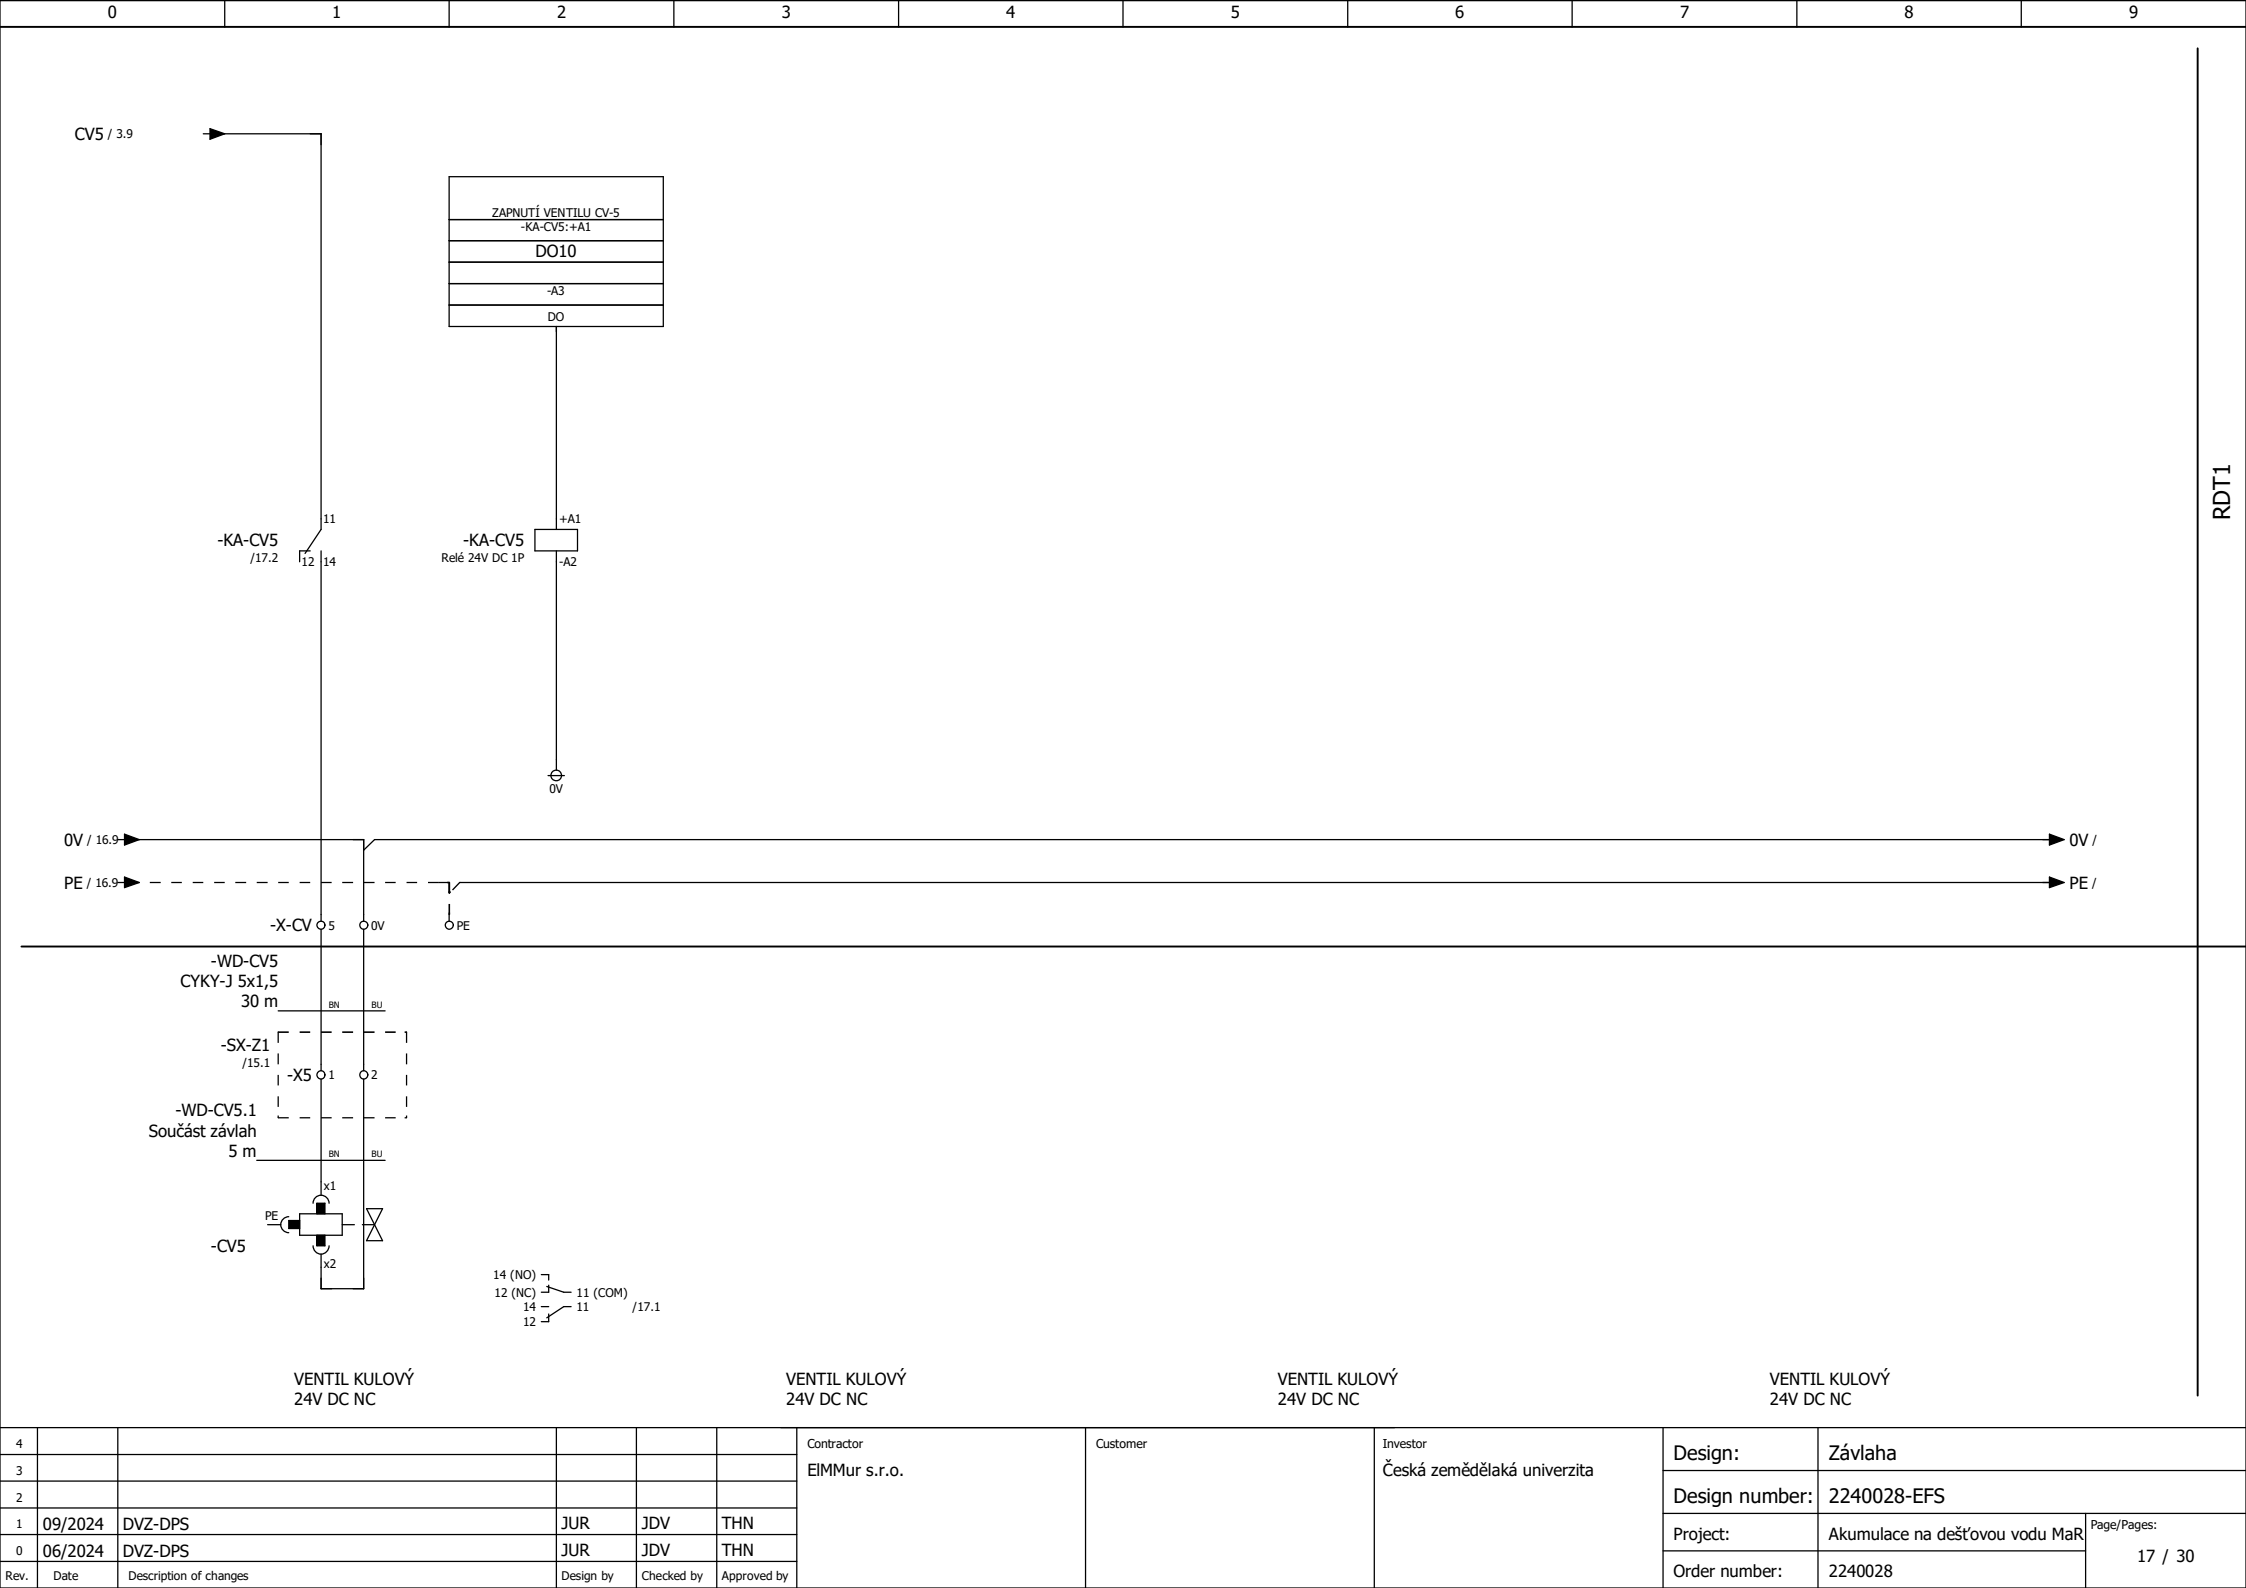


4					
3					
2					
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by

Contractor
EIMMur s.r.o.


Customer

Investor
Česká zemědělská univerzita


Design:	Závlaha		
Design number:	2240028-EFS		
Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages:	
Order number:	2240028	17 / 30	




4					Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zeměděláková univerzita	Design:	Přůtokoměr v MŠ1	
3								Design number:	2240028-EFS	
2								Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 18 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN	Order number:	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN		
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by					




4					Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zeměděláková univerzita	Design:	Přůtokoměr v MŠ2	
3								Design number:	2240028-EFS	
2								Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 19 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN	Order number:	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN		
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by					

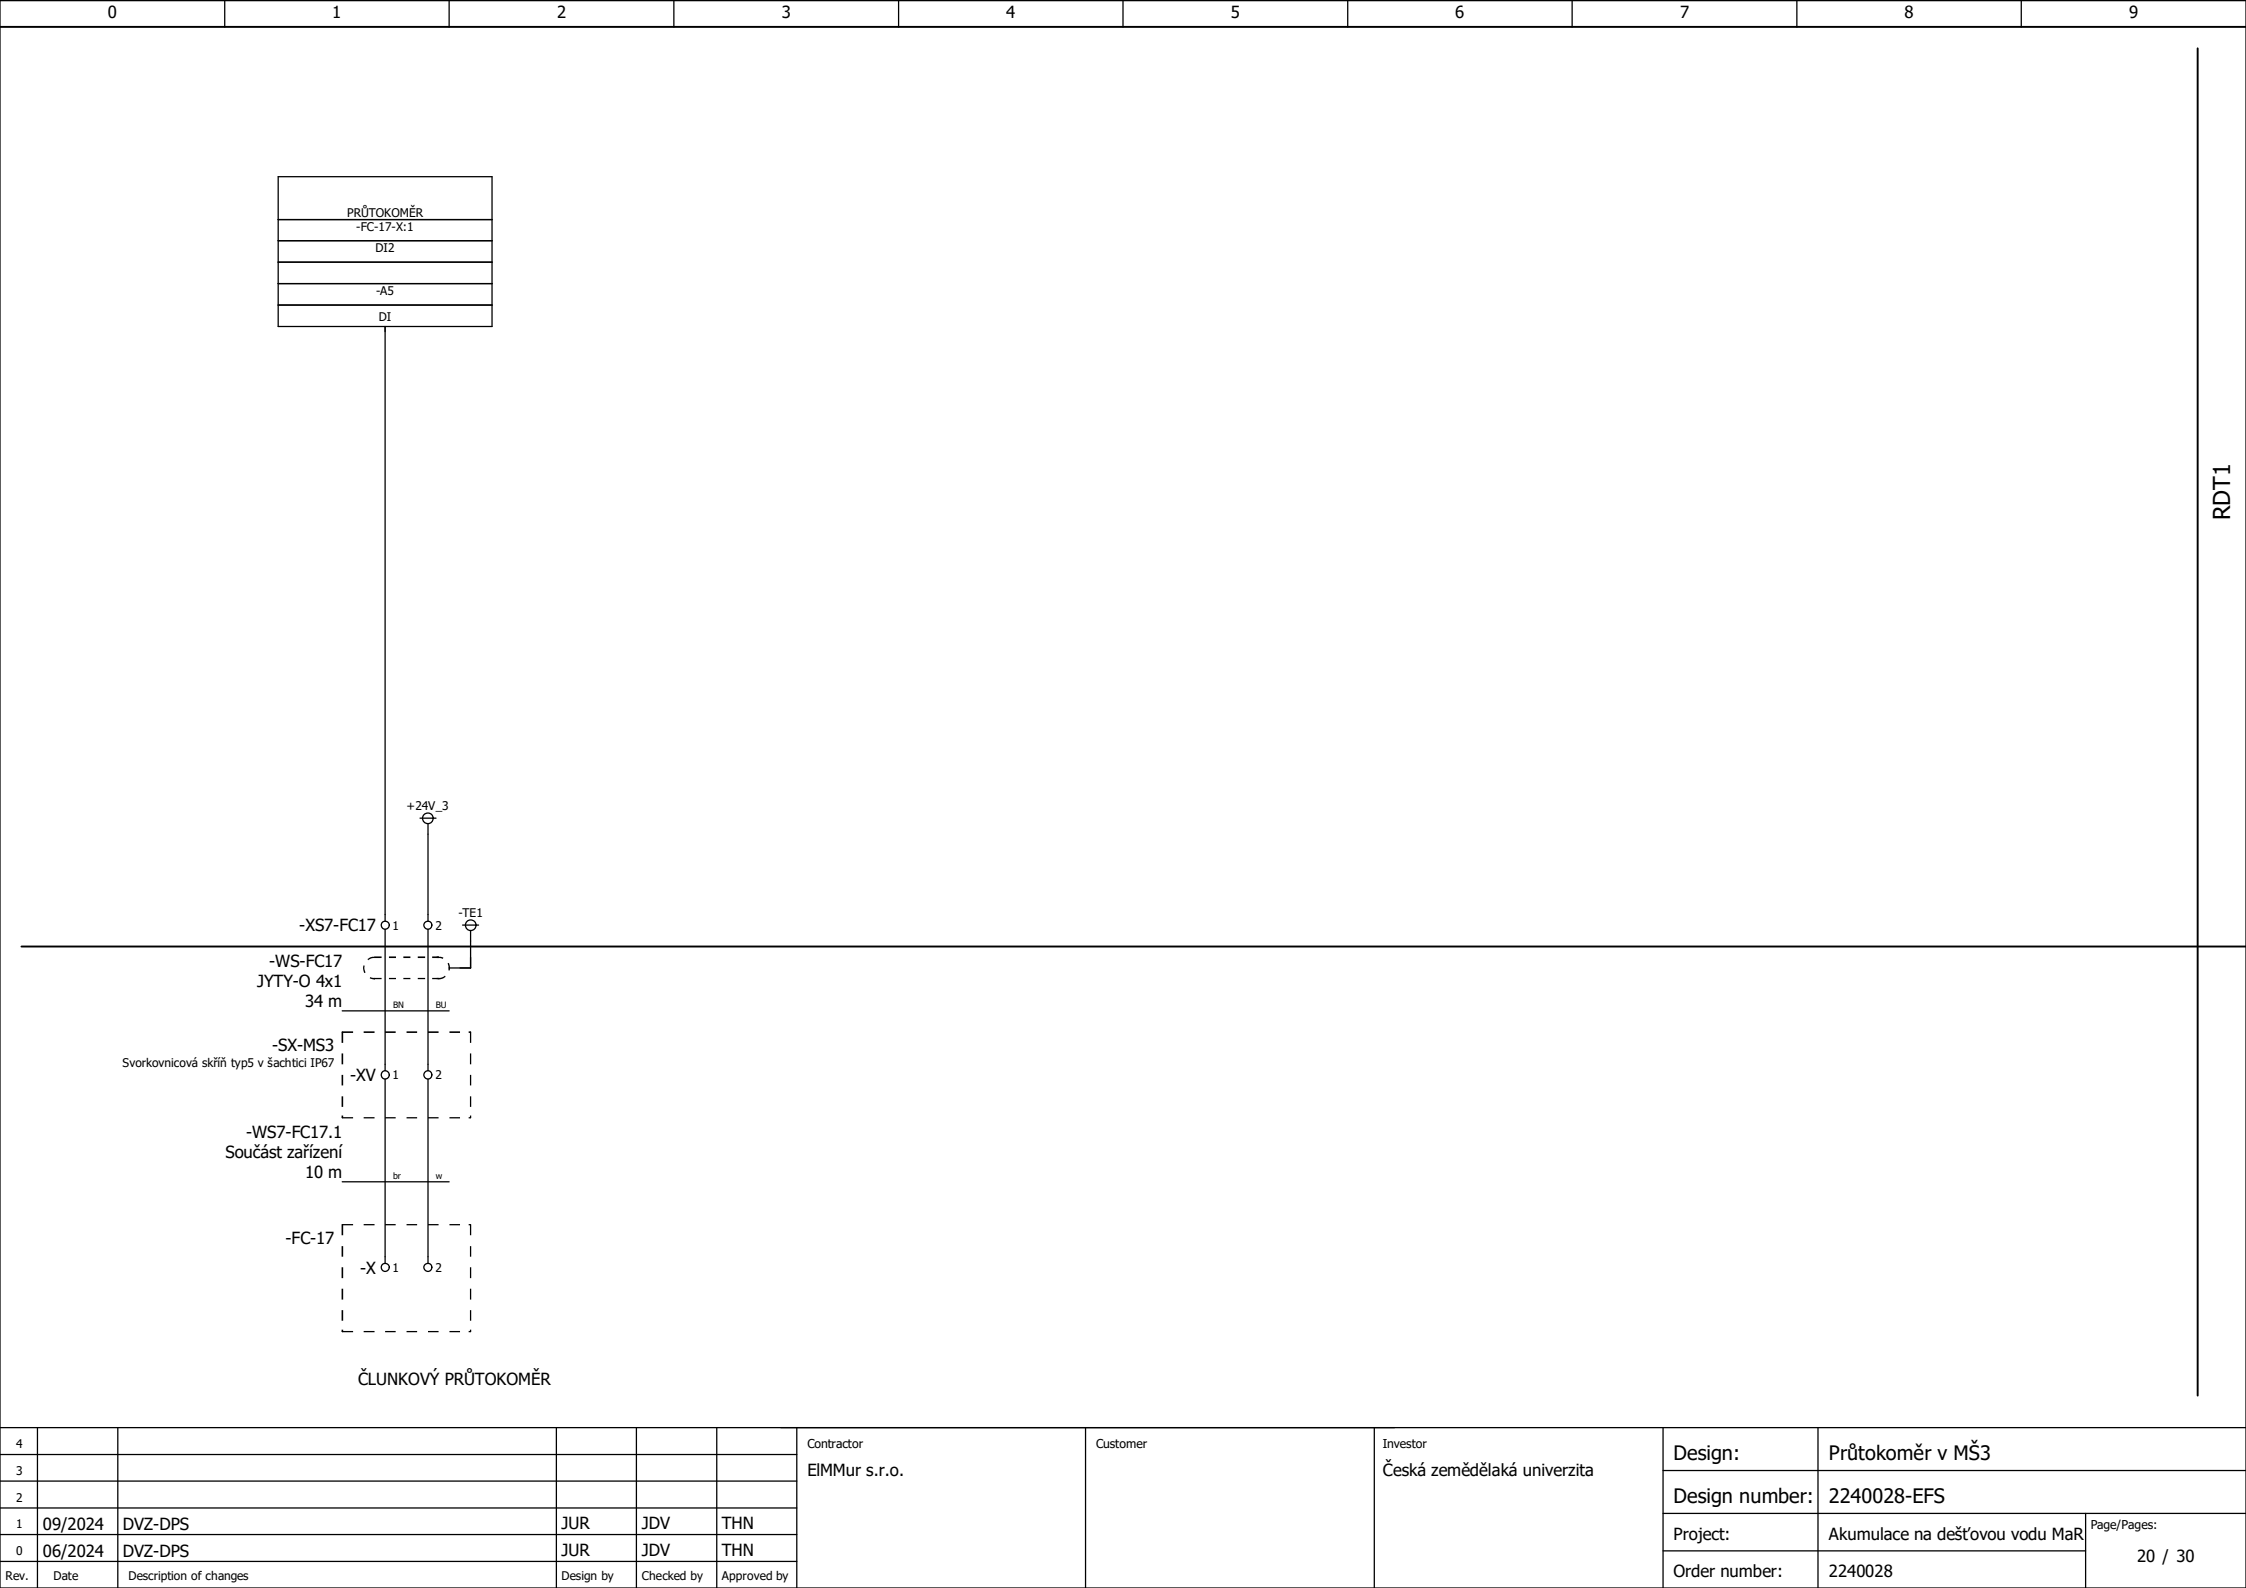





4					Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zeměděláková univerzita	Design:	Přůtokoměr v MŠ4	
3								Design number:	2240028-EFS	
2								Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 21 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN	Order number:	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN		
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by					




4					Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zeměděláková univerzita	Design:	Přůtokoměr v MŠ5	
3								Design number:	2240028-EFS	
2								Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 22 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN	Order number:	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV				THN		
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by					

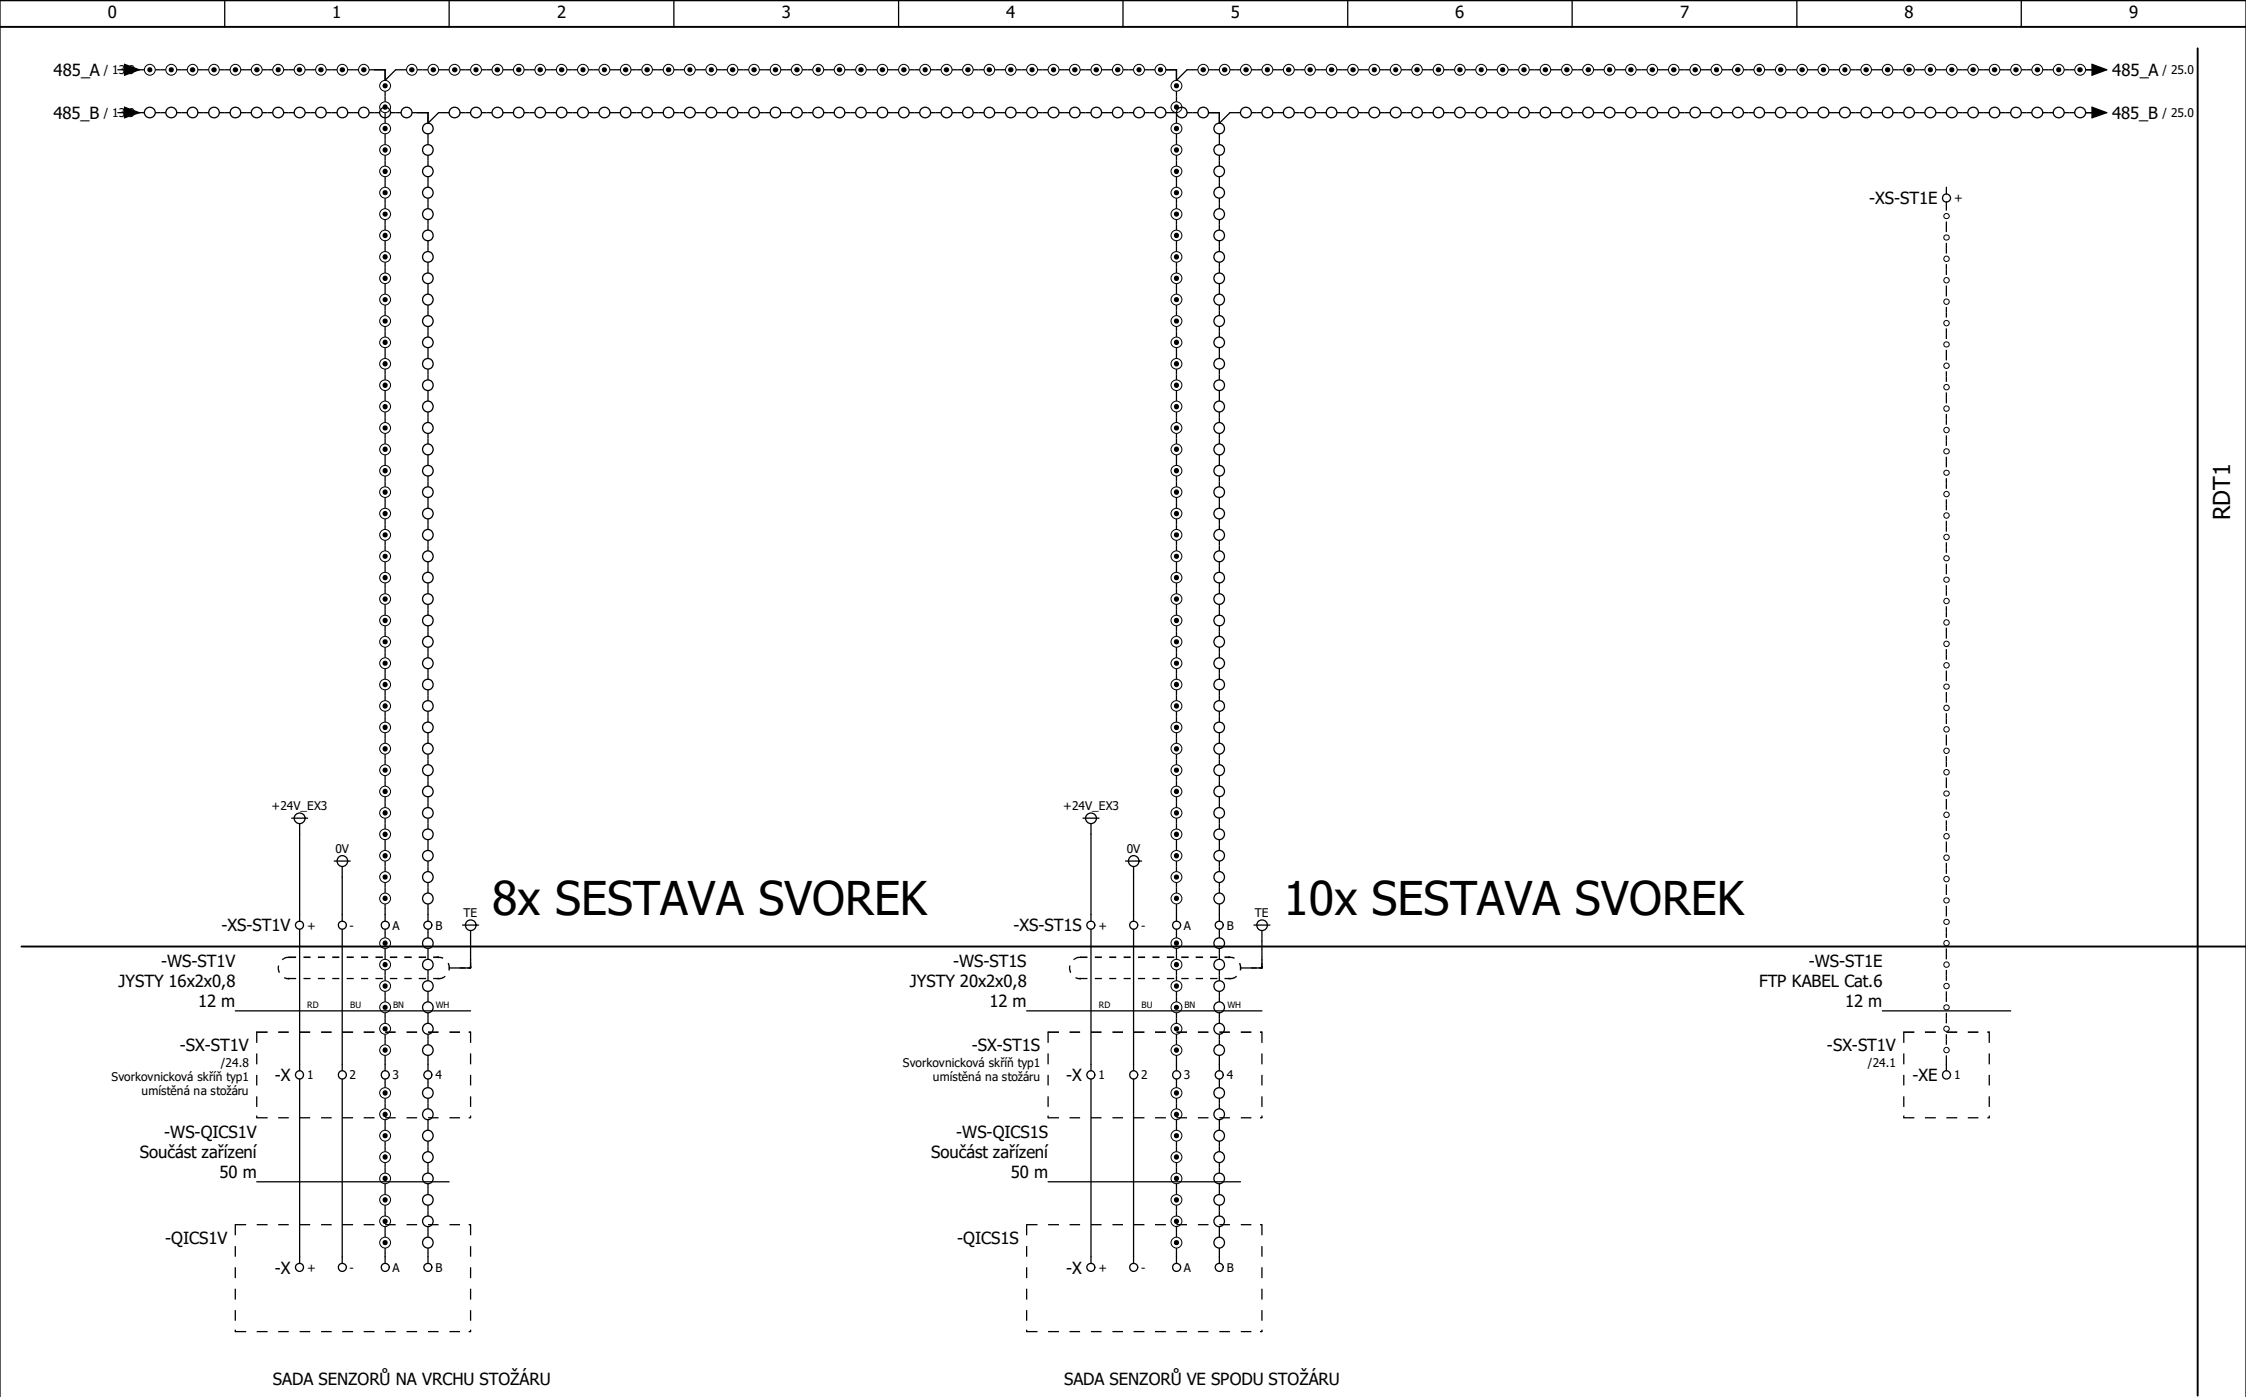

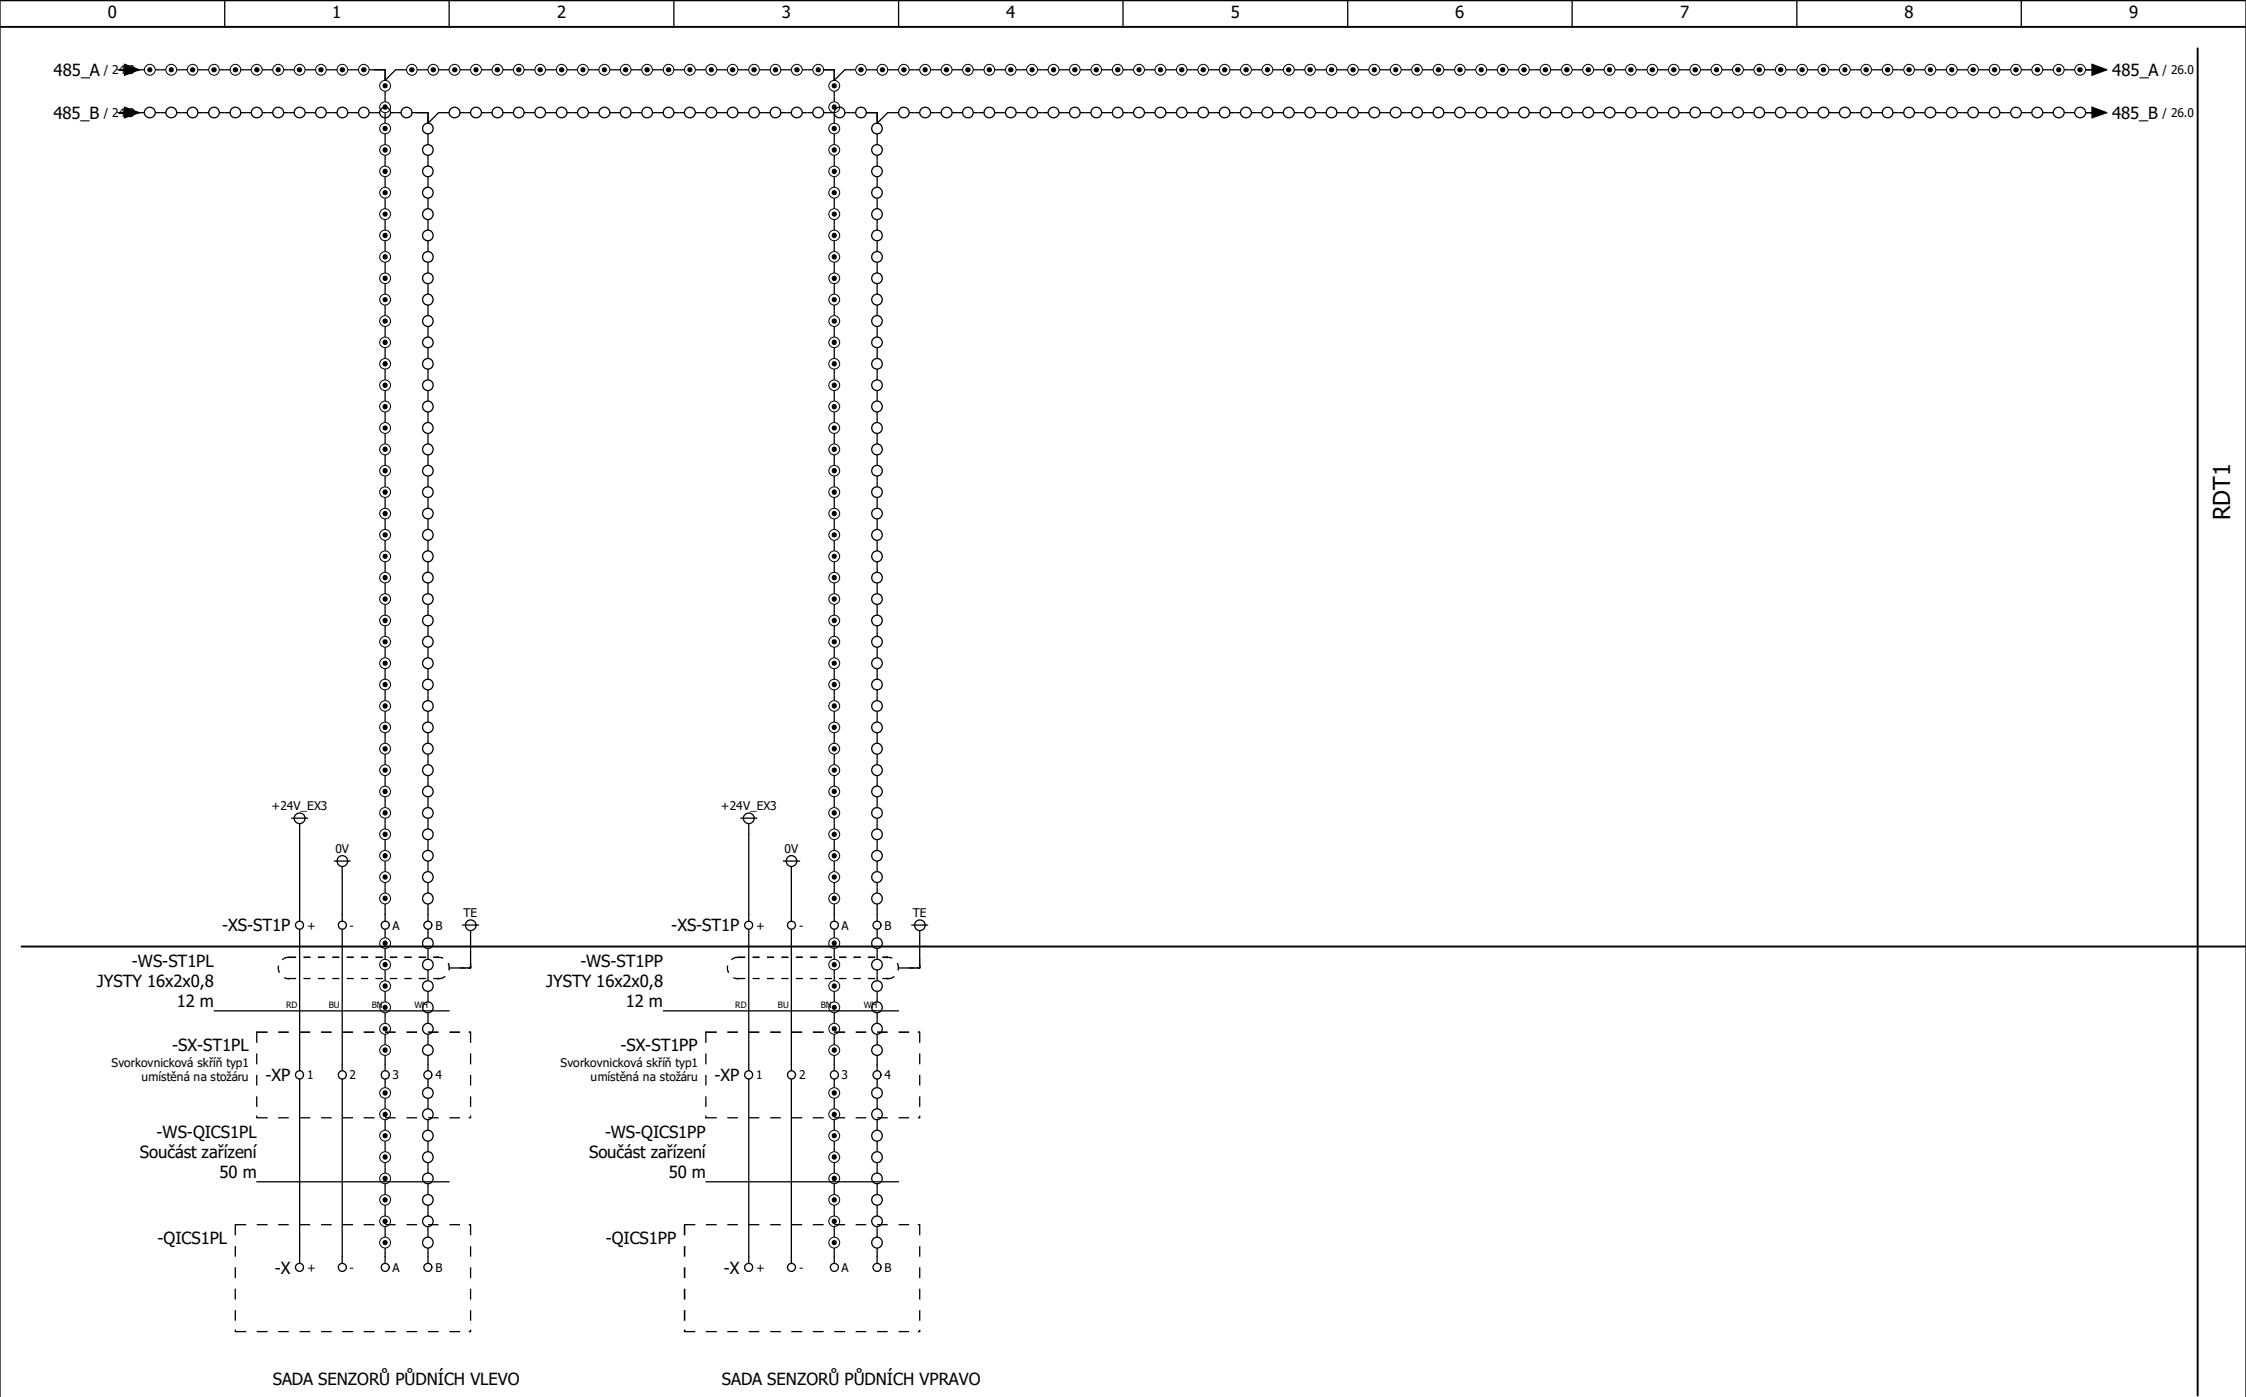


4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Stožár ST1		
3									Design number:	2240028-EFS		
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 25 / 30	
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028		
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN							
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by							

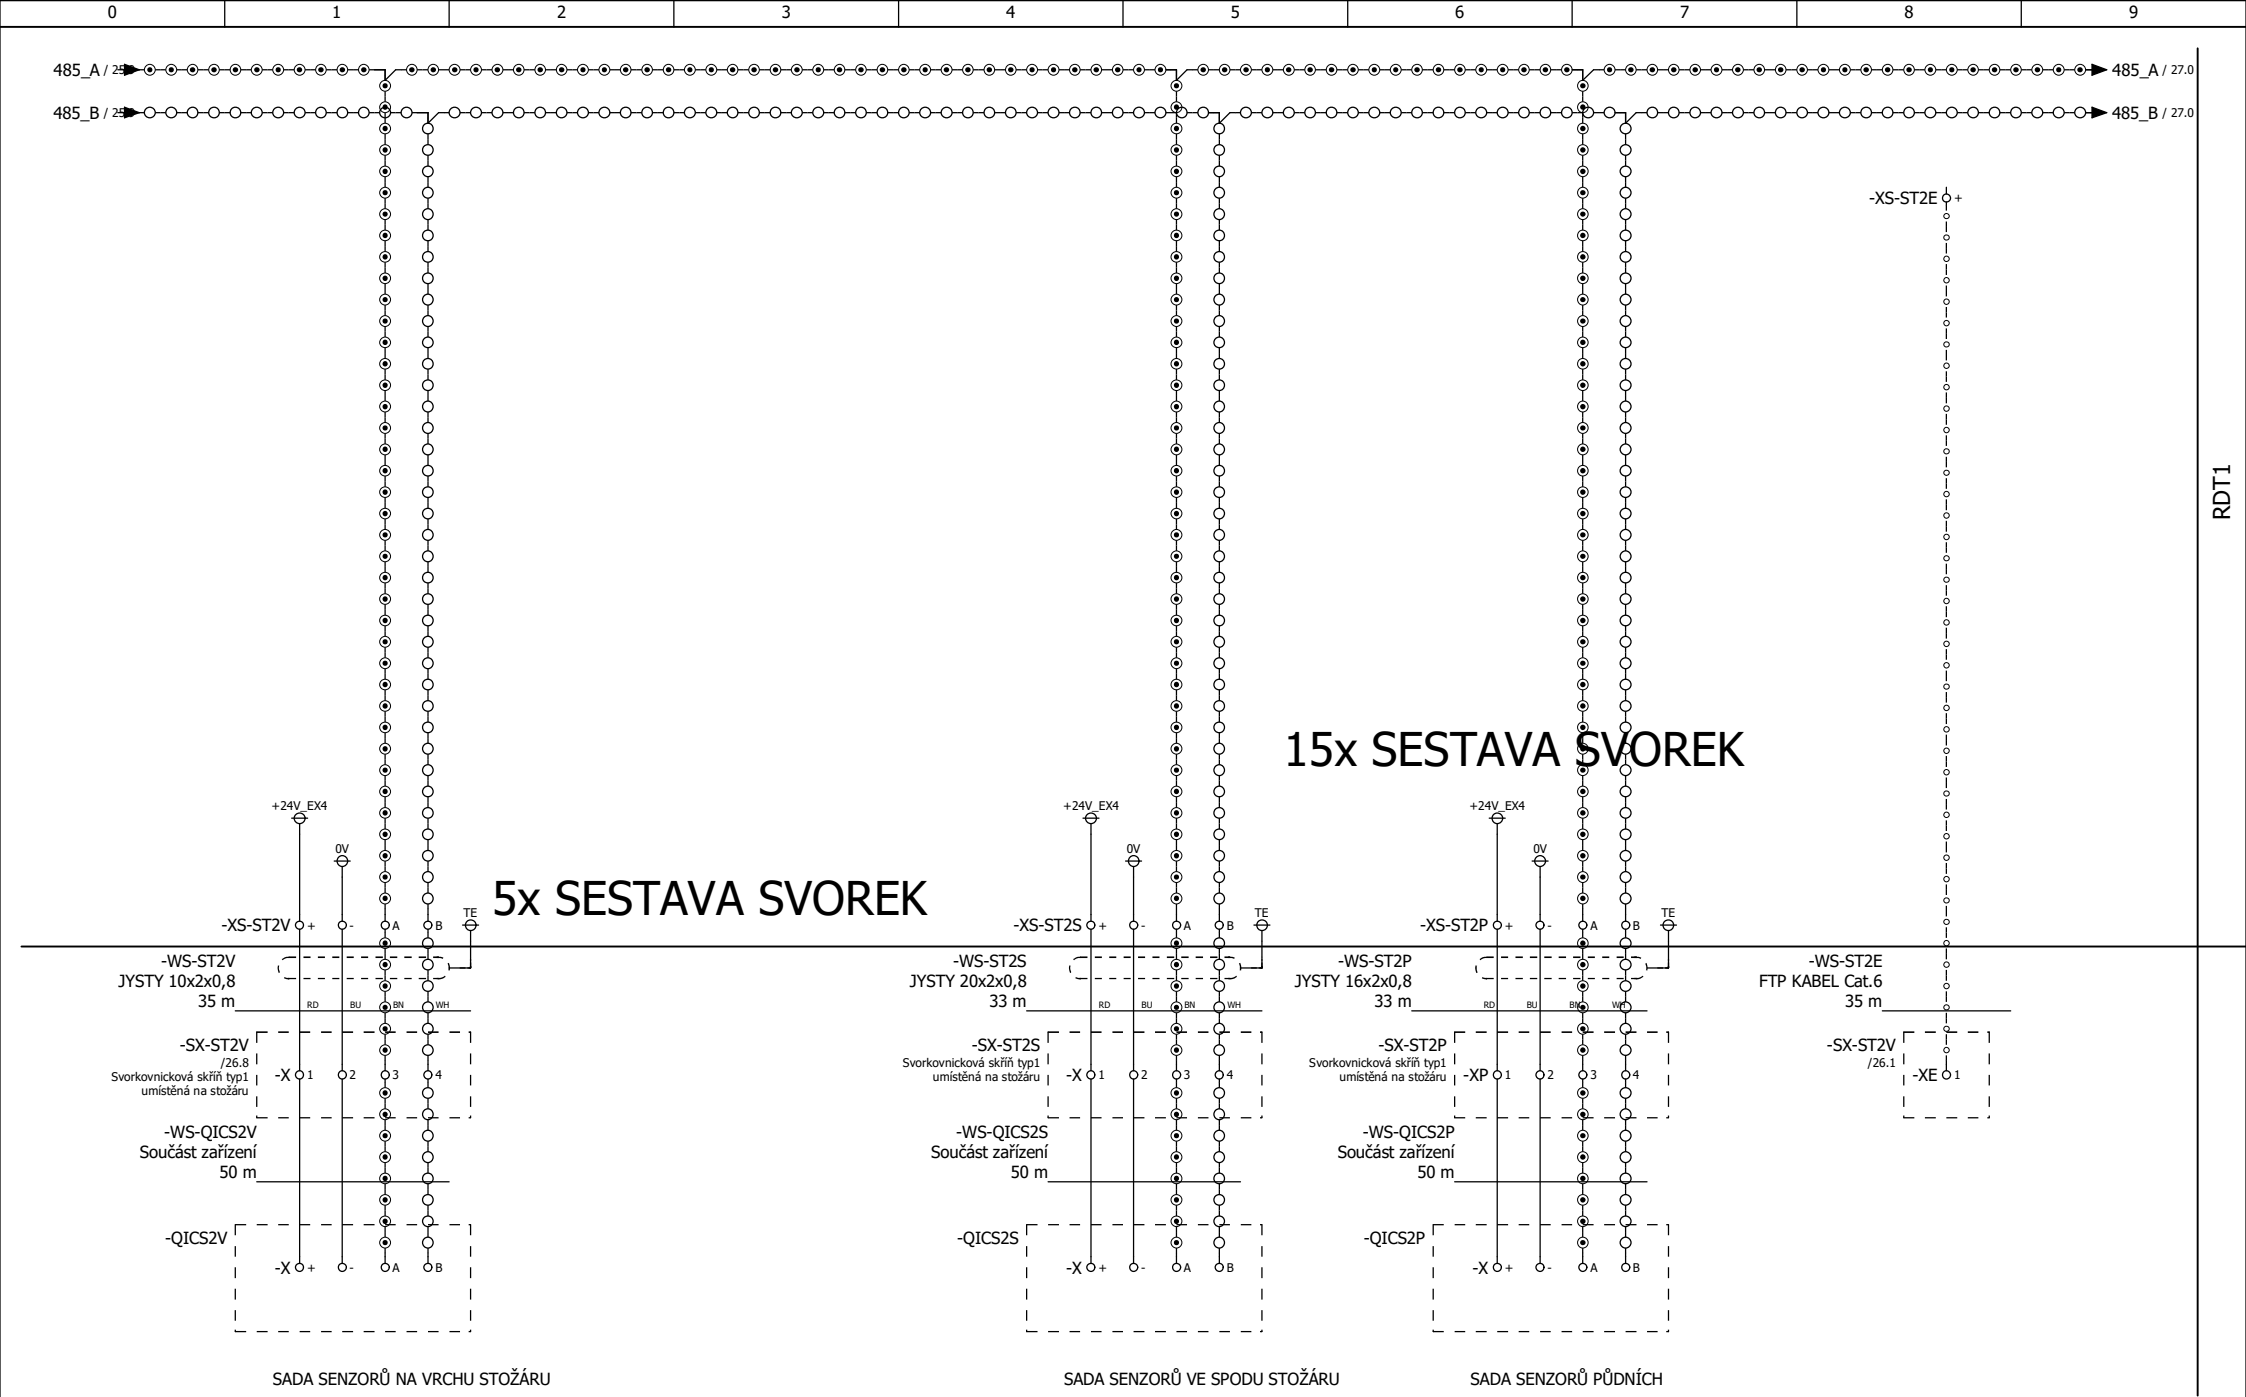

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Stožár ST2	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 26 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						



4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Stožár ST3	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 27 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

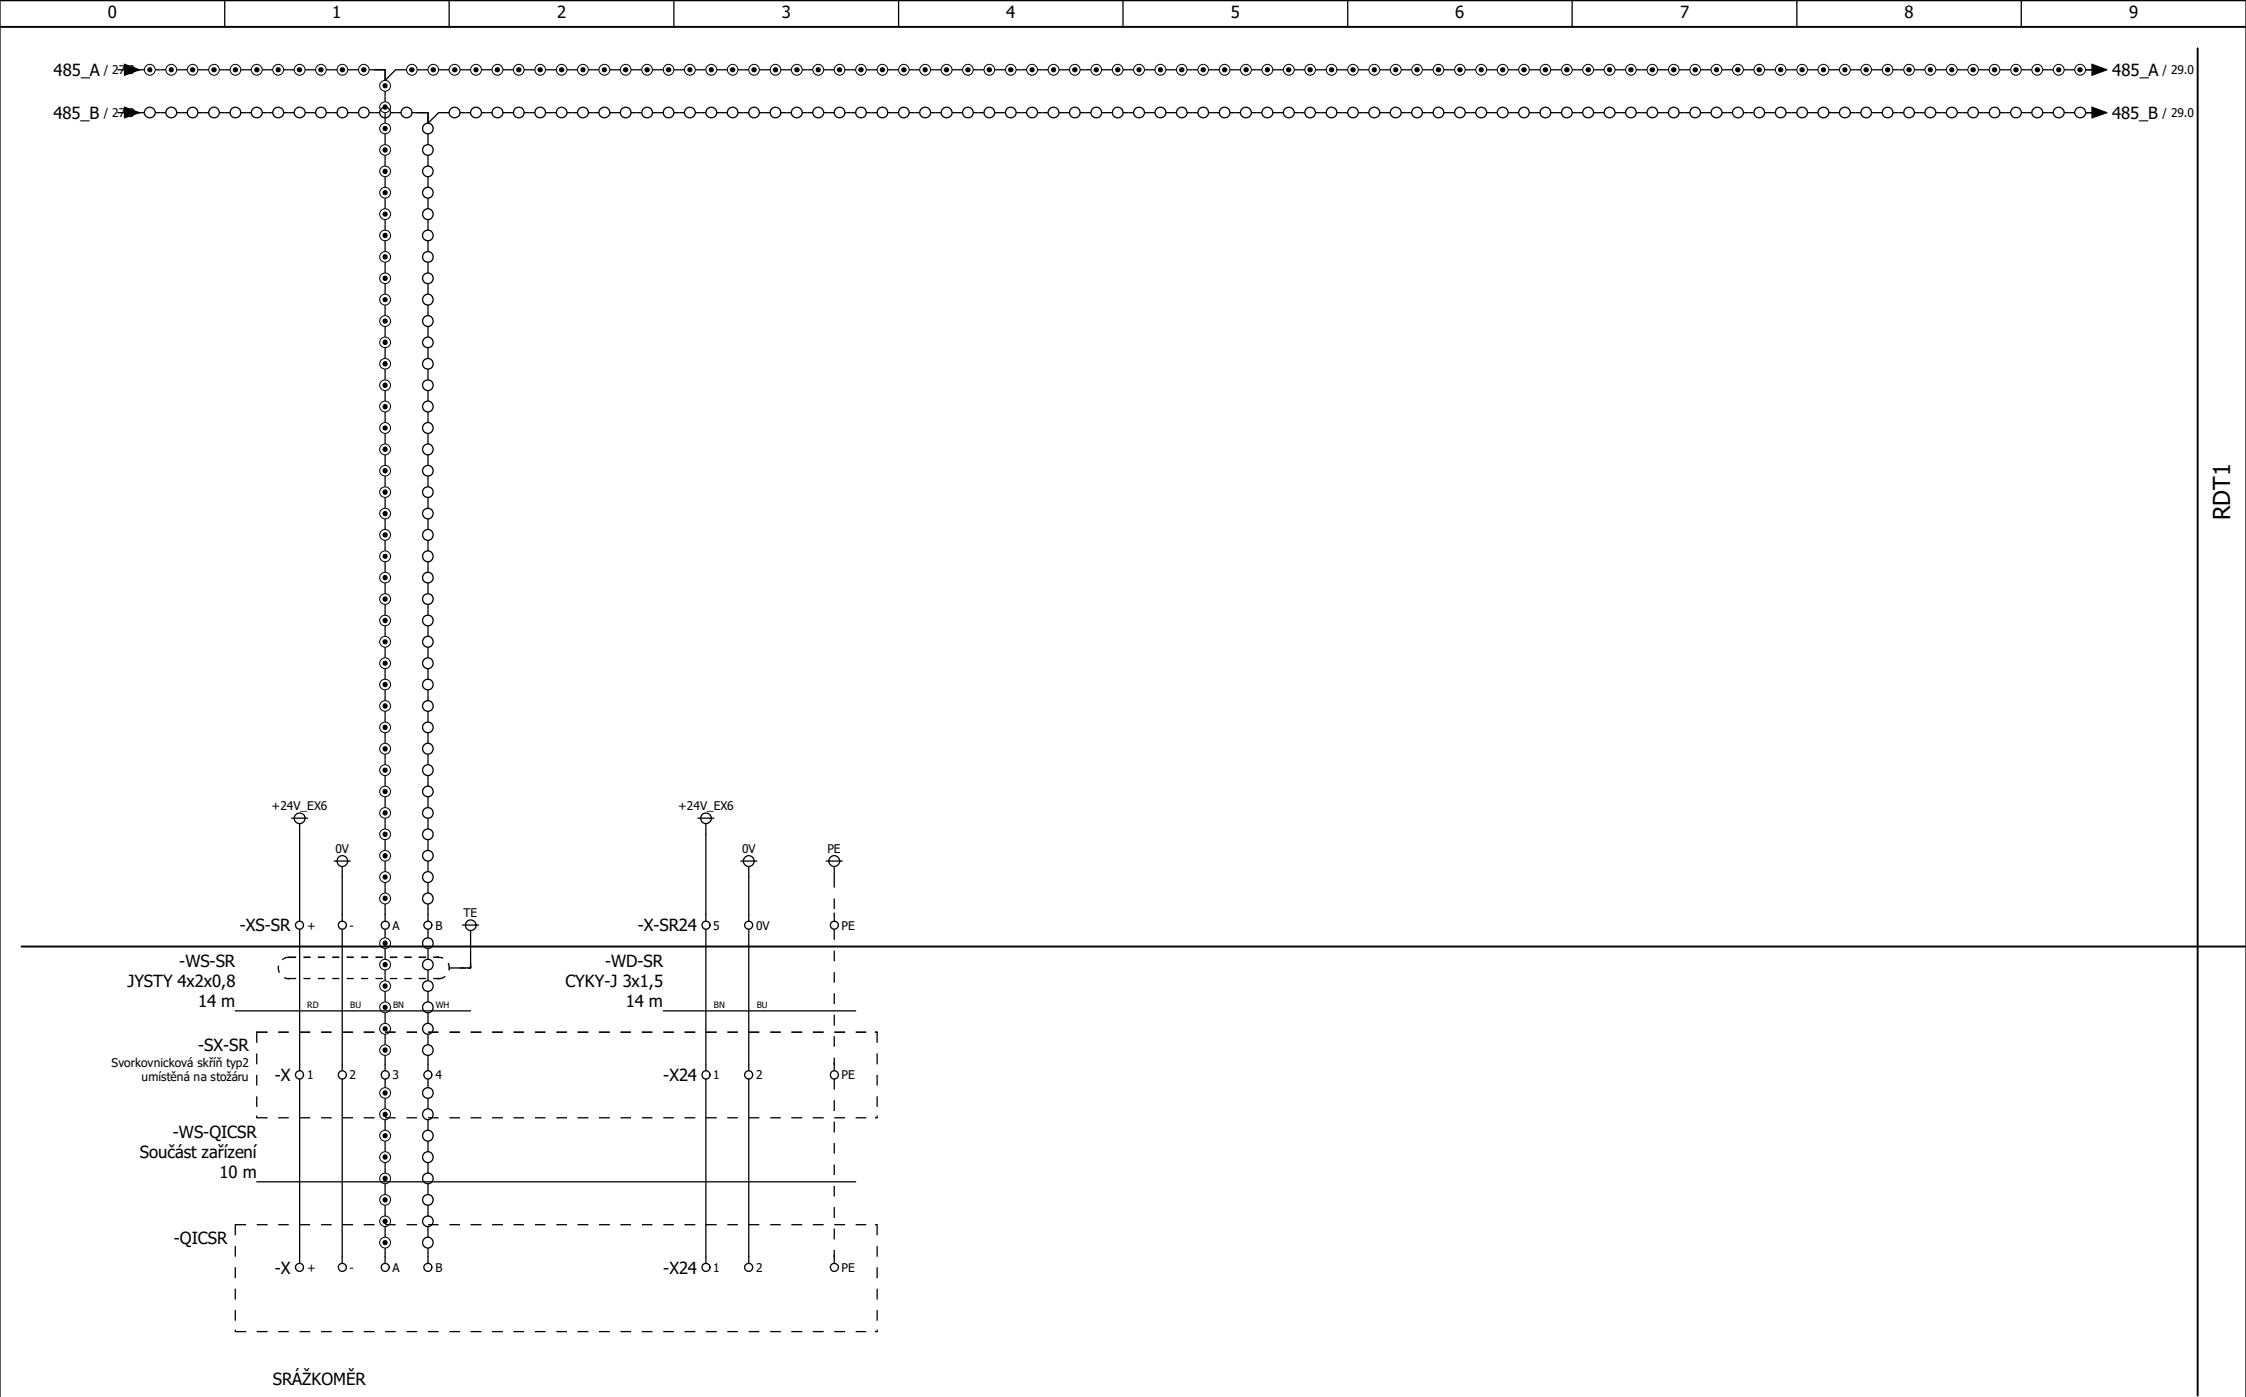


4					
3					
2					
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by

Contractor
EIMMur s.r.o.

Customer

Investor
Česká zemědělská univerzita

Design:	Stožár ST1 - srážkoměr		
Design number:	2240028-EFS		
Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 28 / 30	
Order number:	2240028		

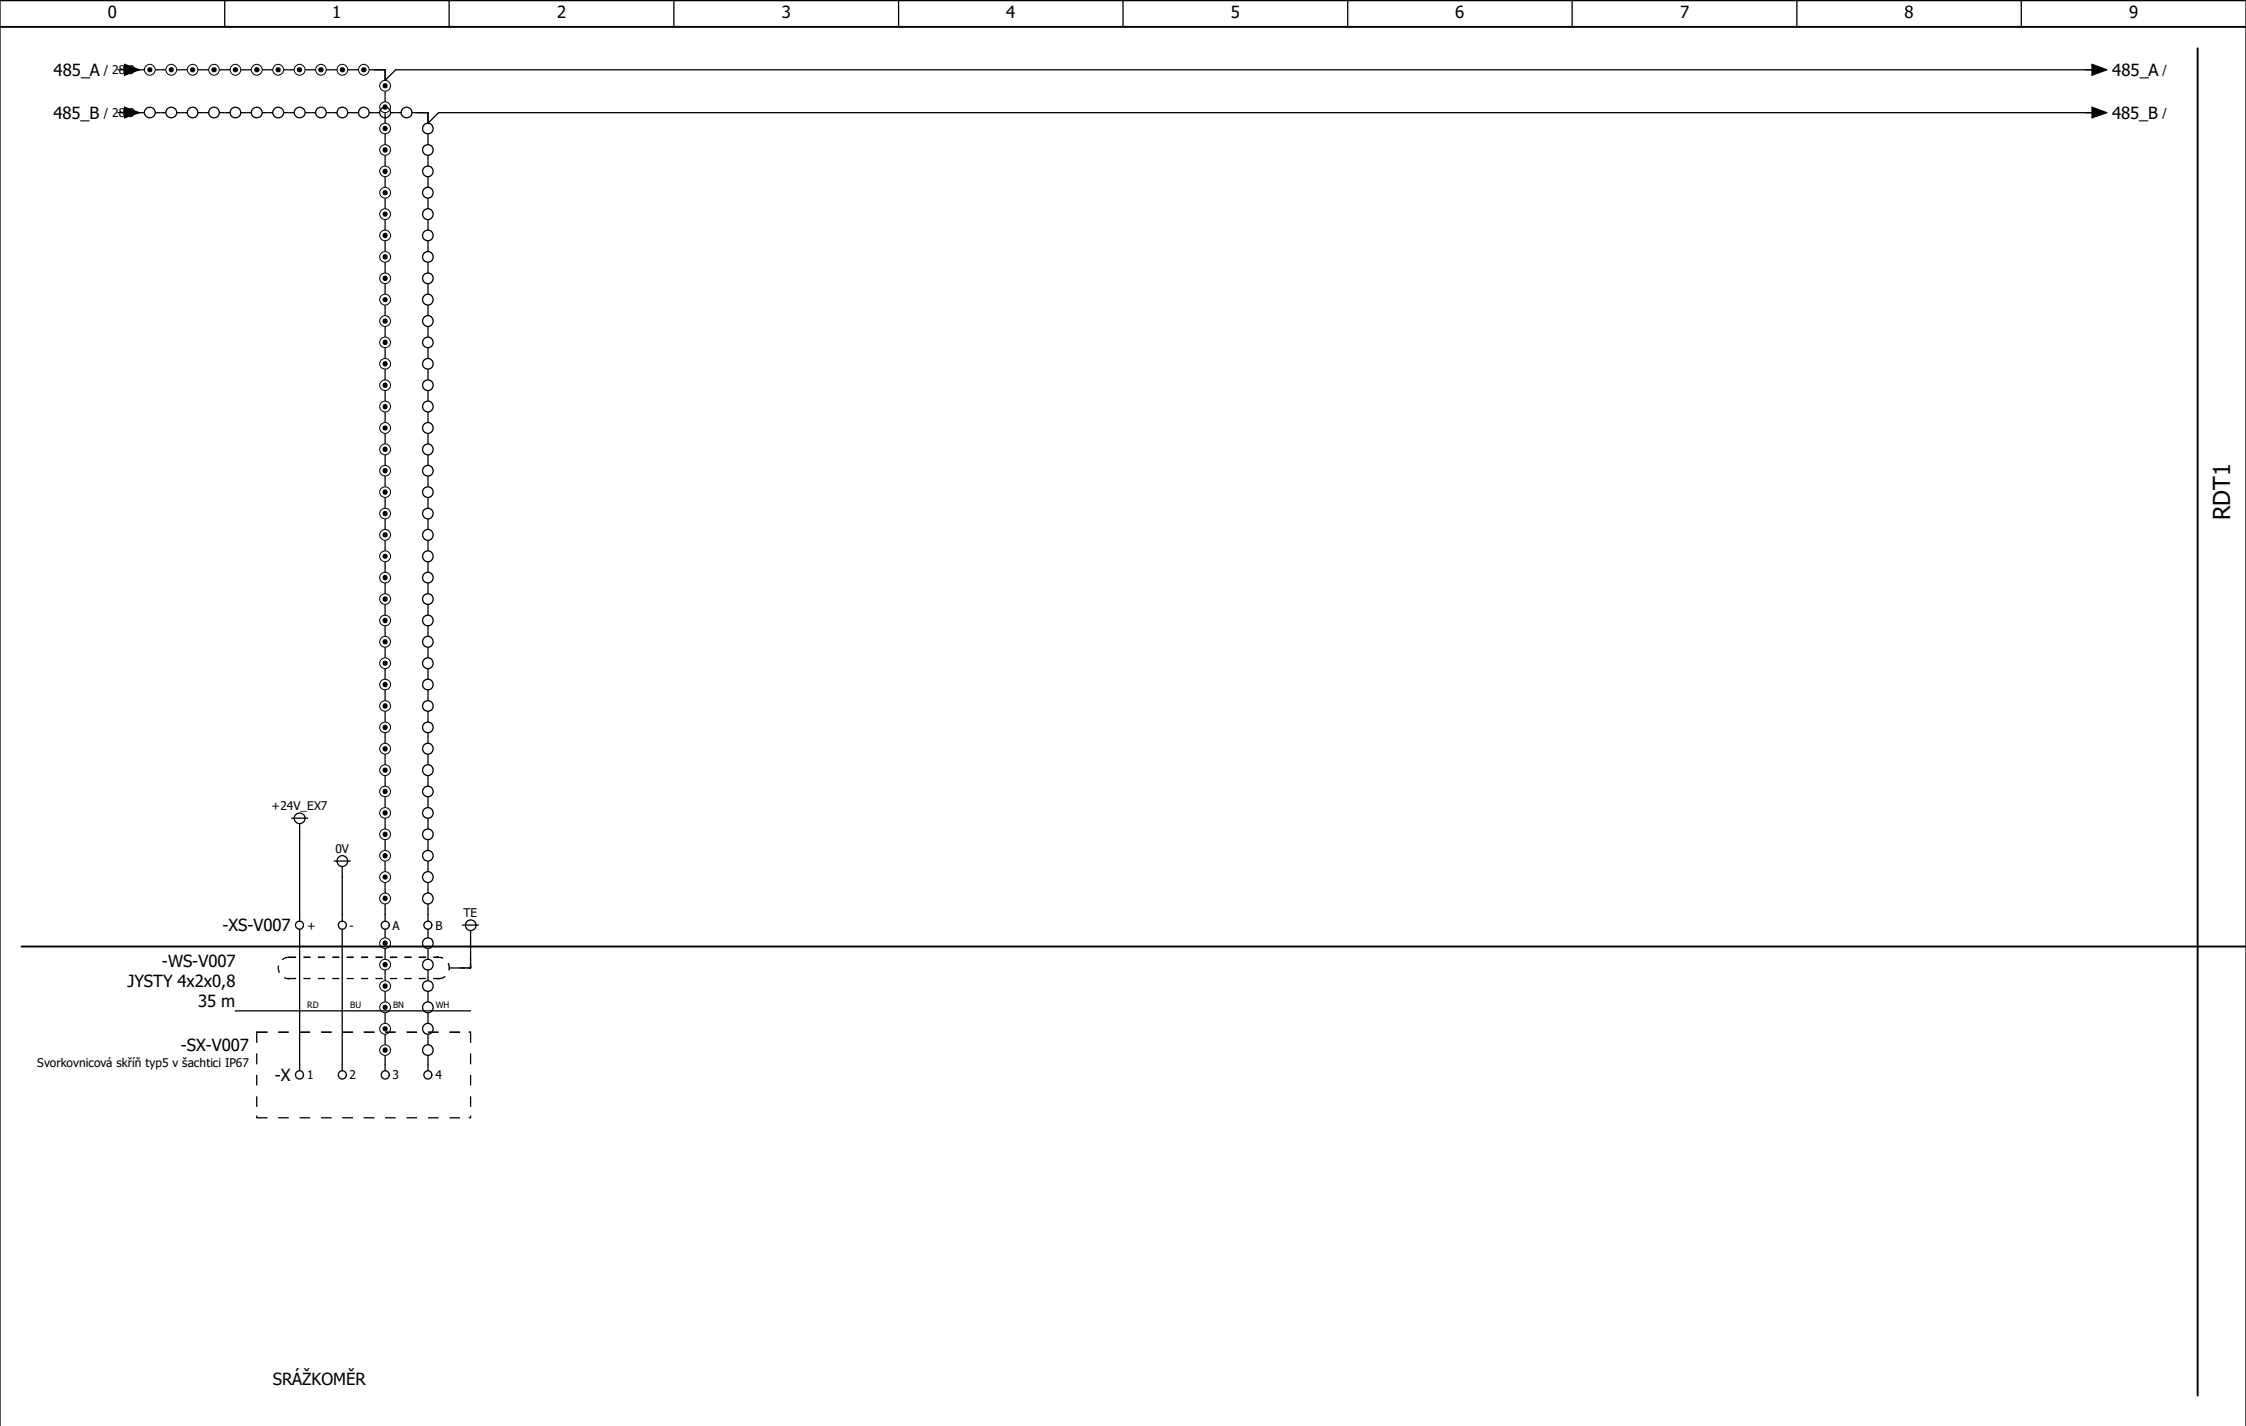

4						Contractor EIMMur s.r.o.	Customer	Investor Česká zemědělská univerzita	Design:	Filtrace	
3									Design number:	2240028-EFS	
2									Project:	Akumulace na dešťovou vodu MaR	Page/Pages: 29 / 30
1	09/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN				Order number:	2240028	
0	06/2024	DVZ-DPS	JUR	JDV	THN						
Rev.	Date	Description of changes	Design by	Checked by	Approved by						

