


Areál ČZU
Centrum ekonomicko-manažerských studií


MĚŘENÍ A REGULACE
SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE
RA4
1PP

ČÁST-MĚŘENÍ SPOTŘEB

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Seznam stran									
Strana		Nazev stranky			Zarizeni			Zmena	
=RA4+UL/1		Titulní list							
=RA4+UL/2		Obsah							
=RA4+roz/3		Gateway Modbus							
=RA4+kab/4		Seznam kabelů							
=RA4+KUS/5		Kusovník							

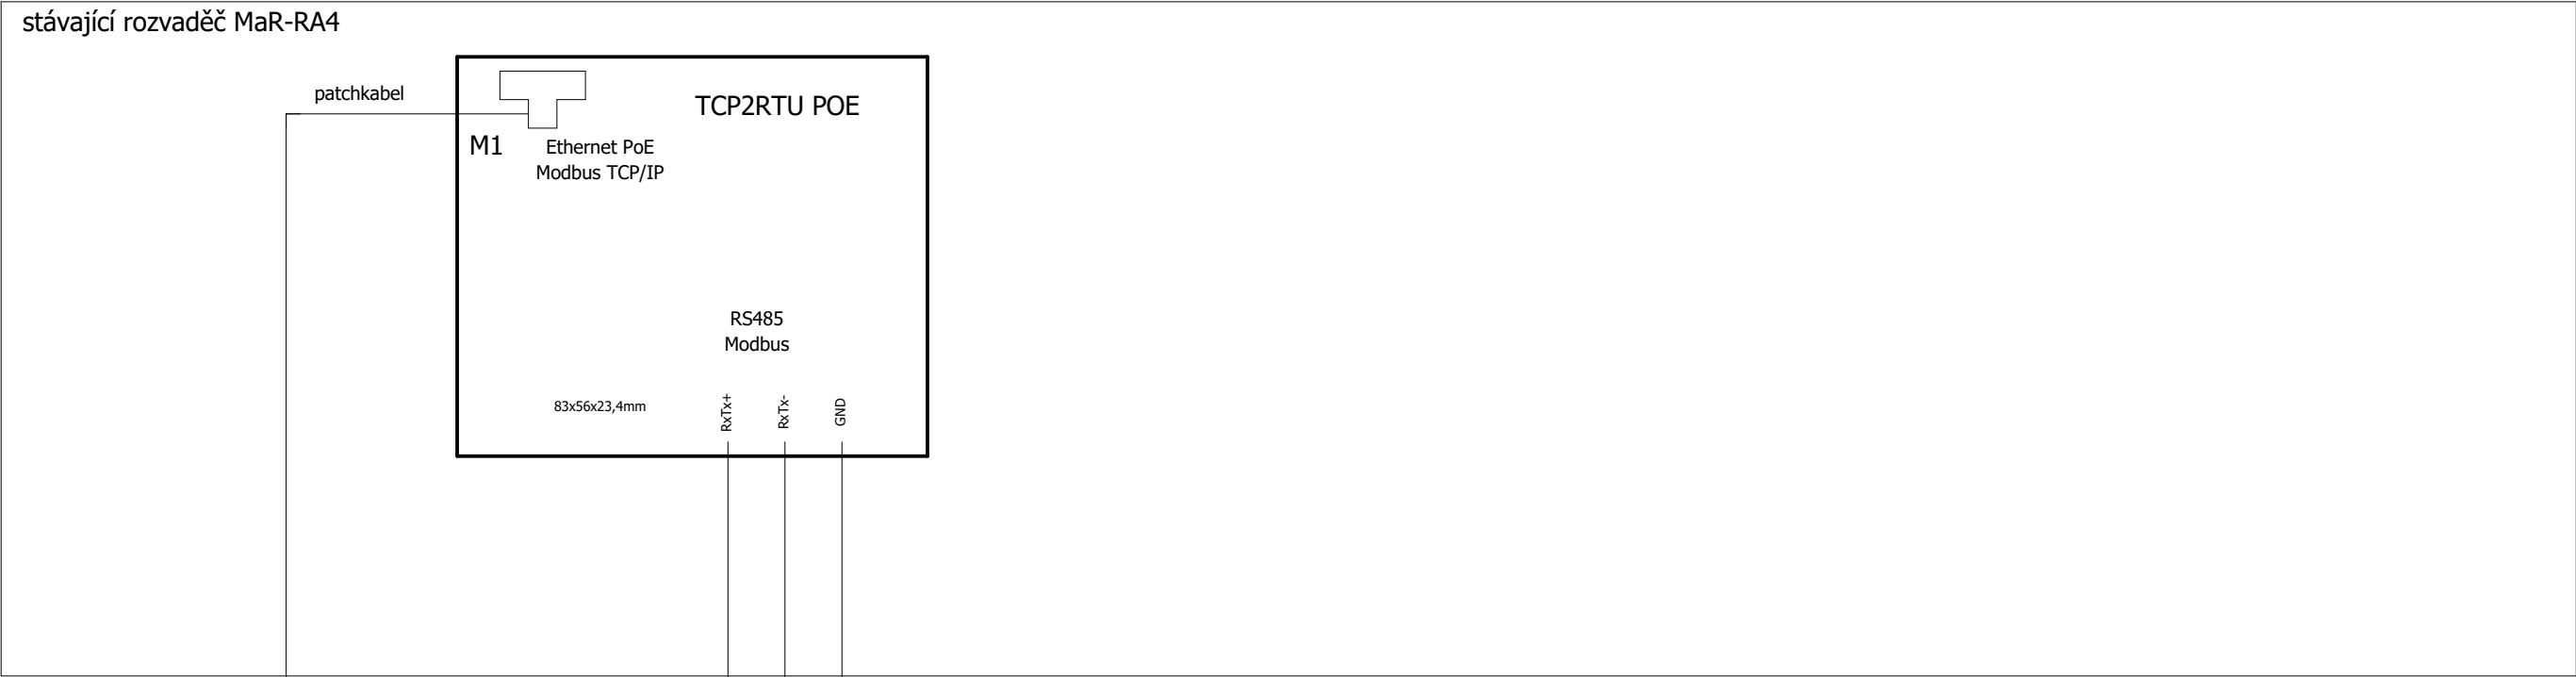


TE



zásuvka
Ethernet
ČZU

W1 JYSTY 20m 4x0,8mm



+EL-233
analyzátor
CEMS2

+EL-234
elektroměr
bufet CEMS2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEZNAM KABELU									
WUP1301C									
OZNACENI KABELU	ODKUD		KAM	TYP KABELU	ZILY	Pouzito	mm2	DELKA (m)	Poznamka
W1	+roz-M1		+EL-233	JYSTY	4+SH	2	0.8	20	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

				Datum	29.08.2023	Akce: ČZU měření spotřeb CEMS rozv.RA4-dopl.Modbuss						Zarizeni: KUS			Cis. zarizeni: RA4								
				Zprac.	Jan Řasa										Misto: KUS								
															Nazev stranky: Kusovník		Zakaznik					Strana: 5	
																			Stran: 5				
0		1			2			3			4		5		6		7		8		9		