

Areál ČZU

Centrum ekonomicko-manažerských studií

MĚŘENÍ A REGULACE


SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE

RA1-Mbus

1PP

ČÁST-MĚŘENÍ SPOTŘEB

0	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Seznam stran																		
Strana				Nazev stranky					Zarizeni					Zmena				
=RA1_Mbus+UL/1				Titulní list														
=RA1_Mbus+UL/2				Obsah														
=RA1_Mbus+roz/3				Regulátor														
=RA1_Mbus+roz/4				Gateway Mbus														
=RA1_Mbus+roz/5				Gateway Modbus														
=RA1_Mbus+roz/6				Rozvaděč														
=RA1_Mbus+kab/7				Seznam kabelů														
=RA1_Mbus+KUS/8				Kusovník														

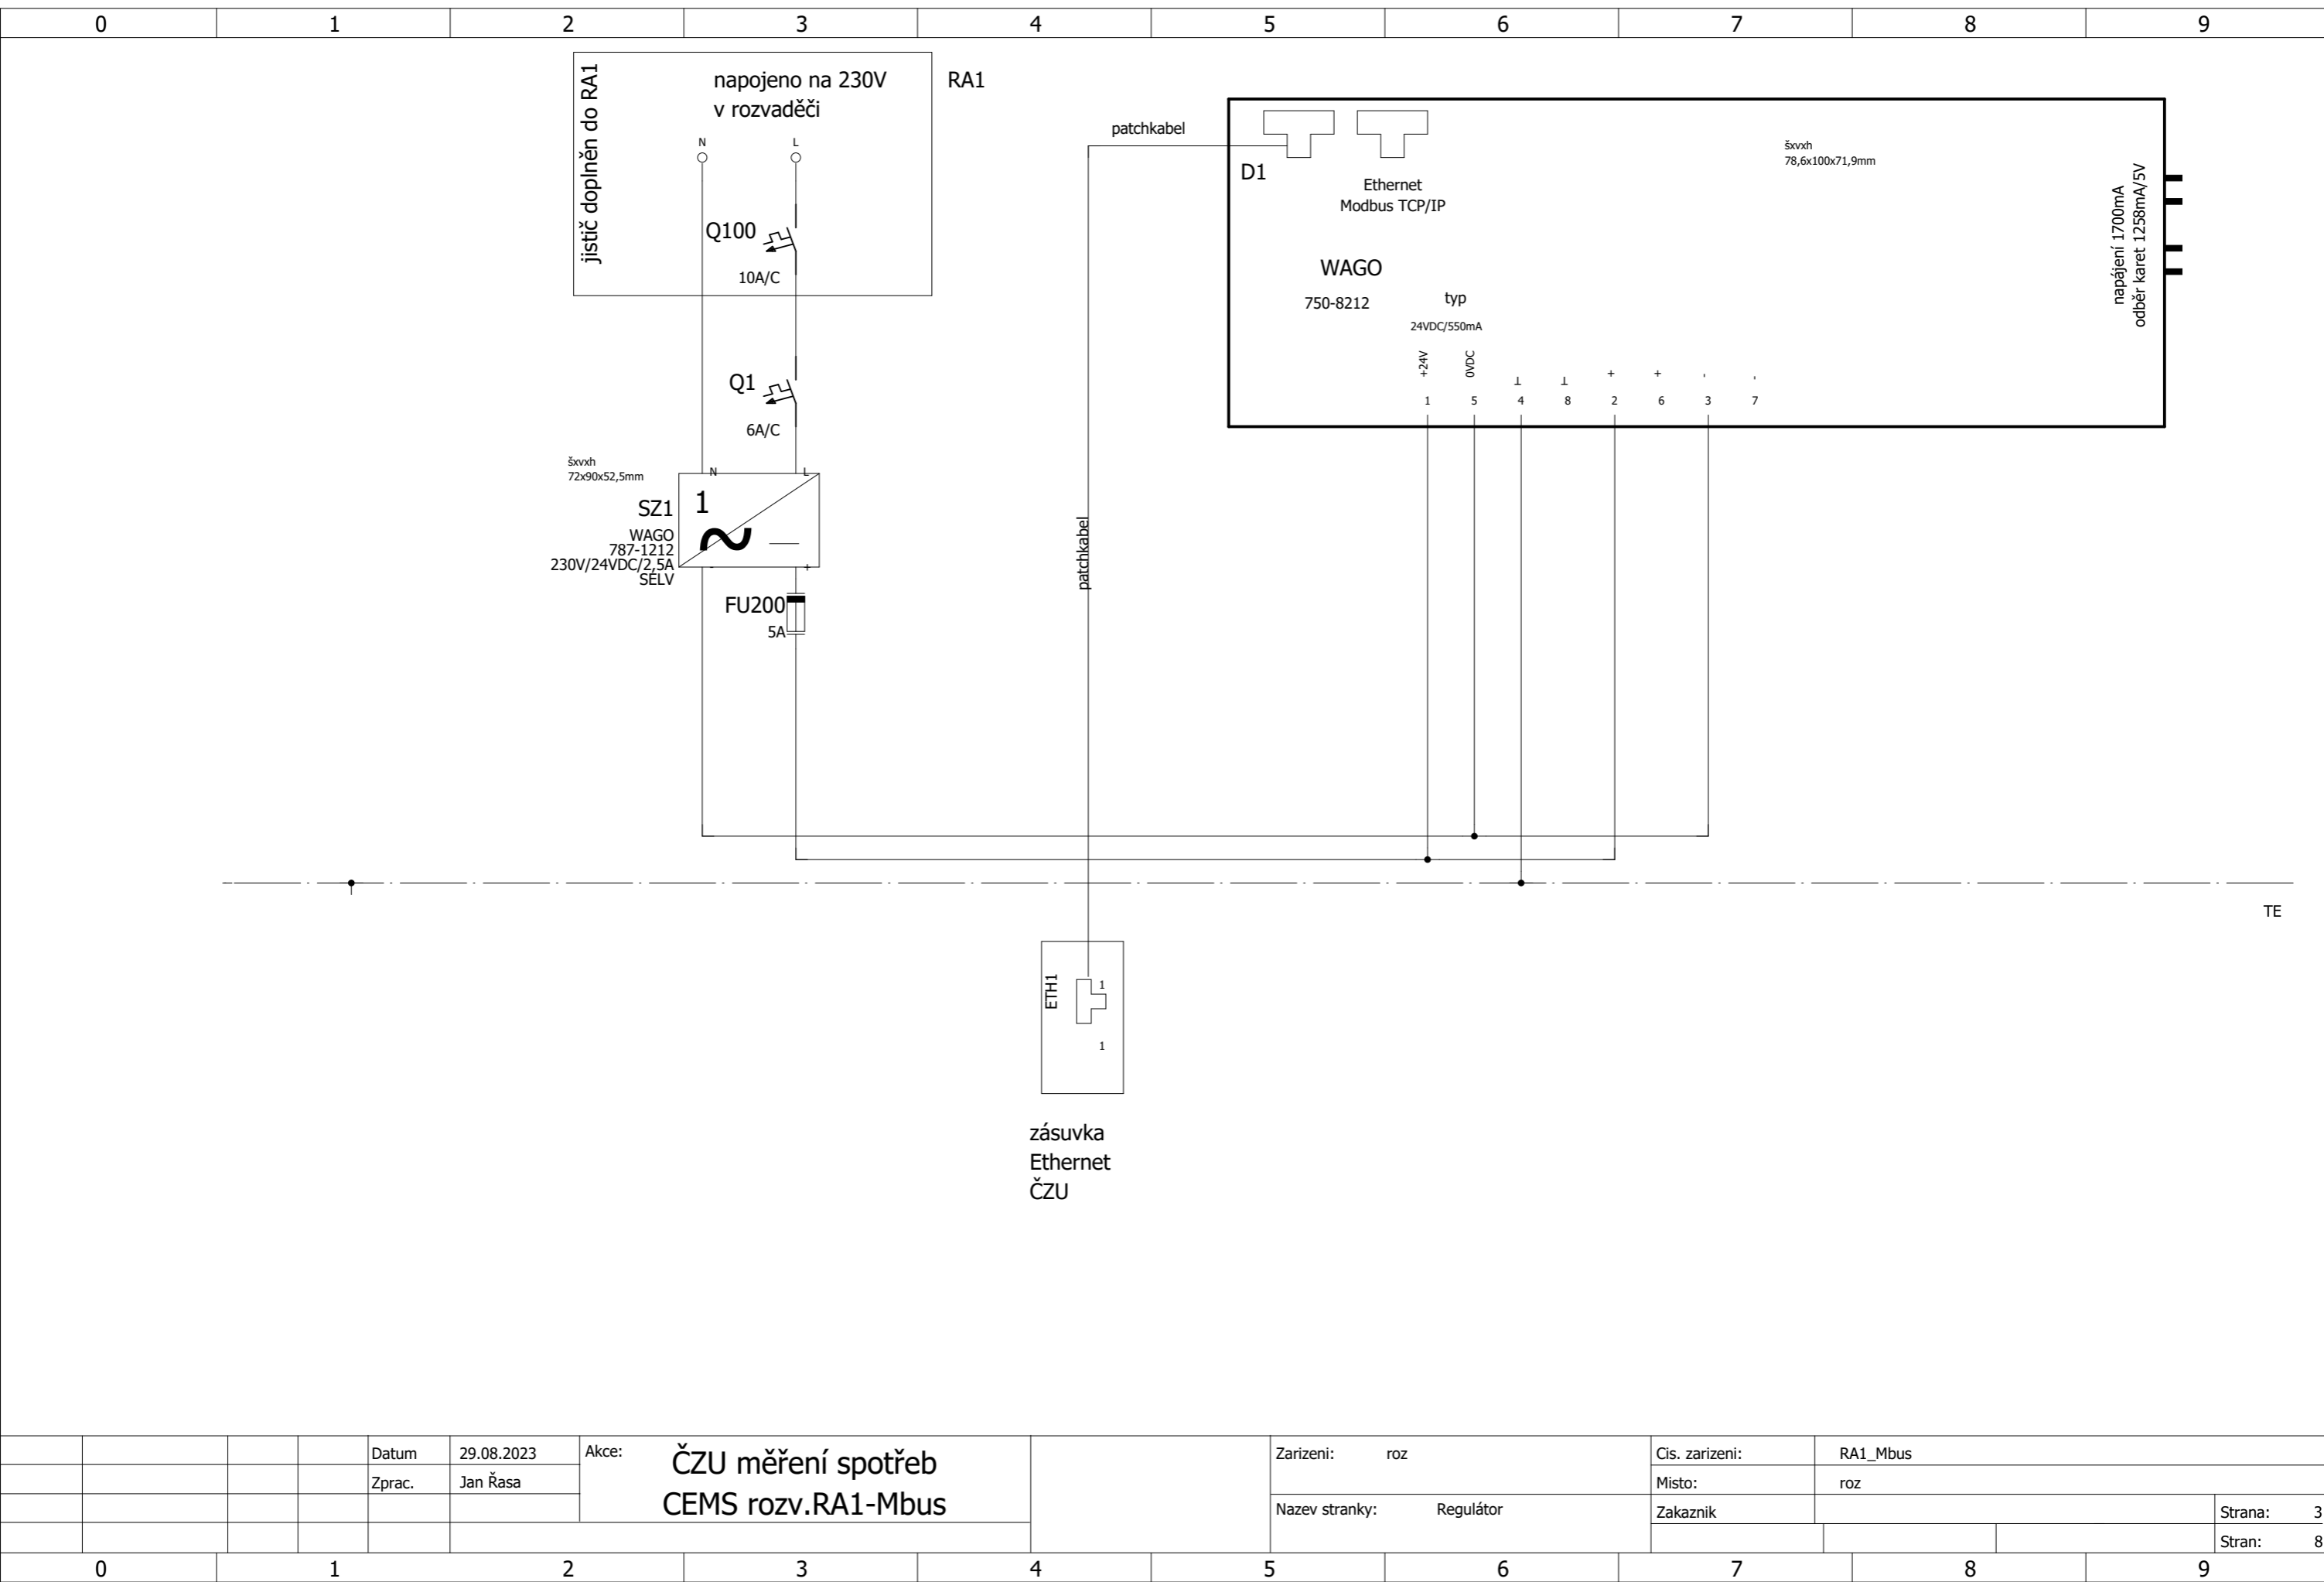

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<div><div><div>vnitřní výbava</div><div><div>rozvaděč 400x400x200mm</div><div>Prostředí základni</div><div>Vývody spodem</div></div><div><div><div>svorky pojistky</div><div>regulátor karty zdroj</div></div><div><div><div><div>SZ</div></div><div>400.0</div></div><div><div>400.0</div></div></div></div></div></div>												
			Datum	29.08.2023	Akce: ČZU měření spotřeb CEMS rozv.RA1-Mbus		Zarizeni:	roz	Cis. zarizeni:	RA1_Mbus		
			Zprac.	Jan Řasa				Nazev stranky:	Rozvaděč	Misto:	roz	
								Zakaznik				Strana: 6
											Stran: 8	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEZNAM KABELU									
WUP1301C									
OZNACENI KABELU	ODKUD		KAM	TYP KABELU	ZILY	Pouzito	mm2	DELKA (m)	Poznamka
W1	+MT-38	+roz-U1.1		JYSTY	4+SH	2	0.8	40	
W2	+roz-U1.1	+VM-166		JYSTY	4+SH	2	0.8	70	
W3	+roz-U1.2	+EL-349		JYSTY	4+SH	2	0.8	65	

