



0	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Seznam stran																		
Strana				Nazev stranky					Zarizeni					Zmena				
=SPOTREBY+UL/1				Titulní list														
=SPOTREBY+UL/2				Obsah														
=SPOTREBY+Mbus01.1/3				Rozvaděč Mbus01.1														
=SPOTREBY+Mbus01.1/4				Rozvaděč Mbus01.1														
=SPOTREBY+Mbus01.1/5				Rozvaděč Mbus01.1														
=SPOTREBY+Mbus01.2/6				Gateway Modbus														
=SPOTREBY+Mbus01.3/7				převodník LoRa														
=SPOTREBY+Mbus1.1/8				převodník LoRa														
=SPOTREBY+Mbus1.2/9				převodník LoRa														
=SPOTREBY+Mbus2.1/10				převodník LoRa														
=SPOTREBY+kab/11				Seznam kabelů														
=SPOTREBY+KUS/12				Kusovník														


Mbus01.1

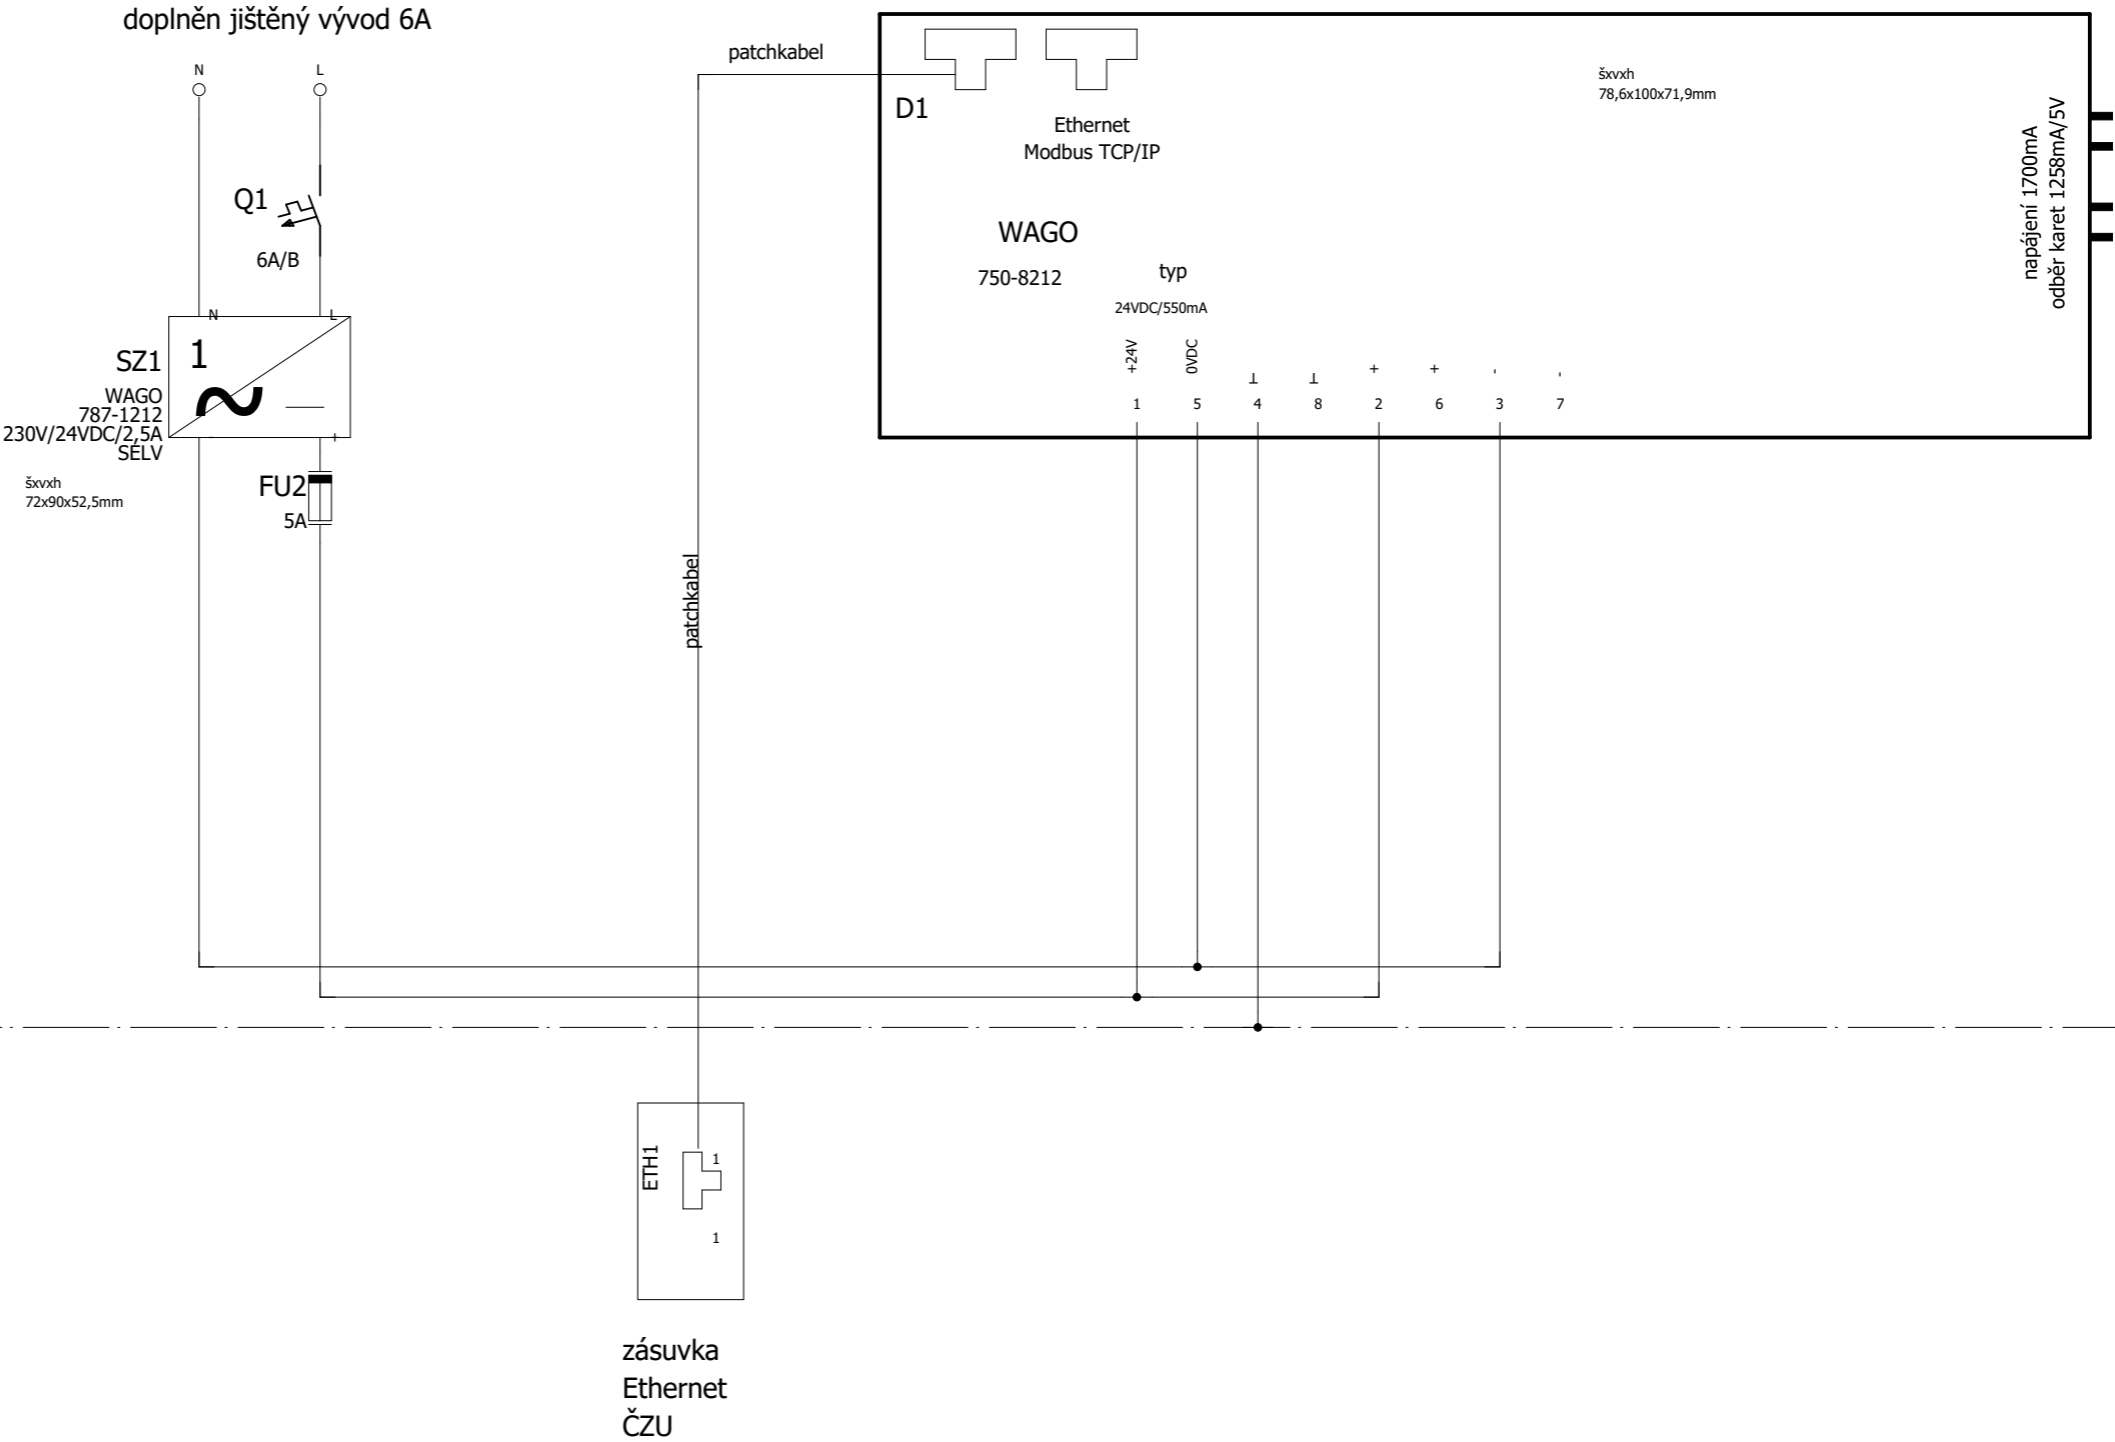


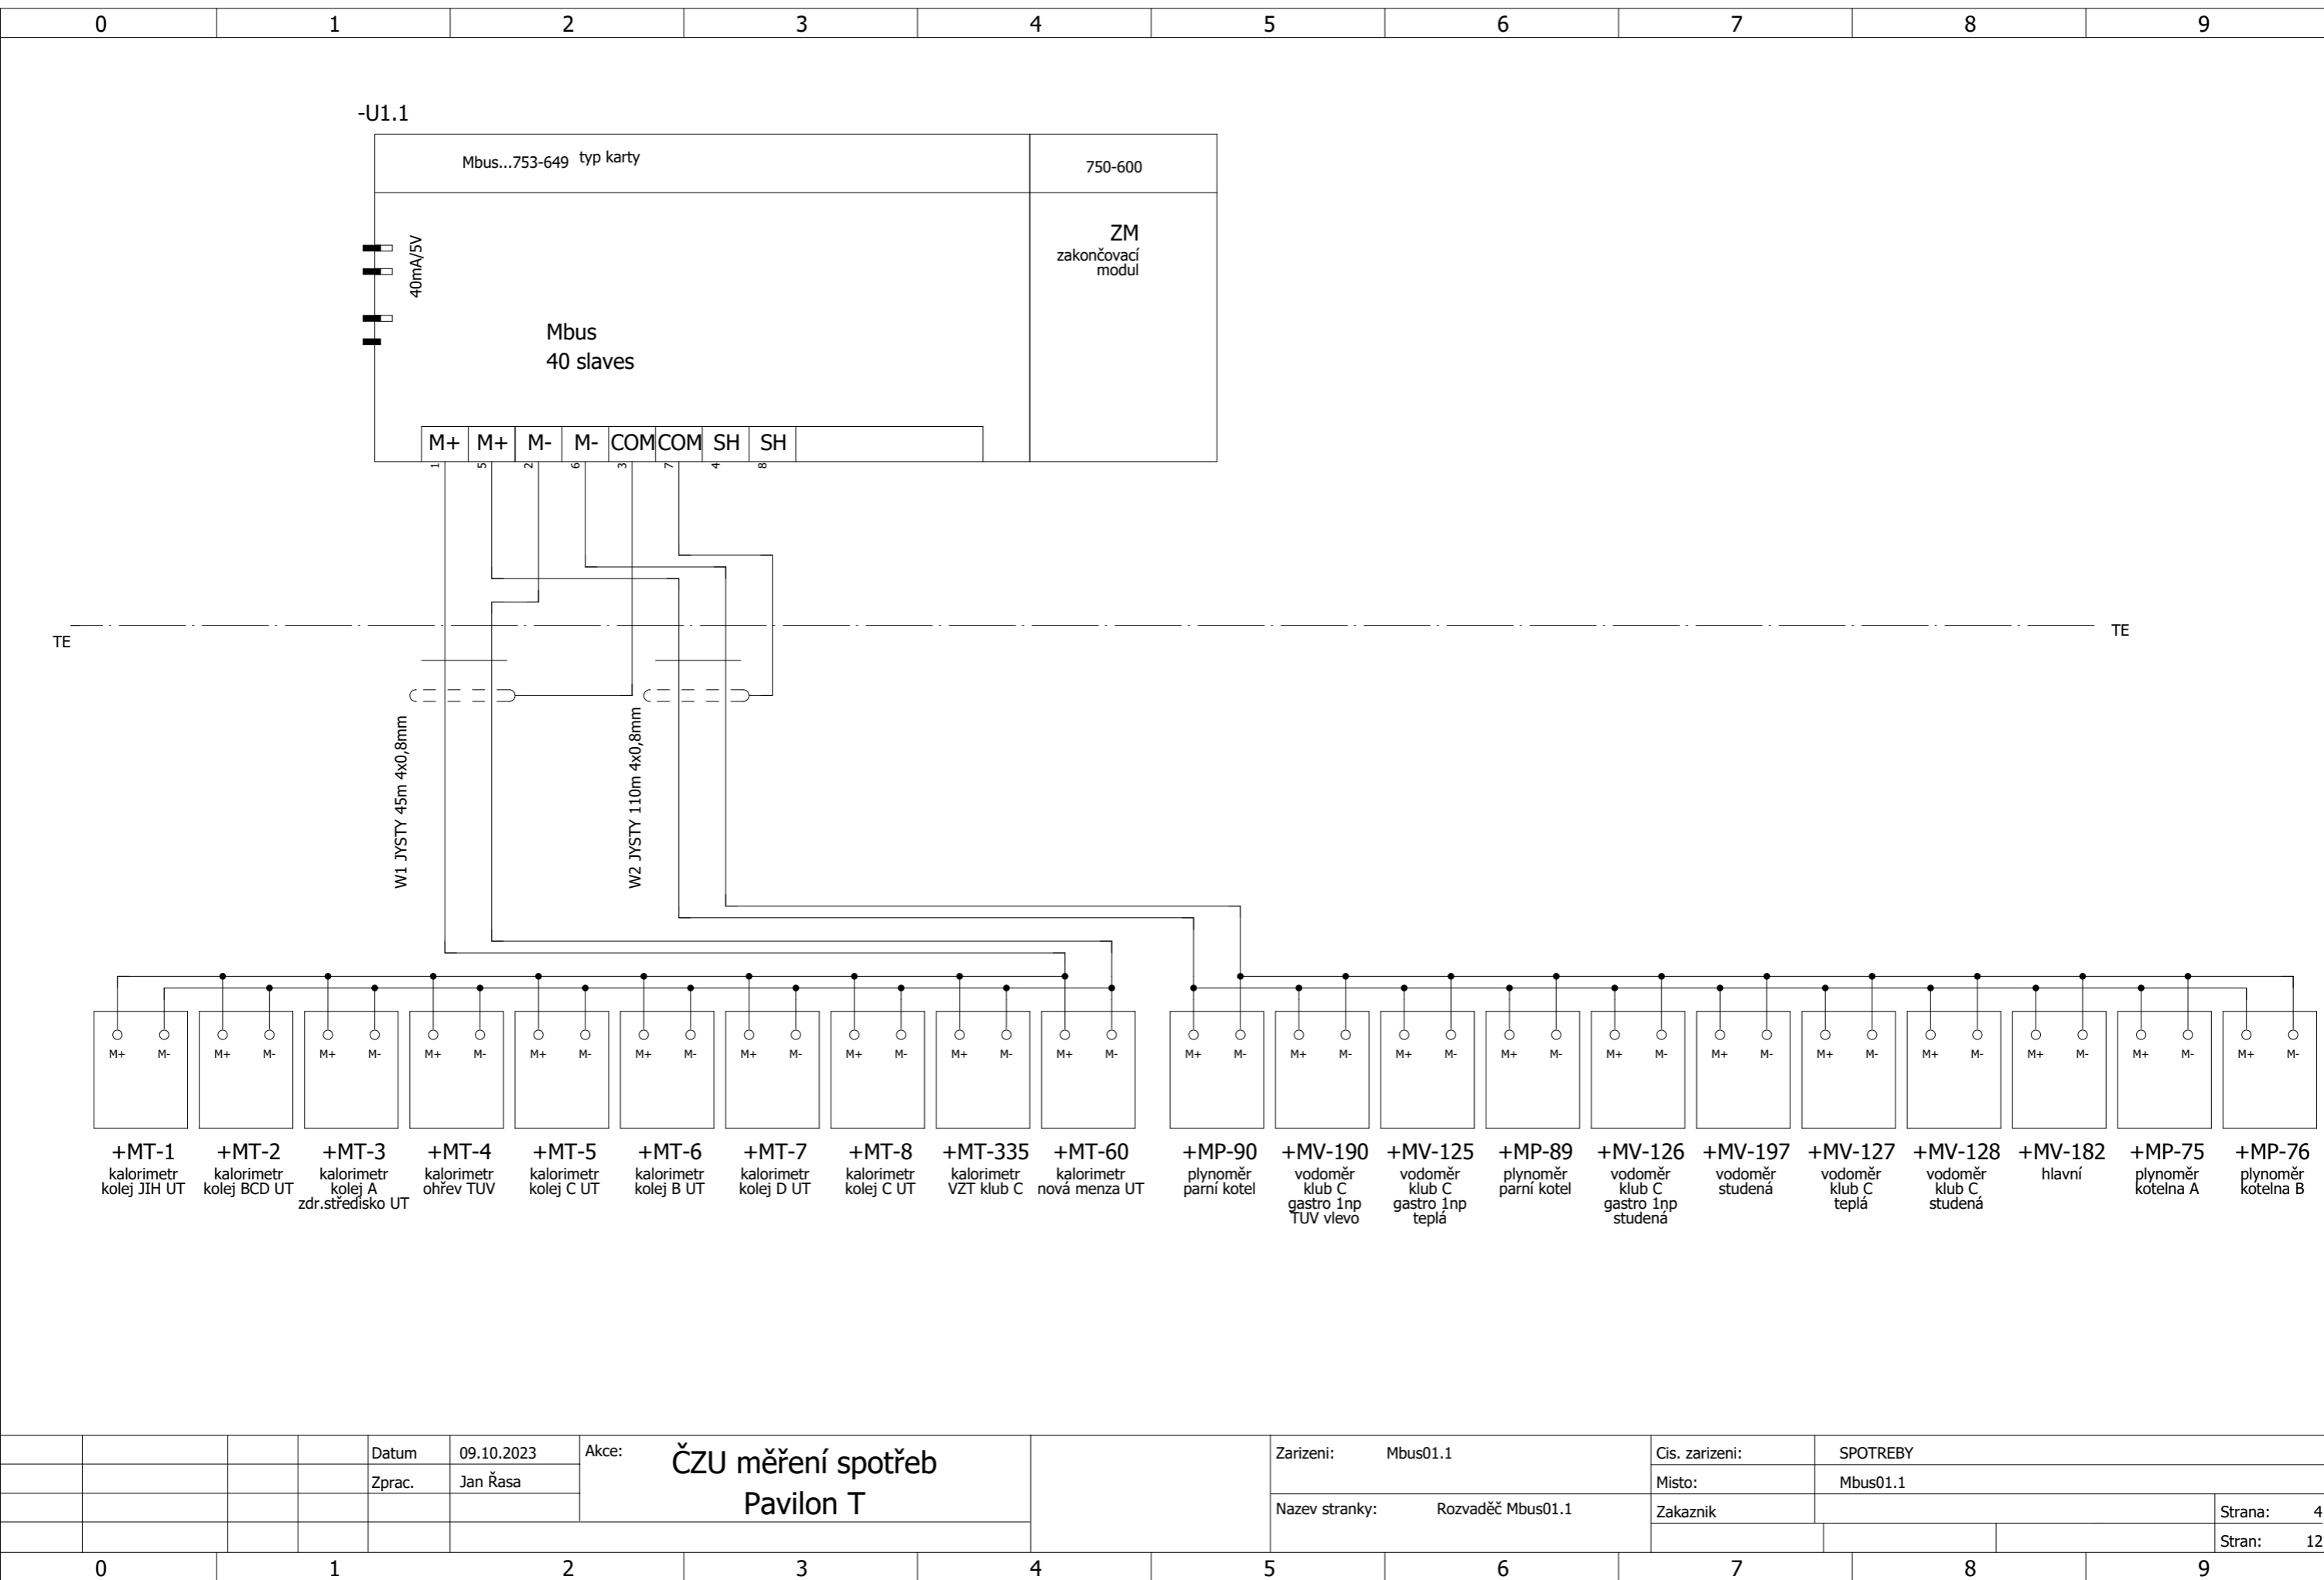


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div><div>vnitřní výbava</div><div><div><div>rozvaděč 400x400x200mm</div><div>Prostředí základni</div><div>Vyvody spodem</div></div><div><div>svorky pojistky</div><div>regulátor karty zdroj</div></div><div><div><div>SZ</div></div><div>400.0</div><div>400.0</div></div></div></div></div>									


			Datum	09.10.2023	Akce: ČZU měření spotřeb Pavilon T		Zarizeni:	Mbus01.1	Cis. zarizeni:	SPOTREBY		
			Zprac.	Jan Řasa			Nazev stranky:	Rozvaděč Mbus01.1	Misto:	Mbus01.1		
								Zakaznik			Strana:	5
											Stran:	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			

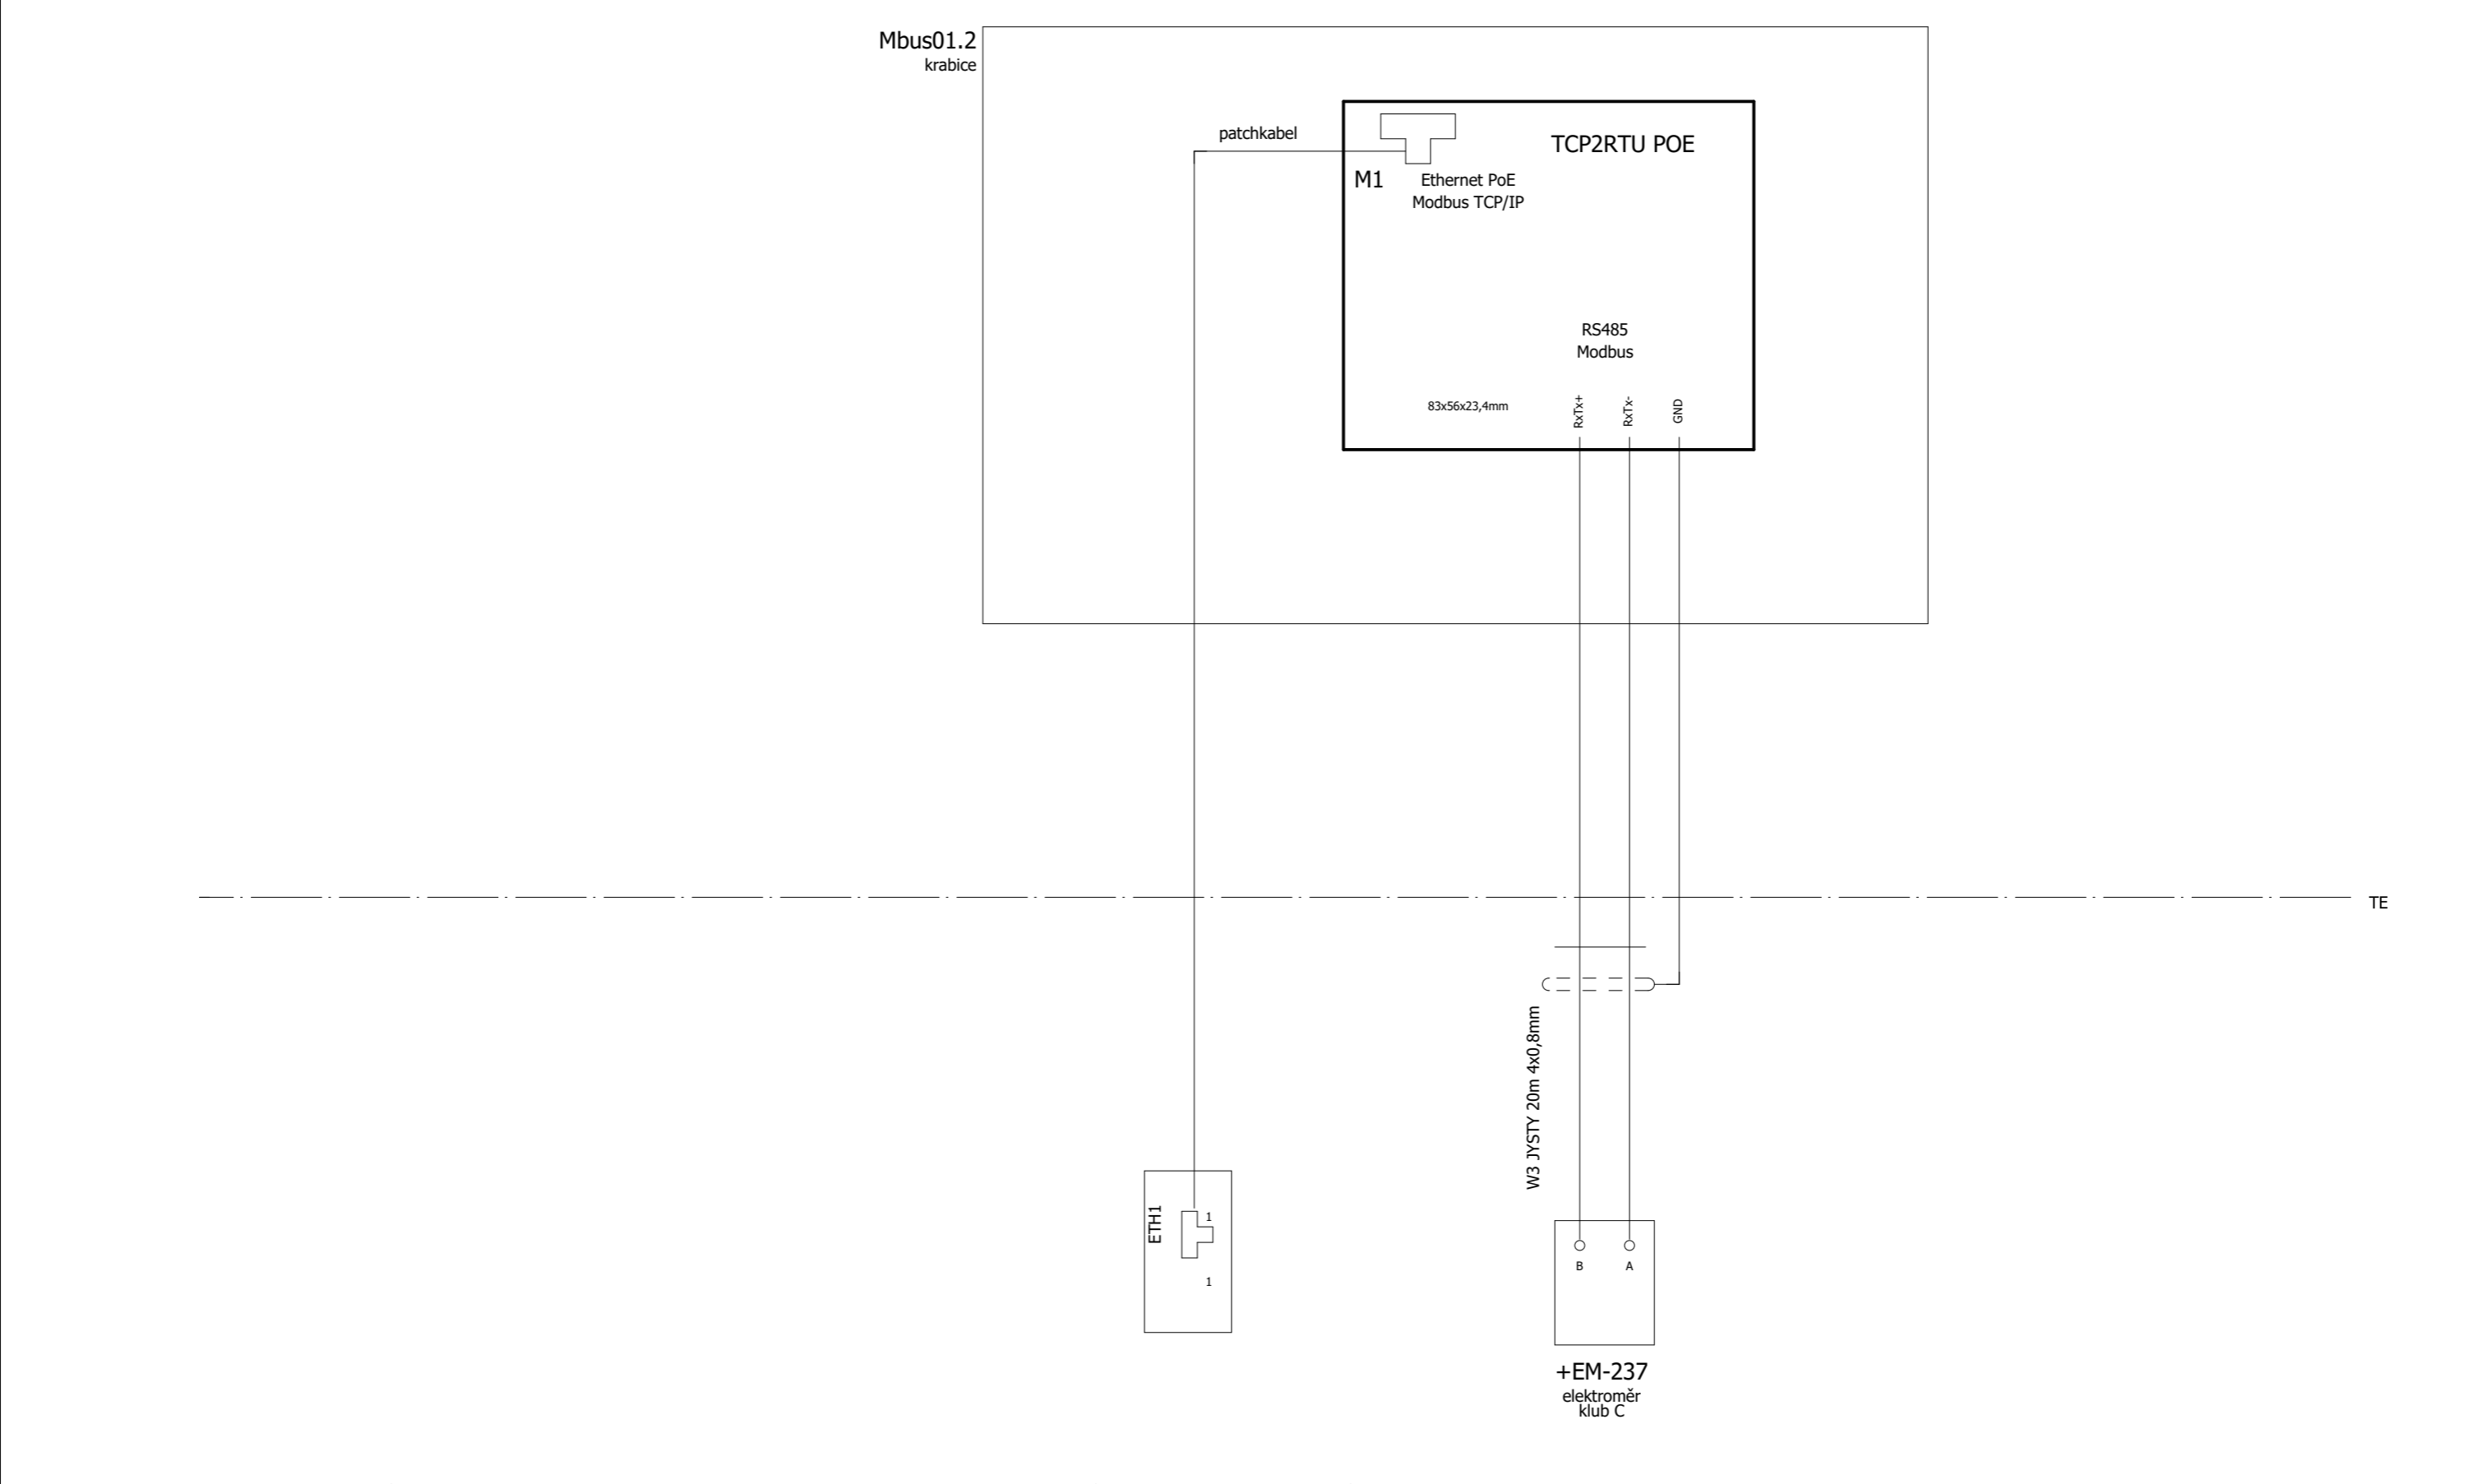

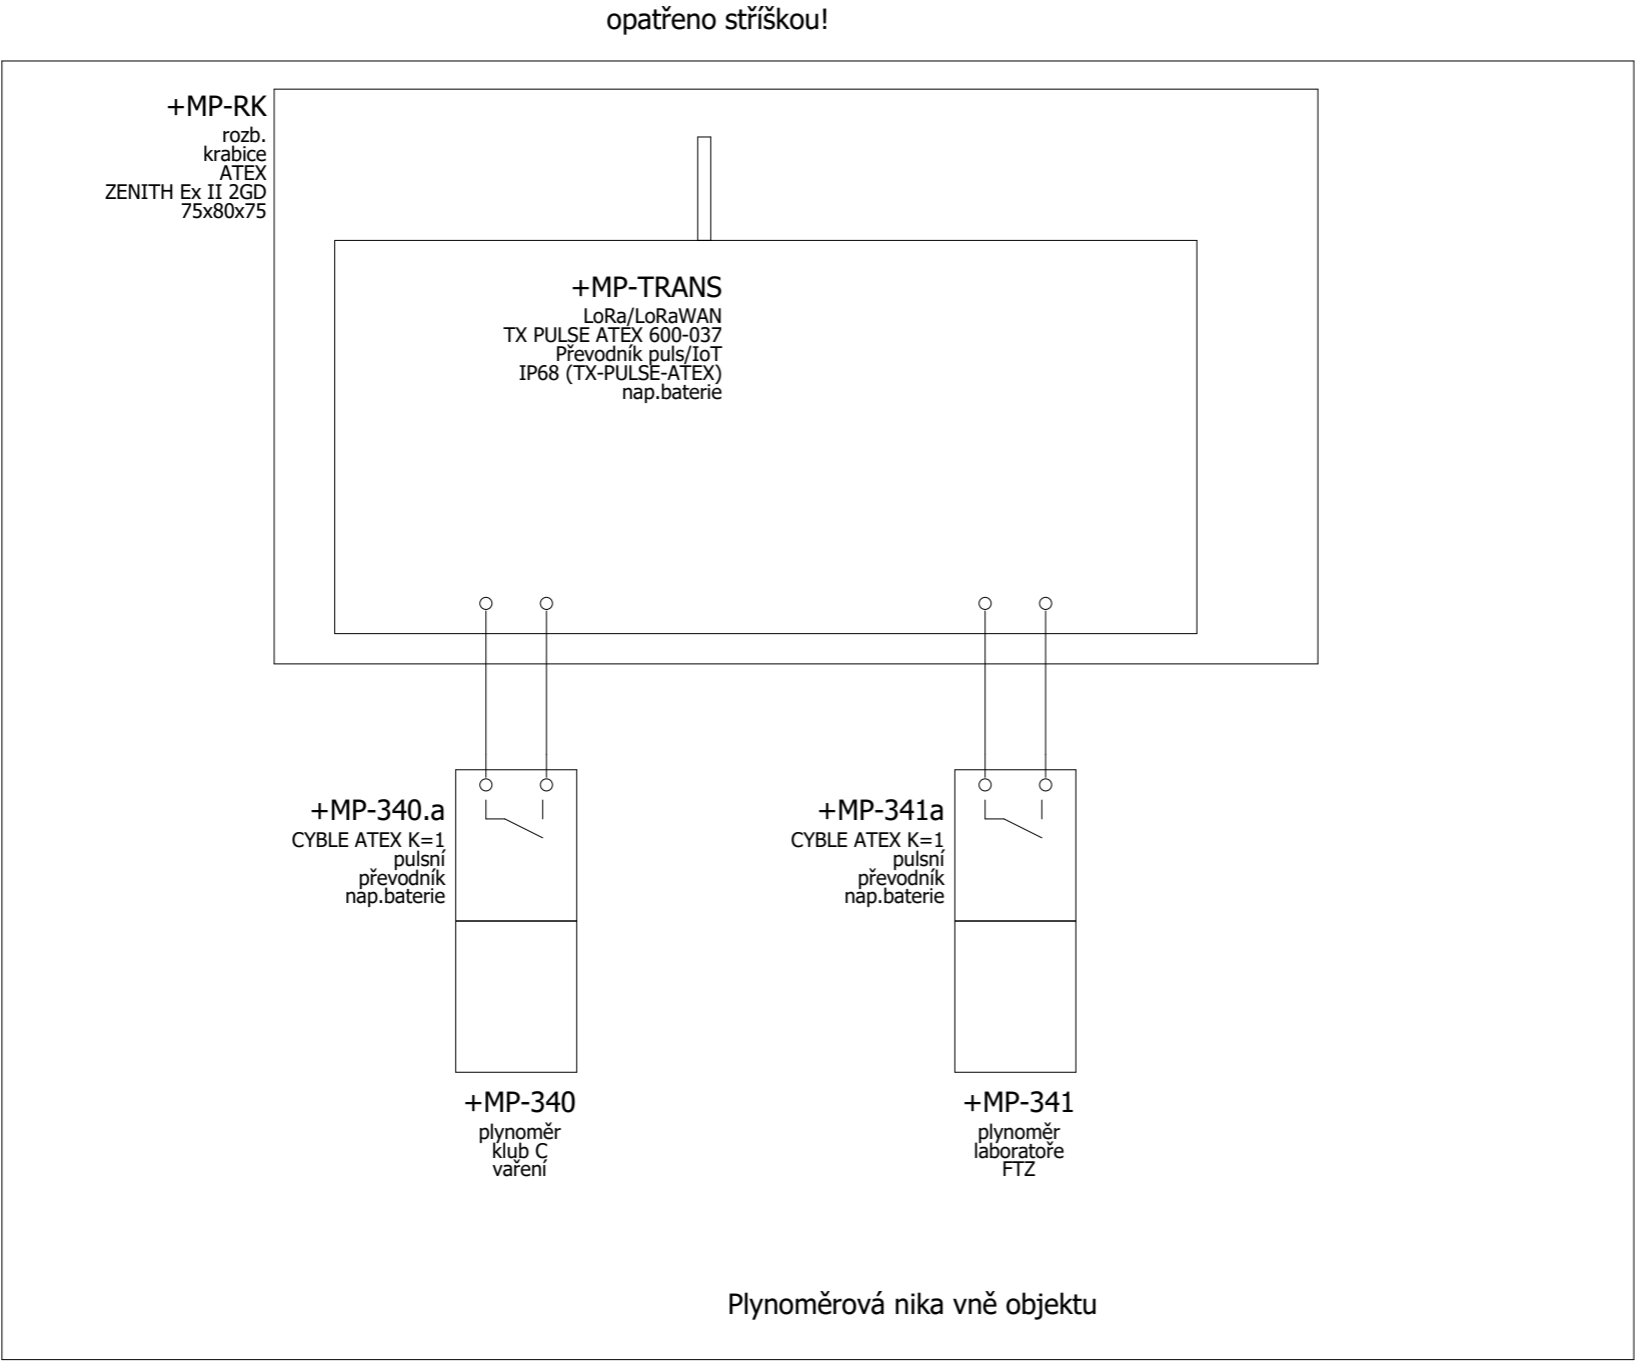

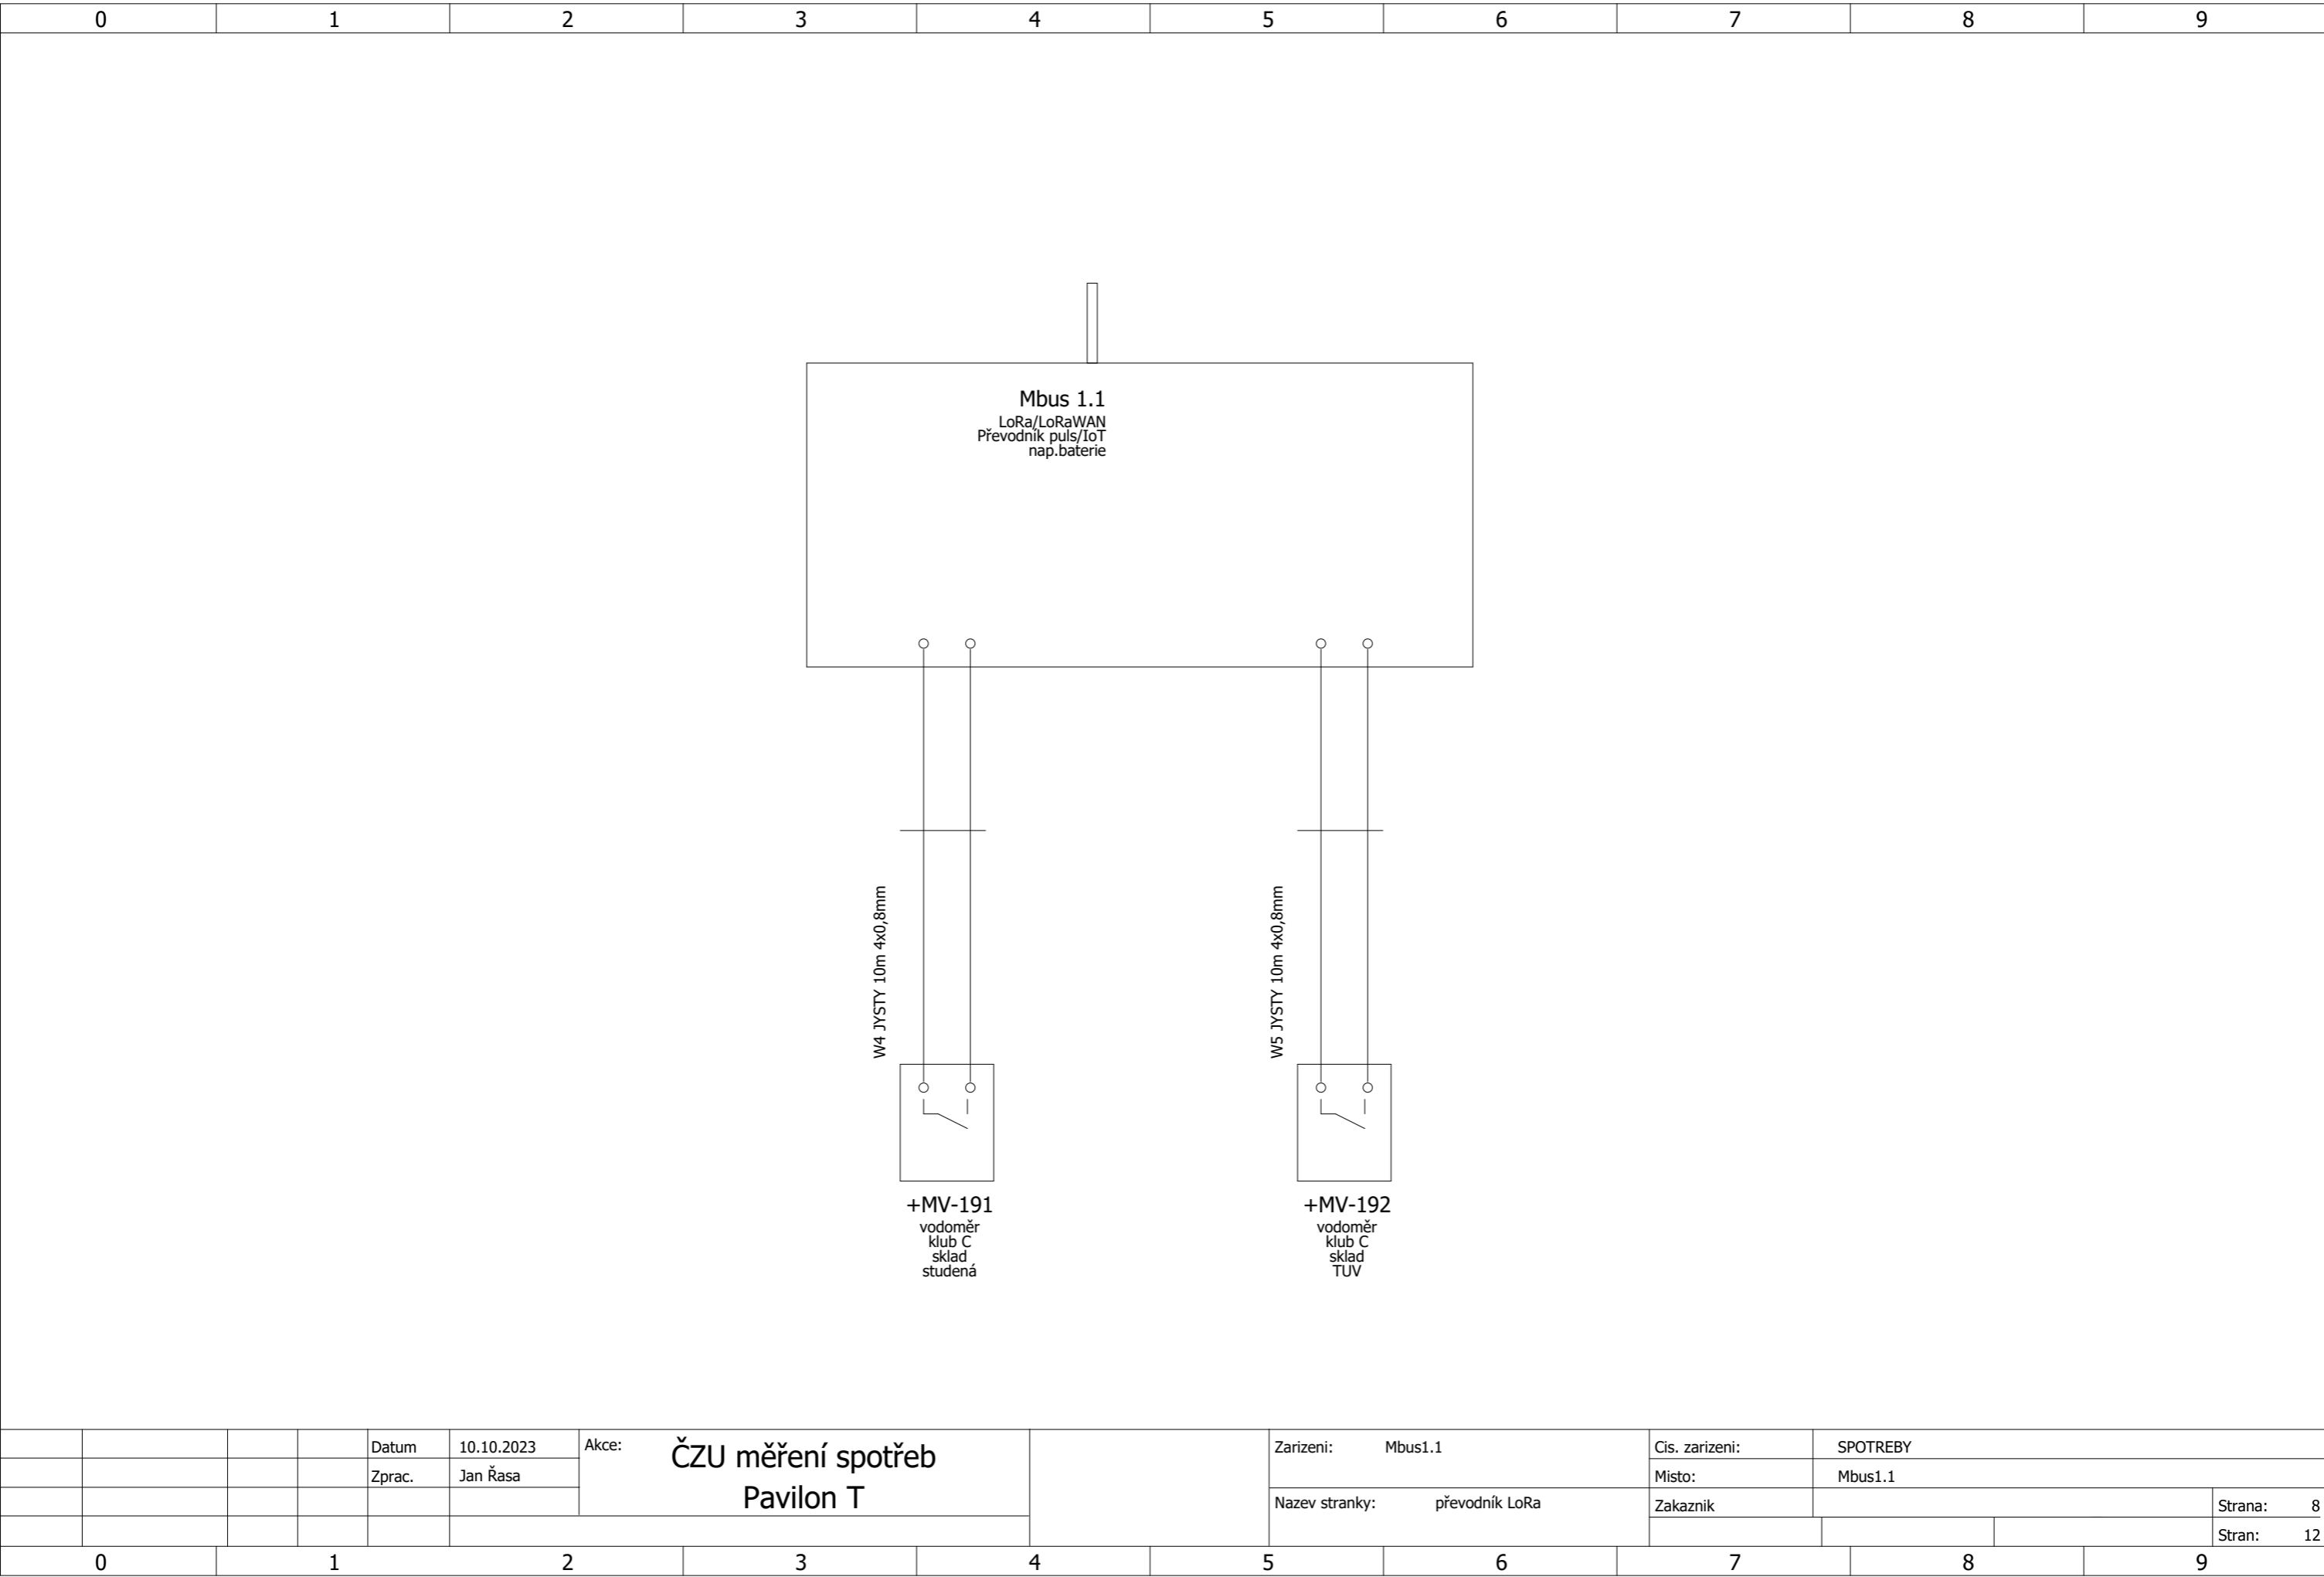

ČZU měření spotřeb
Pavilon T

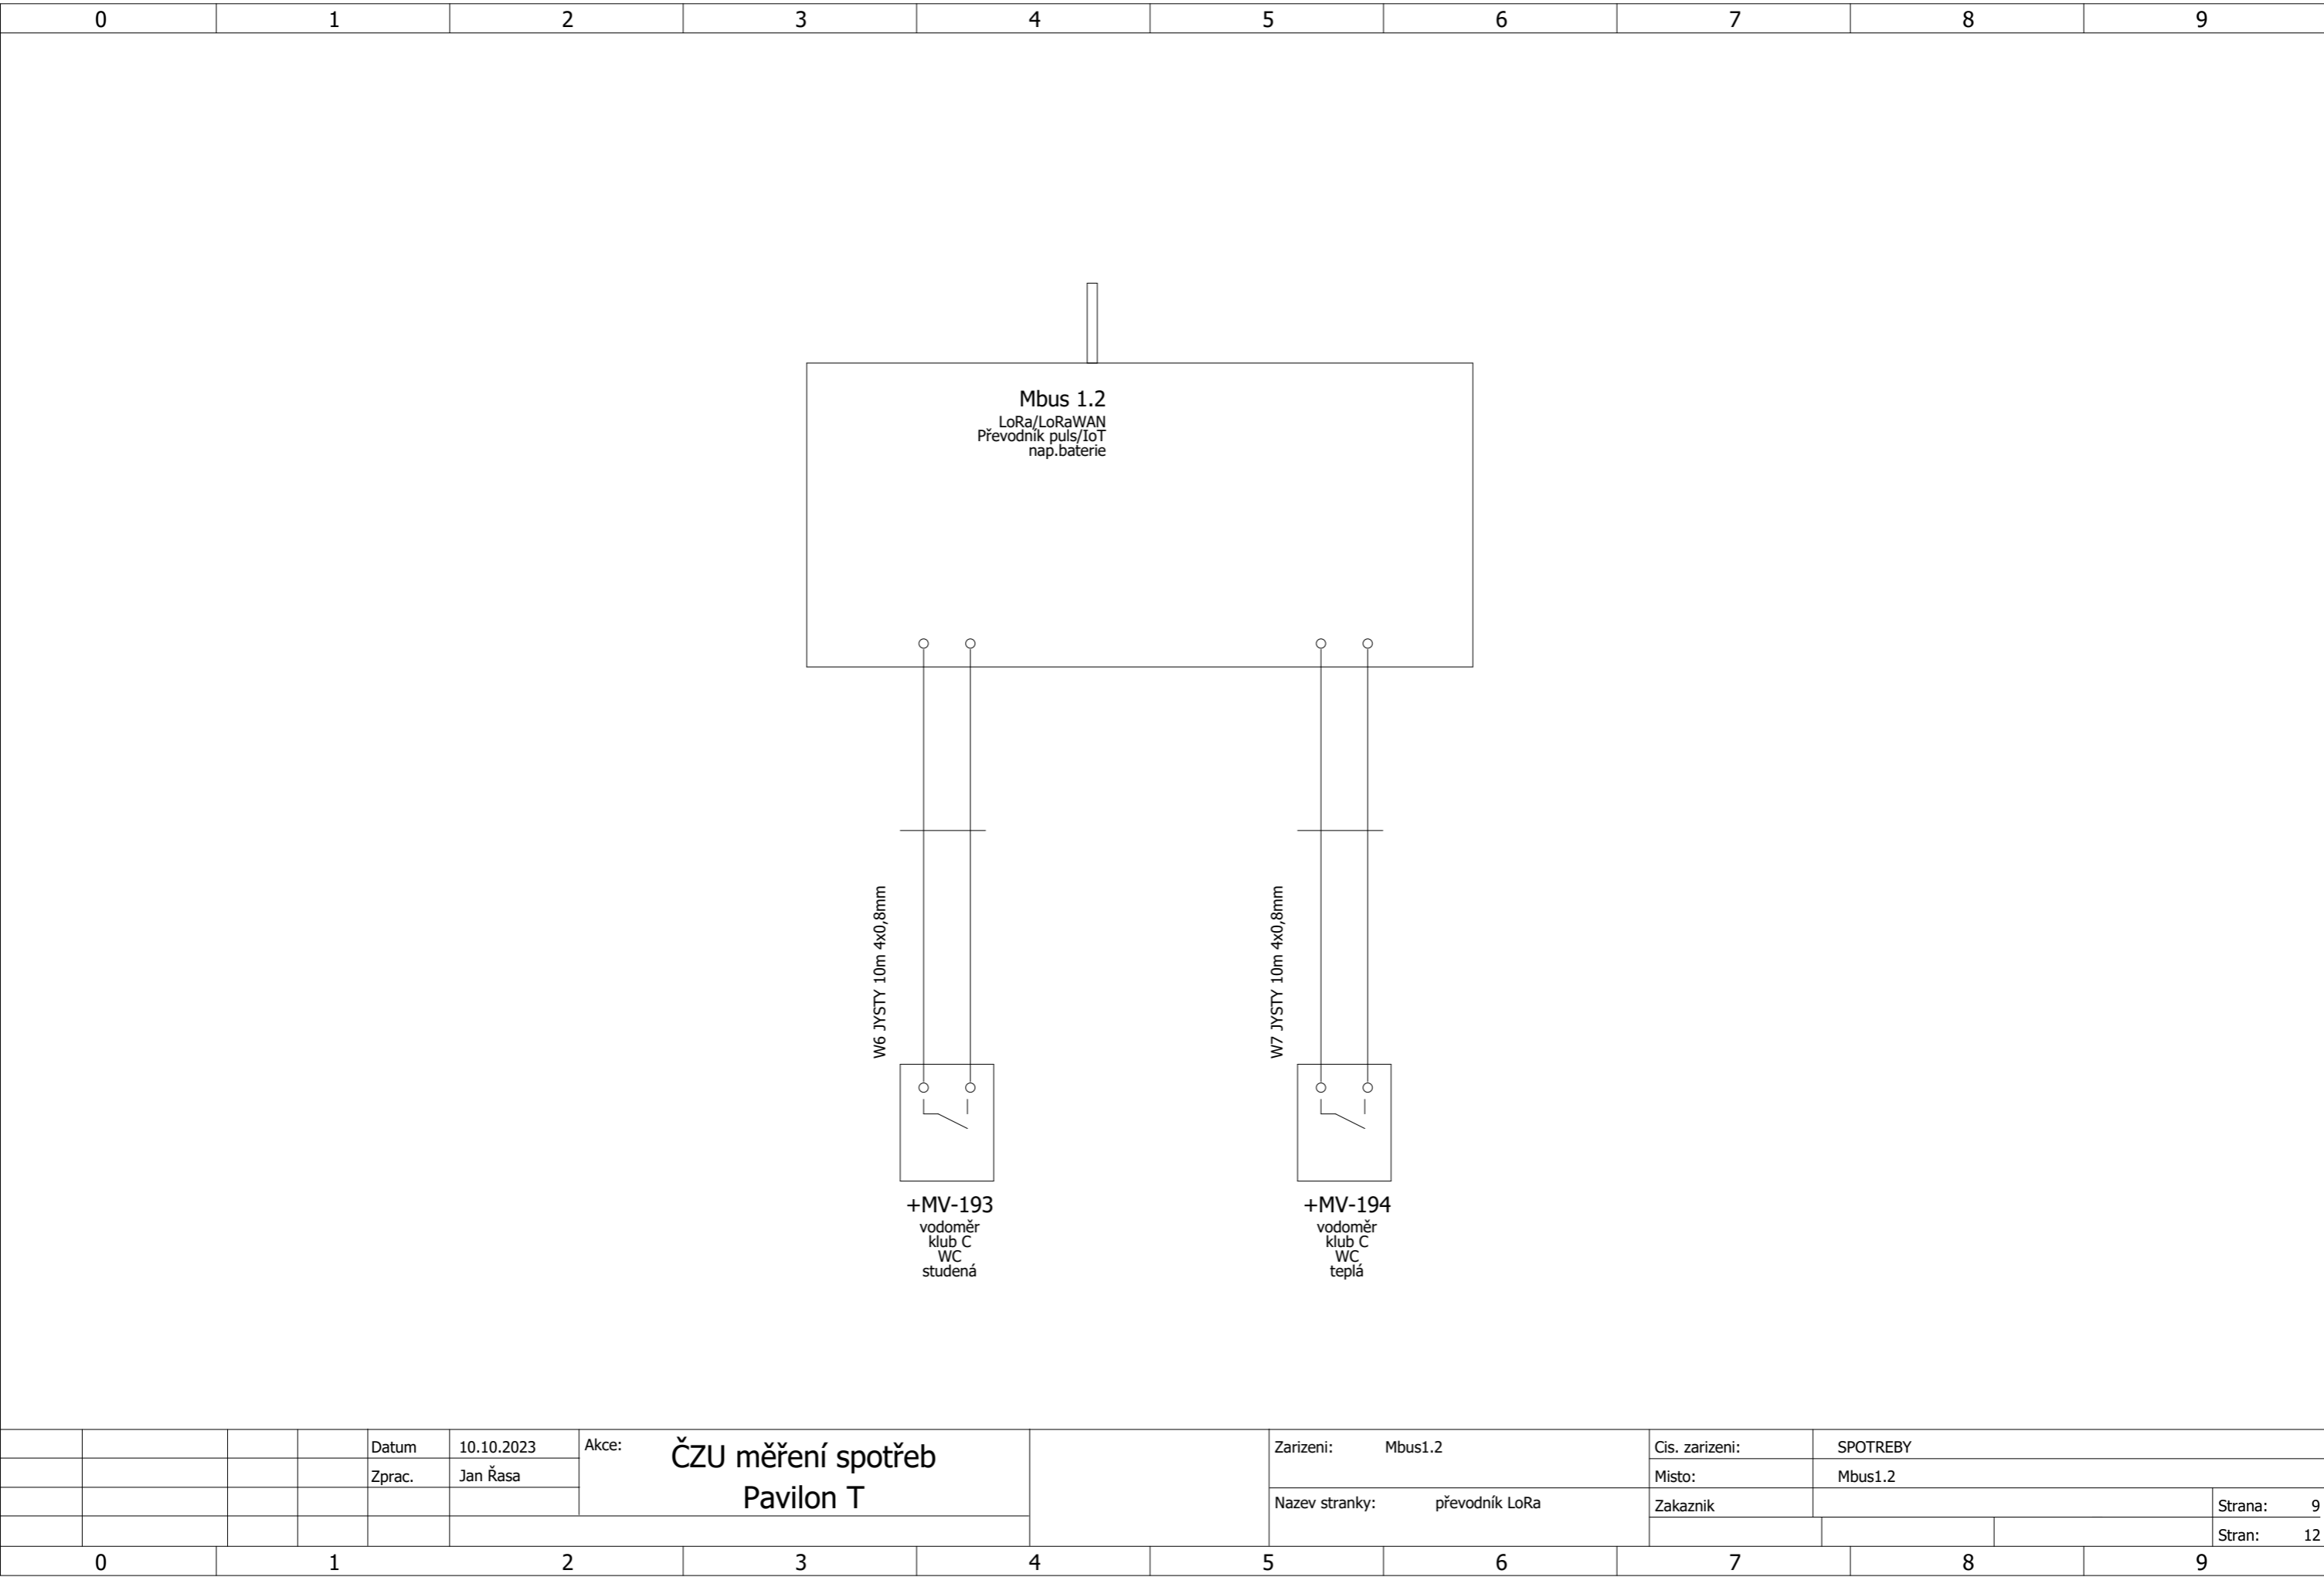

ČZU měření spotřeb
Pavilon T

Zarizeni:	Mbus1.2	Cis. zarizeni:	SPOTREBY		
		Misto:	Mbus1.2		
Nazev stranky:	převodník LoRa	Zakaznik		Strana:	9
				Stran:	12

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div><div></div><div>+MT-335 kalorimetr VZT karta LoRa</div></div>									
				Datum	10.10.2023	Akce: ČZU měření spotřeb Pavilon T			
				Zprac.	Jan Řasa				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SEZNAM KABELU									
WUP1301C									
OZNACENI KABELU	ODKUD		KAM	TYP KABELU	ZILY	Pouzito	mm2	DELKA (m)	Poznamka
W1	+Mbus01.1-U1.1	+MT-60		JYSTY	4+SH	2	0.8	45	
W2	+Mbus01.1-U1.1	+MP-90		JYSTY	4+SH	2	0.8	110	
W3	+Mbus01.2-Mbus01.2-M1	+EM-237		JYSTY	4+SH	2	0.8	20	
W4	+Mbus1.1-Mbus1.1	+MV-191		JYSTY	4+SH	2	0.8	10	
W5	+Mbus1.1-Mbus1.1	+MV-192		JYSTY	4+SH	2	0.8	10	
W6	+Mbus1.2-Mbus1.2	+MV-193		JYSTY	4+SH	2	0.8	10	
W7	+Mbus1.2-Mbus1.2	+MV-194		JYSTY	4+SH	2	0.8	10	

