

Technická zpráva k projektu MaR
na akci

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Kamýcká 129
Praha Suchdol
MĚŘENÍ SPOTŘEB
Zdravotní středisko

OBSAH

<u>1.1 Úvod</u>	3
<u>1.2 Všeobecné údaje</u>	3
<u>1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy</u>	3
<u>1.4 Rozsah projektovaného zařízení</u>	4
<u>1.5 Technické řešení</u>	4
Získávání dat.....	4
Přenos dat	4
Zpracování/ ukládání/ zpřístupnění dat (zajišťuje ČZU).....	4
Analýza/ prezentace dat (zajišťuje ČZU)	4
Měřiče energií.....	4
Sběrníkové řešení.....	5
Bezdrátové řešení IoT.....	5
Řešení MQTT	5
Koncentrátor	5
IoT Gateway	5
MQTT Broker.....	5
API.....	5
Přenášená data z měřičů přes koncentrátor.....	5
Vodoměry	6
Plynoměry:.....	6
Elektroměry	6
Měřiče tepla/ chladu	6
Popis komunikace PLC s MQTT Broker	6
Seznam stávajících/nových měřičů:	7
<u>1.6 Rozvodnice pro sběr dat</u>	10
<u>1.7 kabelové trasy a kabeláž</u>	10
<u>1.9 Požadavky na ostatní profese:</u>	10

Seznam dokumentace:

D.13.4.d.1.....Technická zpráva
 D.13.4.d.2.....Projektový rozpočet
 D.13.4.d.3.....Topologie
 D.13.4.d.10.....Schéma zapojení Kolej JIH
 D.13.4.d.100.....Půdorys Zdravotní středisko 1.NP
 D.13.4.d.101.....Půdorys Zdravotní středisko 2.NP
 D.13.4.d.102.....Půdorys Zdravotní středisko 3.NP

1.1 Úvod

Předmětem této dokumentace je doplnění systému Měření a regulaci o dálkový sběr měřičů spotřeb a přenos údajů na dispečink v areálu České zemědělské univerzity v Praze.

1.2 Všeobecné údaje

Rozvodná soustava 1/N/PE AC 230V, 50 Hz TN-C-S

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 - normální

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33-2000-4-41 - samočinným odpojením od zdroje čl. 413.1.3-5, čl. 413.1.3.N12-14

1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN 33 0120 Normalizovaná napětí IEC 4/93.

ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytí.

ČSN 33 0600 Klasifikace elektrických a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před úrazem el. proudem a zásady ochrany

ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.technické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 347402 Pokyny pro používání NN kabelů a vodičů

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče NN - Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444 Ochrana před napětiovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45 Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310 ed.3 Použití společné soustavy propojování a uzemnění v budovách vybavených zařízeními informační techniky

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 60445 ed.4 Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 61537 ed.2 Vedení kabelů; Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů

1.4 Rozsah projektovaného zařízení

Sběr dat zahrnuje tato zařízení:

- Měřiče tepla – kalorimetry pro teplo/chlad
- Měřiče spotřeby vody – vodoměry pro studenou
- Měřiče spotřeby el. energie – elektroměry
- Měřiče spotřeby plynu – plynoměry

Pokud to parametry měřičů umožňují, bude využito stávajících. Nevyhovující měřiče budou vyměněny. Další měřiče budou popřípadě doplněny dle požadavku investora.

1.5 Technické řešení

Ve strojovně ve 3.NP v budově Zdravotního střediska bude doplněna rozvodnice s PLC pro sběr dat.

Pro sběr dat rádiových vodoměrů bude sloužit stávající koncentrátor Siemens AMR.

Systém pro sběr dat se skládá ze čtyř vrstev:

Získávání dat

- sběr dat z fyzických měřičů spotřeby plynu, tepla, vody a elektrické energie
- Pomocí koncentrátoru dat (průmyslové PLC) se vyčítají hodnoty z jednotlivých měřičů energií přes komunikační sběrnice M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, popřípadě dalších komunikačních standardech

Přenos dat

- Přes standardní ČZU univerzitní Ethernet
- Bezdrátová technologie IoT (LoraWAN)
- Nově budovaná privátní síť LoRaWAN objednatelem ČZU

Zpracování/ ukládání/ zpřístupnění dat (zajišťuje ČZU)

- Odečítací systém bude spolupracovat s univerzitním systémem EIRA: konfigurace (definice jaké hodnoty se přenášejí), evidence jednotlivých měřičů. Na základě této evidence bude nakonfigurována Open data platform aby bylo možné přijímat data do platformy
- Naměřená data jsou doručena do Open data platform pomocí protokolu MQTT nebo pomocí protokolu LoraWan, která zajistí jejich uložení pro další zpracování
- Open data platform vystaví API rozhraní, pomocí kterého poskytne data jednotlivým uživatelům
- Pomocí Open data platform bude vytvořen měsíční report spotřeb za jednotlivá měřidla pro potřeby PTO

Analýza/ prezentace dat (zajišťuje ČZU)

- Open data platform má API rozhraní, které vytváří přístup pro jednotlivé uživatele dle zadaných přístupových práv
- Open data platform vytvoří výstup pro PTO, měsíční výkaz spotřeb po jednotlivých měřidlech.
- Systém umožní i ruční zadávání hodnot

Měřiče energií

Měřiče energií budou použity jak v provedení kabelovém - sběrnicovém tak i bezdrátovém.

Sběrníkové řešení

Preferované řešení bude propojení po kabelové sběrnici a budou využity již instalované měřiče s komunikací Modbus RTU nebo M-Bus. U měřičů bez rozhraní bude měřič vyměněn za komunikativní s komunikací M-Bus, s výjimkou elektroměrů a analyzátorů, kde bude preferován protokol Modbus RTU či Modbus TCP z důvodu získávání více dat. Data budou zasílána do open data platformy minimálně jednou za minutu.

Bezdrátové řešení IoT

Pro bezdrátový přenos bude využita privátní síť LoRaWAN®, kterou ČZU vybuduje pro tyto účely. Bezdrátové řešení bude využito na hůře přístupných lokalitách, tam kde není stálý přívod elektrické energie (venkovní plynoměry, vodovodní šachty, vzdálená pole, lesní porosty...). Data budou vyčítána minimálně jednou za hodinu.

Řešení MQTT

Pro přenos bude využita TCP komunikace pomocí protokolu MQTT, kterou ČZU vlastní. Data budou vyčítána minimálně jednou za minutu.

Koncentrátor

Úkolem koncentrátoru je vytvořit rozhraní k měřičům energií, zpracovat data a odeslat je k vyšším vrstvám. Koncentrátor je modulární volně programovatelné zařízení dle normy IEC 61131-3 s možností připojení rozdílných komunikačních protokolů (Modbus TCP, Modbus RTU, M-Bus, RS232 a RS485) a binárních či analogových signálů. V koncentrátoru bude probíhat zpracování přijmutých dat z měřičů do příslušných datových struktur, které budou odesílány pomocí protokolu MQTT do nadřazené vrstvy s MQTT brokerem.

IoT Gateway

Jde o přijímač bezdrátové komunikace IoT sensorů přes privátní síť ČZU LoRaWAN®. Přijmuté pakety předává k dalšímu zpracování k Network serveru a Standardizaci, kde dojde ke zpracování surových dat z IoT zařízení a předání protokolem MQTT směrem k MQTT broker. IoT Gateway, Network server a Standardizace je řešením ČZU.

MQTT Broker

Přijímá a zpracovává MQTT pakety od koncentrátoru a IoT Gateway a předává je do databáze. Softwarové řešení zajišťuje ČZU.

API

Aplikační rozhraní poskytuje data jednotlivým uživatelům a dalším aplikacím pro další zpracování či jejich prezentaci. API vrstvu zajišťuje ČZU.

Přenášená data z měřičů přes koncentrátor

Přenášené hodnoty u každého měřiče bude možné zvolit z nadřazeného systému, dle příslušného typu měřiče. Společné hodnoty pro všechny typy měřičů:

- Objekt
- ID
- Hodnota1
- Časová známka
- Číslo zařízení pro identifikaci s EIRA

Některé měřiče energií poskytují více naměřených hodnot

Vodoměry

měřič	měřená hodnota	jednotka energie
vodoměr	Celková spotřeba	m3

Plynoměry:

měřič	měřená hodnota	jednotka energie
plynoměr	Celková spotřeba	m3

Elektroměry

měřič	měřená hodnota	jednotka energie
analýzátor sítě	Napětí fáze L1	V
	Napětí fáze L2	V
	Napětí fáze L3	V
	Proud fáze L1	A
	Proud fáze L2	A
	Proud fáze L3	A
	Celkový činný výkon	W
	Napětí L1-L2	V
	Napětí L2-L3	V
	Napětí L3-L1	V
	Celková spotřeba	kWh
elektroměr - podružný	Celková spotřeba	kWh
elektroměr - FVE	Činná importovaná energie	Wh
	Činná exportovaná energie	Wh
	Okamžitý jalový výkon - import	W
	Okamžitý jalový výkon - export	W

Měřiče tepla/ chladu

měřič	měřená hodnota	jednotka energie
měřič tepla/chladu	Celková spotřeba	GJ
	Teplota vody na přívodu	°C
	Teplota vody na zpátečce	°C
	Aktuální průtok	m3/h
	Aktuální výkon	kW


Popis komunikace PLC s MQTT Broker

- Data ve formátu Json
- Čas UTC (časová značka, kdy došlo vyčtení 1. paketu ze zařízení, Unix Time – počet sekund od 1.ledna 1970)
- Označení veličin „CamelCase“ – příklad active_Energy_Import_Tariff
- MQTT Broker – poskytuje CZU

Seznam stávajících/nových měřičů:

pořadí	stav	správce	budova	energie	měřič	popis měření
25.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič chladu	Komerční banka CHL
26.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič chladu	Zdravotní středisko CHL
27.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič chladu	Zdravotní středisko CHL VZT
28.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič chladu	Komerční banka CHL VZT
29.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič chladu	Řezník CHL VZT
30.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Řezník ÚT VZT
31.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Řezník ÚT
32.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Zdravotní středisko ÚT VZT
33.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Zdravotní středisko ÚT
34.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Komerční banka ÚT
35.	P	Rektorát	Zdravotní středisko	teplo/chlad	měřič tepla	Komerční banka ÚT VZT
137.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	řezník - studená
138.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	rehabilitace - teplá
139.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	rehabilitace - studená
140.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - studená
141.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - teplá
142.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - teplá
143.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - studená
144.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - studená
145.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - teplá
146.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - teplá
147.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - studená
148.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - teplá
149.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - studená
150.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - teplá
151.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - studená
152.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	dětská stomatologie - studená
153.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	dětská stomatologie - teplá
154.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - teplá
155.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	stomatologie - studená

156.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	řezník - teplá
157.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	řezník - teplá
158.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	řezník - teplá
159.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - teplá
160.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - studená
161.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - teplá
162.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - studená
163.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - teplá
164.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	ordinace - studená
165.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	strojovna - studená
180.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - teplá
181.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	voda	vodoměr	gynekologie - studená
250.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	AlzaBox
251.	X	FAPPZ	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	venkovní stánek
252.	OK	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	řezník
253.	OK	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	zdravotní středisko
254.	OK	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	Welcome Centrum
380.	X	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	bankomat KB
381.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	Chiller 1
382.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	Chiller 2
383.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	Rozvaděč MaR
384.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	VZT masna
385.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	VZT KB (Welcome center)
386.	N	Rektorát	Zdravotní středisko	elektro	elektroměr	Výtah

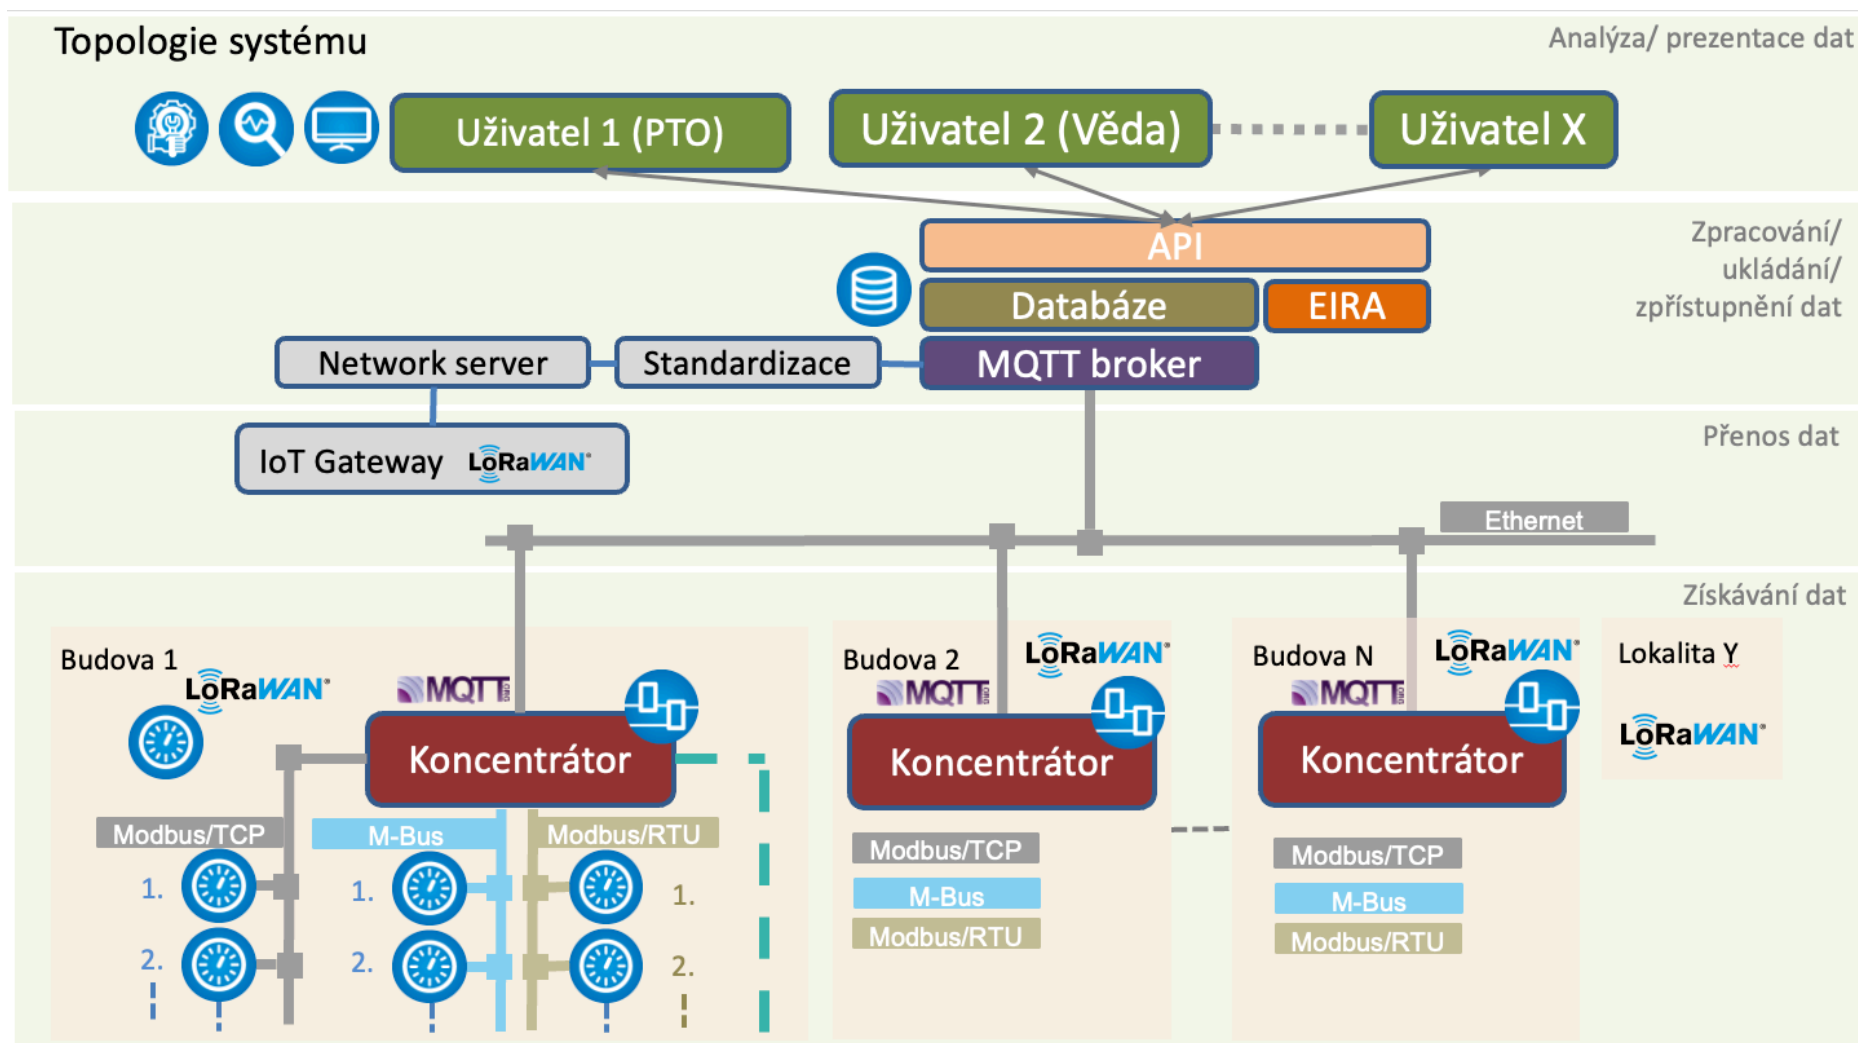

1.6 Rozvodnice pro sběr dat

Obsah řídicího systému je součástí zapojovacího schématu.

1.7 kabelové trasy a kabeláž

Kabelové rozvody budou provedeny s použitím kabelů typu J-Y(St)Y a dále kabelů dle doporučení a technických požadavků výrobců zařízení.

Kabelové rozvody budou vedeny na povrchu v kabelových žlabech, podhledech nebo podlaze a ochranných trubkách.

Prostupy kabelových rozvodů budou utěsněny požárními ucpávkami, jejichž požadovaná požární odolnost je dána požární odolností požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce, v níž se nachází prostupy jednotlivých kabelů, musí být dotažena až k vnějším povrchům prostupujících kabelů, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce. Utěsnění prostupů bude provedeno odbornou firmou proškolenou výrobcem systému protipožárního těsnění. Utěsnění prostupů kabelových rozvodů bude rovněž provedeno v souladu s normami ČSN 73 0810 a dále ČSN 33 2000-5-52 (ed.2). Kabelové rozvody budou vedeny v ochranných trubkách nebo opatřeny zákryty, tak aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození. V ochranných trubkách budou rovněž uloženy veškeré kabelové rozvody vedené v podlaze nebo v zemi. Na obou koncích budou jednotlivé kabely opatřeny identifikačními štítky s uvedenou příslušností k danému rozváděči či rozvodnici.

Kabelové žlaby, nosné konstrukce, rozváděče, kovové části instalovaných zařízení a dále rozvody vody, plynu a ostatních vodivých částí budou pospojeny ochranným vodičem a připojeny k hlavní ochranné přípojnici uzemňovací soustavy objektu.

1.8 Stavební práce

Zhotovitel je povinen zajistit potřebné stavební úpravy pro zajištění stavební připravenosti, mezi které patří:

- Bourací práce: odstranění částí stávajících konstrukcí pro osazení nových měřičů nebo vedení nových tras, případně zbourání nepotřebných příček a úprava otvorů ve zdech.
- Úprava povrchů a malířské práce: po dokončení montážních prací je nutné provést malířské opravy všech dotčených povrchů, kde došlo k zásahům do konstrukcí.

1.9 Požadavky na ostatní profese:

SLP

- připojení na síť Ethernet dle požadavku MaR

ČZU

- zpřístupnění koncentrátoru dat (Siemens AMR) pro sběr dat rádiových vodoměrů Siemens.