



budova I

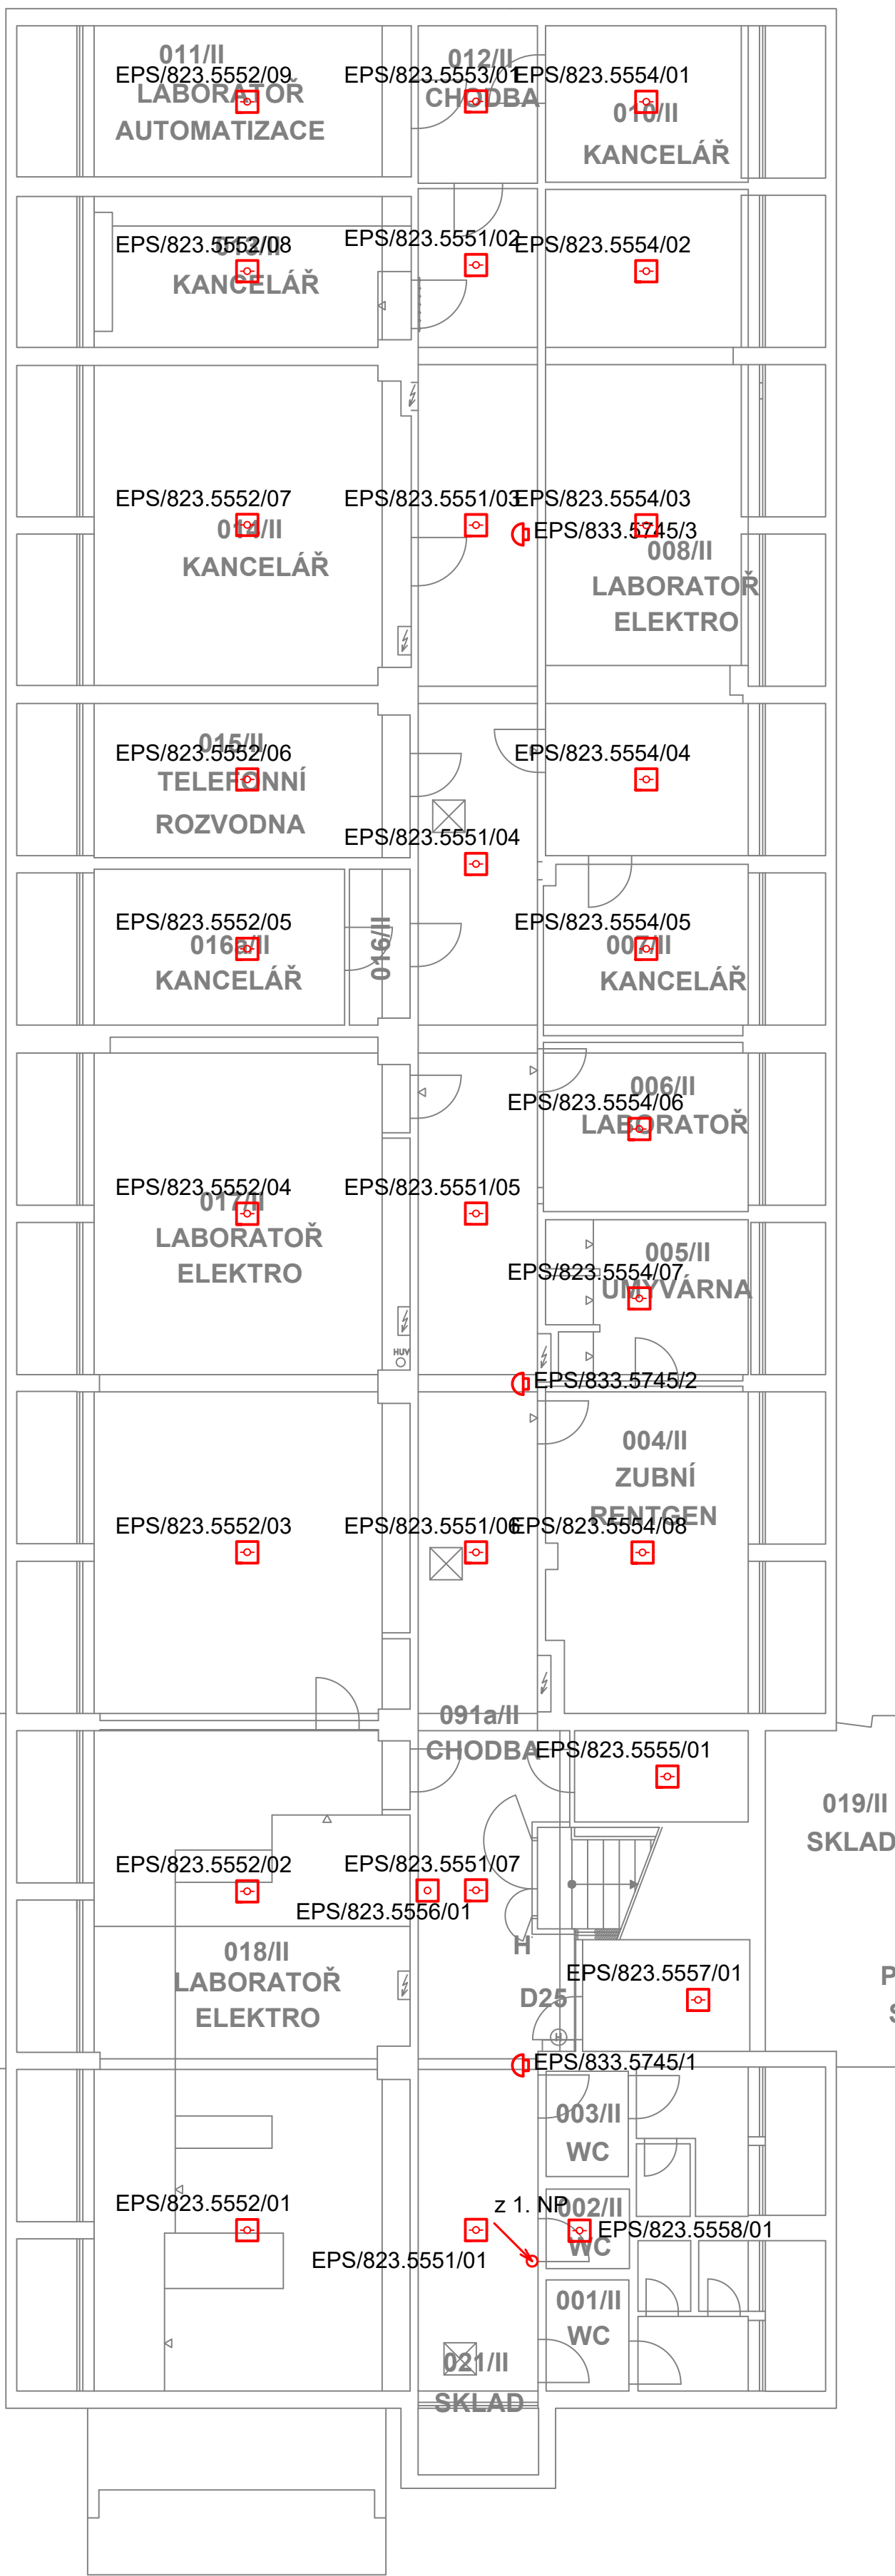

budova II

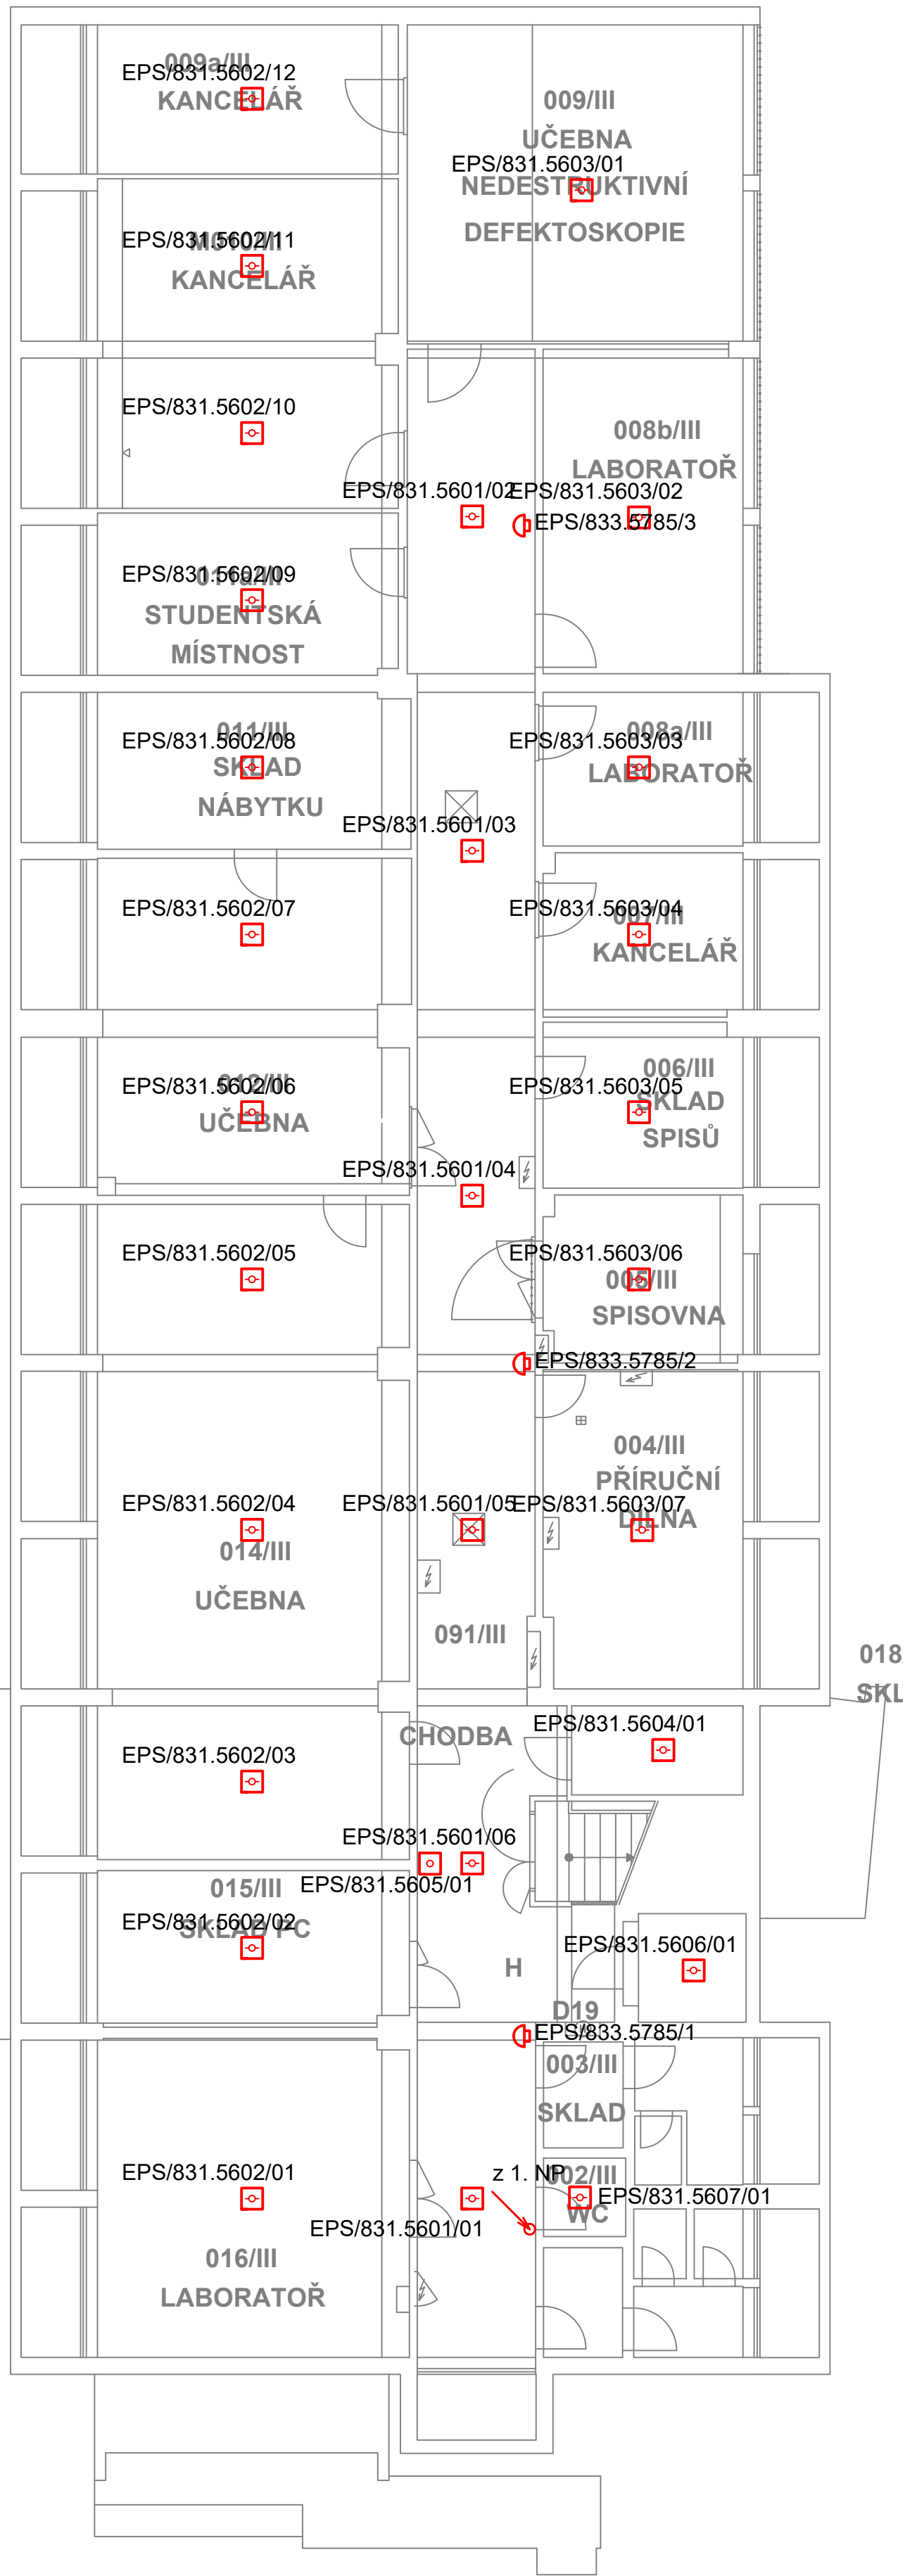

budova III

LEGENDA EPS

- EPS ústředna EPS
- opticko-kouřový hlásič
- termo-diferenciální hlásič
- tláčtkový hlásič
- optická signalizace / zábleskový maják
- siréna
- siréna se zábleskovým majákem
- modul vstupů a výstupů - K12 - 12x výstup  
- K4/2 - 4x vstup, 2x výstup
- modul technického alarmu
- místo ovládání návazných zařízení
- místo signálu monitorovaných zařízení
- pomocný napájecí zdroj
- paralelní signalizace
- lineární hlásič - odrazové zrcadlo
- lineární hlásič - vysílač
- lineární hlásič - přijímač
- optickokouřový hlásič bezdrátový
- termodiferenciální hlásič bezdrátový
- tláčtkový hlásič bezdrátový
- koppler bezdrátový
- přidrzný magnet

trasa kabelů EPS


- kabel J-Y(S)Y 1x2x0,8
- kabel PRAFlaSafe 1x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8
- kabel PRAFlaDur 2x1,5
- kabel PRAFlaDur 3x1,5

ADRESACE ČIDEL

- EPSXXXXYYYYZ pořadí prvku ve skupině
- označení hlásič skupiny
- označení linky - číslo ústředny
- označení linky - číslo mikromodulové karty
- označení systému

ADRESACE NÁVAZNÝCH ZAŘÍZENÍ

- EPSXXXXYYYYZZ
- označení výstupu (vstupu) koppleru
- označení koppleru
- označení ovládací skupiny
- označení linky - číslo ústředny
- označení linky - číslo mikromodulové karty
- označení systému

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL				DOPRAVITEL	
Ing. Tomáš Pour		Ing. Michaela Štáhlavská		Ing. Tomáš Pour					
OBJEDNATEL						ČÍSLO ZAKÁZKY			
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6						DOKUMENTACE		DpPS	
INVESTOR						MĚŘITKO		1:100	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6						DATUM		11/2019	
STAVBA						POČET FORMÁTŮ A4		8x A4	
TECHNICKÁ FAKULTA ČZU – MODERNIZACE CHODEB						NÁZEV SOUBORU		D.1.4.1.4.7_PŮDORYS.dwg	
OBSAH						ČÍSLO VÝSTUHU		ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 1. PP – EPS								D.1.4.1.4	