



budova I

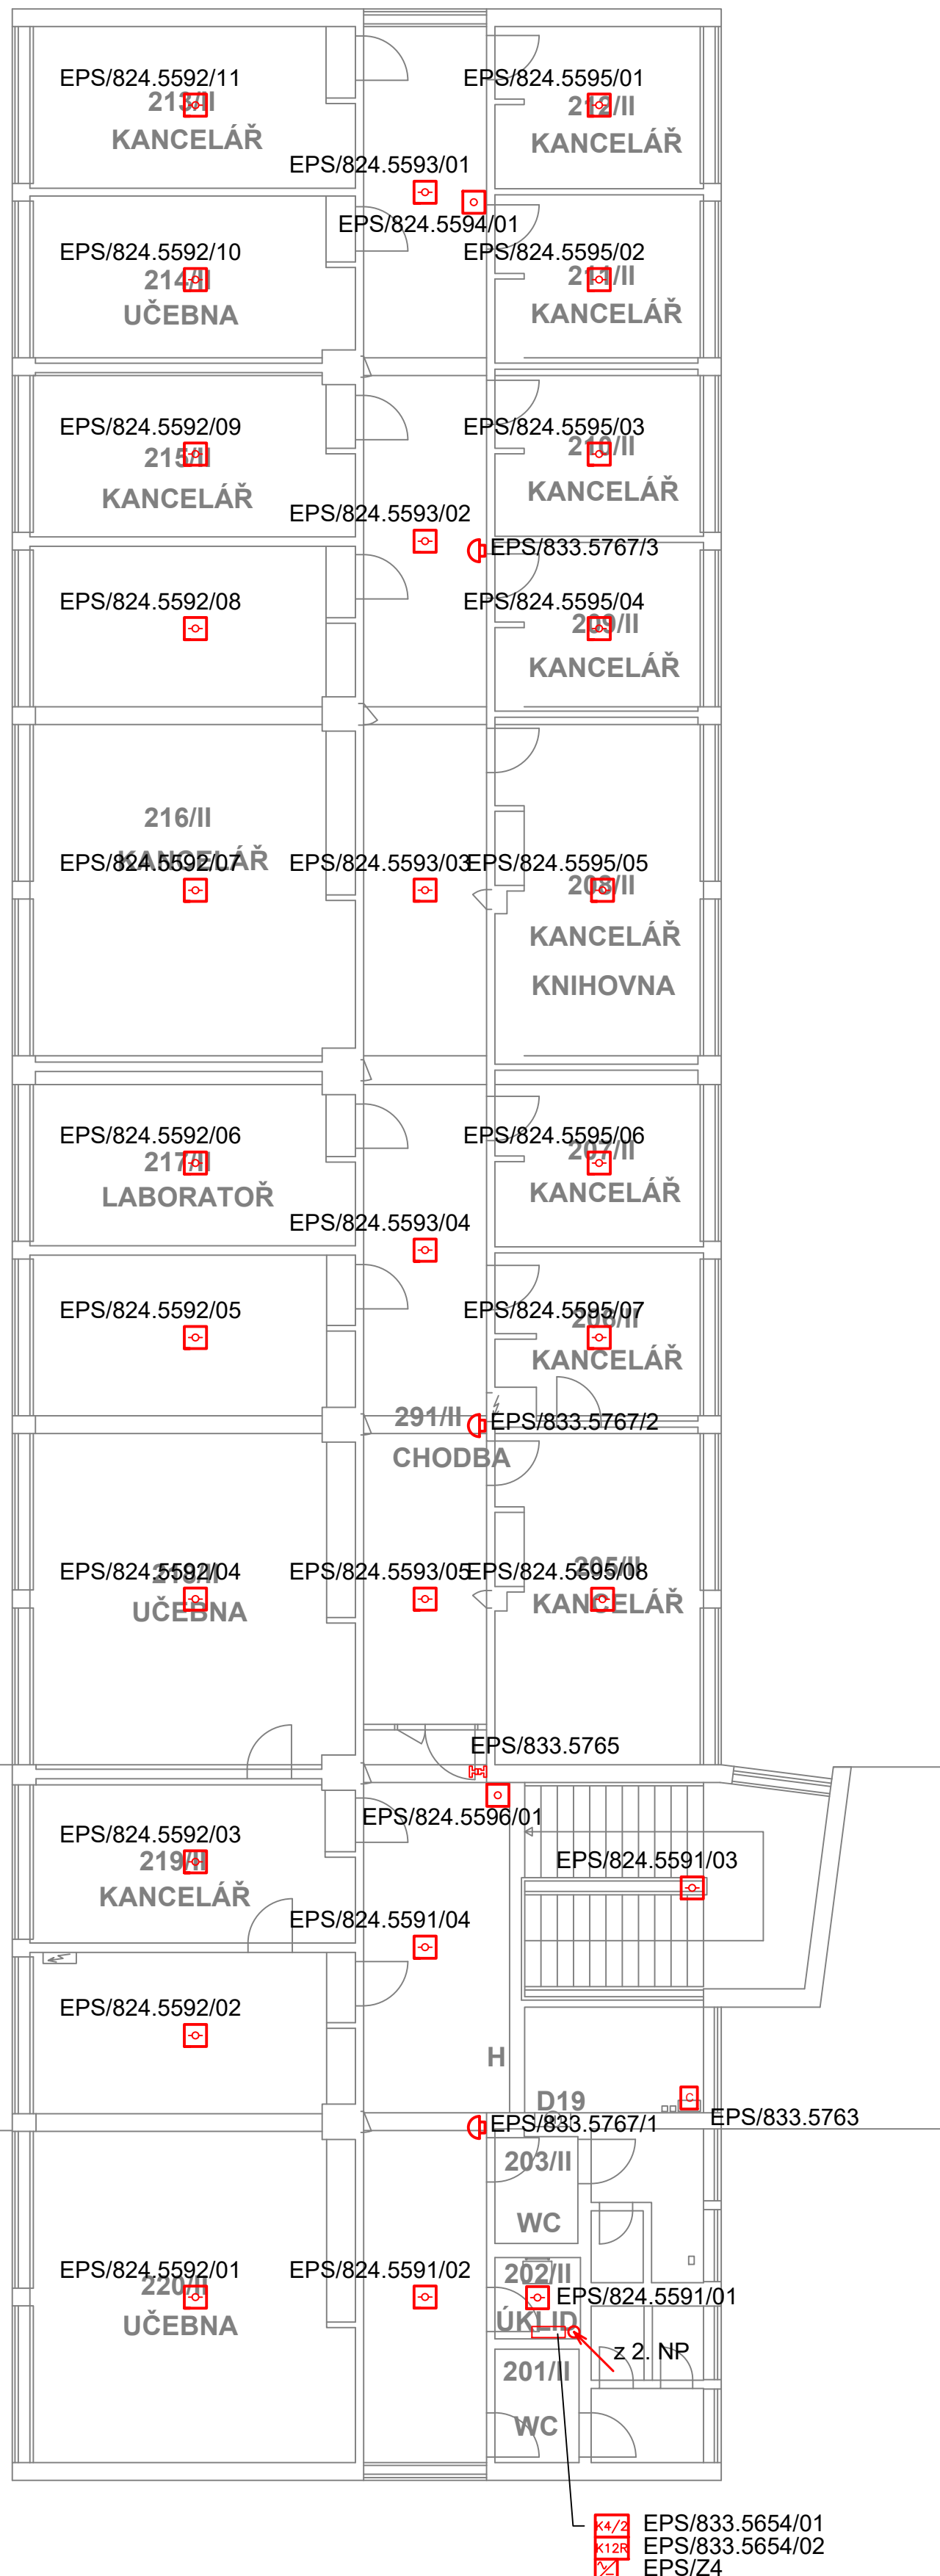

budova II

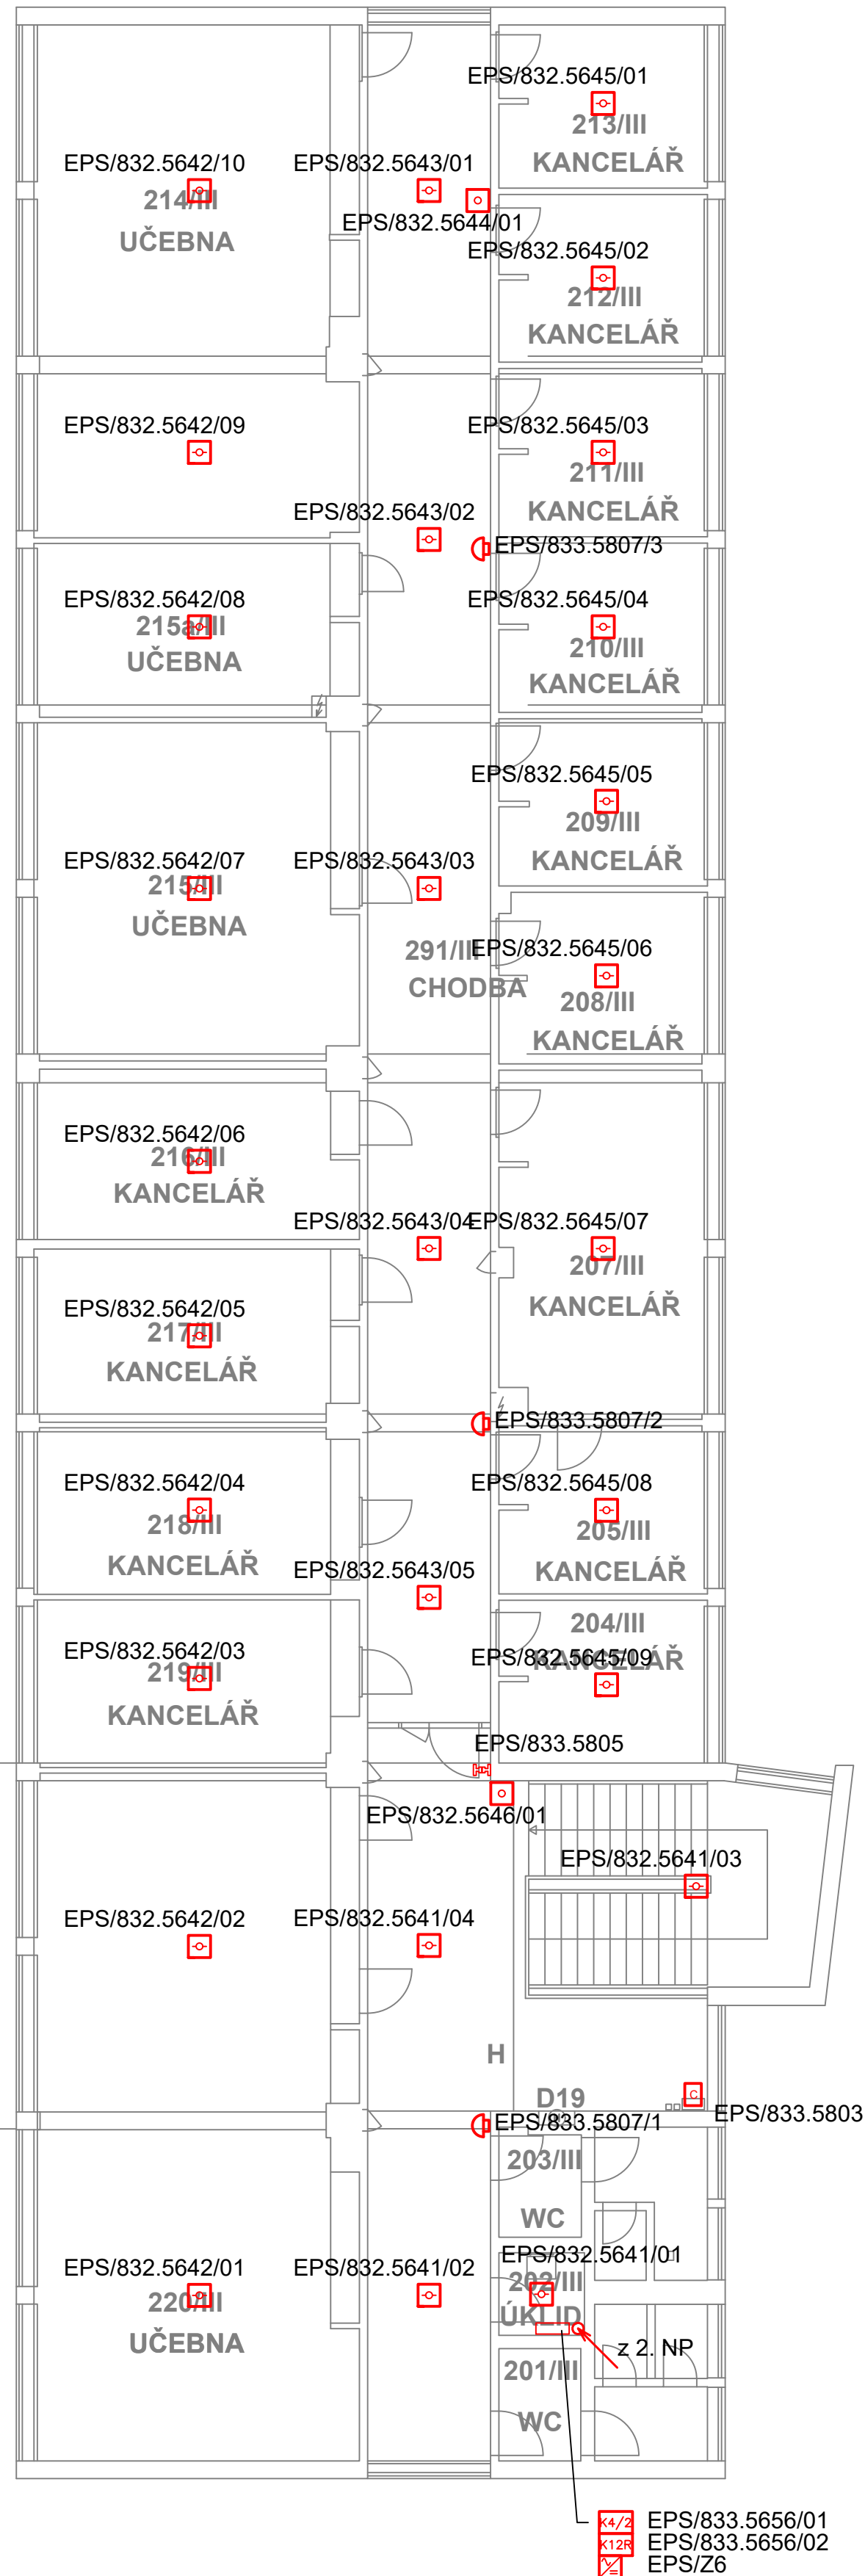

budova III

LEGENDA EPS

- EPS ústředna EPS
- opticko-kouřový hlásič
- termo-diferenciální hlásič
- tláčkový hlásič
- optická signalizace / zábleskový maják
- siréna
- siréna se zábleskovým majákem
- modul vstupů a výstupů - K12 - 12x výstup - K4/2 - 4x vstup, 2x výstup
- modul technického alarmu
- místo ovládání návazných zařízení
- místo signálu monitorovaných zařízení
- pomocný napájecí zdroj
- paralelní signalizace
- lineární hlásič - odrazové zrcadlo
- lineární hlásič - vysílač
- lineární hlásič - přijímač
- optickokouřový hlásič bezdrátový
- termodiferenciální hlásič bezdrátový
- tláčkový hlásič bezdrátový
- koppler bezdrátový
- přídavný magnet

trasa kabelů EPS

- kabel J-Y(S)Y 1x2x0,8
- kabel PRAFlaSafe 1x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8
- kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8
- kabel PRAFlaDur 2x1,5
- kabel PRAFlaDur 3x1,5

ADRESACE ČIDEL

- EPSXXXXYYYYZ
- pořadí prvku ve skupině
- označení hlásič skupiny
- označení linky
- číslo ústředny
- číslo mikromodulové karty
- číslo mikromodulu
- označení systému

ADRESACE NÁVAZNÝCH ZAŘÍZENÍ

- EPSXXXXYYYYZZ
- označení výstupu (vstupu) koppleru
- označení koppleru
- označení ovládací skupiny
- označení linky
- číslo ústředny
- číslo mikromodulové karty
- číslo mikromodulu
- označení systému

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	ODPRAVITEL	
Ing. Tomáš Pour		Ing. Michaela Stáhlavská	Ing. Tomáš Pour		
OBJEDNATEL		ČÍSLO ZÁKAZY		DOKUMENTACE	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6		1:100		DpPS	
INVESTOR		MĚŘITKO		11/2019	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6		DATUM		8x A4	
STAVBA		POČET FORMÁTŮ A4		NÁZEV SOUBORU	
TECHNICKÁ FAKULTA ČZU – MODERNIZACE CHODEB		0.1.4.1.7_PŮDORYS.dwg		ČÍSLO VÝSTUHU	
OBSAH		PŮDORYS 3. NP – EPS		ČÍSLO PŘÍLOHY	
				D.1.4.1.7	