PLAST

obná trasa
analizace

REPS1

Analogový detekční kabel potažený PVC s přídavnou sítkou z nerezové oceli (762259)

Vodicí analogový kabel (bez senzoru) potažený PVC (762257)

Propojovací vodič pro analogový PVC detekční kabel pro LHD-PACC (762251)

napájení z KJ40.522 (kabel CYKY-J 2x2,5)

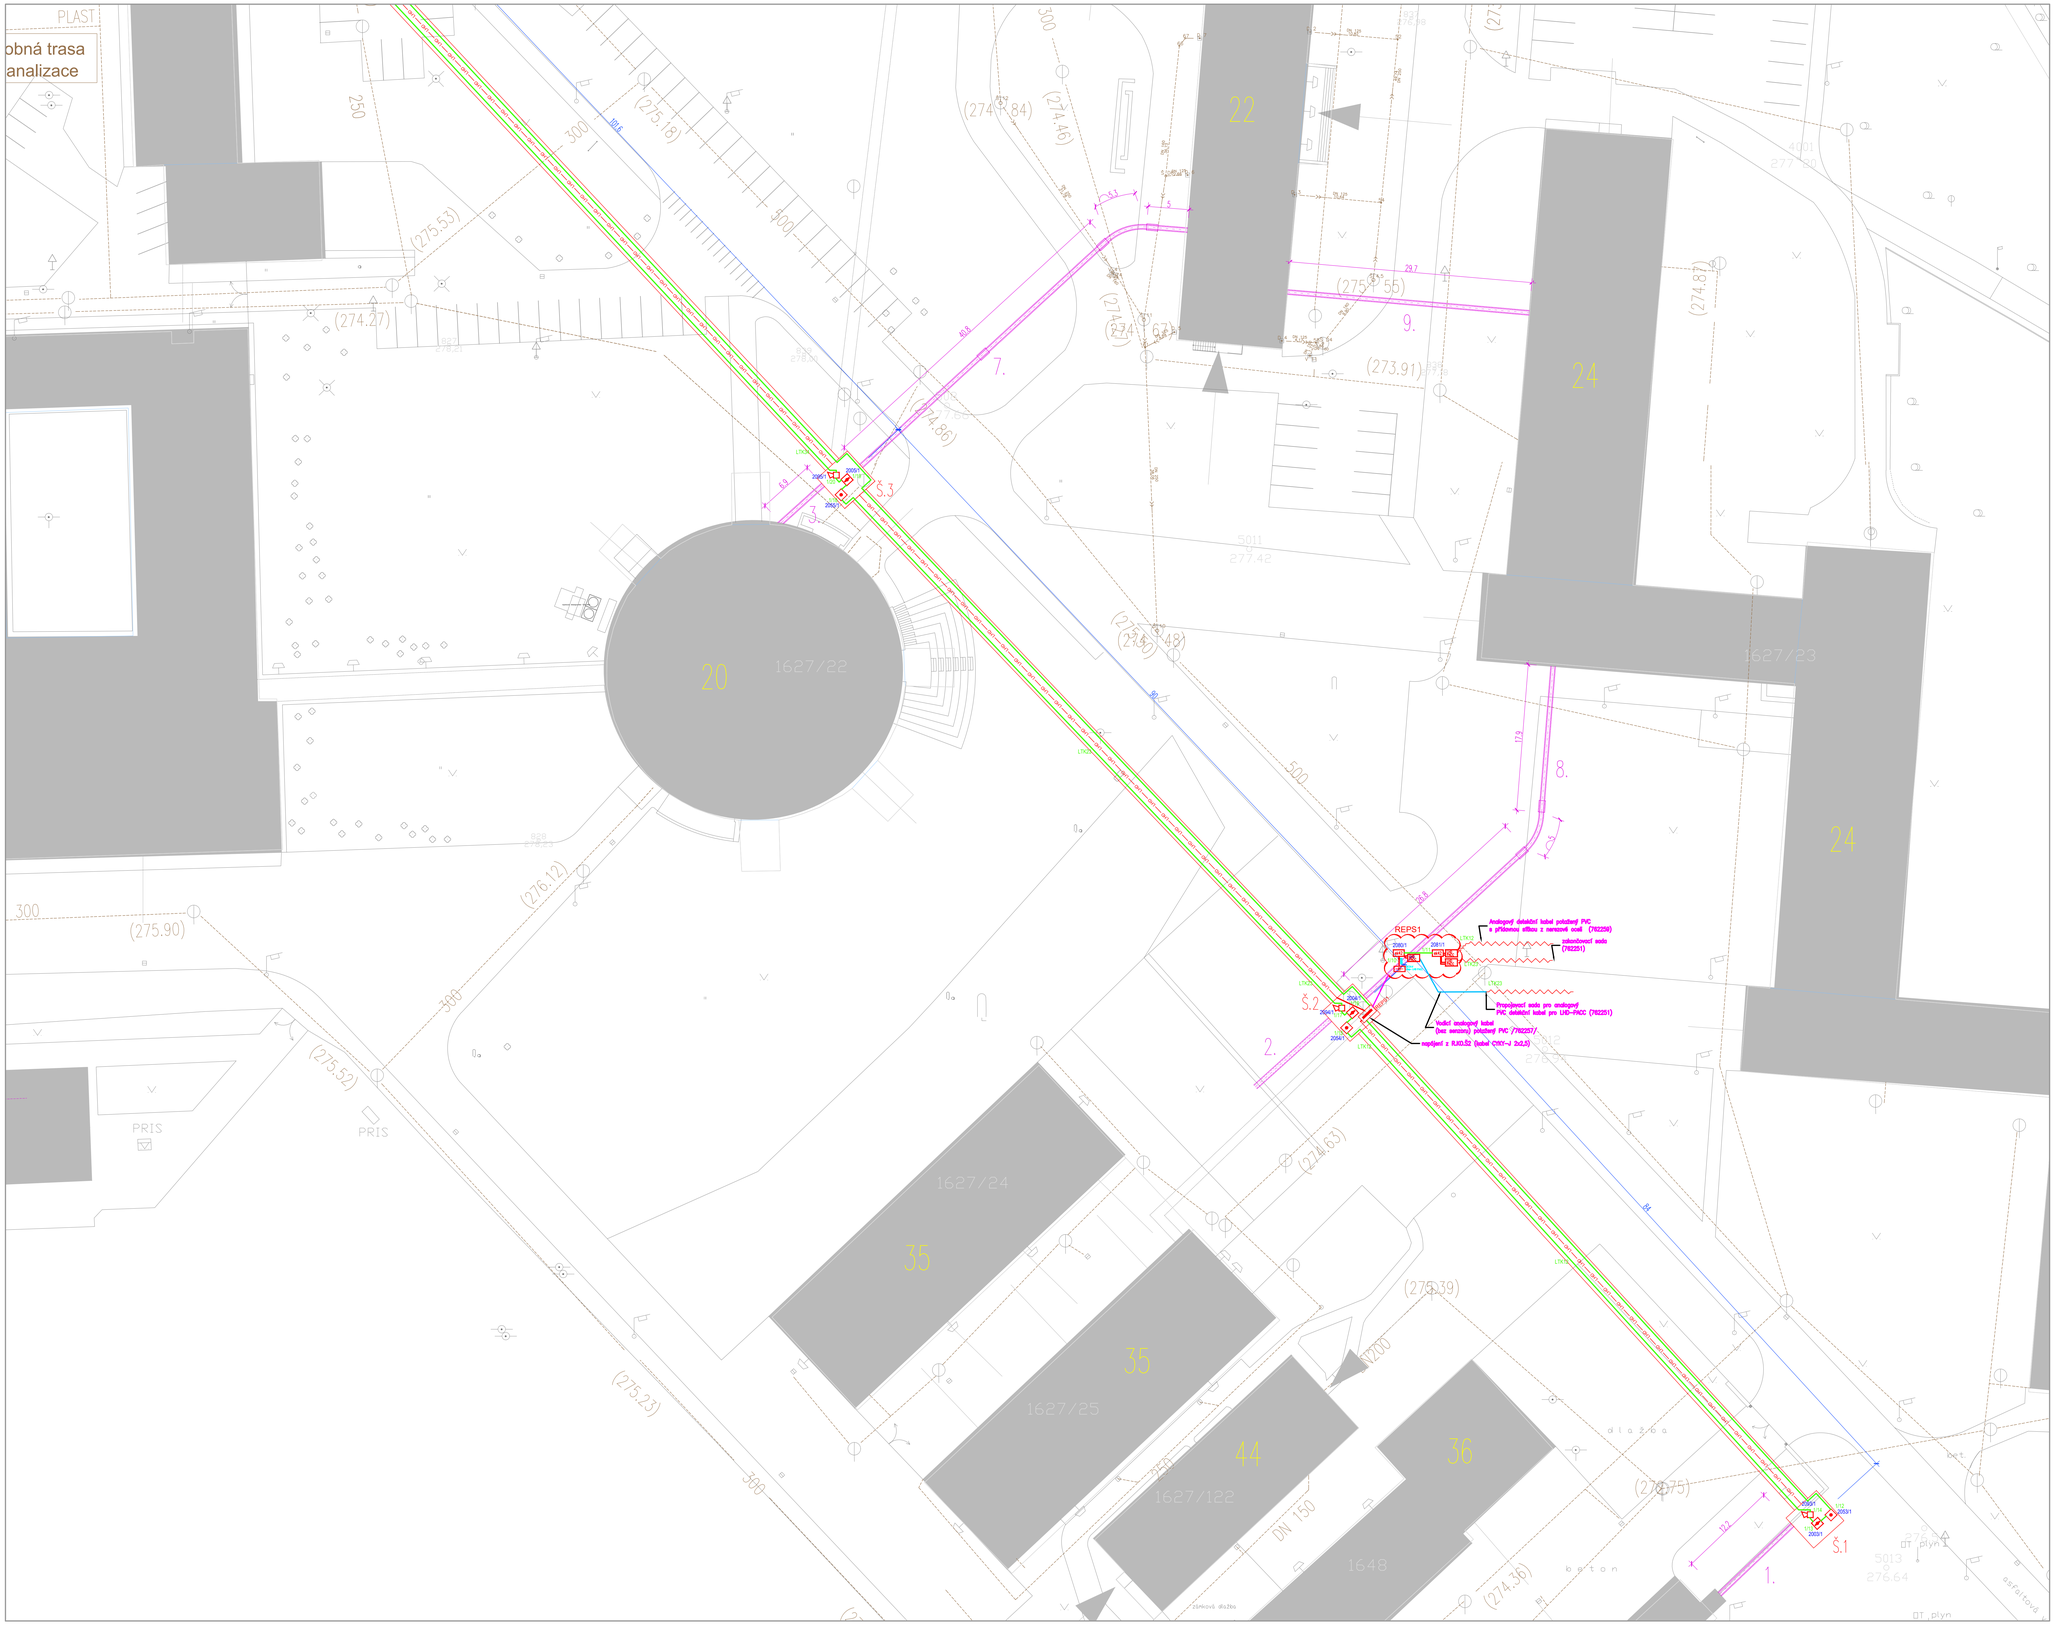

LEGENDA EPS

- EPS — ÚSTŘEDNA EPS
- ek42 — VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL PRO SPECIÁLNÍ HLÁSIČE 808623.20 (4IN/2OUT)
- LHD PACC — Lineární tepelný hlásič LHD-PACC
- SIRÉNA EPS (LINKOVÁ)
- OPTICKO-KOUŘOVÝ HLÁSIČ EPS
- TLAČÍTKO EPS
- REPS1 — ROZVADĚČ SLABOPROUDU (EPS)
- POMOCNÝ ZÁLOHOVANÝ ZDROJ EPS
- KABEL LINKY EPS SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU P-30
- Vodicí analogový kabel (bez senzoru) (762257)
- Analogový detekční kabel s přídavnou sítkou z nerezové oceli (762259)

VYPRACOVAL: Jan Mišička	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Vlk	KONTROLOVAL: Ing. Martin Vlk	DODAVATEL: COLSYS
OBJEDNATEL: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol			ČÍSLO ZAKÁZKY: OP241201629/719
INVESTOR: ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol			DOKUMENTACE: DPS
STAVBA: Zabezpečení kolektoru – Etapa 1, Areál ČZU Suchdol			MĚŘÍTKO: 1:250
OBSAH: EPS – Elektrická požární signalizace SITUACE – KOLEKTOR ČÁST A (1:250)			DATUM: 10/2024
			FORMÁT FORMÁTŮ A4: 18xA4
			SOUBOR: EPS_ČZUSUCHOL_PP_SIT.dwg
			ČÍSLO VÝTISKU:
			ČÍSLO PŘÍLOHY: EPS.1

COLSYS a.s. – BUŠTĚHRADSKÁ 1118 – 272 03 KLADNO – ČESKÁ REPUBLIKA
TELEFON: +420 312 278 111 – FAX: +420 312 247 982 – E-MAIL: kladno@colsys.cz
IČO: 14758634 – DIČ: CZ14758634 – ZÁPIS V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU U KRAJSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODD. C, VL. 982
BANKOVNÍ SPOJENÍ: UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC a.s., ČÍSLO ÚČTU: 0202040009/2700

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY ČSN EN ISO 9001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001
SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OHSAS 18001
OSVĚDČENÍ ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ČÍSLO 011622 (KAP 2110)