



ŘEZ 1-1, 2-2

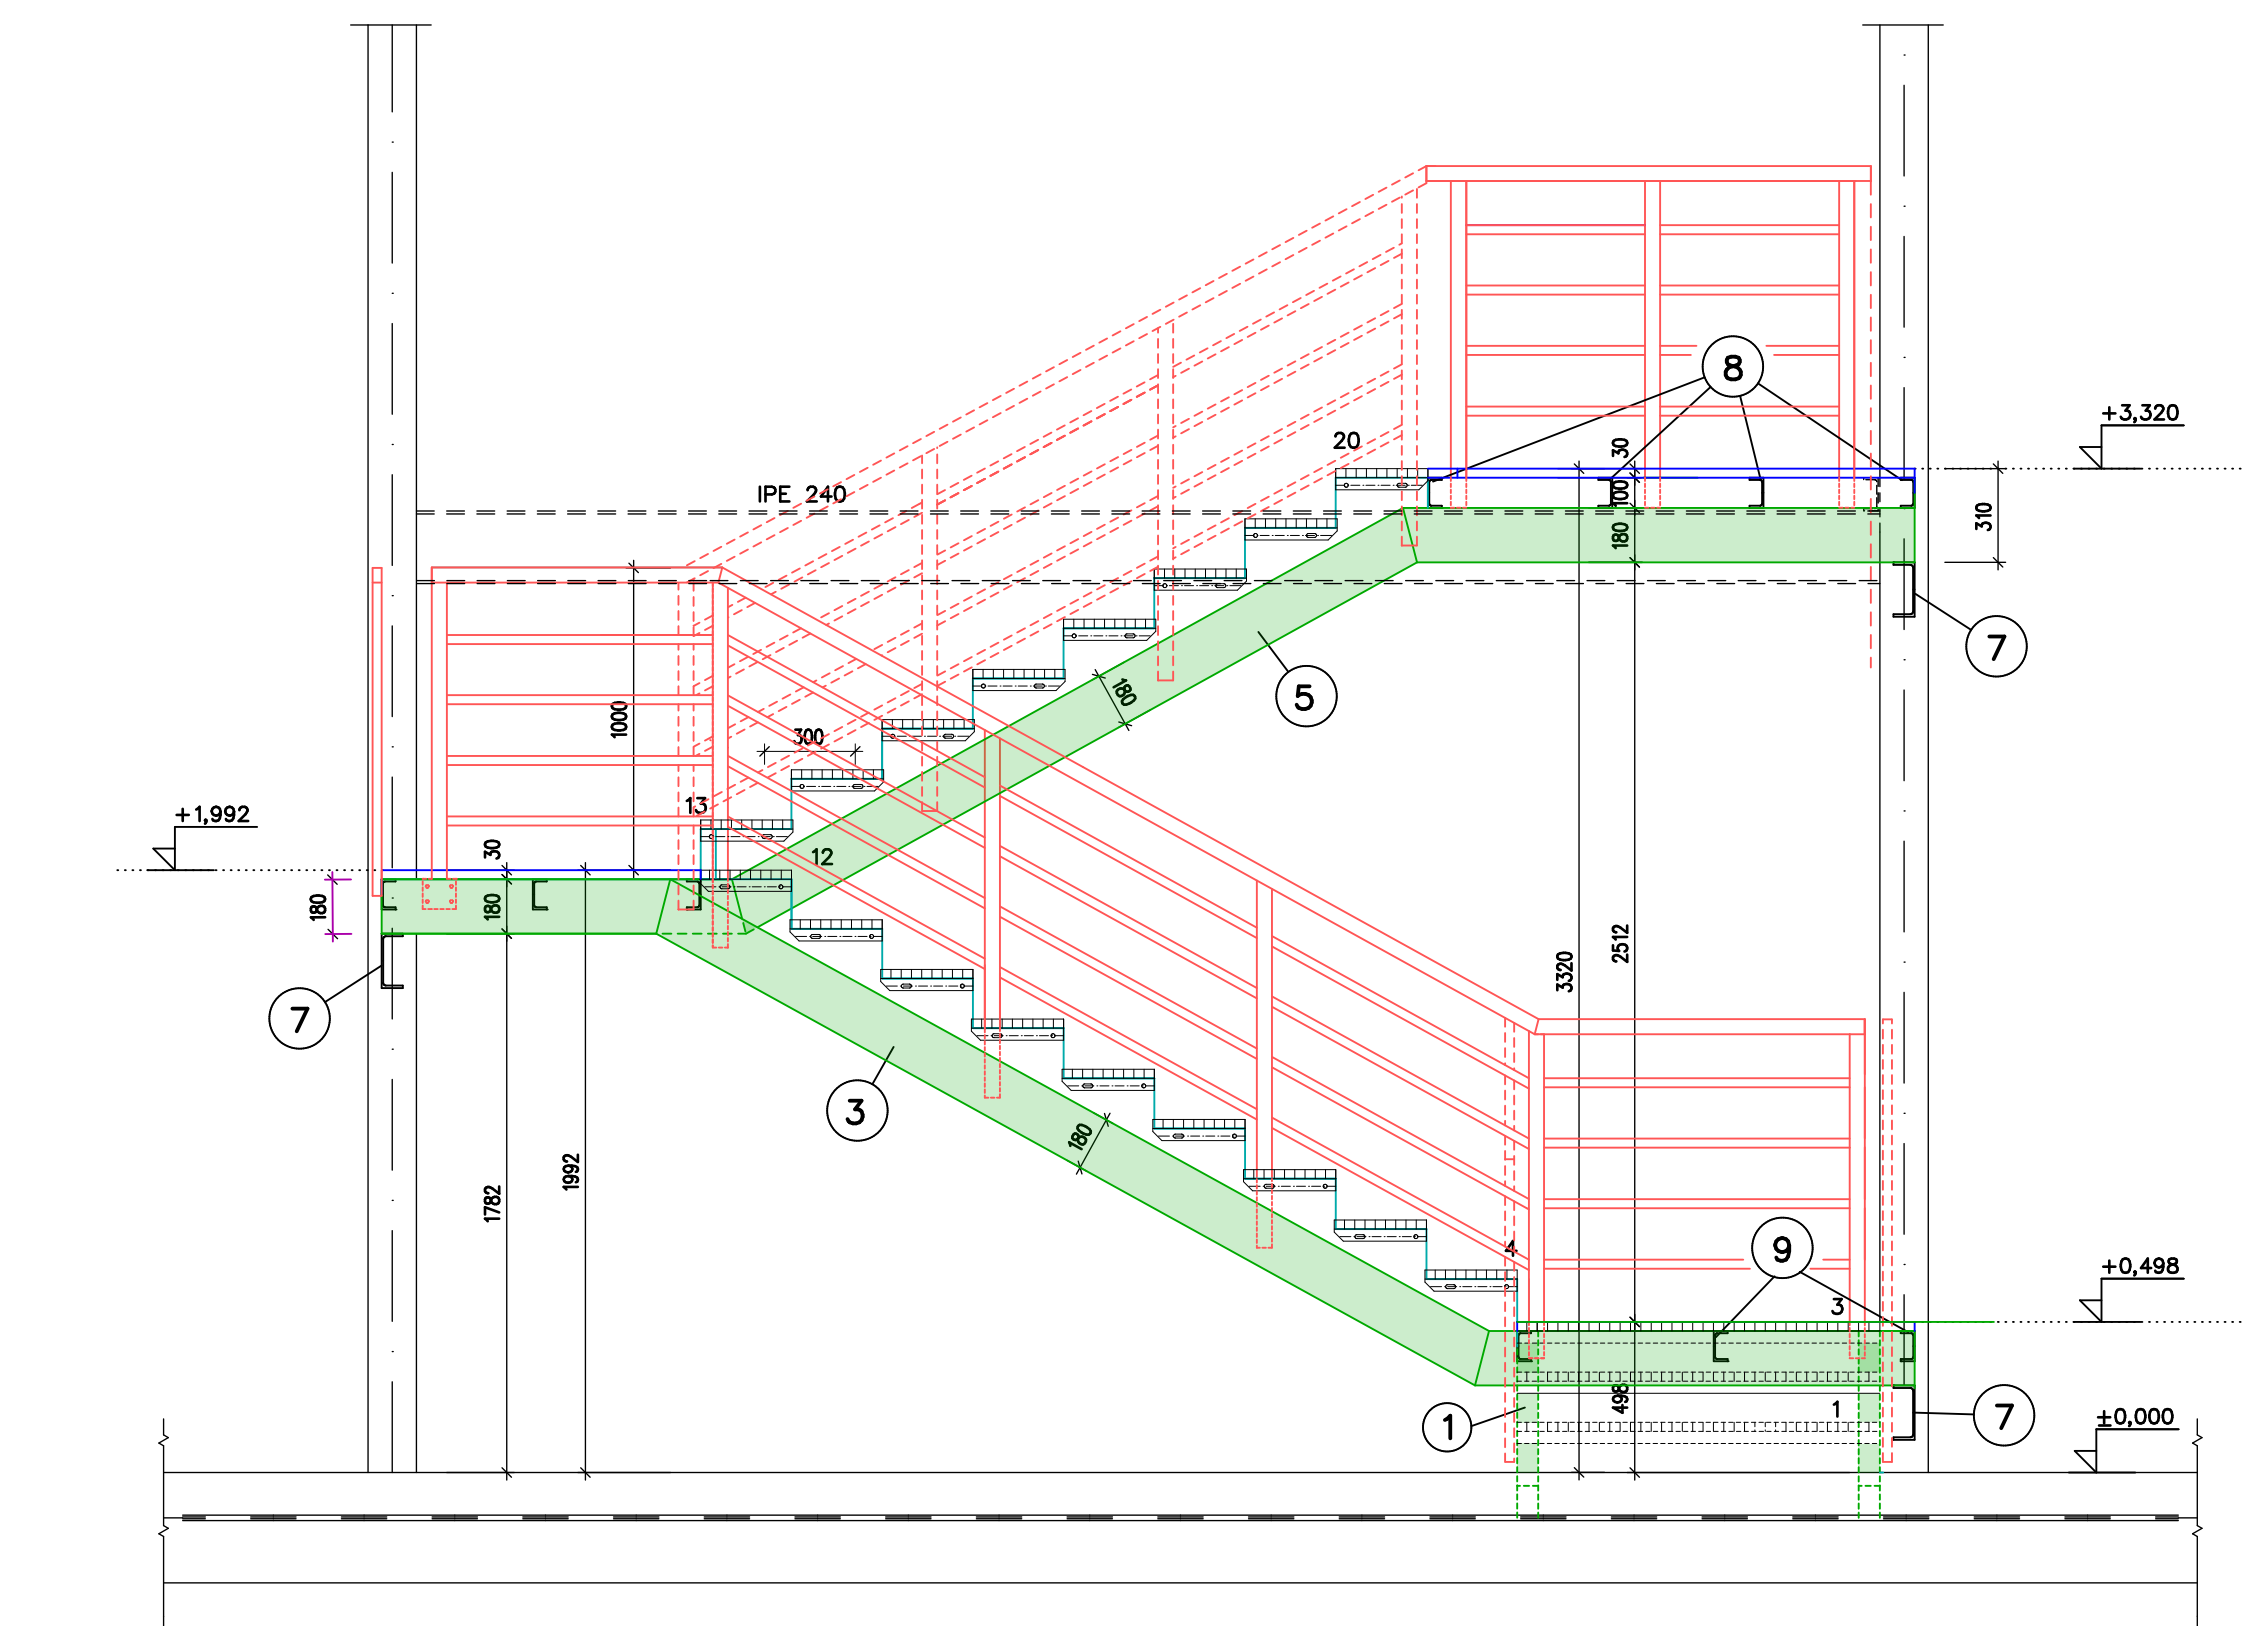


ŘEZ 3-3 (ŘEZ PODESTOU 2.N.P.)

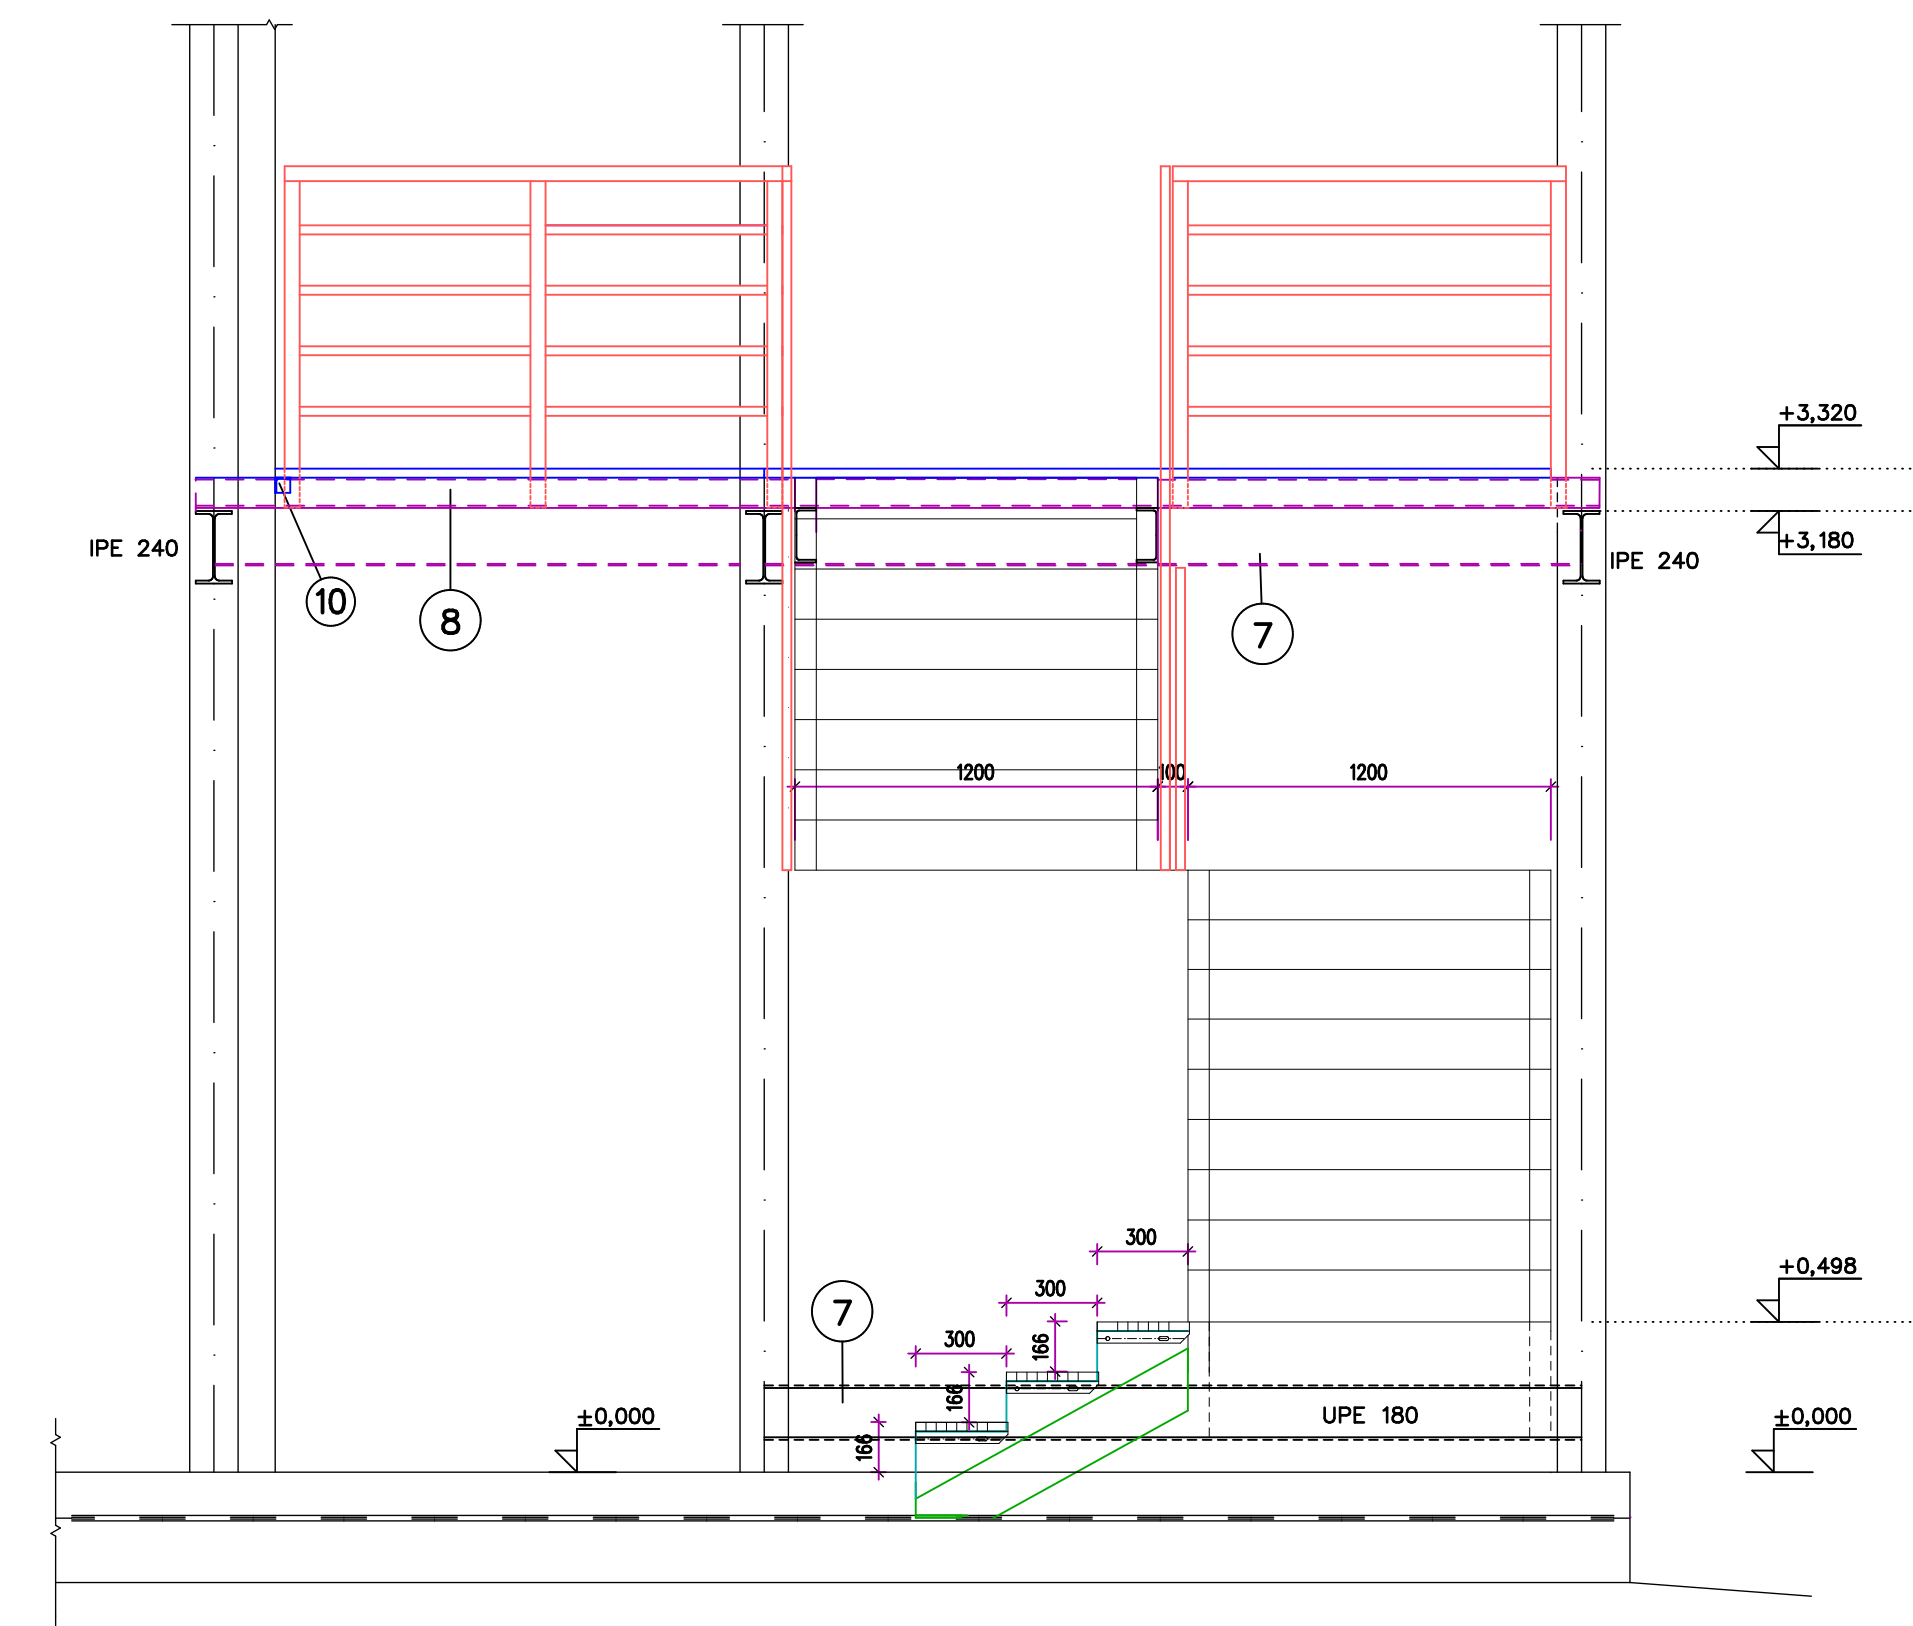

SCHODNICE - nástupní rameno

- 1x LEVÁ
1x DAVÁ


- 1 UPE 180 – cel. dĺžka = 1091 mm
- 2 P10 – plocha = 0,13 m²

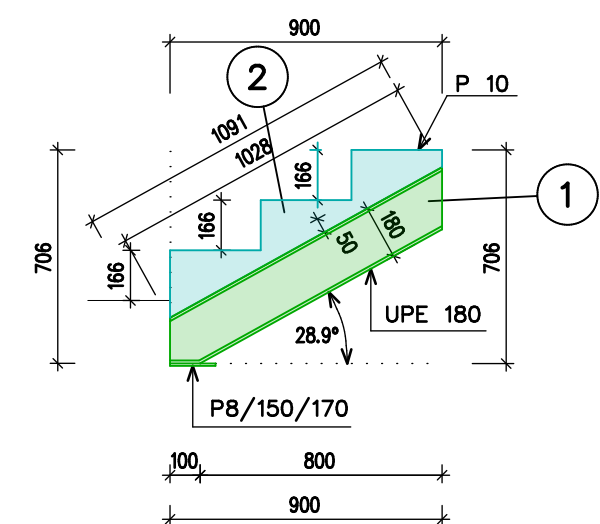

SCHODNICE - rameno 1

- 1x LEVÁ


- 4 P10 – plocha = 0,38 m²

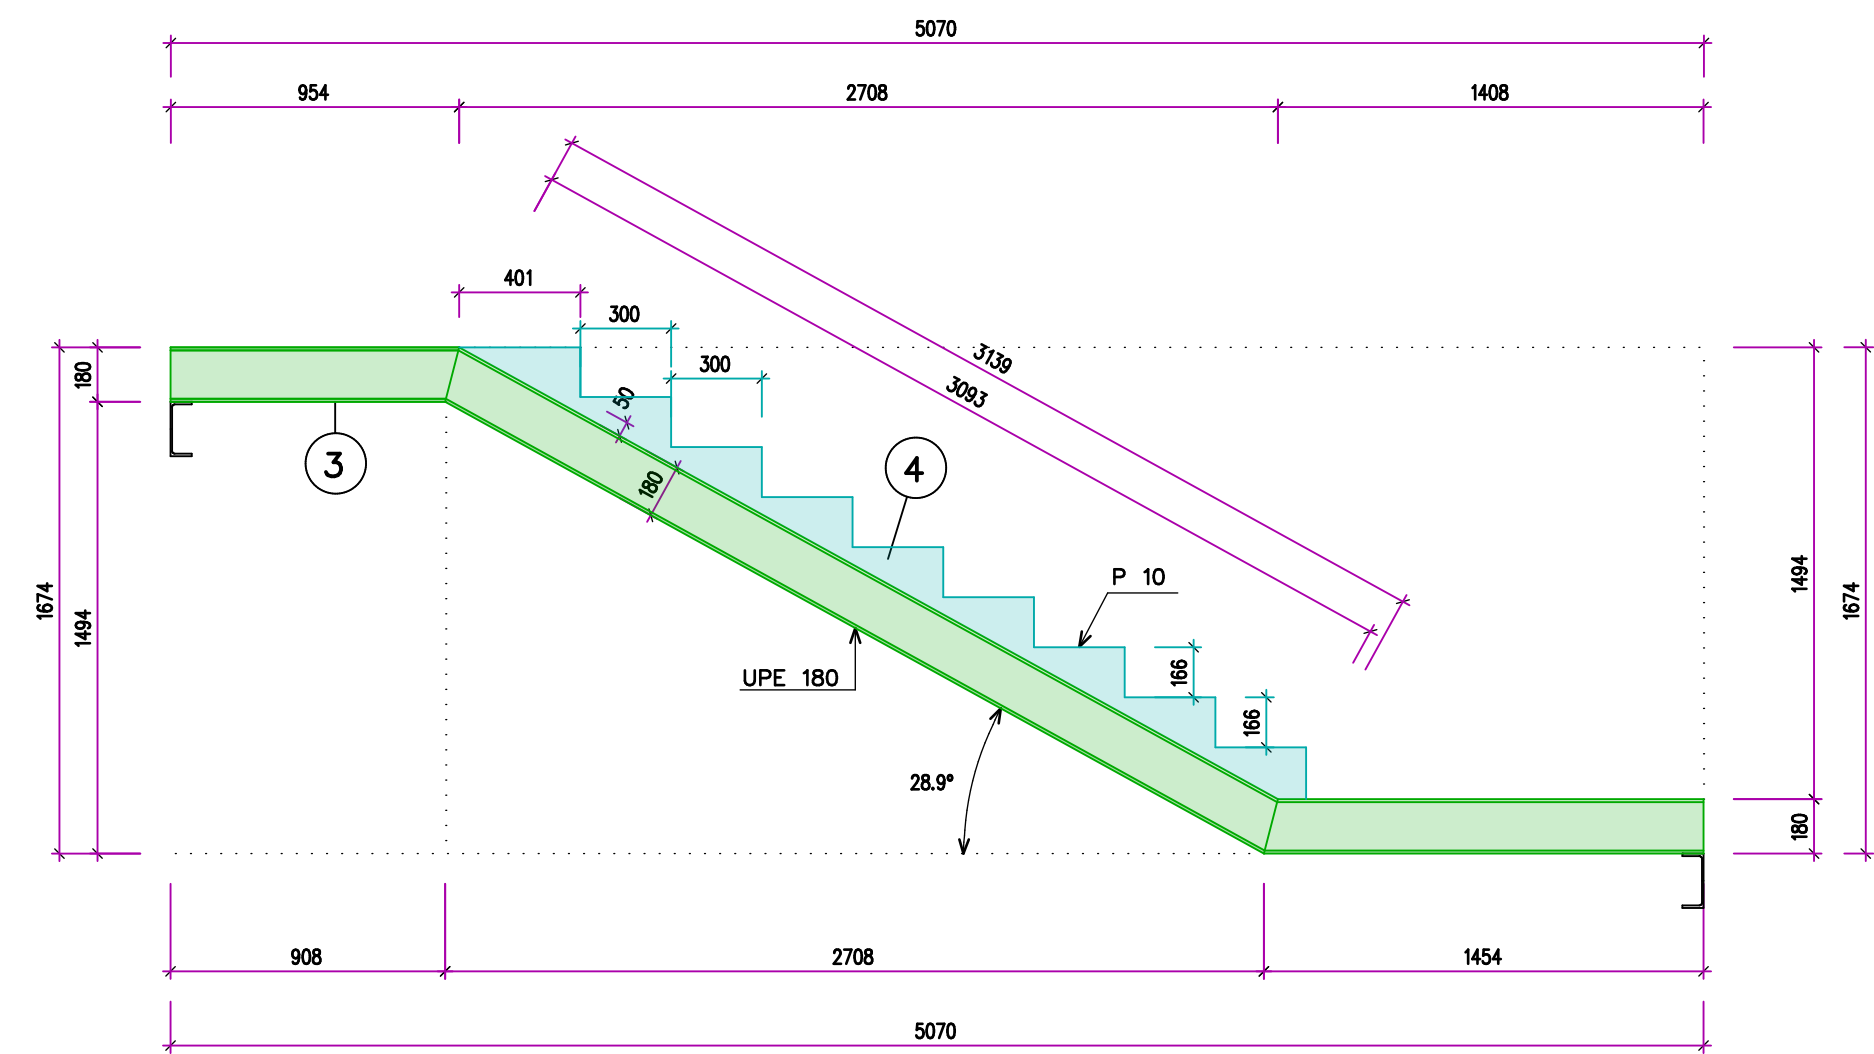


SCHODNICE - výstupní rameno

- 10c LEVÁ














- 5 UPE 180 – cel. délka = 5505 mm
- 6 P10 – plocha = 0,34 m²

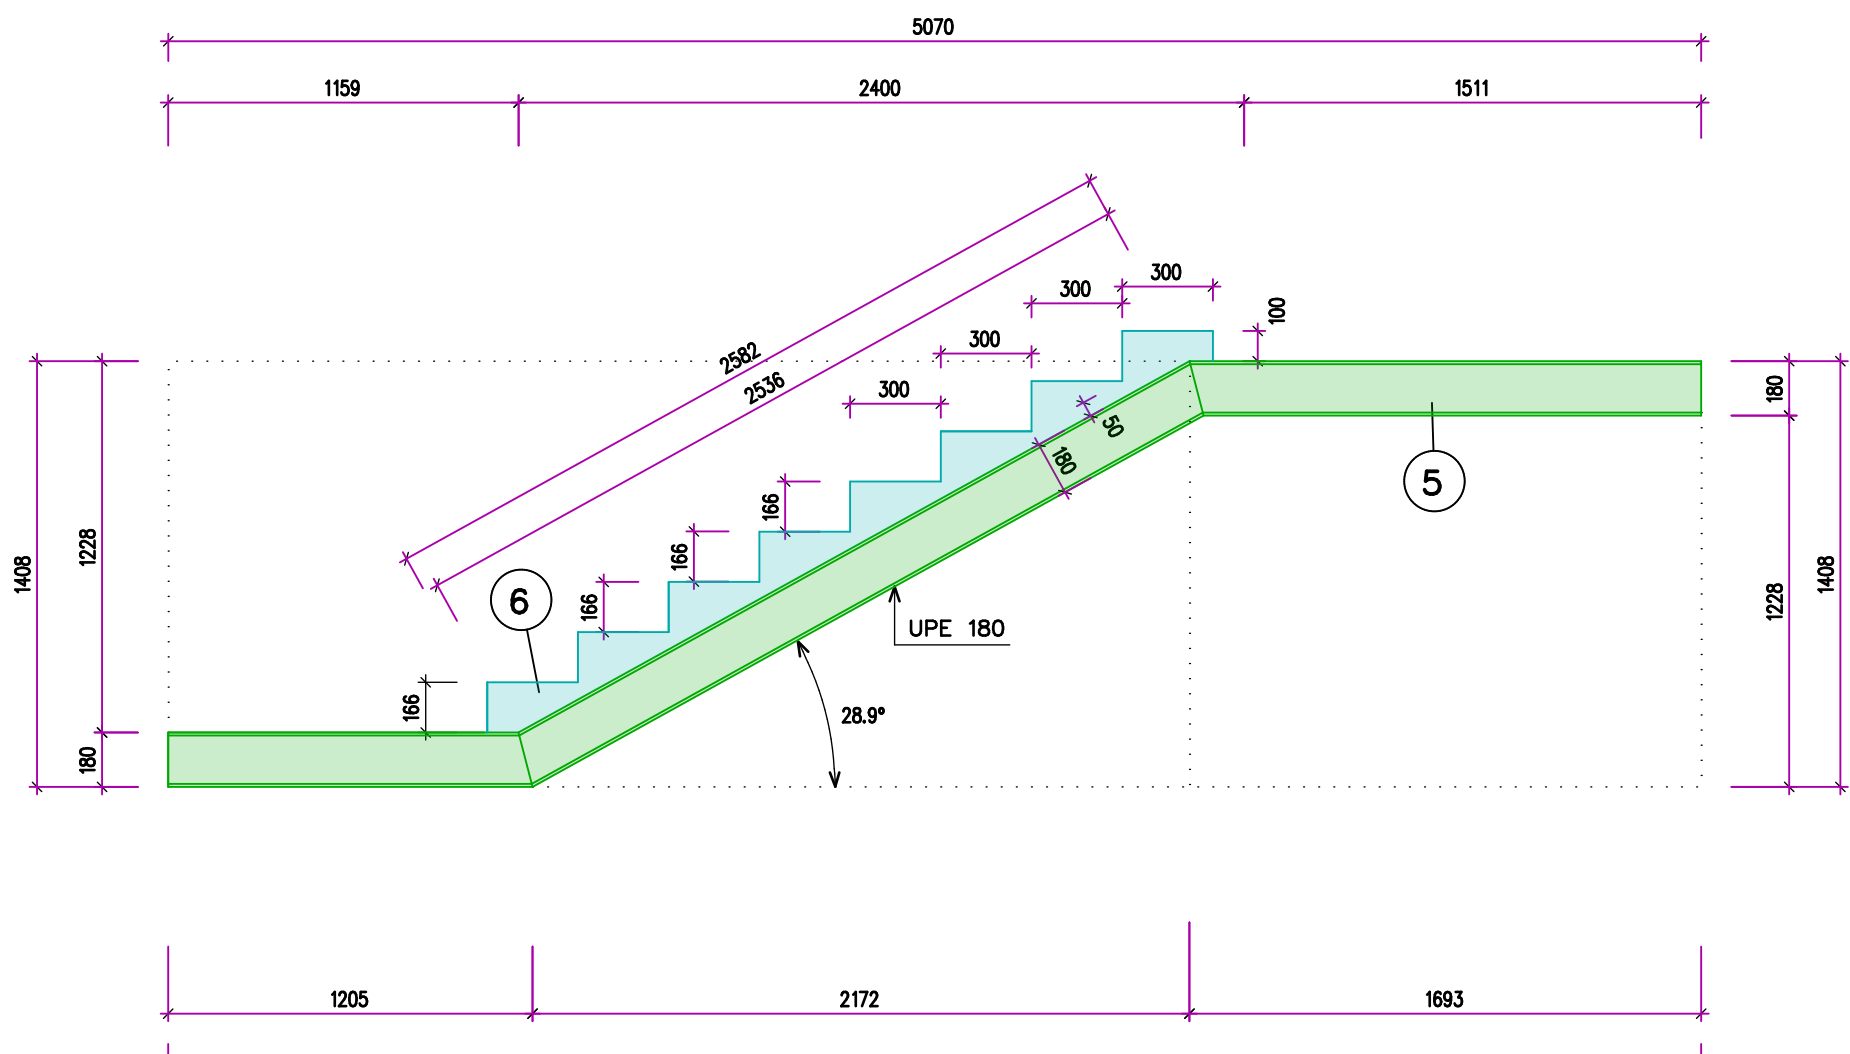

PŮDORYS SCHODNICE - VÝSTUPNÍ RAMENO

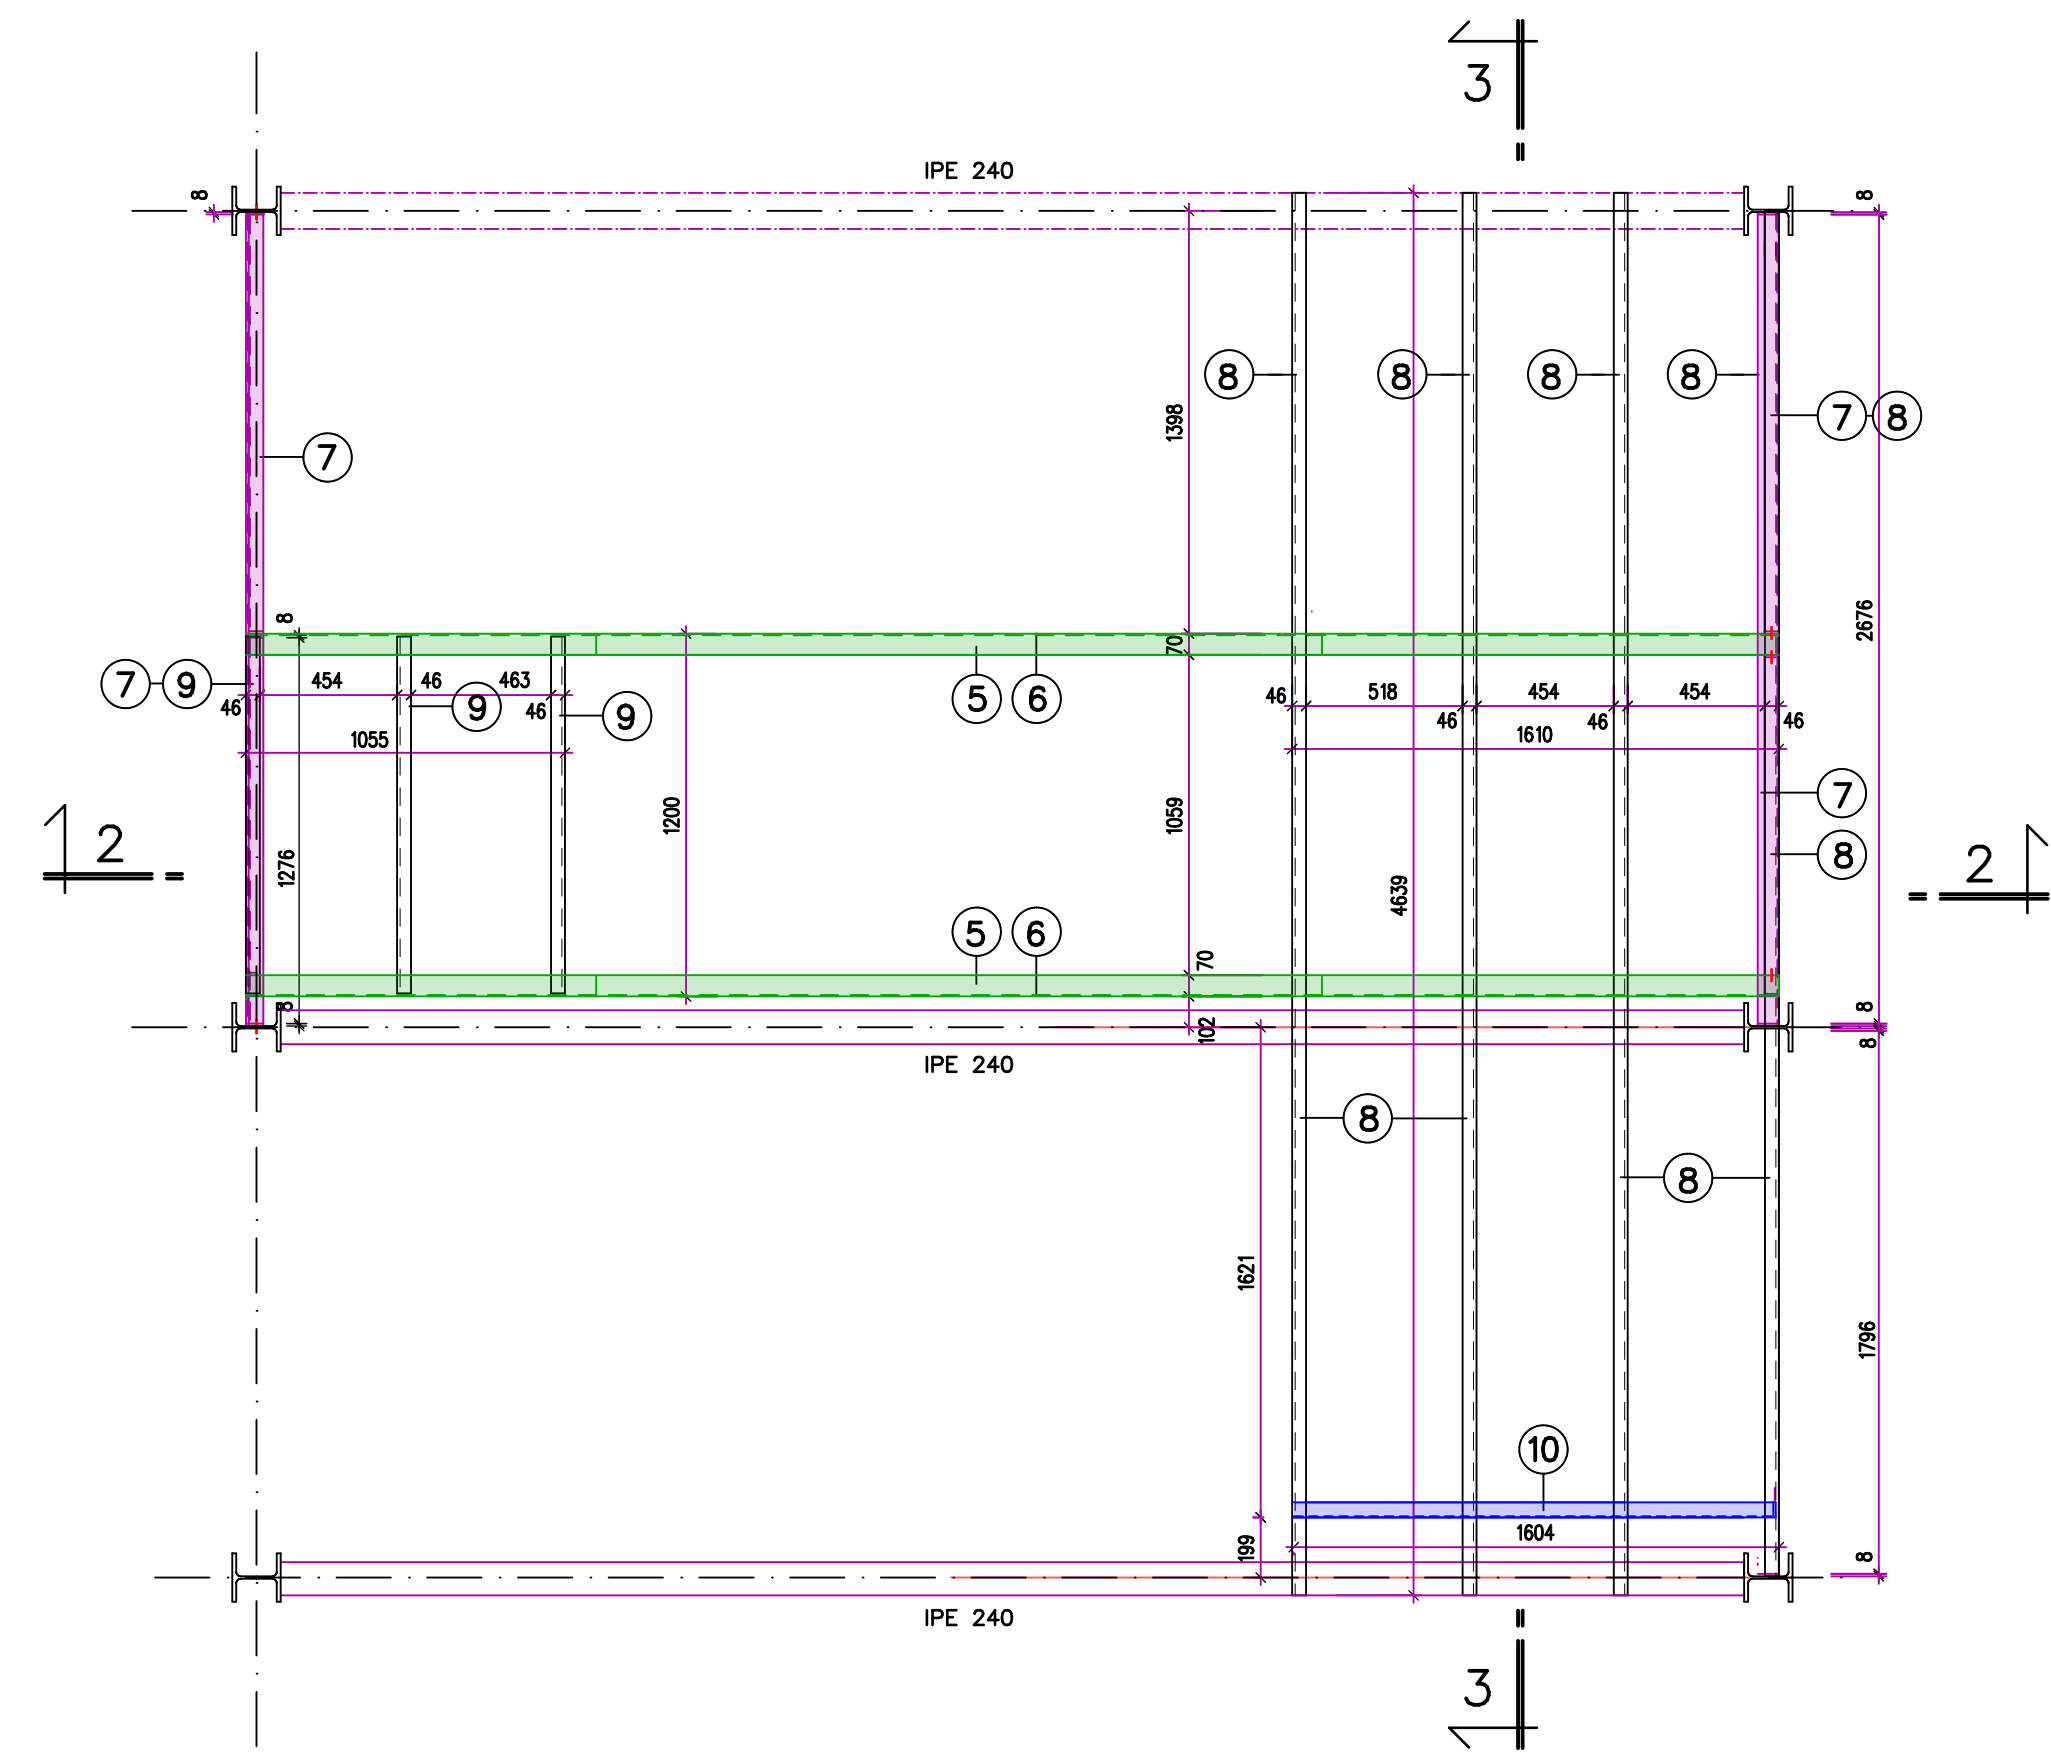

PŮDORYS SCHODŮ - VÝSTUPNÍ RAMENO

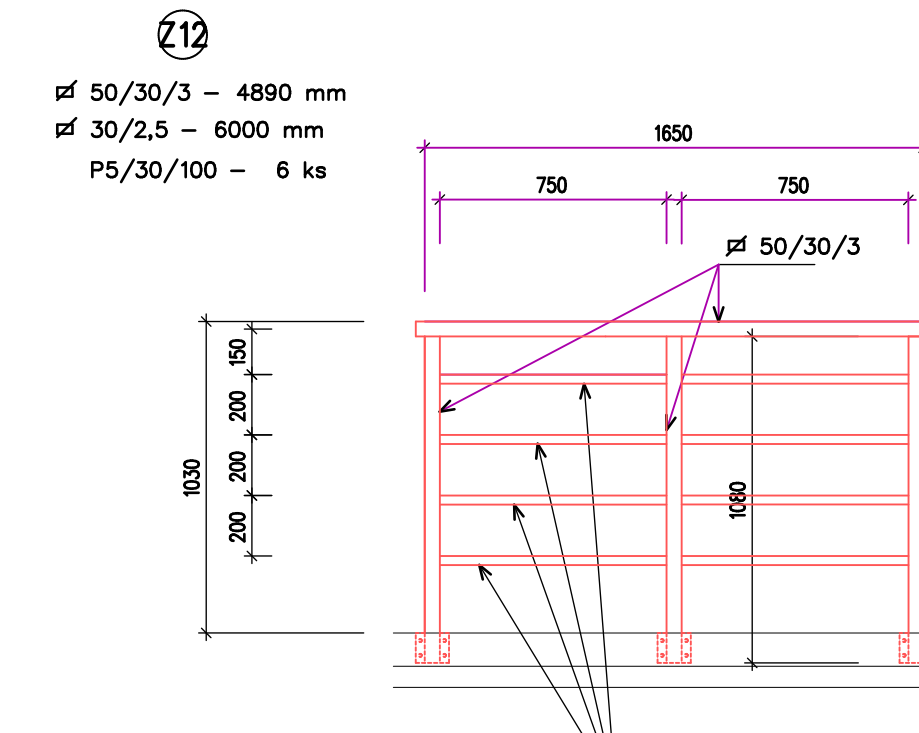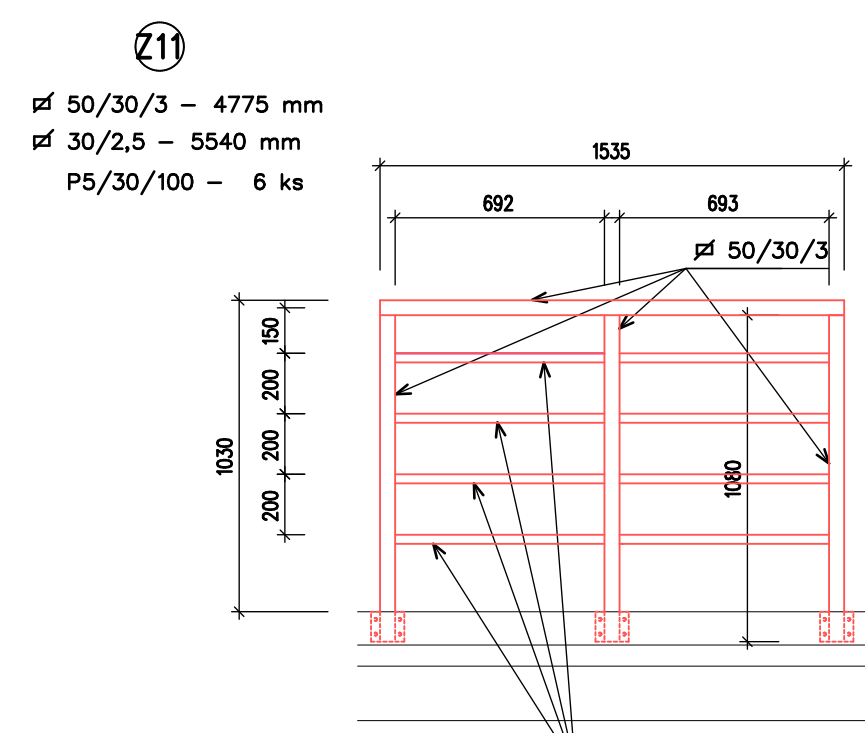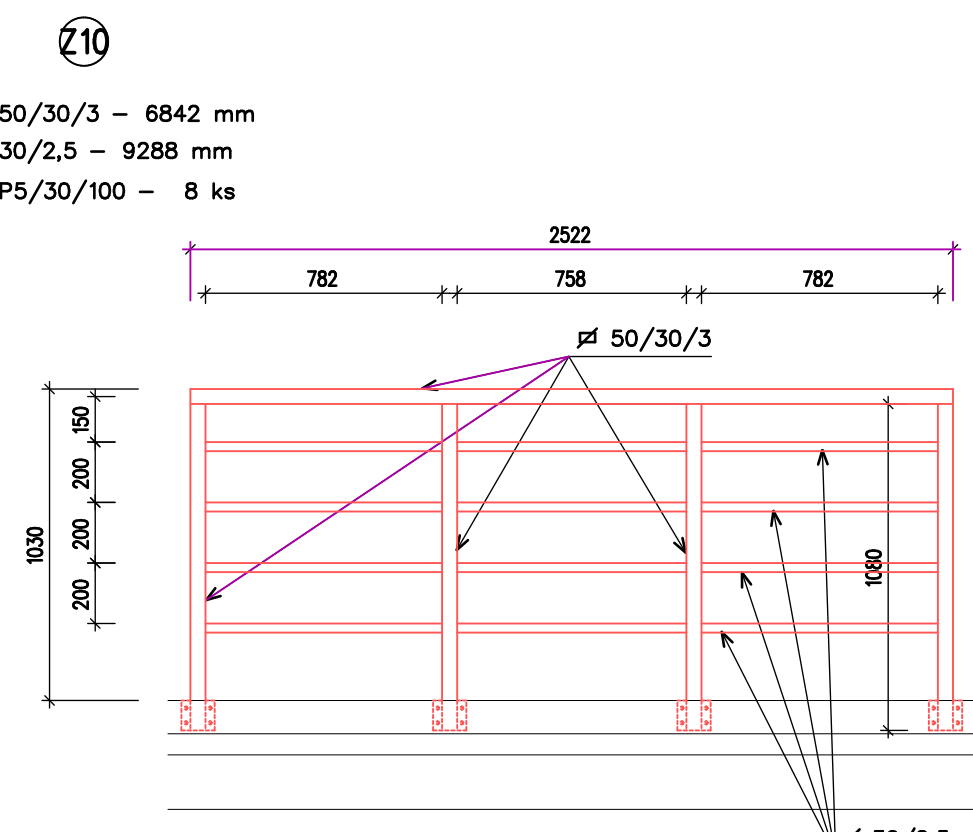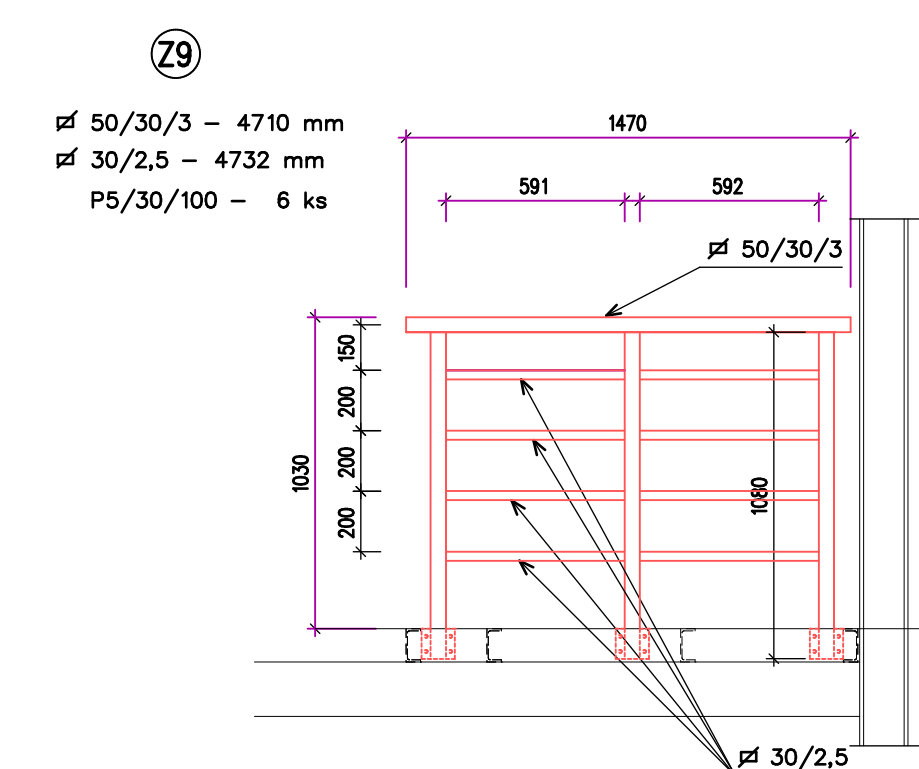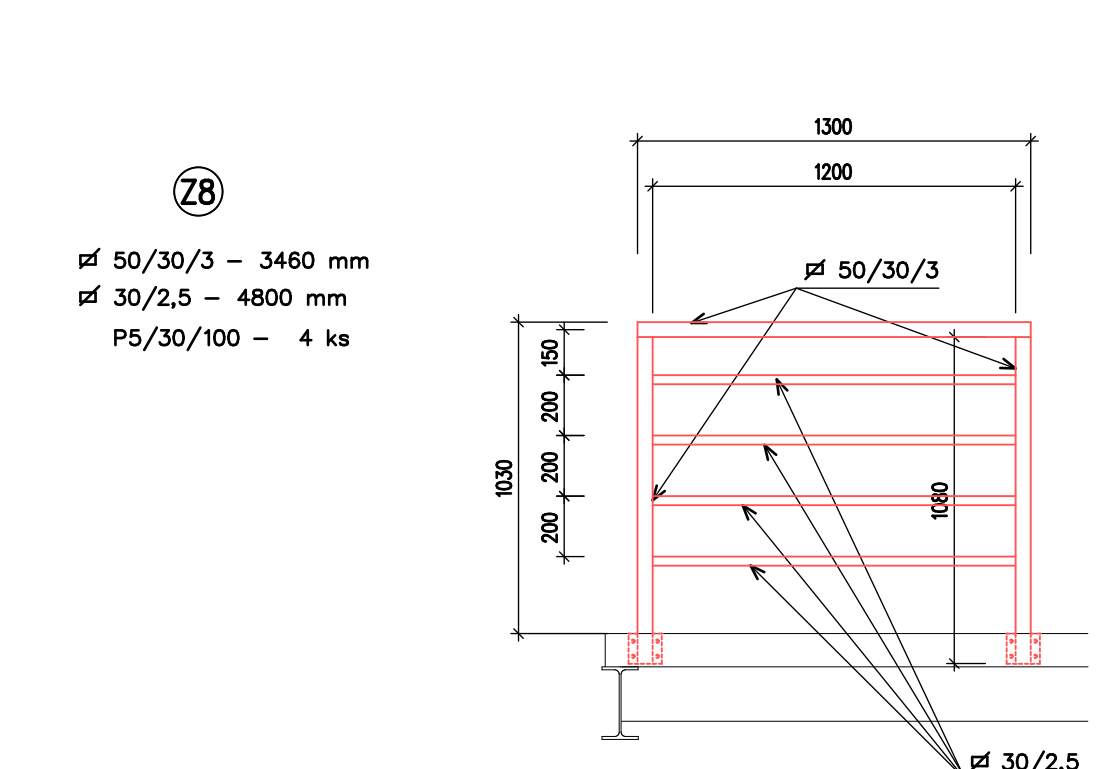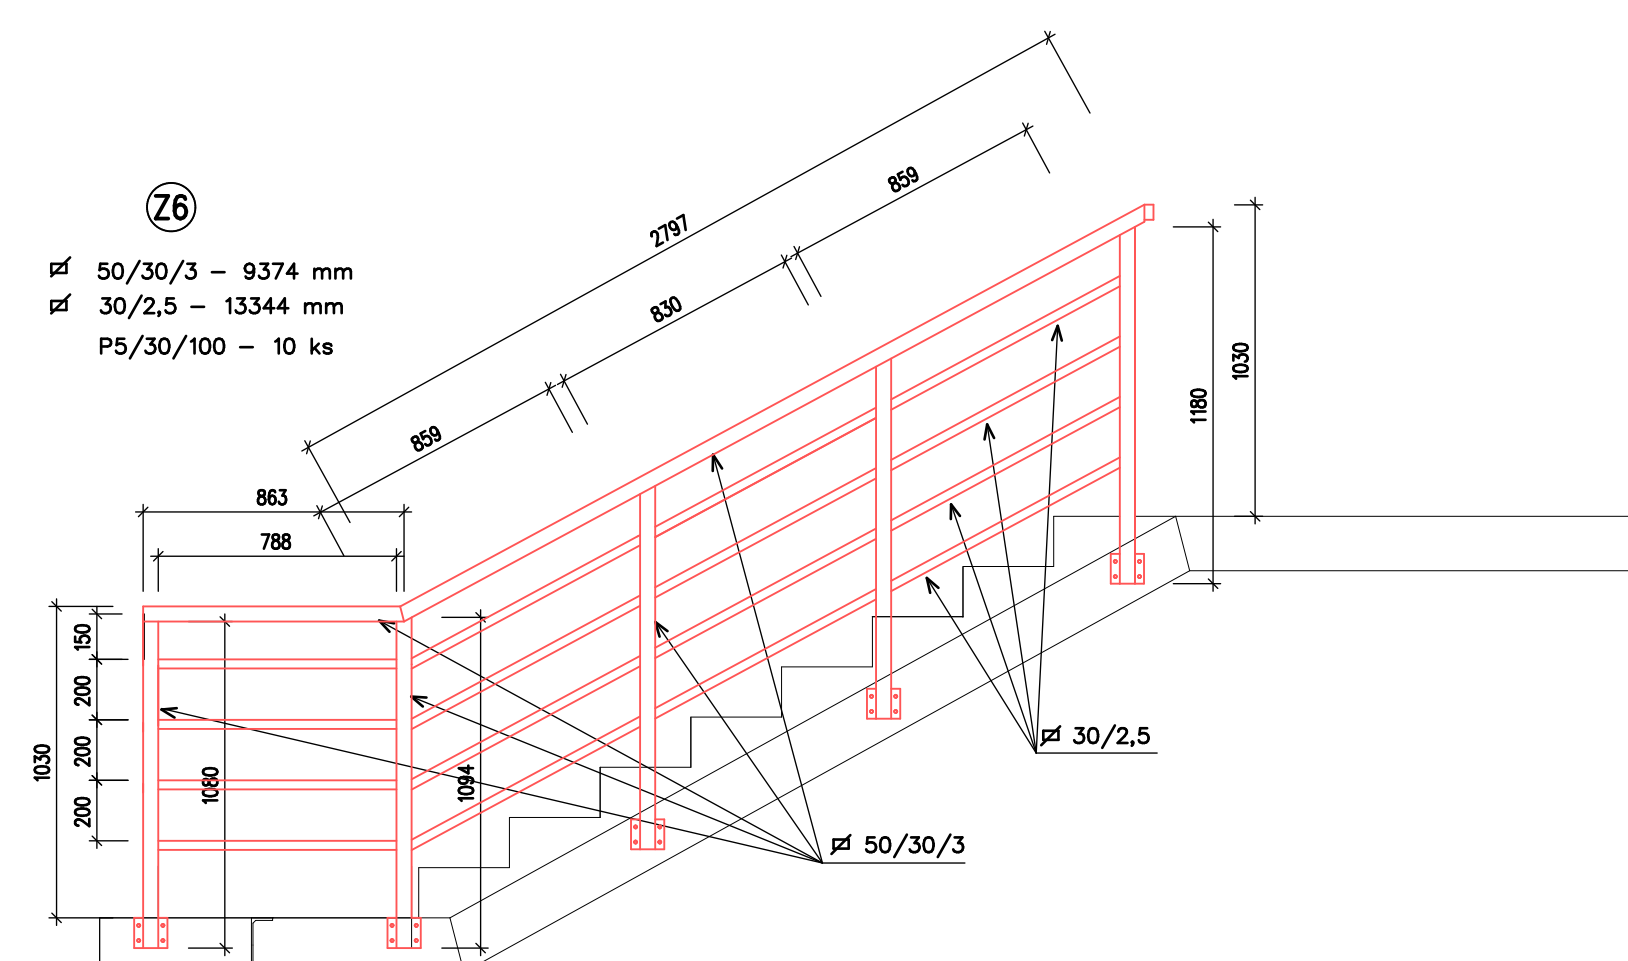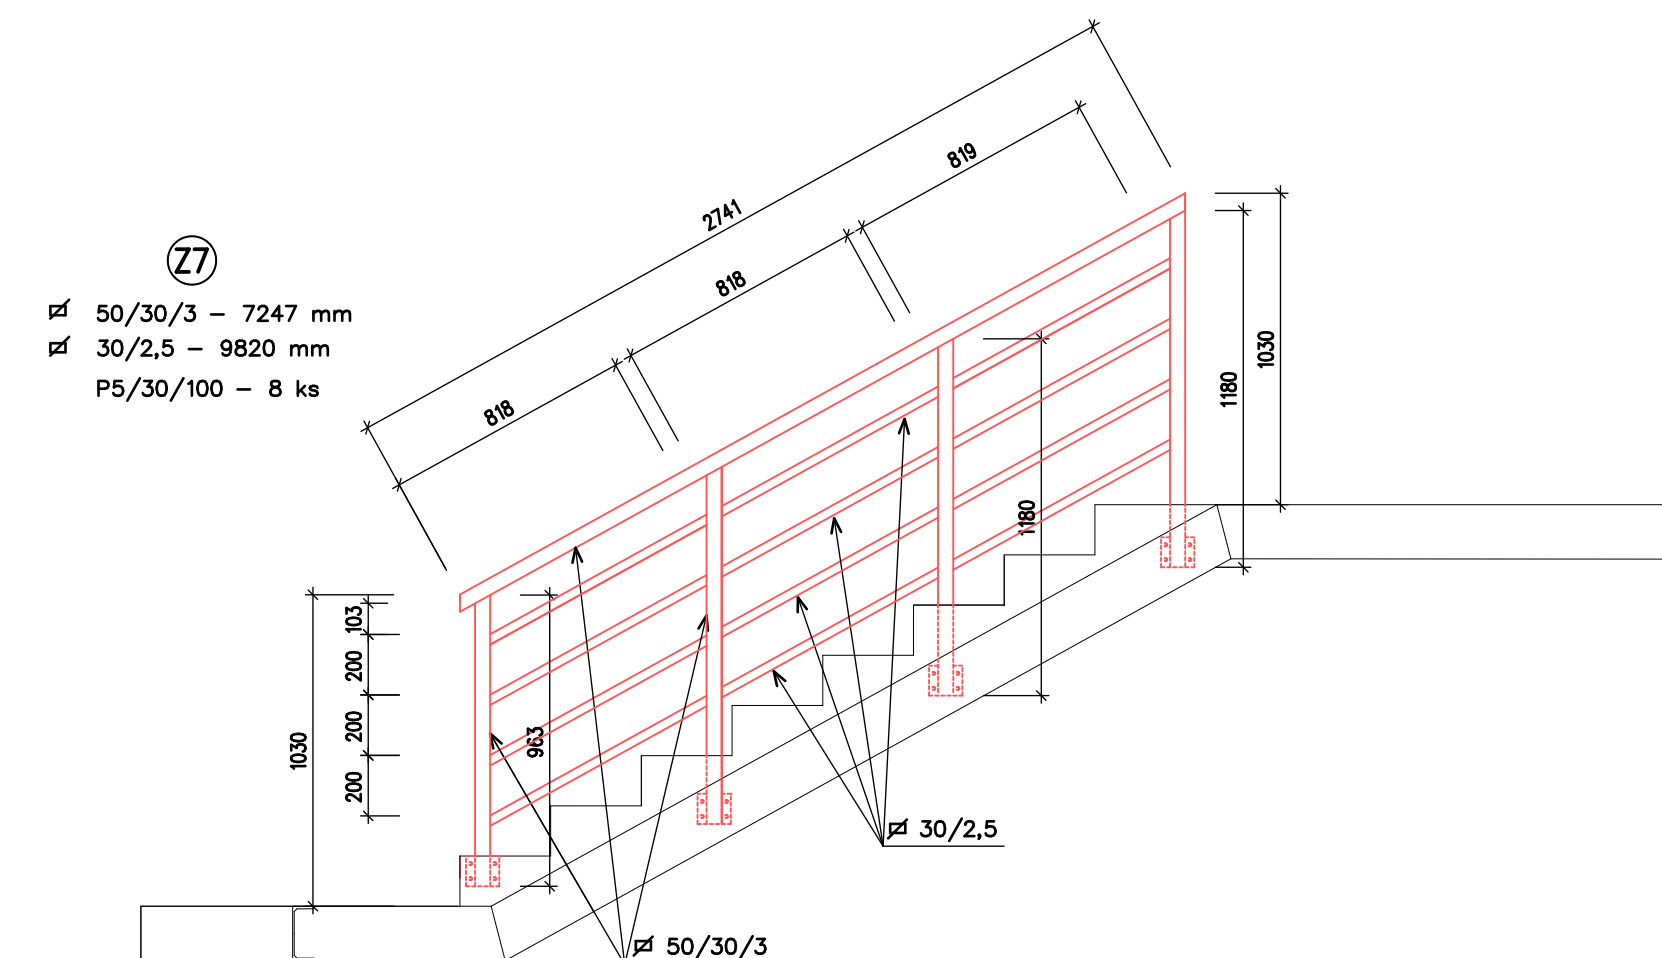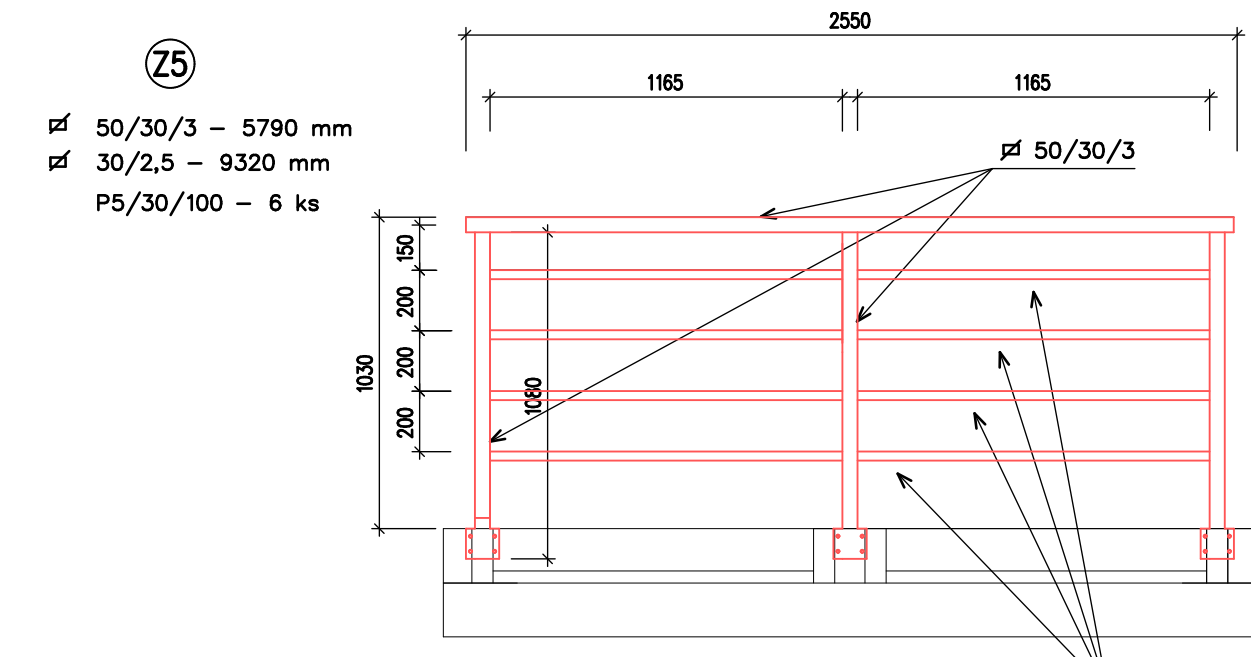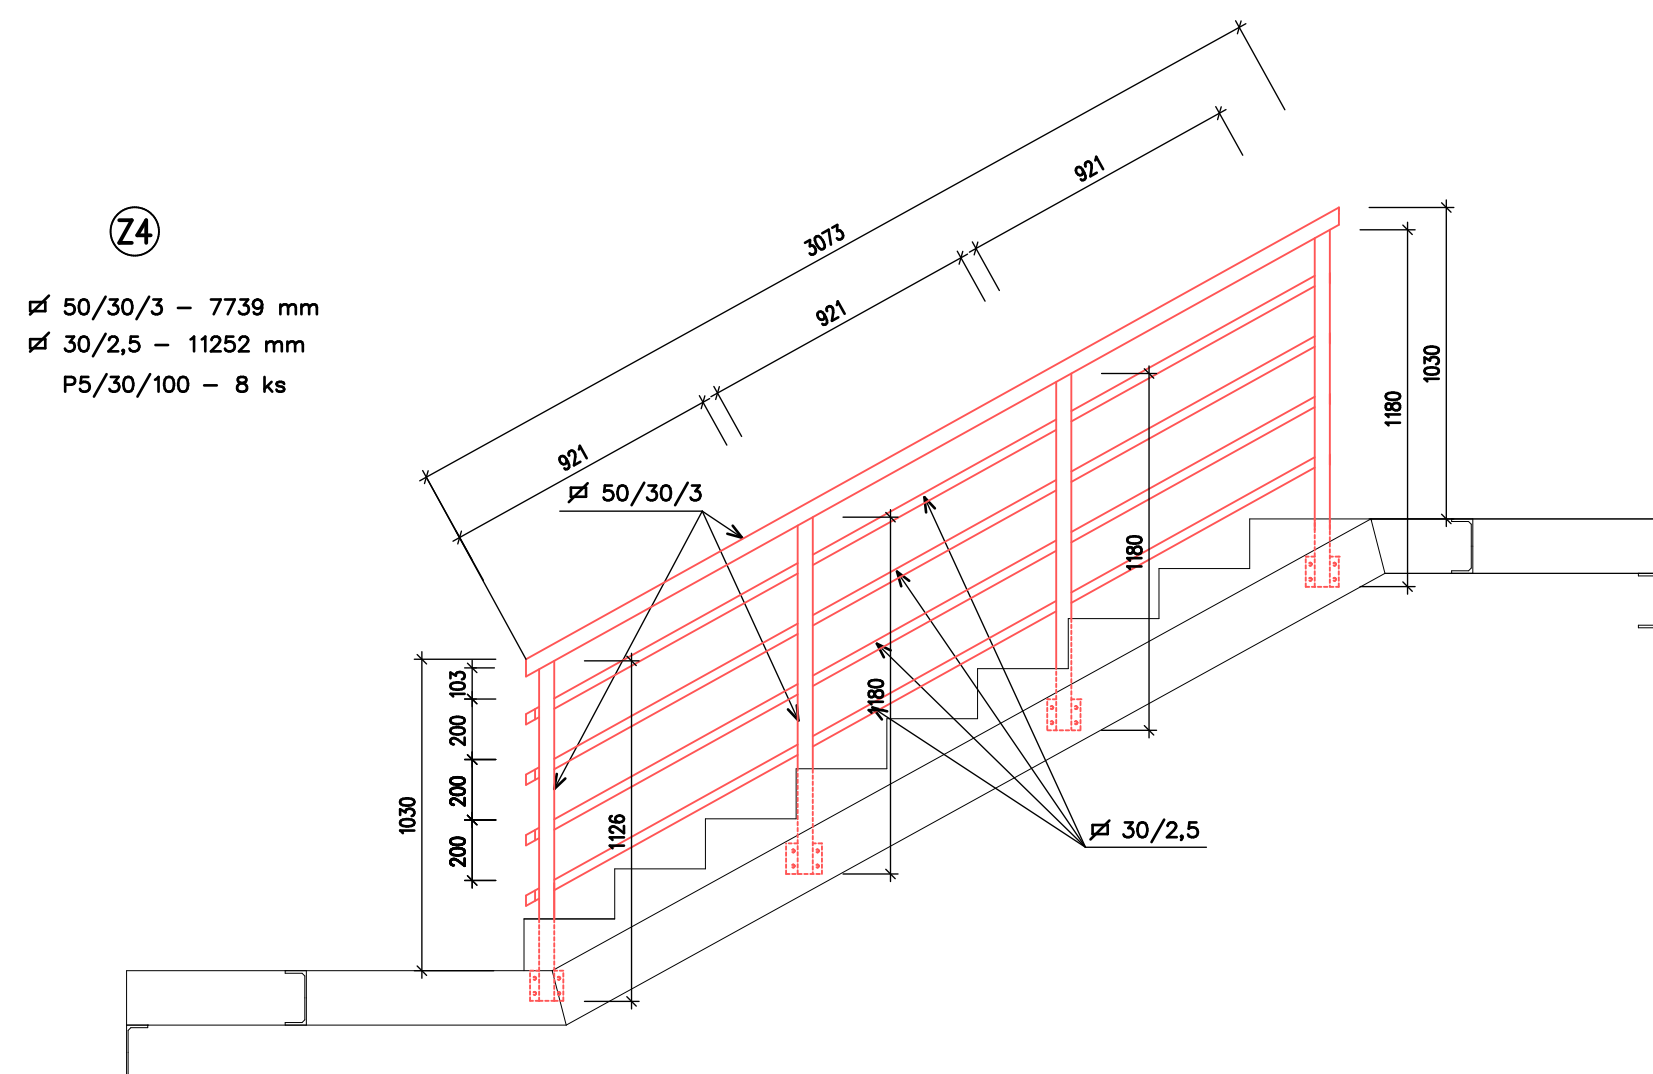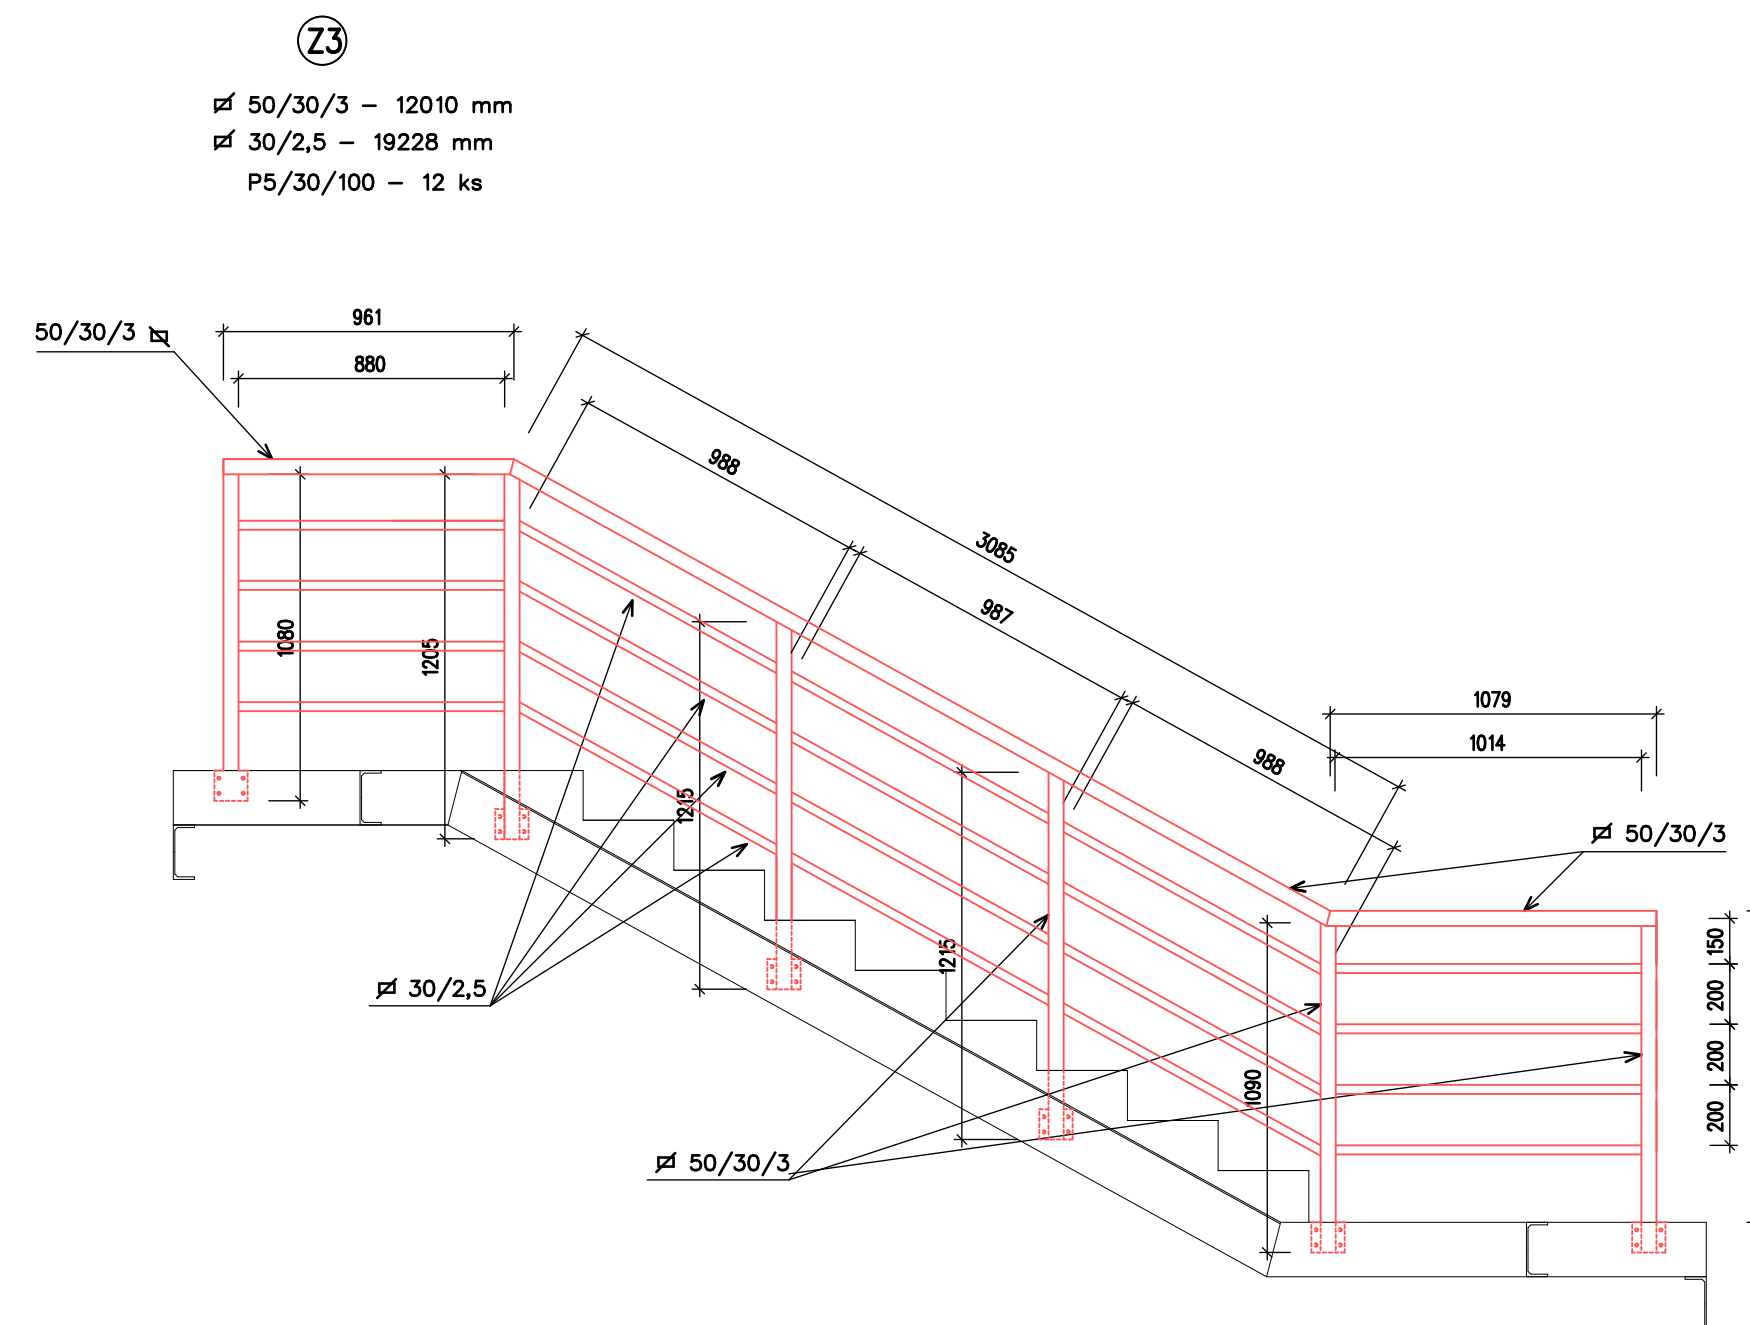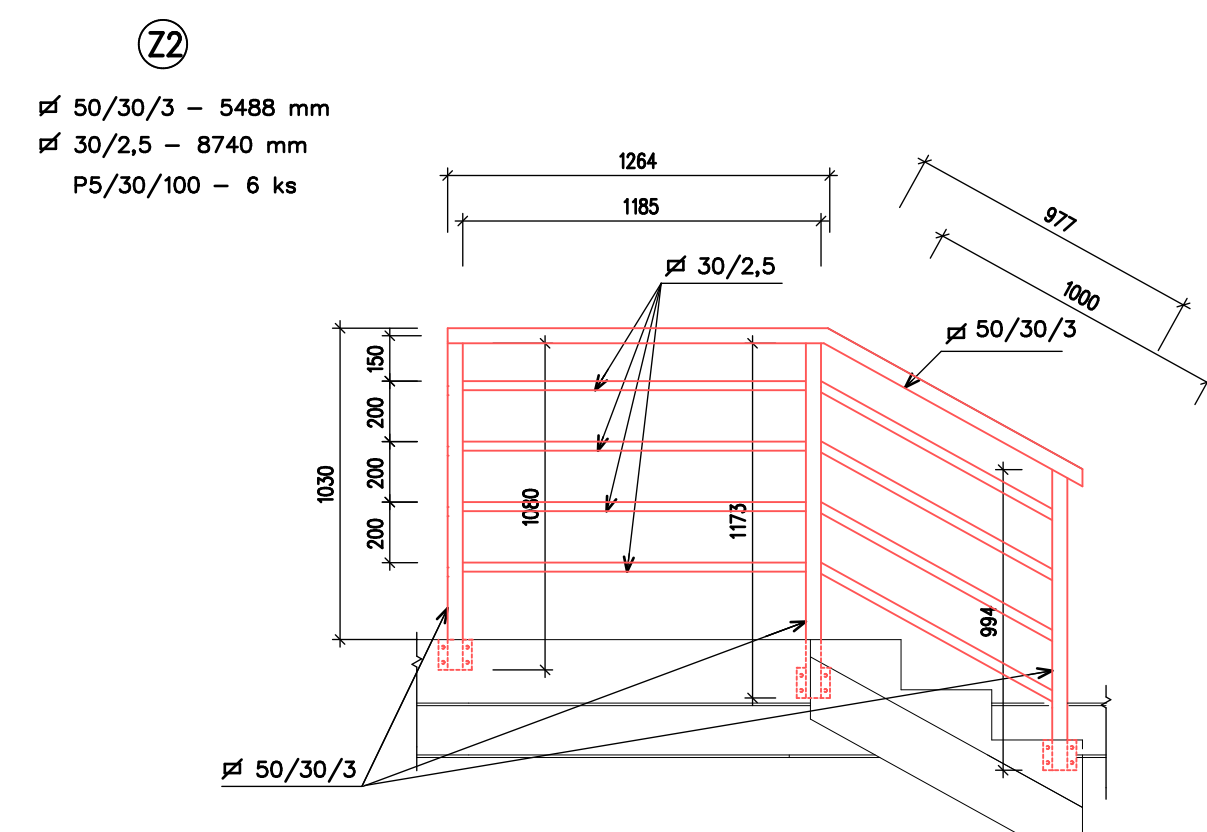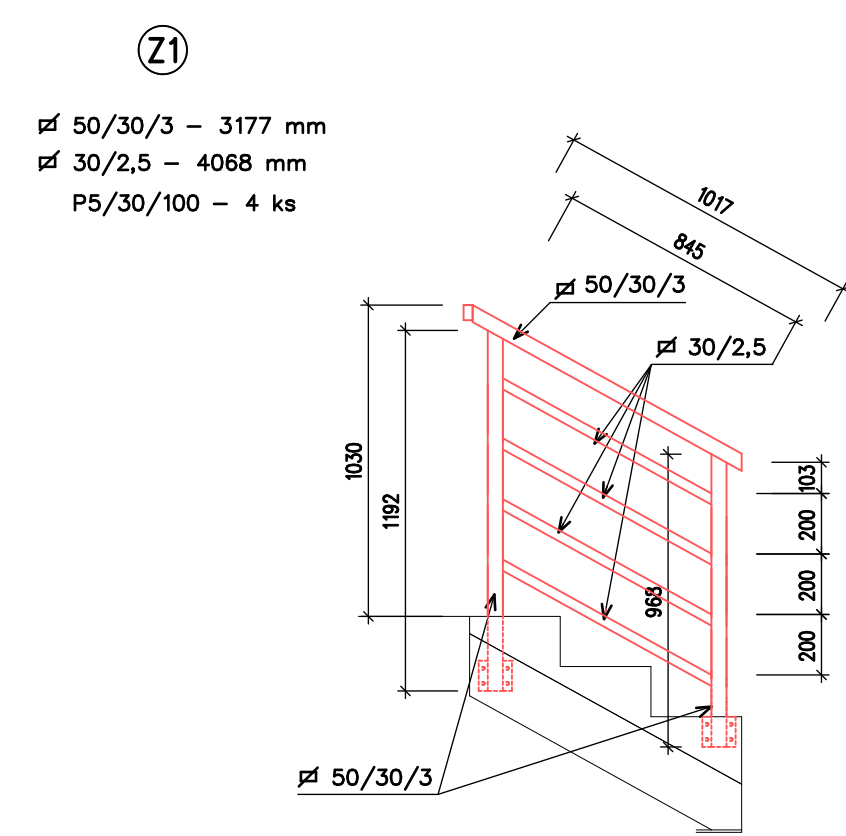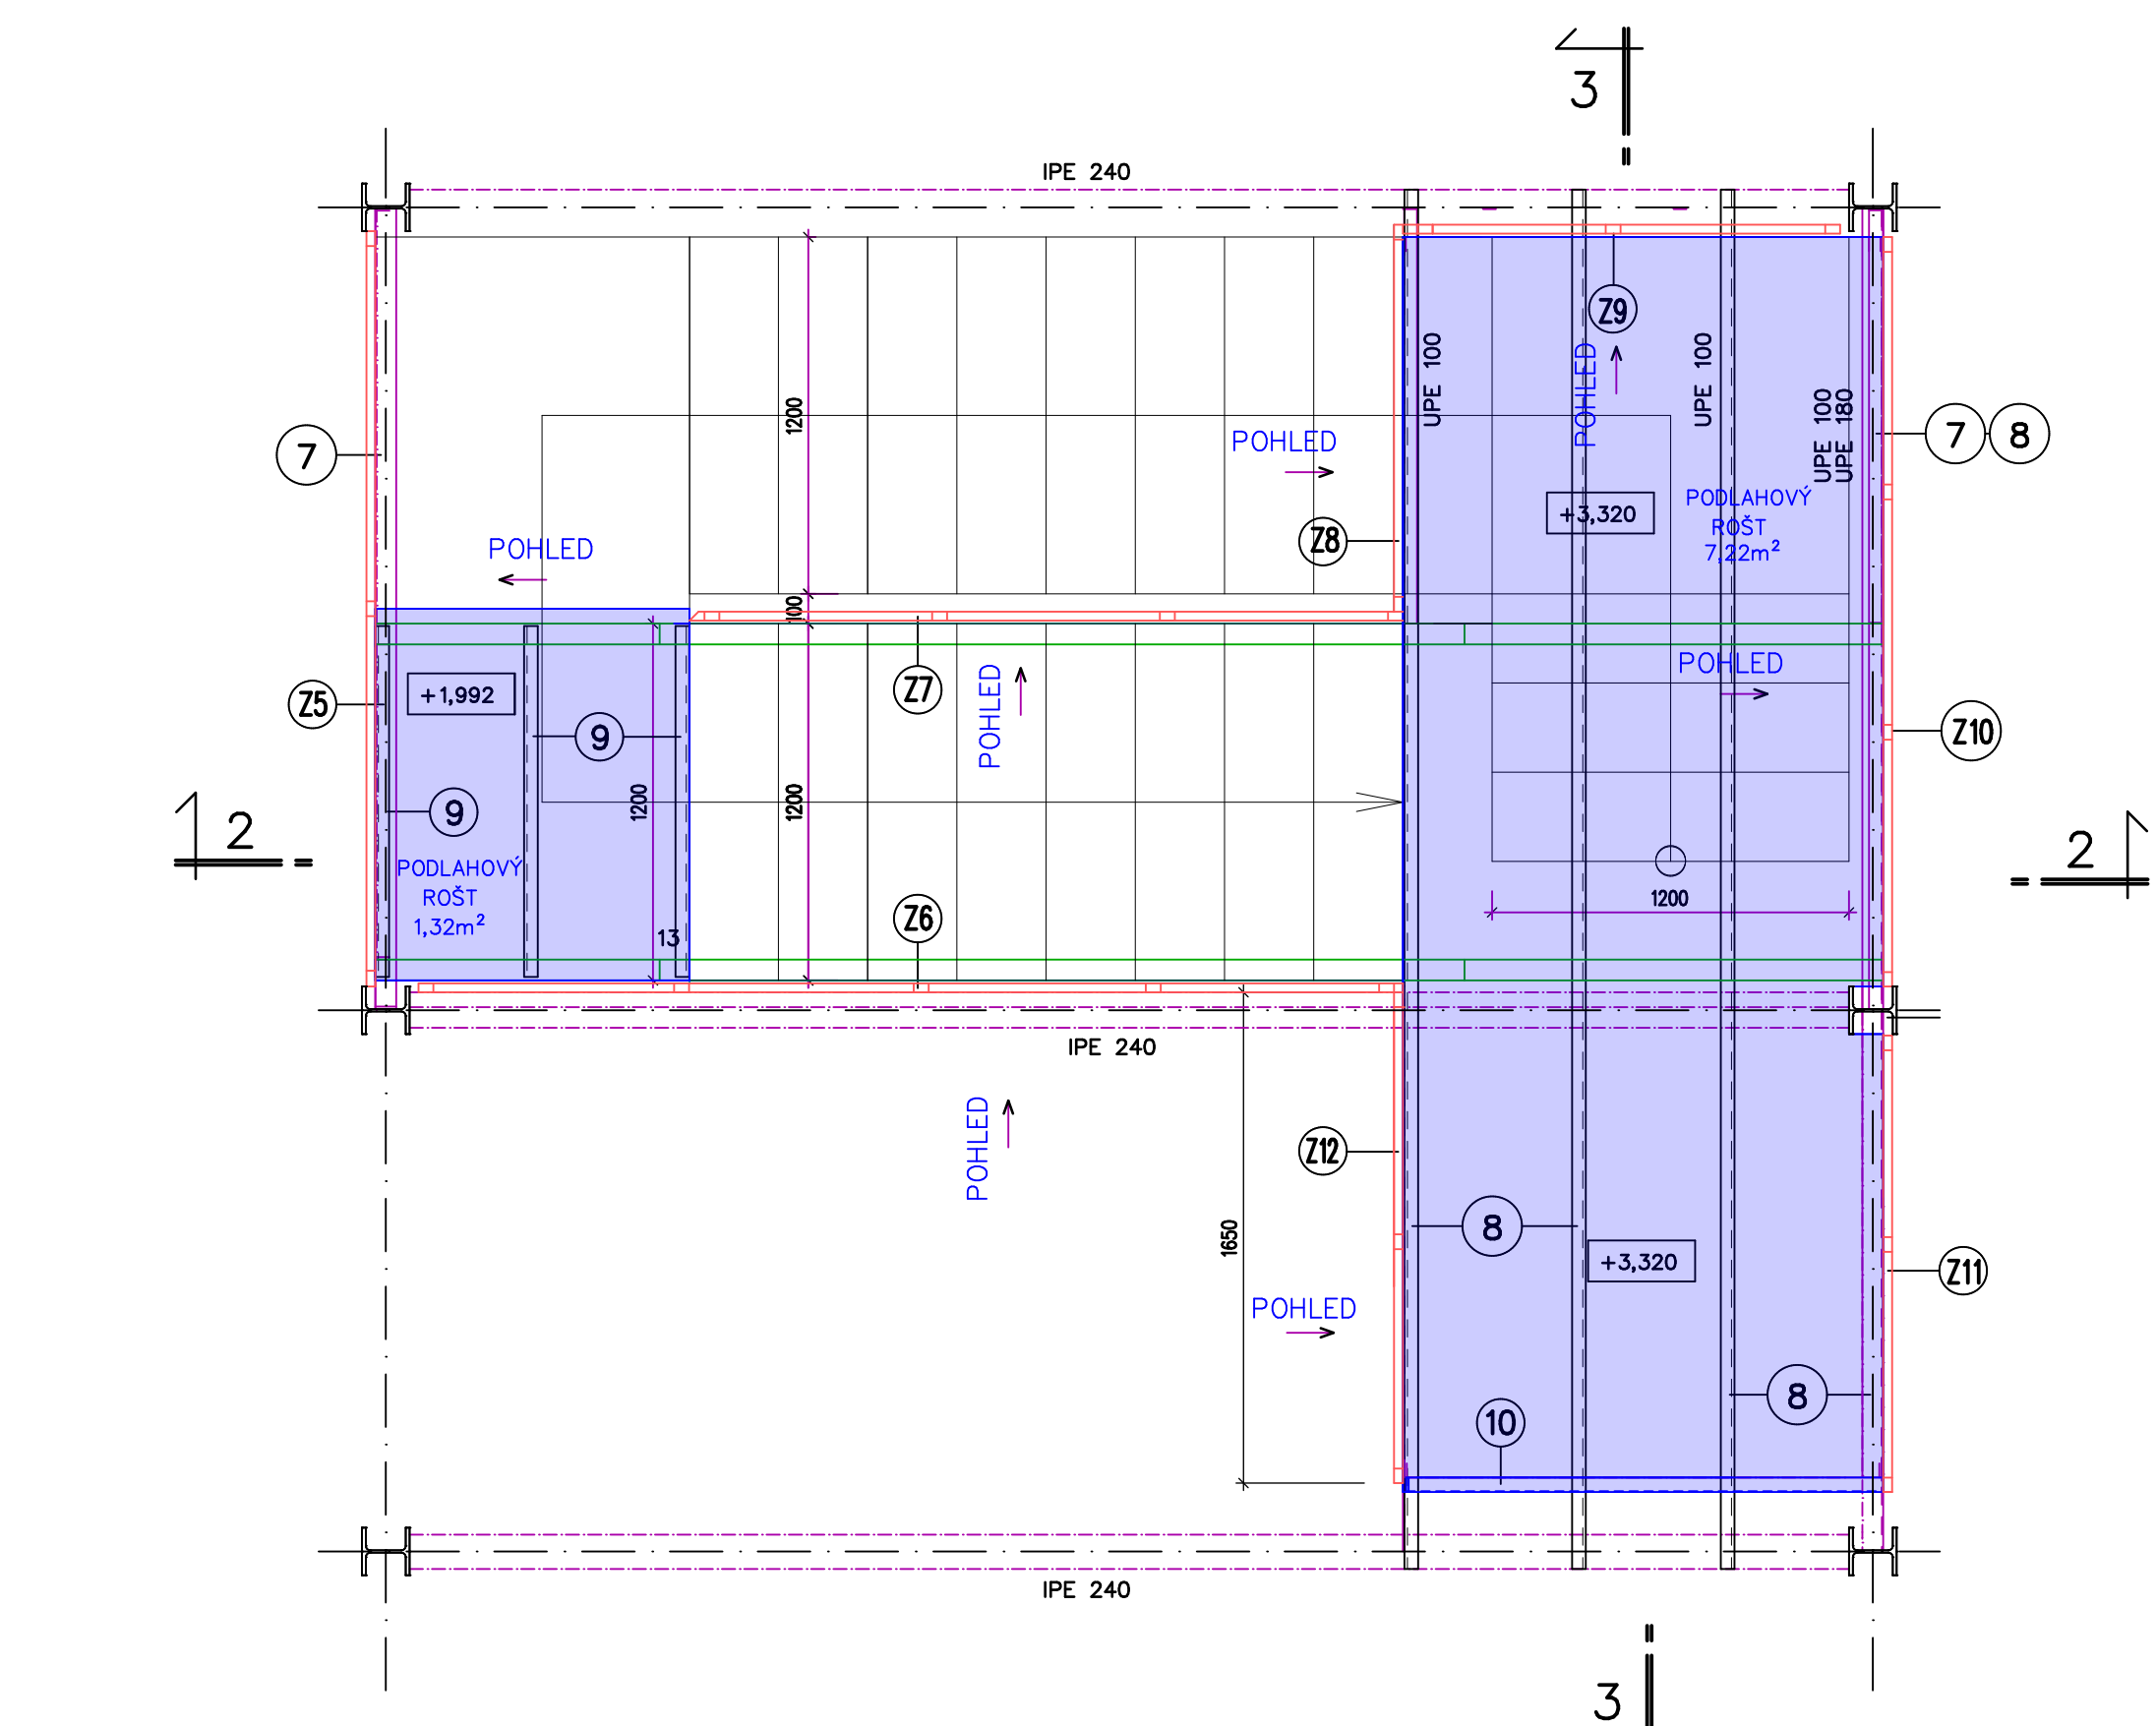

VÝKAZ MATERIÁLU OK

číslo	Profil	Podst.	Délka	Plocha	hmotnost	Materiál	Poznámka		
části	(označení, č. normy)	(ks)	(mm)	(m ²)	kg/(m ² ·ks)	celkem			
1	UP 180	2	1100		19,700	43,3	nátěr		
2	P 5	1000	130	2	5500	87,4	nátěr		
3	UP 180	2	5500		19,700	218,7	nátěr		
4	P 10	1000	380	2	2676	0,380	78,500	420,1	
5	UP 180	2	5500		19,700	216,9	nátěr		
6	P 10	1000	340	2	1200	0,340	78,500	188,4	
7	UP 180	3	2100		59,700	159,6	nátěr		
8	UP 100	4	4900		9,820	39,3	nátěr		
9	UP 100	9	1700		9,820	104,3	nátěr		
10	L 50/5	1	1600		3,768	6,0	nátěr		
21	JA 50x30,3	1	3200		3,410	10,9	nátěr		
	JA 30x2,5	1	4100		2,150	8,8	nátěr		
22	P 5	30	/	100	4	0,003	39,250	0,5	
	JA 50x30,3	1	5500		3,410	18,8	nátěr		
	JA 30x2,5	1	8750		2,150	18,8	nátěr		
	P 5	30	/	100	6	0,003	39,250	0,7	
23	JA 50x30,3	1	12050		3,410	41,1	nátěr		
	JA 30x2,5	1	19300		2,150	41,5	nátěr		
	P 5	30	/	100	12	0,003	39,250	1,4	
24	JA 50x30,3	1	7750		3,410	26,4	nátěr		
	JA 30x2,5	1	11250		2,150	24,2	nátěr		
	P 5	30	/	100	8	0,003	39,250	0,9	
25	JA 50x30,3	1	9300		3,410	19,8	nátěr		
	JA 30x2,5	1	5820		2,150	20,0	nátěr		
	P 5	30	/	100	6	0,003	39,250	0,7	
26	JA 50x30,3	1	9375		3,410	32,0	nátěr		
	JA 30x2,5	1	13350		2,150	28,7	nátěr		
	P 5	30	/	100	10	0,003	39,250	1,2	
27	JA 50x30,3	1	7250		3,410	24,7	nátěr		
	JA 30x2,5	1	9850		2,150	21,2	nátěr		
	P 5	30	/	100	8	0,003	39,250	0,9	
28	JA 50x30,3	1	3460		3,410	11,8	nátěr		
	JA 30x2,5	1	4800		2,150	10,3	nátěr		
	P 5	30	/	100	4	0,003	39,250	0,5	
29	JA 50x30,3	1	4700		3,410	16,0	nátěr		
	JA 30x2,5	1	4750		2,150	10,2	nátěr		
	P 5	30	/	100	0,003	39,250	0,0	nátěr	
210	P 5	1	6840		3,410	23,3	nátěr		
	JA 30x2,5	1	9300		2,150	20,0	nátěr		
	P 5	30	/	8	0,003	39,250	314,0	nátěr	
211	JA 50x30,3	1	4775		3,410	16,3	nátěr		
	JA 30x2,5	1	5550		2,150	11,9	nátěr		
	P 5	30	/	100	6	0,003	39,250	0,7	nátěr
212	JA 50x30,3	1	4900		3,410	16,7	nátěr		
	JA 30x2,5	1	6000		2,150	12,9	nátěr		
	P 5	30	/	100	6	0,003	39,250	0,7	nátěr
Porozhléd									
P1	schodišový stupeň	20			12,500	250,0	poschodí		
P2	postranní	/	1	11,46	24,000	275,0	poschodí		
SOUPČET						3744,6			
přidáme na drabný a spojit materiál :					15,0%	561,7			
CELKOVÁ VÁHA (kg)						4306,3			

PRŮVODNÍ Hodnoty	DESIGNOVANÝ Ing. ZDRAVKA LEOŠ	ATESTOVÁNÍ Ing. ZDRAVKA LEOŠ	PRŮVODNÍ 2737, 2739 BAVOŠKOV www.zdravka.cz top@zdravka.cz 06-916743, 06-230674
MAJITEL HODNOTA STAV	Ing. ZDRAVKA LEOŠ	Ing. ZDRAVKA LEOŠ	
INVESTOR KOREŠTA	Fakulta technologická, z.s.p. s.r.o. Rusovská 129 160 00 Praha 6	Stavba Súdržal	
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ VÝZVEDÁVACÍ A VÝZVEDACÍCH PROSTORŮ V RÁMCI OBJEKTU STAVBY ANTILOPY LOŠ			005 DOP DATUM 2024.03.23 ZAKÁZKA
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
D1 STAVĚNÍ A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ			
D1.1 VÝZVEDACÍ A VÝZVEDACÍ PROSTORY V OBJEKTU STAVBY			
D1.1.2 VÝZVEDACÍ KONSTRUKCE REČENÍ			
—02— VÝKRES KO ŠCHODIŠŤE			M 1:25