

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :



COLSYS s.r.o.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno
T: +420 312 278 210
e-mail: kladno@colsys.cz

HIP :

Ing. Lukáš Kroupa

VYPRACOVAL :

Ing. Ondřej Krejza

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Ondřej Krejza

AKCE :

**CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II**
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL :

D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.4.5b SILNOPROUDÉ INSTALACE NN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

**ROZVADĚČ
IIP2-RG-1**

1.VYDÁNÍ :

11/02/2015

DATUM:

06/03/2015

ZAKÁZKA :

799

PARÉ :

FORMÁT :

5 X A4

MĚŘITKO :

-

STUPEŇ :

DPS

DÍL :

D-SO01

ČÁST :

ELO

ČÍSLO :


5008

PŘÍLOHA :

ROZV

REVIZE :

01

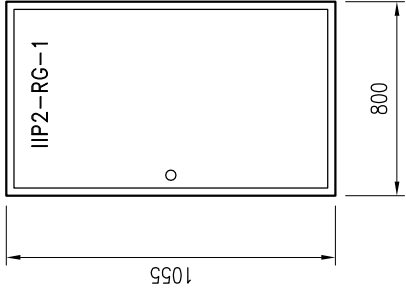

Provedení: nástěnný oceloplechový rozvaděč s kovovými dveřmi

Rozměry: v = 1055mm, š = 800mm, h = 250mm

Krytí: IP30/20


Přívod: horem

Vývody: horem

Napěťová síť: 3NPE ~50Hz 230V/400V TN–S

El. parametry: jsou uvedeny v blokovém schématu napájení

<i>AKCE :</i> Centrum ekonomicko–manažerských studií II	<i>ZODP.PROJEKTANT :</i> Ing. Pavel Vřtek		<i>LIST ČÍSLO :</i> 1
	<i>VYPRACOVAL :</i> Ing. Pavel Vřtek		<i>POČET LISTŮ :</i> 1–4
	<i>ČÍSLO ZAKÁZKY :</i>		<i>ZMĚNA :</i>
	<i>STUPEŇ :</i> DSP		<i>ČÍSLO PŘÍLOHY :</i>
	<i>DATUM :</i> 02/2015		5008
<i>OBSAH :</i> PODRUŽNÝ ROZVADEČ IIP2–RG–1 SCHÉMA ZAPOJENÍ	<i>OZN.SOUBORU :</i> –		

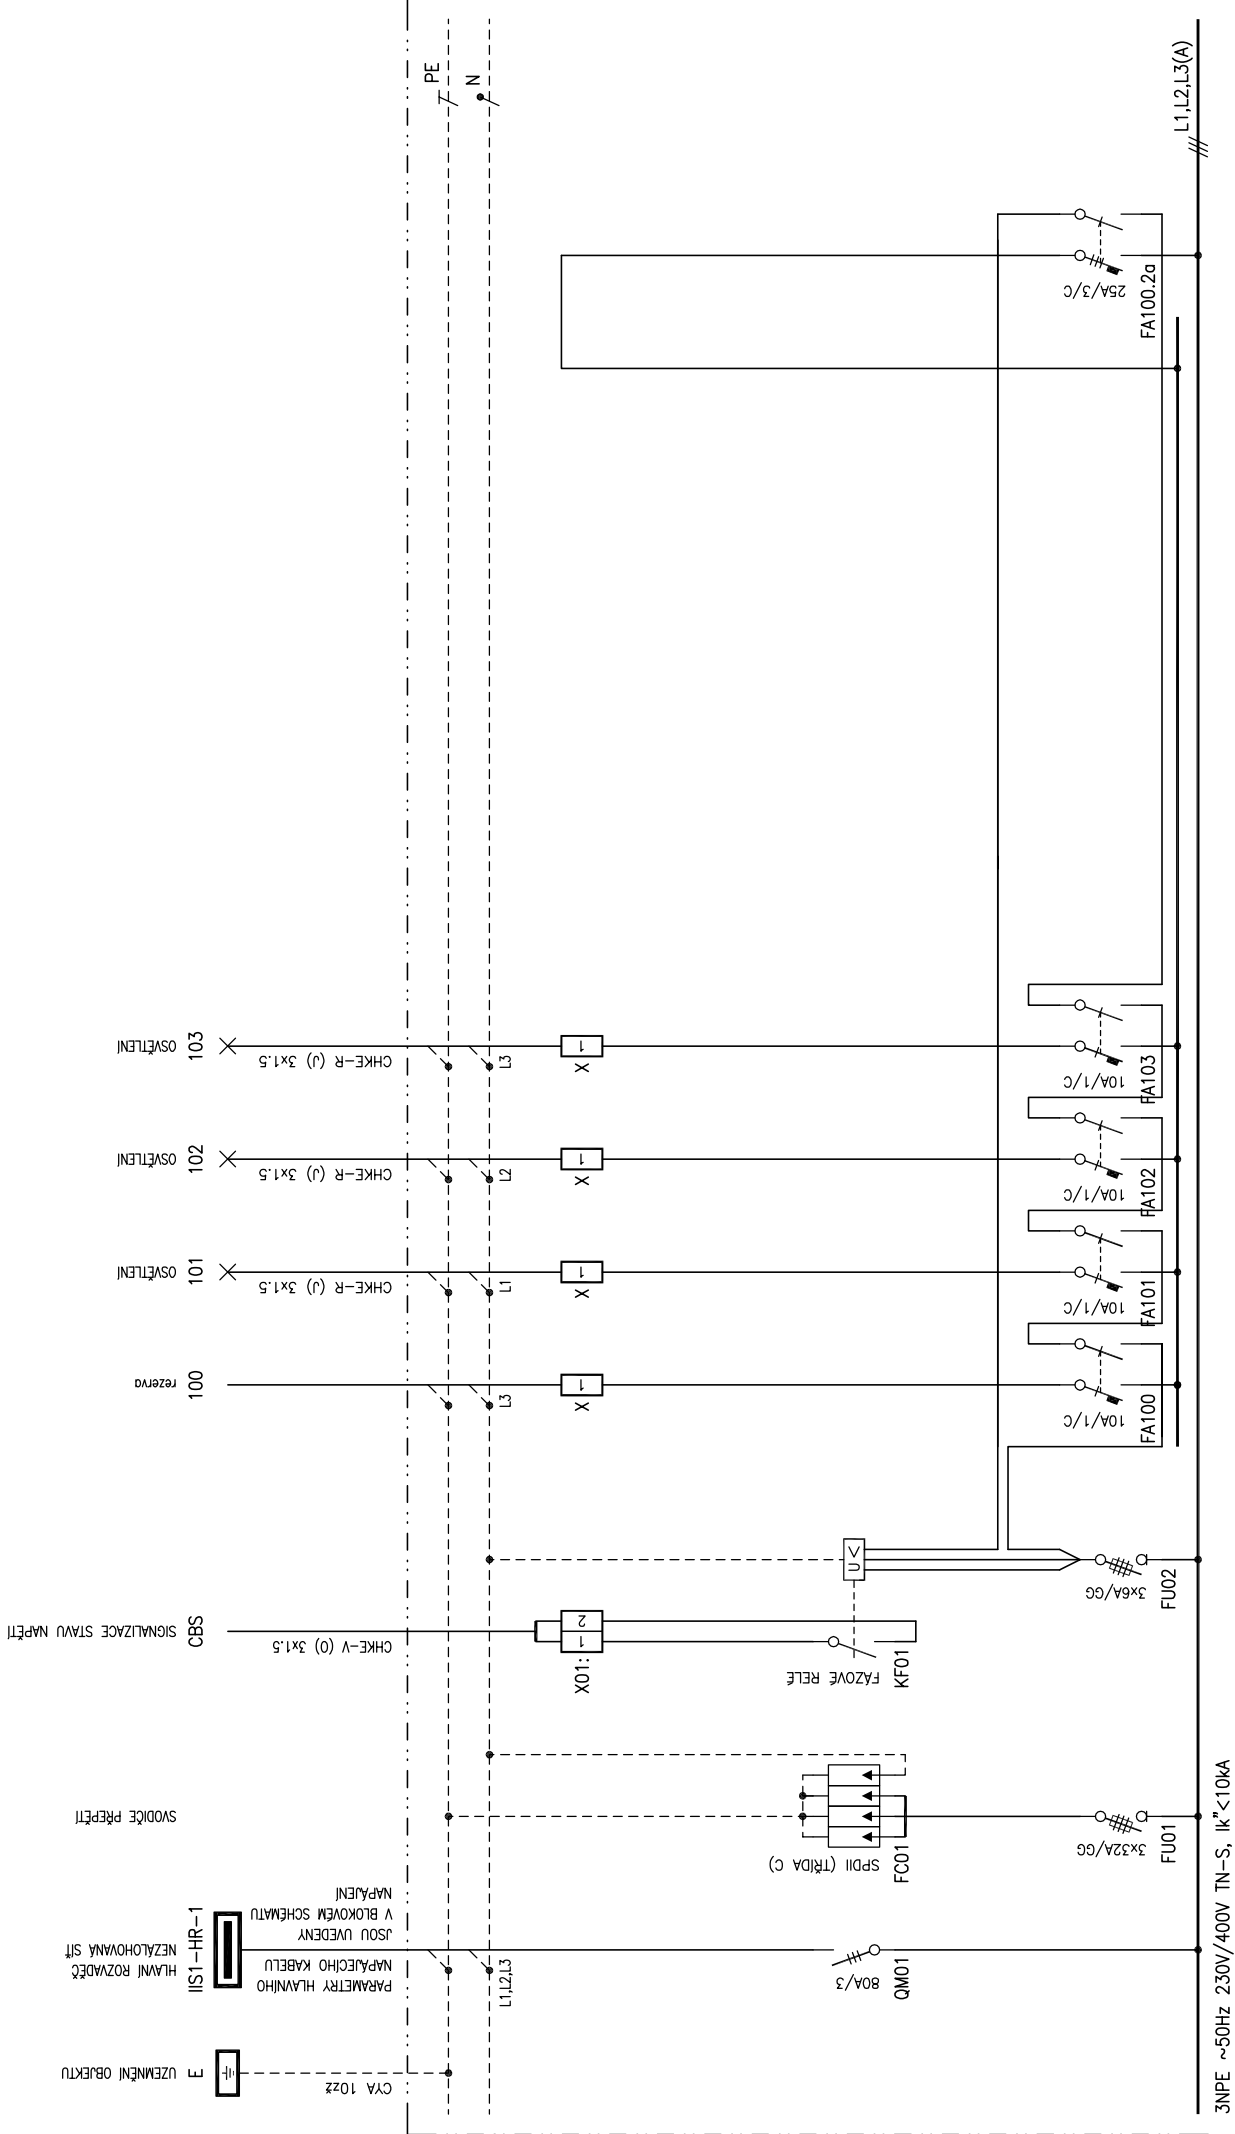

ZODP-PROJEKTANT : Ing. Pavel Vřtek		LIST ČÍSLO : 2
VYPRACOVAL : Ing. Pavel Vřtek		POČET LISTŮ : 1-4
ČÍSLO ZAKÁZKY :		ZMĚNA :
STUPĚŇ : DSP		ČÍSLO PŘÍLOHY :
DATUM : 02/2015		
OZN.SOUBORU : -		5008


ANCE :

OBSAH :

Centrum ekonomicko-manažerských studií II

PODRUŽNÝ ROZVADEČ II2-RG-1

SCHEMA ZAPOJENÍ

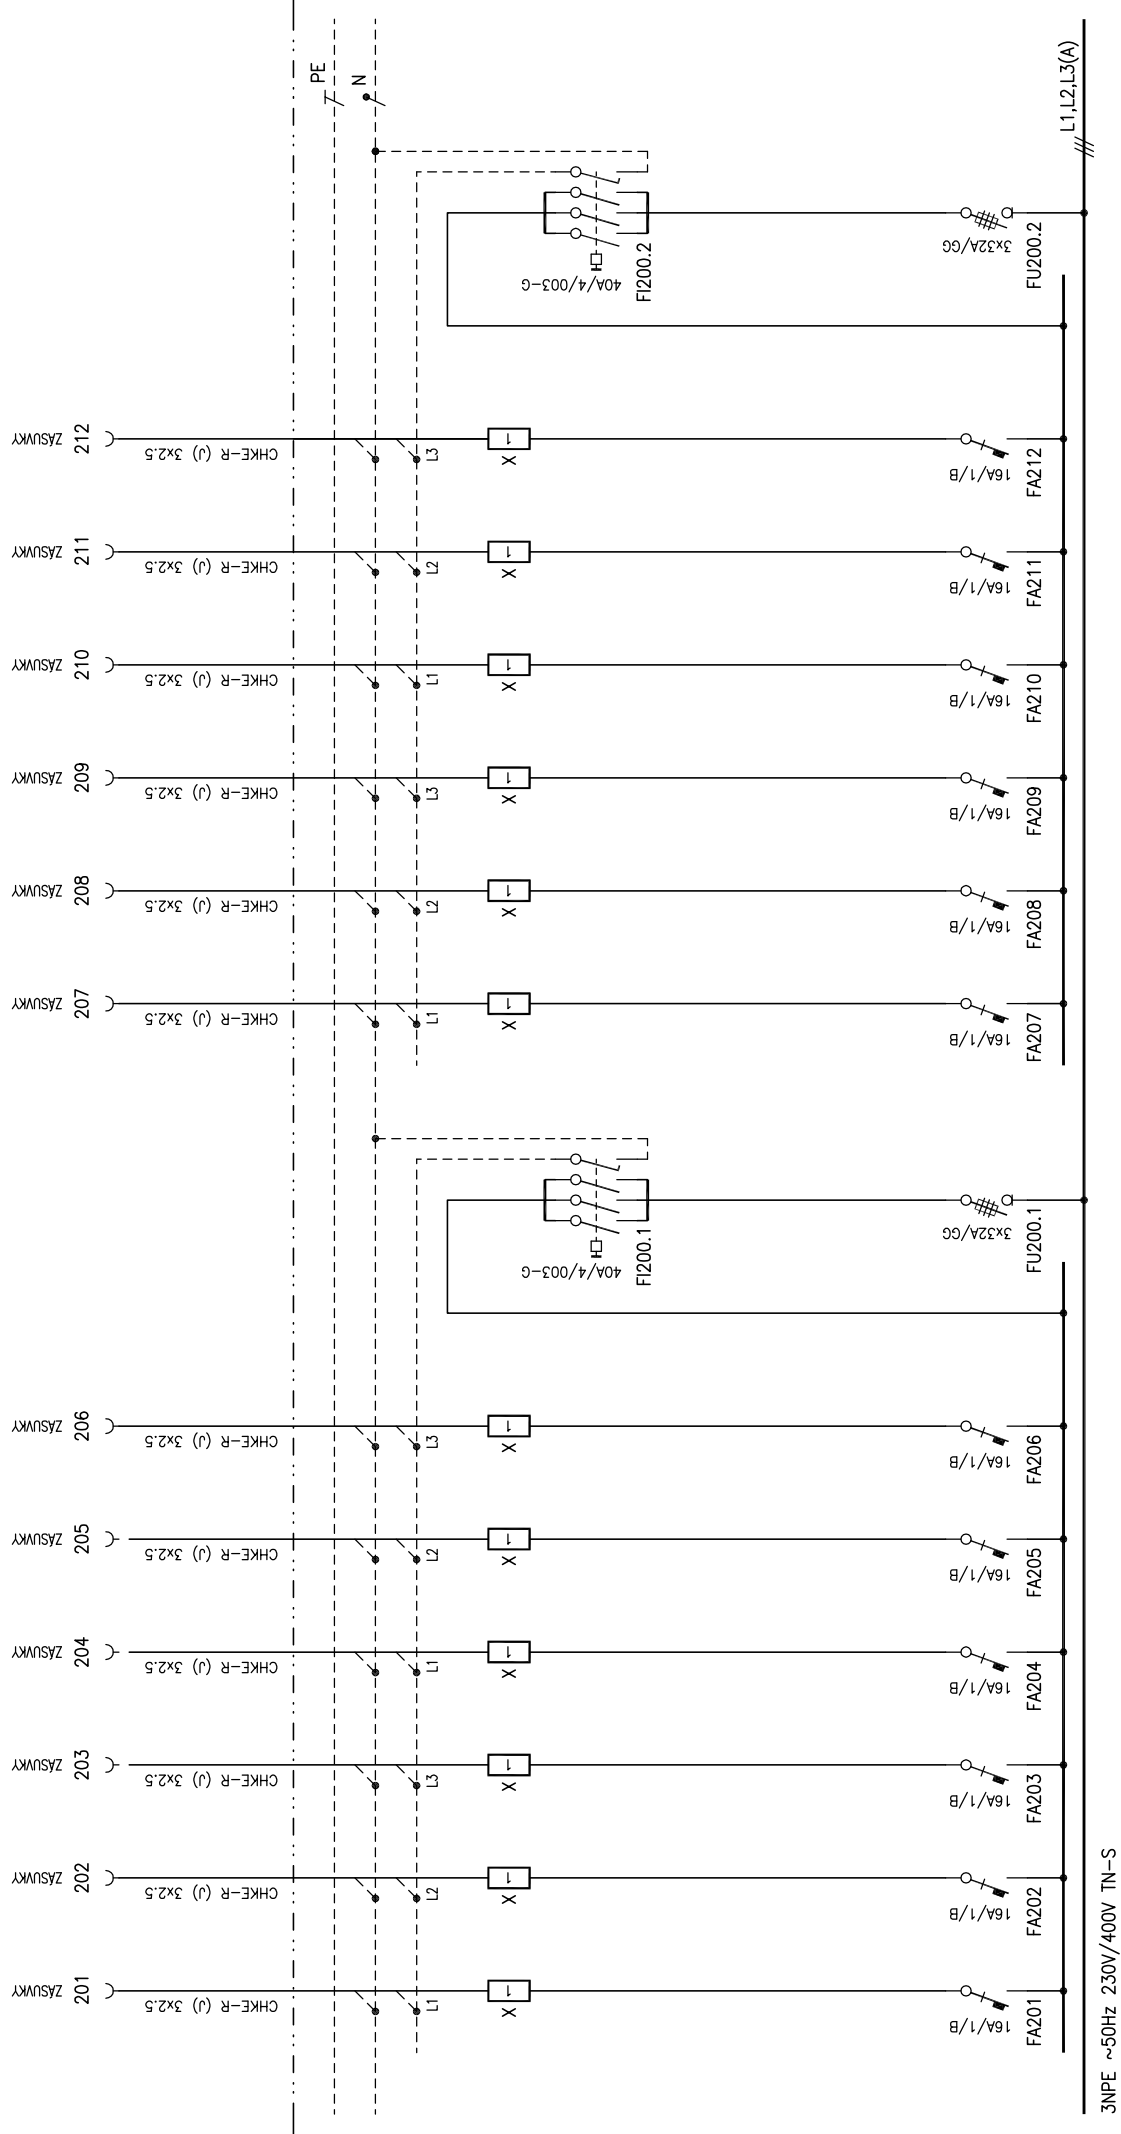

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Pavel Vřtek		LIST ČÍSLO : 3
VYPRACOVAL : Ing. Pavel Vřtek		POČET LISTŮ : 1-4
ČÍSLO ZAKÁZKY :		ZMĚNA :
STUPĚŇ : DSP		ČÍSLO PŘÍLOHY :
DATUM : 02/2015		5008
OZN. SOUBORU : -		


ANCE :

OBSAH :

Centrum ekonomicko-manažerských studií II

PODRUŽNÝ ROZVADEČ IIP2-RG-1

SCHEMA ZAPOJENÍ

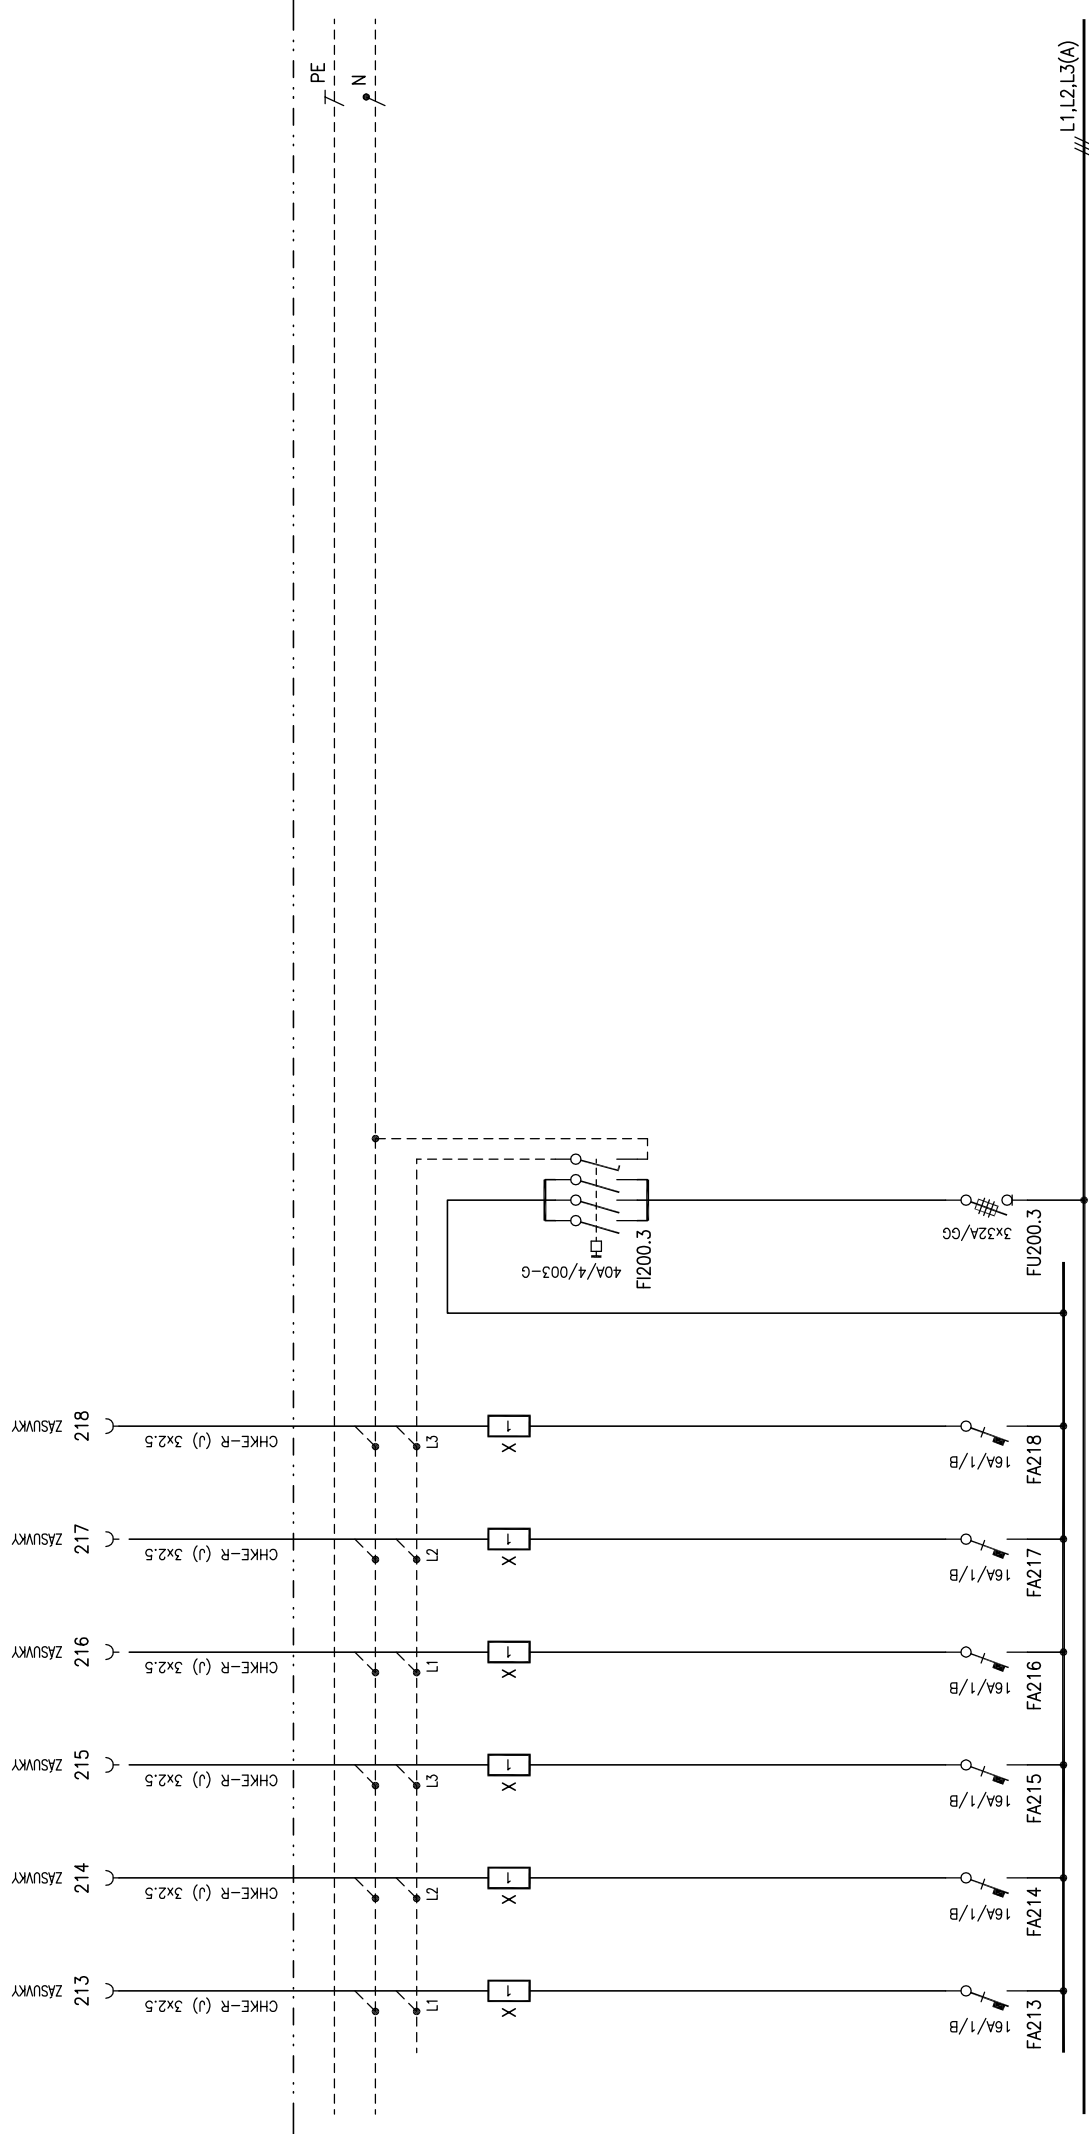

3NPE ~50Hz 230V/400V TN-S

Centrum ekonomicko-manažerských studií II

PODRUŽNÝ ROZVADEČ IIP2-RG-1 SCHÉMA ZAPOJENÍ

ZODP.PROJEKTANT :	Ing. Pavel Vřtek	LIST ČÍSLO :	4
VYPRACOVAL :	Ing. Pavel Vřtek	POČET LISTŮ :	1-4
ČÍSLO ZAKÁZKY :		ZMĚNA :	
STUPEŇ :	DSP	ČÍSLO PŘÍLOHY :	
DATUM :	02/2015		
OZN.SOUBORU :	-		