

Příloha č. 4- Technická specifikace

1) Sedadla

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 393 sedadel a pracovních desek, které obsahují následující části

- kovové nosníky stolů a sezení vyrobené do oblouku kopírující stupně posluchárny
- stolové desky vyříznuté do oblouku, rádius kopírující stupně posluchárny
- sklopné sedáky v celočalouněném provedení
- pevné opěrky v celočalouněném provedení.

Požadavky na provedení:

Sedadla budou kotvena do podlahy v roztečích dvou a třímístných sekcí. Kotvení do podlahy bude provedeno u každé nohy profilu 70x50 mm dvěma šrouby do kovových hmoždinek. Nohy budou propojeny nosným profilem sedadel o rozměru 80x40 mm. Na těchto profilech budou uchycena sklopná sedadla v roztečích 520 - 525 mm. Připevnění vlastních sedadel na nosný profil bude provedeno centrálním prvkem, na kterém je držák opěrky a mechanika sklopného sedáku tvořící kompaktní zakrytovaný celek s vratnou pružinou zajišťující bezpečné sklápění. Výška sedáku v pracovní poloze bude 460 - 470 mm, výška opěrky 860 – 870 mm od podlahy. Kovové části rámu budou opatřeny vypalovaným lakem.

Rozměry:

Rozměry sedáku: šíře rozmezí 440-442 mm, hloubka rozmezí 390-392 mm

Rozměry opěrky: šíře rozmezí 420-422 mm, výška rozmezí 390-392 mm

Sedák i opěrka budou zhotoveny z překližky tloušťky min. 10 mm a max. 12 mm, oboustranné čalouněné. Manipulace sedáku musí být bezhlučná, tj. max. 10 dB. Průchod mezi sedadlem a stolovou deskou musí být min. 340 mm a max 345 mm.

Design překližky: Buk Bavaria 381 či alternativa srovnatelného designu

Potahová látka:

Potahová látka bude ve složení 100 % nehořlavý polyester, hmotnost min. 310 g/m², max. 350g/m², nehořlavost dle BS EN 1021-1:2014, otěr 100.000 cyklů Martindale, světlostálost třída 6 (ISO 105 - B02:2014). Dostupnost v několika barevných odstínech modré barvy (např. YS097, YS004, YS021, YS035).

2) Pracovní desky



Pracovní desky stolů budou osazeny na nohách profilu 70x50 mm, kotvených do podlahy stejným systémem jako sedadla. Desky stolů z laminovaného dřeva šíře 300 - 310 mm, tl. 25 - 27 mm s hranami ABS v nehořlavém provedení. Výška desky stolu od podlahy 780 mm.

Design laminovaného dřeva: stejný jako u překližky u sedáku a opěradla.

3) Atypická katedra

Korpus katedry bude zhotoven z laminovaných dřevotřískových desek o tl. 18 – 25 mm v dřevěném dekoru, opatřeny ABS hranami o tloušťkách 0,5mm na méně exponovaných místech (boky), přičemž na více exponovaných místech (pracovní deska) bude použita hrana o tl. 2mm. Korpusy katedry budou upraveny tak, aby bylo možno do nich bez problémů nainstalovat požadované elektronické komponenty: 2x reproduktor, 1x PC a ovládací panel AV techniky. Čela katedry budou zhotovena v kombinaci s textilními prvky. Ústřední blok katedry bude přístupný z čelní strany pomocí křídlových dveří uzamykatelných pomocí cylindrického zásuvkového zámku.

Konkrétní dekor laminovaných dřevotřískových desek bude stejný jako u sedadel a pracovních desek. Konkrétní rozměry jednotlivých částí katedry je nutno před zahájením výroby na místě zaměřit.

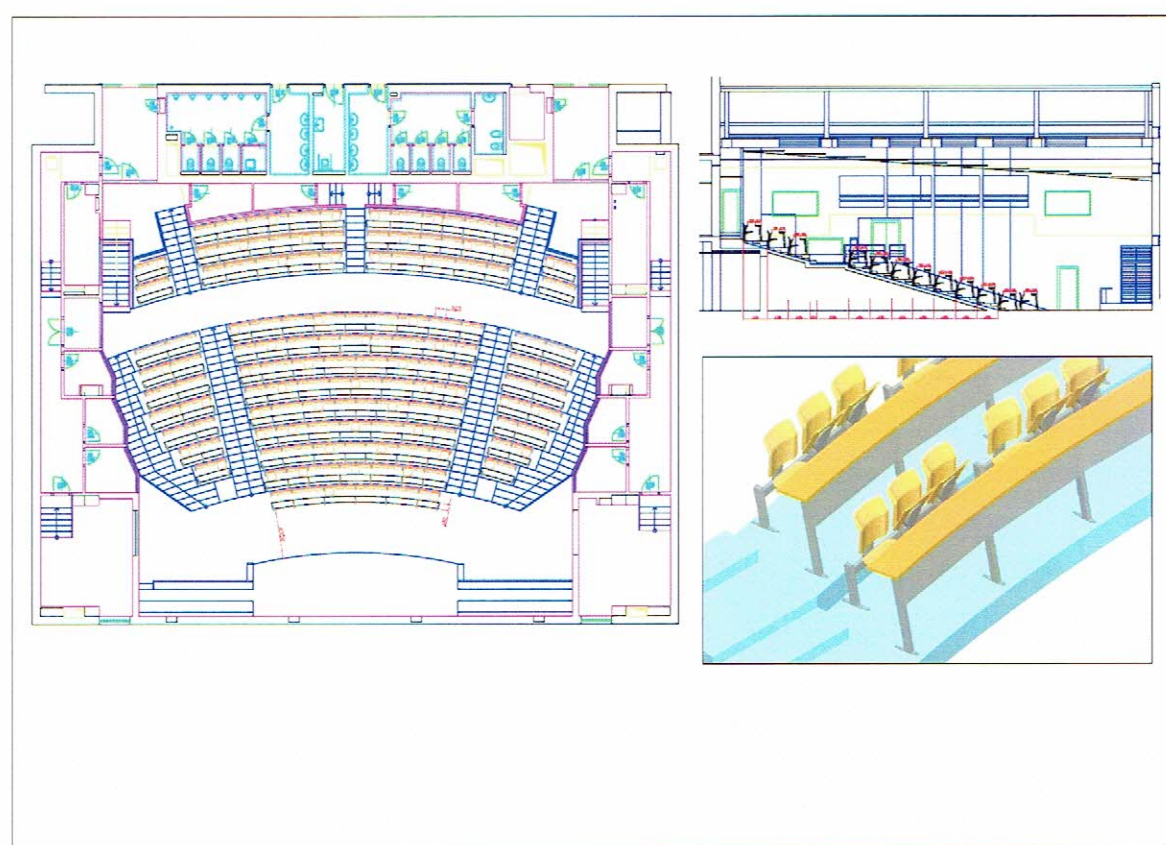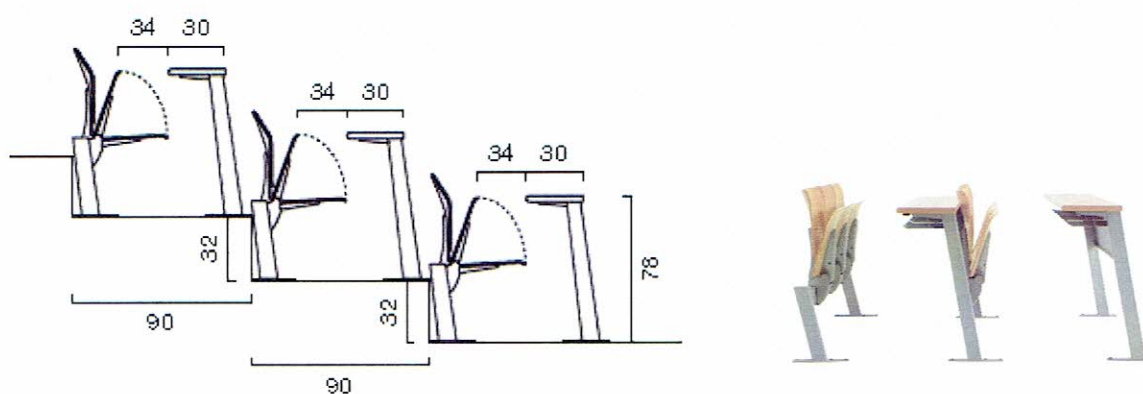

Orientační nákres katedry a její základní rozměry

