


rozv. MR2
(příkon 32KW)

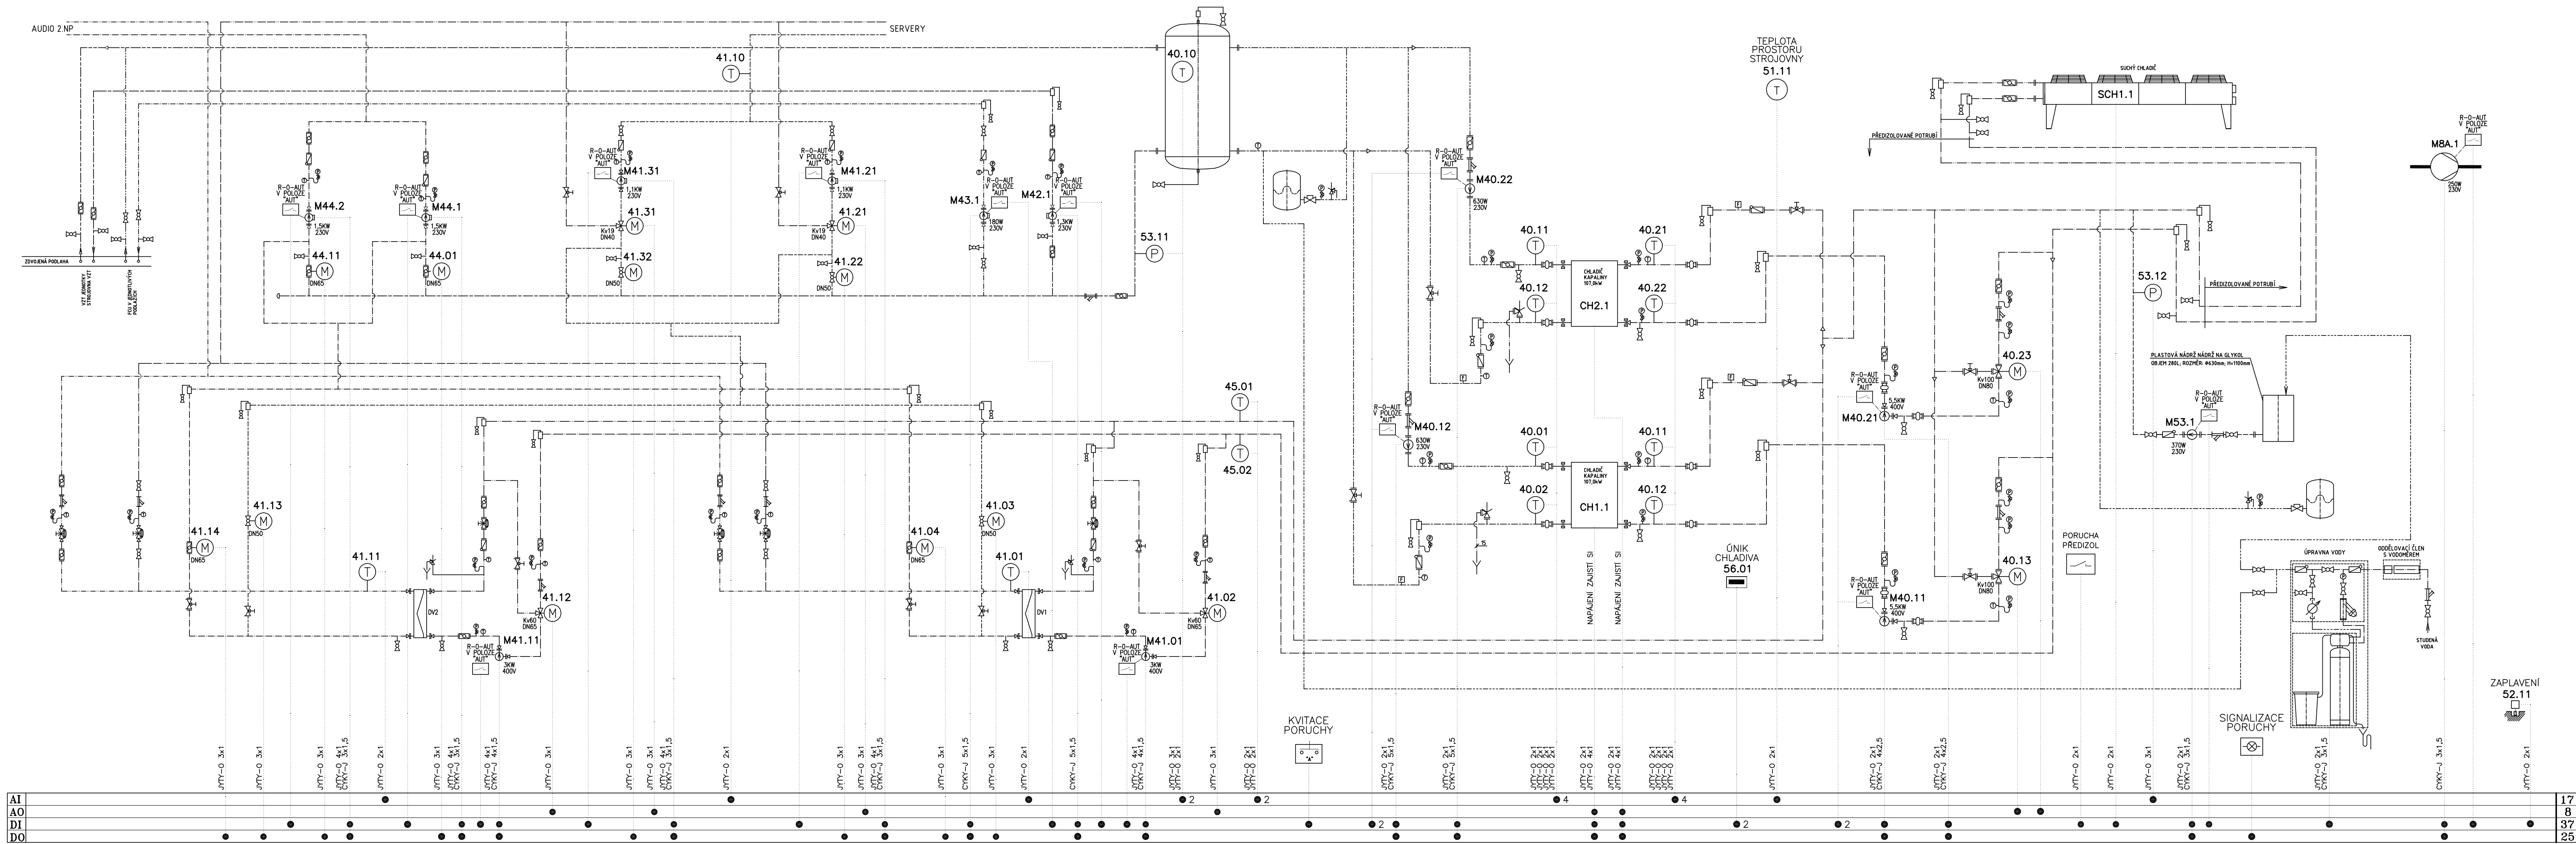

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s.r.o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz
vypracoval:	Ing. Josef Hruška	DRNH/
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	stupeň dokumentace: DVZ
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	datum: 10.2017
díl:	D.1.2.4.6 - Měření a regulace	formát: 4 x A4
obsah:	TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA ŘÍZENÍ CHLAZENÍ	měřítko: ---
		číslo výkresu: D.1.2.4.6.102