


- H RANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
N1.2-I°. ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
EW-15 DP3 TIPOPOŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
REI 15 DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY/PŘÍČKY
ΔREI 60 DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
[EPS] ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
[H] HADICOVÝ SYSTÉM D25/30m
[X] NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
[Δ] PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
[A] AKUSTICKÁ SIGNALIZACE POPLACHU
[A] CHRANĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŘÍSTAVBA						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP
276	CHODBA	33.97		x	x	x
277	VEDOUČÍ	21.56	1	x	x	x
278	VEDOUČÍ	18.90	1	x	x	x
279	KANCELÁŘ	12.91	2	x	x	x
280	KANCELÁŘ	11.10	2	x	x	x
281	KANCELÁŘ	12.91	2	x	x	x
282	KANCELÁŘ	11.10	2	x	x	x
283	KANCELÁŘ	13.34	2	x	x	x
284	KANCELÁŘ	12.03	2	x	x	x
285	DENNÍ MÍSTNOST	14.16	7	x	x	x
286	WC ŽENY / IMOBIL	3.96		x	x	x
287	WC MUŽI	6.94		x	x	x
288	KANCELÁŘ	29.96	4	x	x	x
PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM		202.45	25			
PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM		168.88				
PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ		33.57				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	POČET OSOB	PODLAHA	STĚNY	STROP
201	POSLUCHÁRNA	81.63	40			
202	CHODBA	90.39				
202a	INSTALAČNÍ PROSTOR	0.83				
203	SKLAD	6.63				
204	SKLAD	6.56				
205	CHODBA	78.67				
206	CHODBA	51.21				
207	SCHODIŠTĚ	37.74				
208	VÝTAH	5.78				
209	VÝTAH	4.30				
212	WC ŽENY+SPRCHA	15.13				
213	KANCELÁŘ	15.21	2			
214	KANCELÁŘ	17.53	2			
215	KANCELÁŘ	32.07	1			
216	KANCELÁŘ sekr.	15.85	1			
217	KANCELÁŘ	16.25	2			
218	KANCELÁŘ	16.19	2			
219	KANCELÁŘ	16.48	2			
220	KANCELÁŘ	16.26	2			
221	KANCELÁŘ	16.19	2			
222	KANCELÁŘ	15.85	2			
223	KANCELÁŘ	15.58	2			
224	CHODBA	7.95				
224a	SCHODIŠTĚ	15.94				
225	KANCELÁŘ	34.47	1			
226	KANCELÁŘ sekr.	19.04	1			
227	KANCELÁŘ	19.53	2			
228	KANCELÁŘ	19.36	2			
229	KANCELÁŘ	18.61	2			
230	KANCELÁŘ	20.56	3			
231	KANCELÁŘ	20.53	2			
232a	KANCELÁŘ	17.90	2			
232b	KANCELÁŘ	21.57	3			
232c	KANCELÁŘ	17.75	2			

233	KANCELÁŘ	20.74	2				
234	TREZOROVÁ MÍSTNOST	17.52	1				
235	WC MUŽI+SPRCHA	14.49					
236	WC BEZBARIEROVÉ	3.86					
251	WC MUŽI+SPRCHA+ÚKLID	19.19					
252	DENNÍ MÍSTNOST	17.40					
253	KANCELÁŘ	20.41	2				
254	SERVER	17.79					
255a	KANCELÁŘ sekr.	20.07	1				
255b	KANCELÁŘ	35.10	1				
256	KANCELÁŘ	19.45	2				
257	KANCELÁŘ	20.03	3				
258	KANCELÁŘ	19.44	3				
259	KANCELÁŘ	18.78	2				
260	KANCELÁŘ sekr.	18.44	1				
261	KANCELÁŘ	40.90	1				
262	KANCELÁŘ	19.06	2				
262a	KANCELÁŘ	14.79	2				
263	CHODBA	9.21					
263a	SCHODIŠTĚ	15.63					
264	KANCELÁŘ	32.62	1				
265	KANCELÁŘ sekr.	15.61	1				
266	KANCELÁŘ	16.19	2				
267	KANCELÁŘ	15.89	2				
268	KANCELÁŘ	16.41	2				
269	KANCELÁŘ	16.03	2				
270	KANCELÁŘ	16.11	2				
271	ÚČEBNA	51.89	25				
272	KANCELÁŘ	15.31	2				
273	KANCELÁŘ	16.21	2				
274	KANCELÁŘ	15.93	2				
275	WC ŽENY+SPRCHA	15.18					
PLOCHA UŽITKOVÁ CELKEM		1431.24	146				
PLOCHA UŽITKOVÁ ČISTÁ CELKEM		1075.73					
PLOCHA KOMUNIKACÍ A TECH. VYBAVENÍ		335.44					

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- ZDÍVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
 - POROBETONOVÉ TVÁRNICE
 - ZDÍVO Z OHĚV PLNYCH NA MC
 - TEPELNÁ ISOLACE

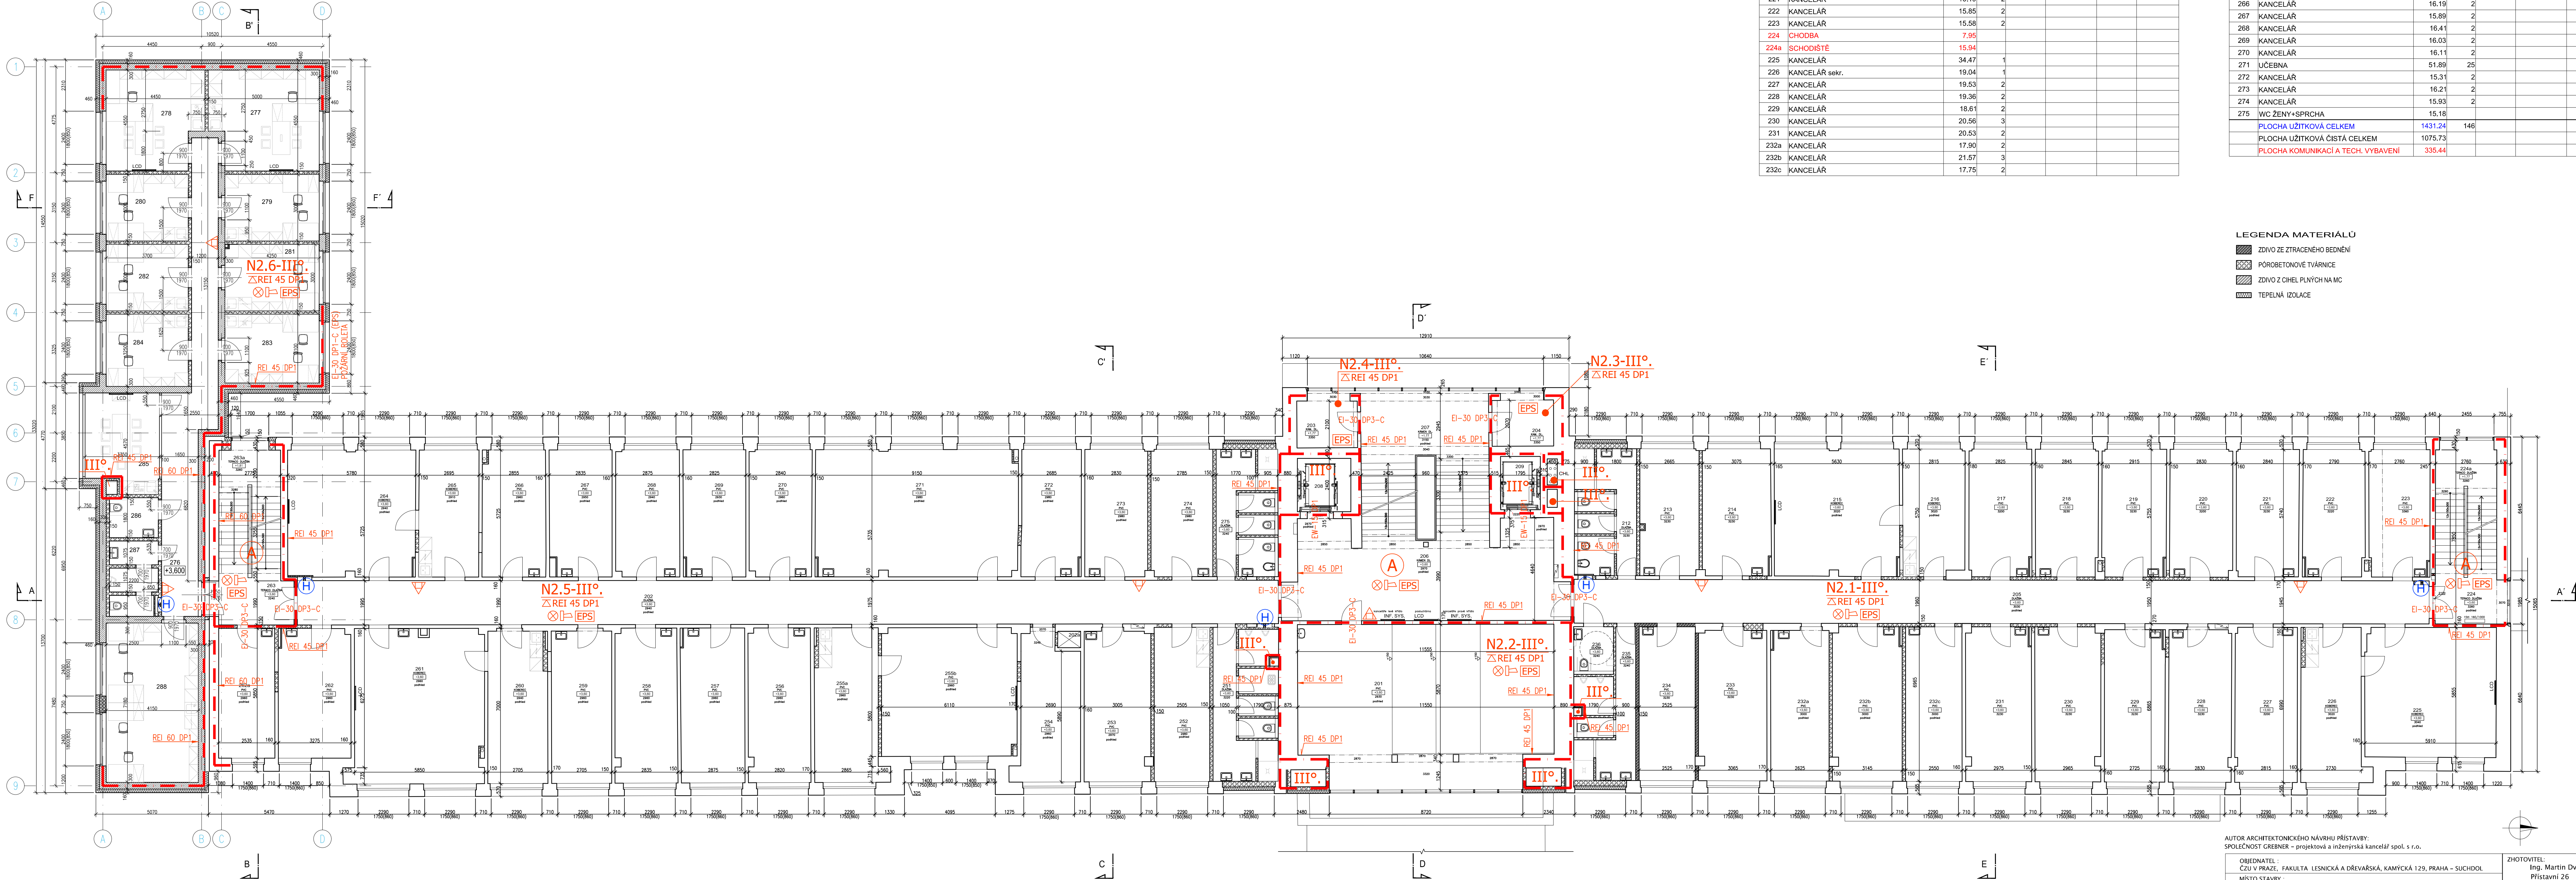

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY: SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.		ZHOTOVITEL: Ing. Martin Dvorský Přístavní 26 170 00 PRAHA 7	
OBJEDNATEL: ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVÁŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA – SUCHBOL		SEŘPŘEDKANTANT: Ing. arch. Vít Svoboda	
MÍSTO STAVBY: KAMÝČKÁ 1176, PRAHA – SUCHBOL, parc. č. 1.627/1, 1.627/55, 1.627/151, 1.627/148, 1.649		PROJEKTANT: Ing. Martin Dvorský	
NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD		VYPRACOVAL: Ing. Martin Dvorský	
VÝKRES: PBŘ - PŮDORYS 2.NP		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118	
		STUPNĚ PÍ: CHŘ-OSP	
		POČET FORMÁTŮ: 6xA4	
		MĚŘÍTKO: 1:100	
		DATUM: srpen 2018	
		PROJEKCE: C. PÁŘE	
		C. PÁŘE: D.1.3.	
		C. PŘÍLOHY: 03	