





obsah:		SCHÉMA ROZVADĚČE RA.01		číslo výkresu: D.1.2.4.7.403	
díl:	stavba:	investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	datum: 10.2017	formát: 07 x A4
generální projektant akce:		Ing. arch. Antonín Novák		stupeň dokumentace: DVZ	
vypracoval:		Oto Papoušek		<div>Architekti D.R.N.H. s. r. o. Pručovní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@dmh.cz</div> <div>DRNH/</div>	
investor:		Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709			

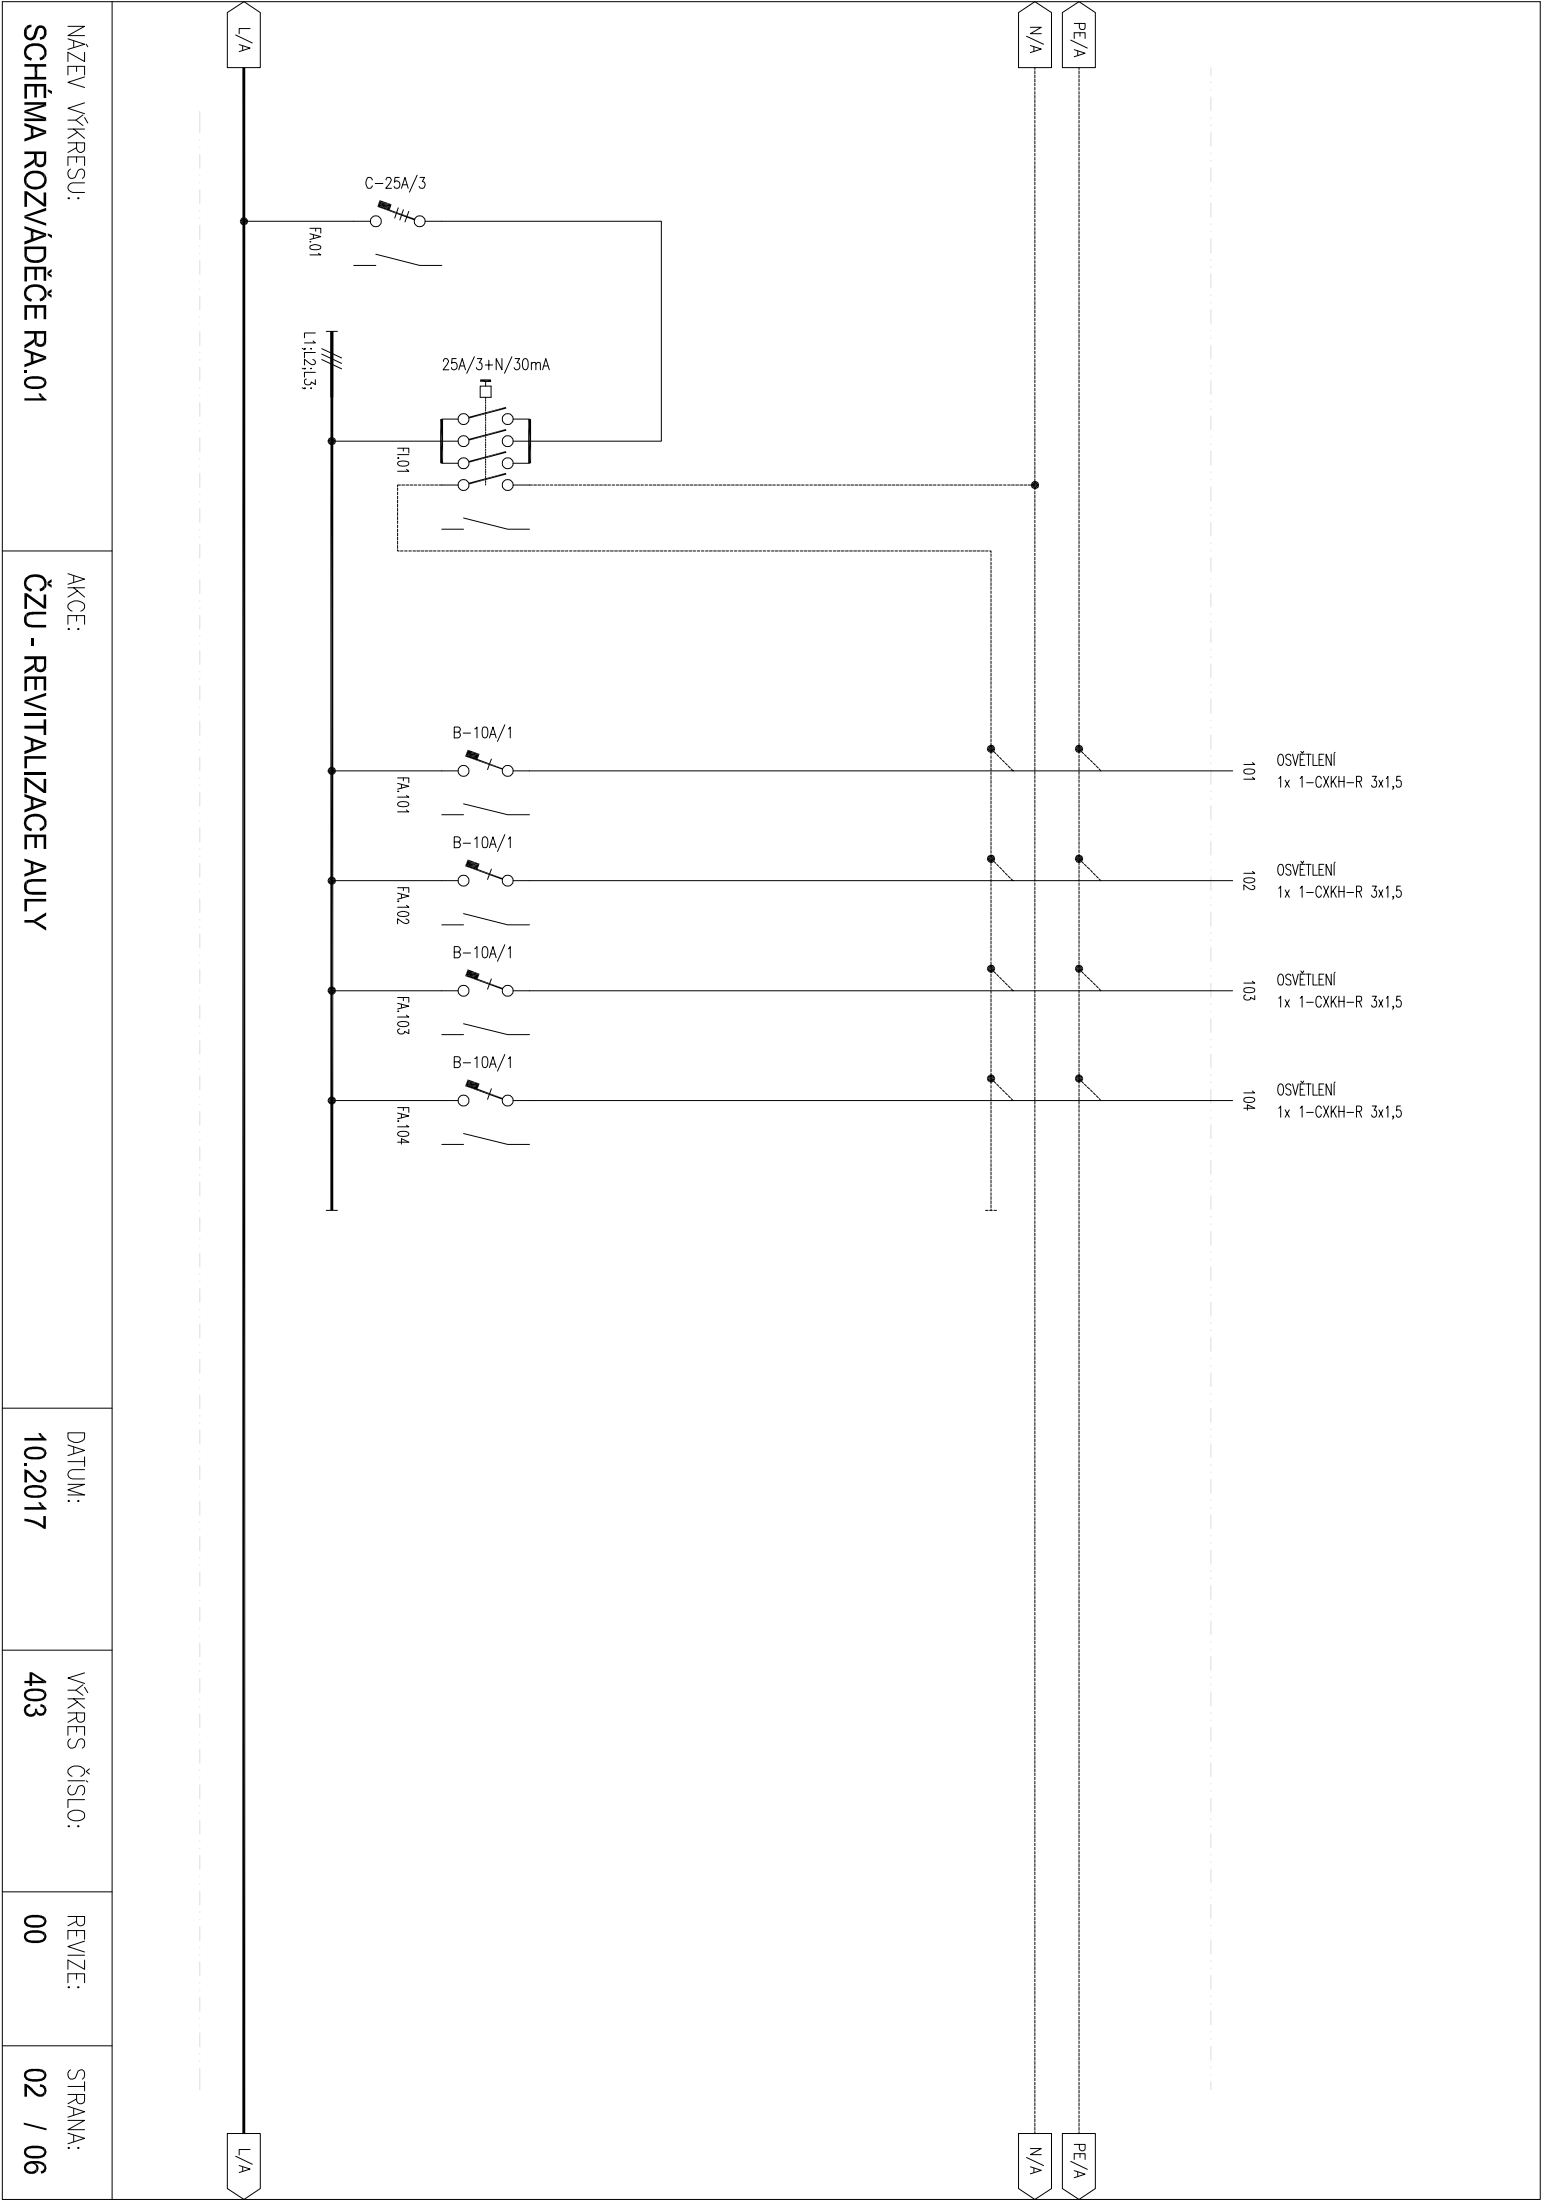

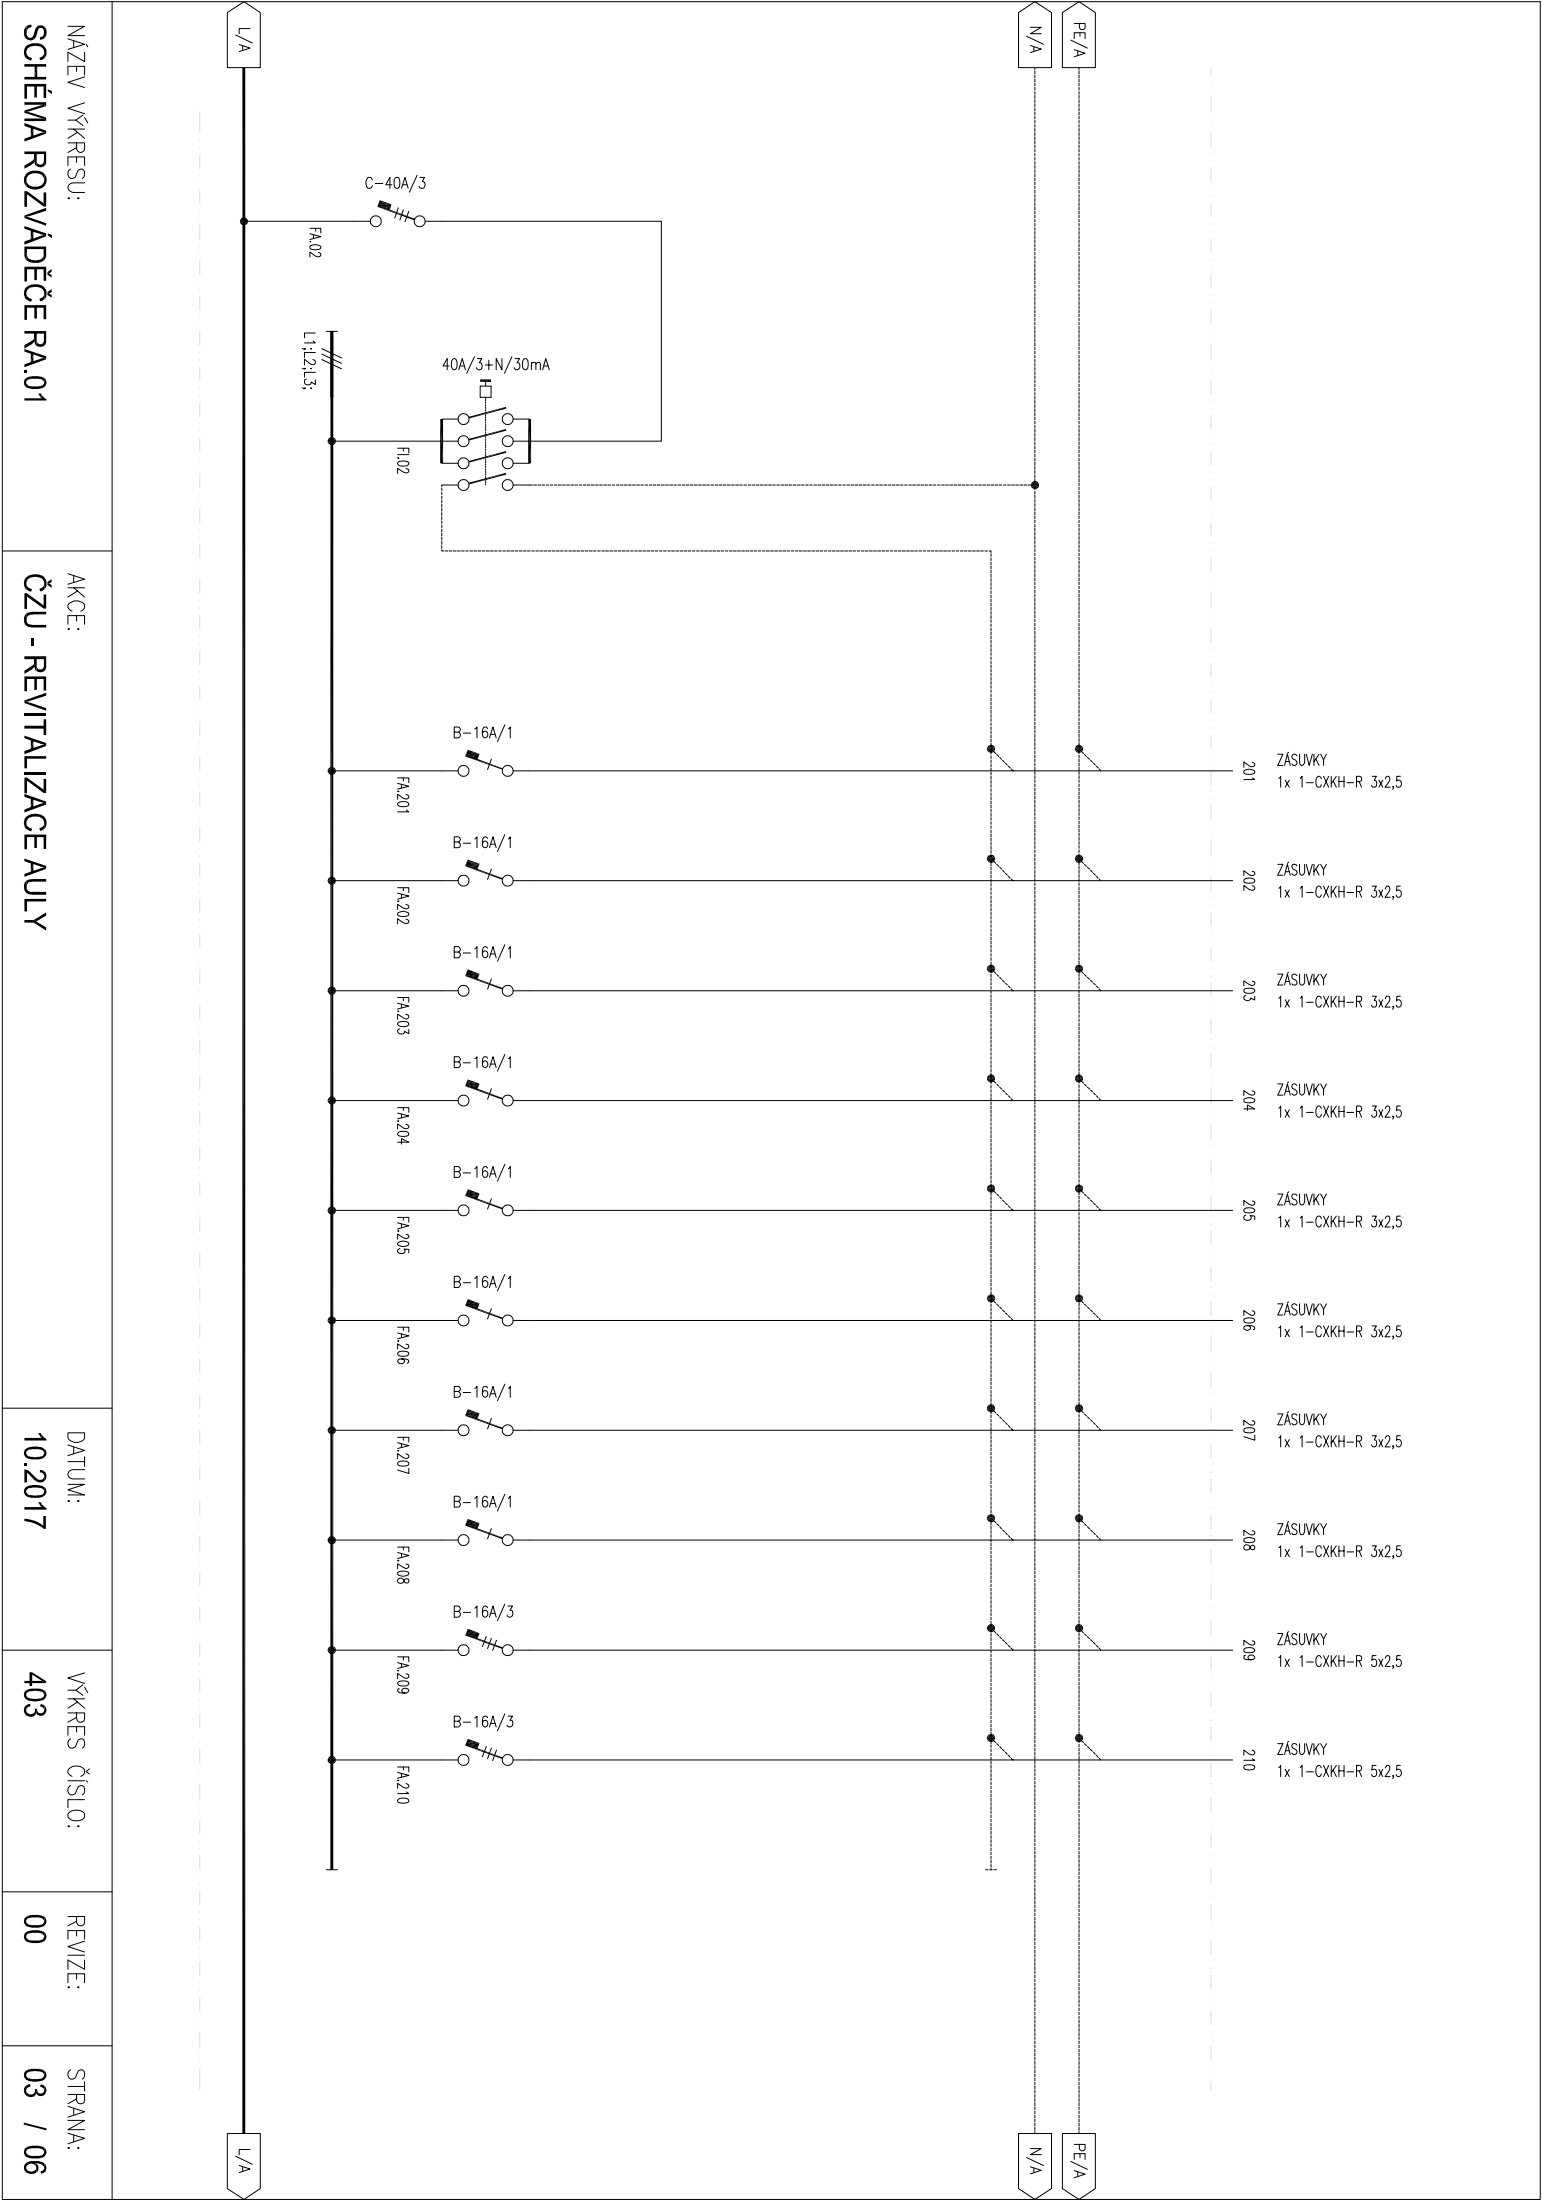

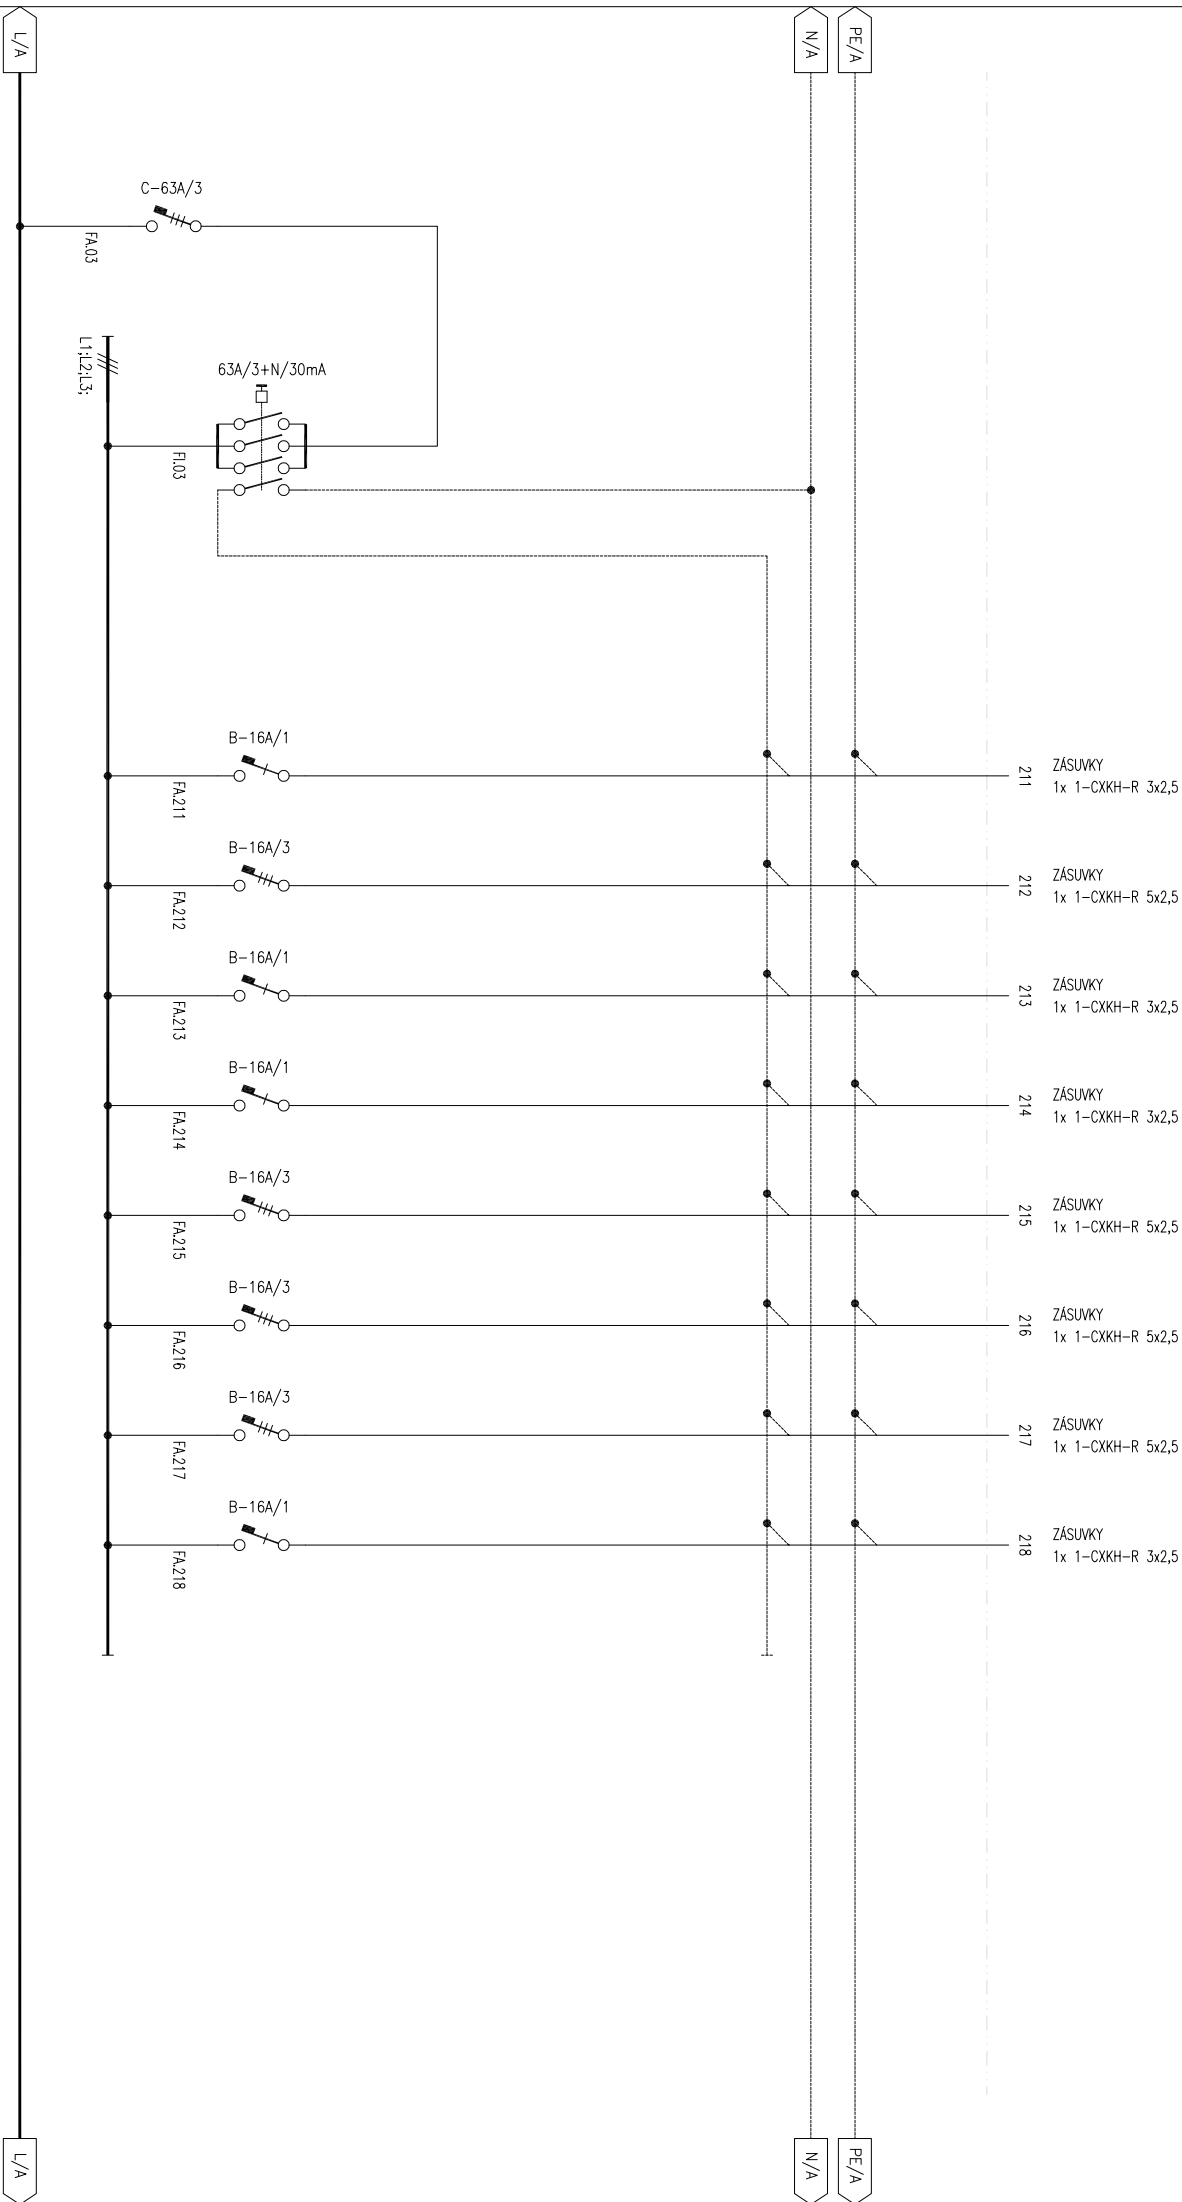

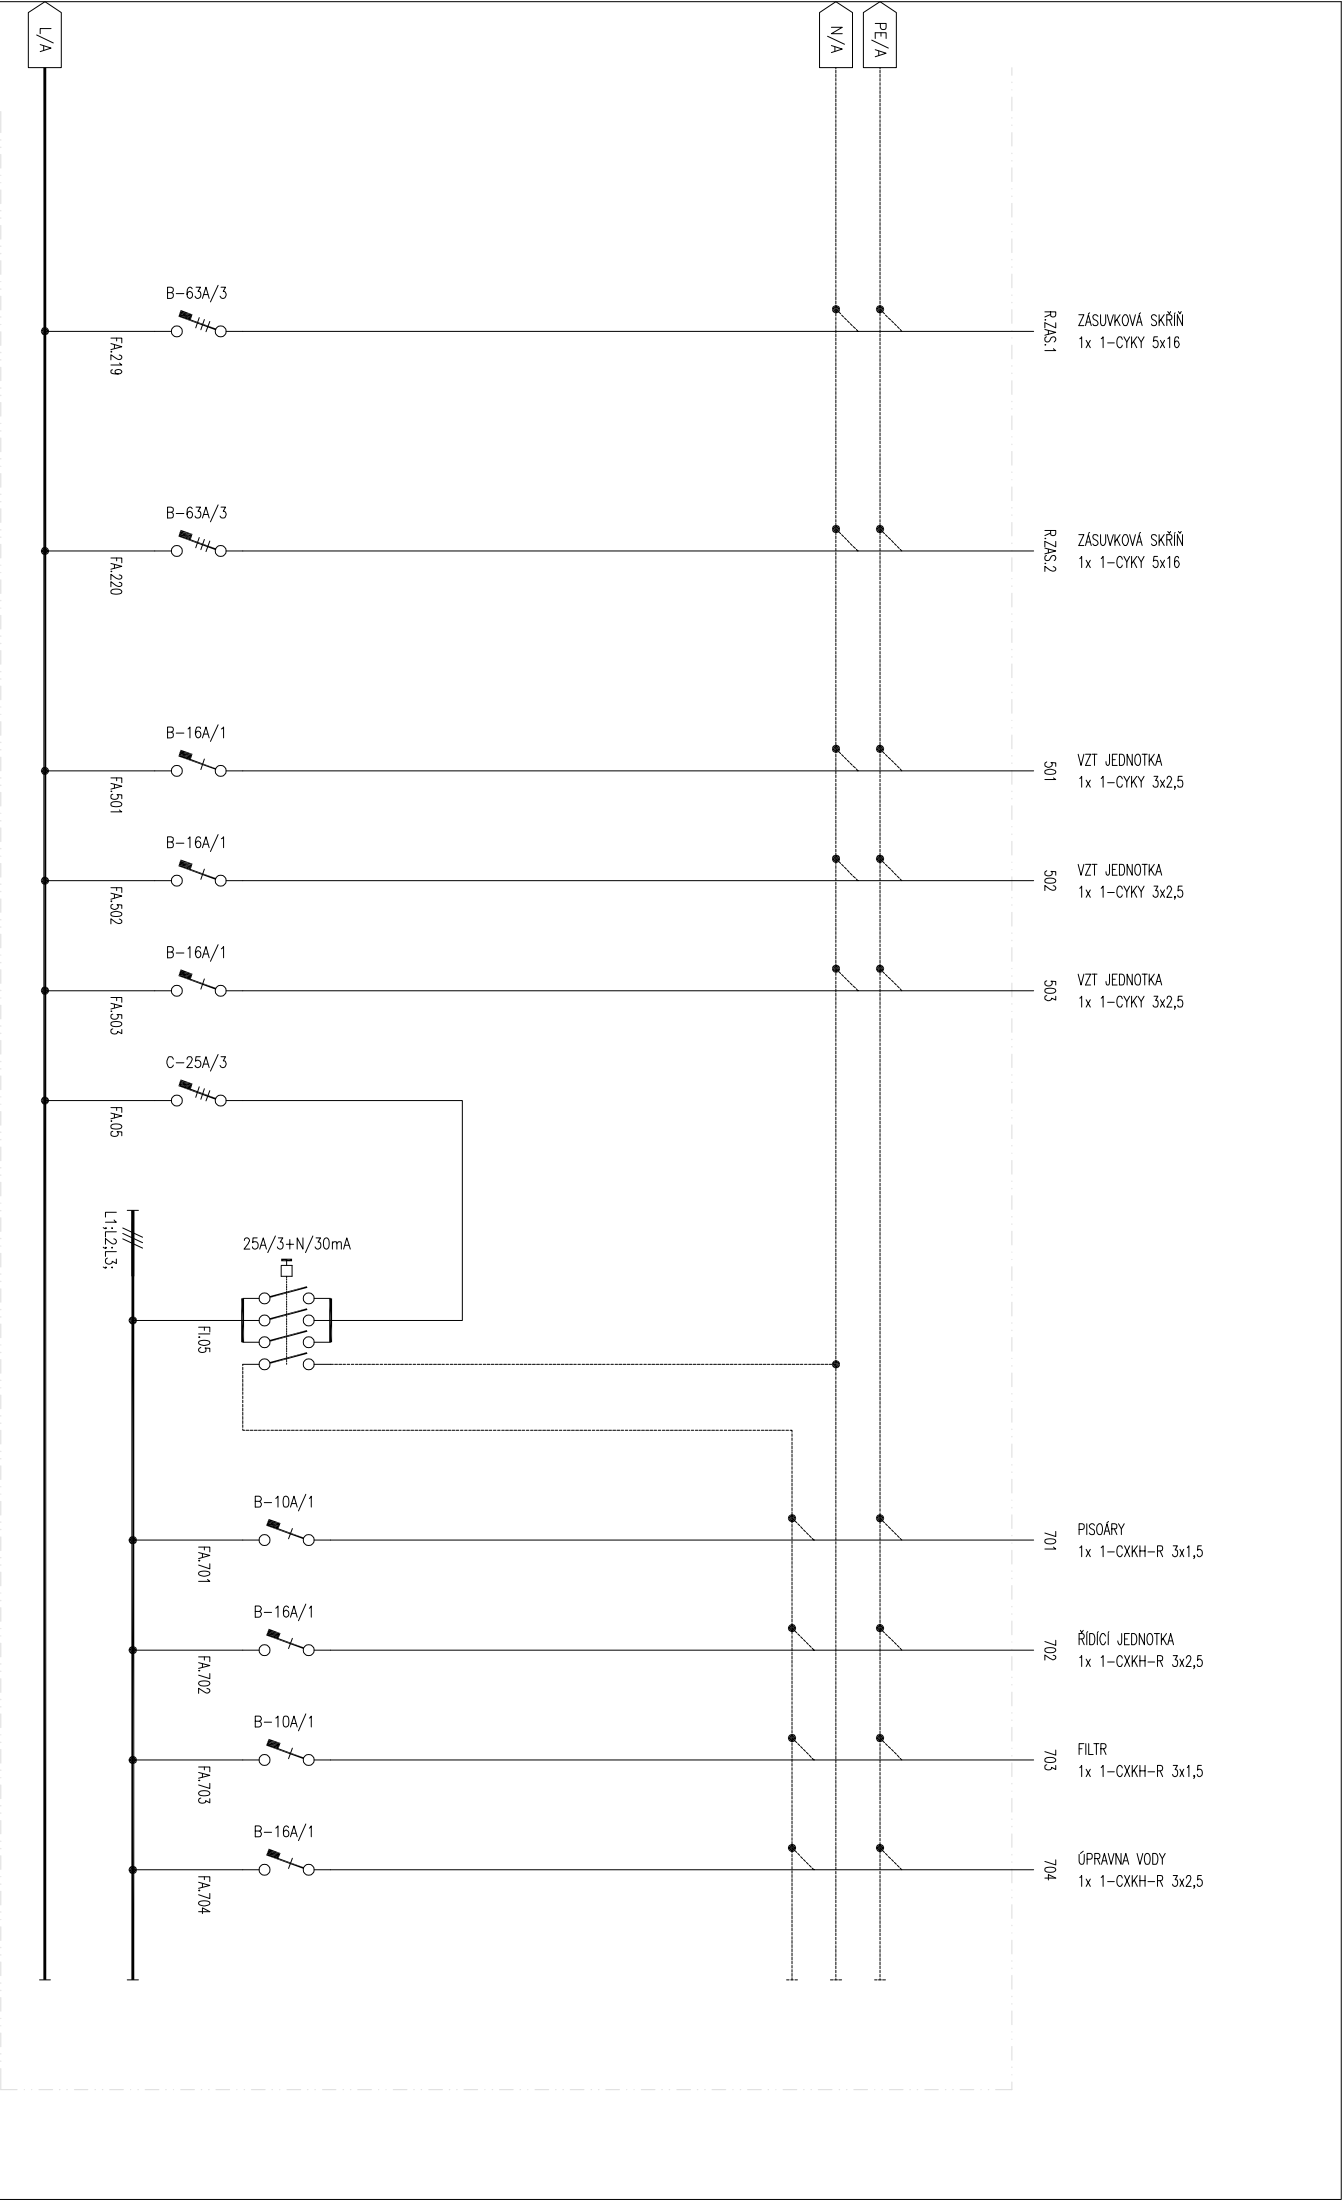

NAZEV VÝKRESU: SCHÉMA ROZVÁDĚČE RA.01	AKCE: ČZU - REVITALIZACE AULY	DATUM: 10.2017	VÝKRES ČÍSLO: 403	REVIZE: 00	STRANA: 05 / 06
--	----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------

TECHNICKÉ PARAMETRY ROZVÁDĚČE:
SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ
ROZMĚRY: ŠxVxH – 1x 800x2000x300
PŘÍVOD SPODEM A VÝVODY HOREM
KRYTÍ: IP40
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN–S
JMENOVITÝ PROUD: In=80A
ZKRATOVÝ PROUD: Ik^{sc}=10kA
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30DP1

NAZEV VÝKRESU: SCHÉMA ROZVÁDĚČE RA.01	AKCE: ČZU - REVITALIZACE AULY	DATUM: 10.2017	VÝKRES ČÍSLO: 403	REVIZE: 00	STRANA: 06 / 06
--	----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------	--------------------