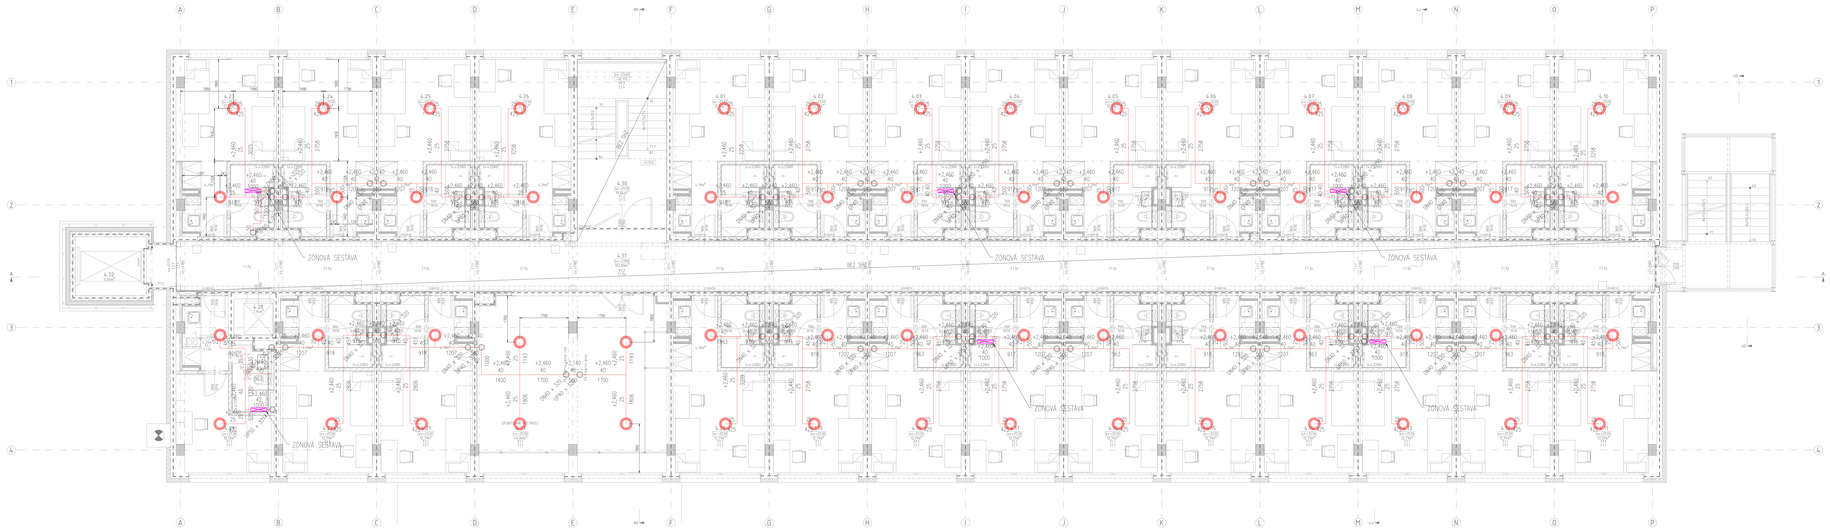

Závěsy / Hangers			
Závěs pevný / Hanger fixed Závěs pod. / Hanger adjustable	Maximální hmotnost při 20°C / Maximum load at 20°C Maximální hmotnost při teplotě 350°C / Maximum load at 350°C	Maximální délka závitu / Maximum length of thread Minimální délka závitu / Minimum length of thread	Maximální vzdálenost závěsů / Maximum distance between hangers
10 / 3/8"	150	40	1,5
12 / 1/2"	300	50 (80)	2,0
15 / 1/2"	300	70 (80)	2,0
18 / 1/2"	300	70 (80)	2,0
22 / 1/2"	300	70 (80)	2,0
Závěs pevný musí být použit u každého ohybu potrubí, každého odbočného potrubí a každé změny směru potrubí. Fixed hanger must be used at every bend, every branch and every change of direction.	Závěsy musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu. Hangers must be installed so that they do not touch each other.	Závěsy musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu. Hangers must be installed so that they do not touch each other.	Závěsy musí být umístěny tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu. Hangers must be installed so that they do not touch each other.

POZNÁMKY:
1. UCHYCENÍ POTRUBÍ NA BETONOVÝCH STROPECH V SUCHÉM PROSTŘEDÍ POMOCÍ ZAVĚŠENÝCH POJIZD. KLÍ POMOCÍ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ TYČOVINY NEBO PLOCH. V TOPNÉM PROSTŘEDÍ POMOCÍ ZAVĚŠENÝCH POJIZD. KLÍ POMOCÍ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ TYČOVINY NEBO PLOCH. V TOPNÉM PROSTŘEDÍ POMOCÍ ZAVĚŠENÝCH POJIZD. KLÍ POMOCÍ OCELOVÉ ZÁVITOVÉ TYČOVINY NEBO PLOCH.

POZNÁMKY:
1. JE NUTNÉ ZAJISTIT SOUOSOST MEZI OTVOREM PRŮCHODU POTRUBÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POTRUBÍM, TAK ABY BYLA ZAJIŠTĚNA MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST POTRUBÍ OD OKRAJE OTVORU.
2. NAVRŽENÉ OTVORY V PROSTUPU JSOU V PROFILU PŘEVÁŽNĚ PRO 2 POTRUBÍ.
3. VZDÁLENOST MEZI OTVORY JE VŽDY VĚTŠÍ NEŽ POLOVINA NEJ ŠÍŘKY, VĚTŠÍ NEŽ JEDEN PRŮMĚR V PROSTUPU.

LEGENDA:

		SPRINKLER 180°, 1/2", MS, MPC BÍ, STANDARD RESPONSE
		SPRINKLER 360°, 1/2", MS, MPC BÍ, STANDARD RESPONSE S DEFLEKTOREM VODOROVNÝM
		SPRINKLER 360°, 1/2", MS, MPC BÍ, STANDARD RESPONSE S DEFLEKTOREM VODOROVNÝM ROZTEČ 1/2"
+2,140 40 500		OSA MEZI PODLAHOU OMÍTKU A STROPEM
+2,140 40 500		OSA MEZI PODLAHOU OMÍTKU A STROPEM
		ZP... ČTVERCOVÁ ZK... KULOVÁ
		HYDRANTOVÁ KULOVÁ HOVNICE
		KULOVÝ UZAVĚR



PROJEKTANT:	Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 ČLENSKÉ, Tel: +420 603796388	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Slovák Ing. Jan Slovák
ZODPOVĚDNÝ INVESTOR:	Ing.	AKCE:	Rekonstrukce objektu koleje G ČZU Kamýcká 1281 165 21 Praha 6 – Suchdol
PROJEKTANTŘI:	FVP, a.s. Svatbrunská 331, 130 00 Praha 3	STAVEBNÍ OBJEKT:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Slovák Ing. Jan Slovák	DATE:	29.3.22
ČÁST PROJEKTU:	STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	DATUM:	30.4.2020
OBJEKT:		STUPEŇ:	DVZ
		SMĚRNÍ:	24
		MĚŘÍTKO:	1:50
	5.NP - PŮDORYS A ŘEZ		
		ČÍSLO:	D.1.4.b.
		LIST/POČET:	10.