












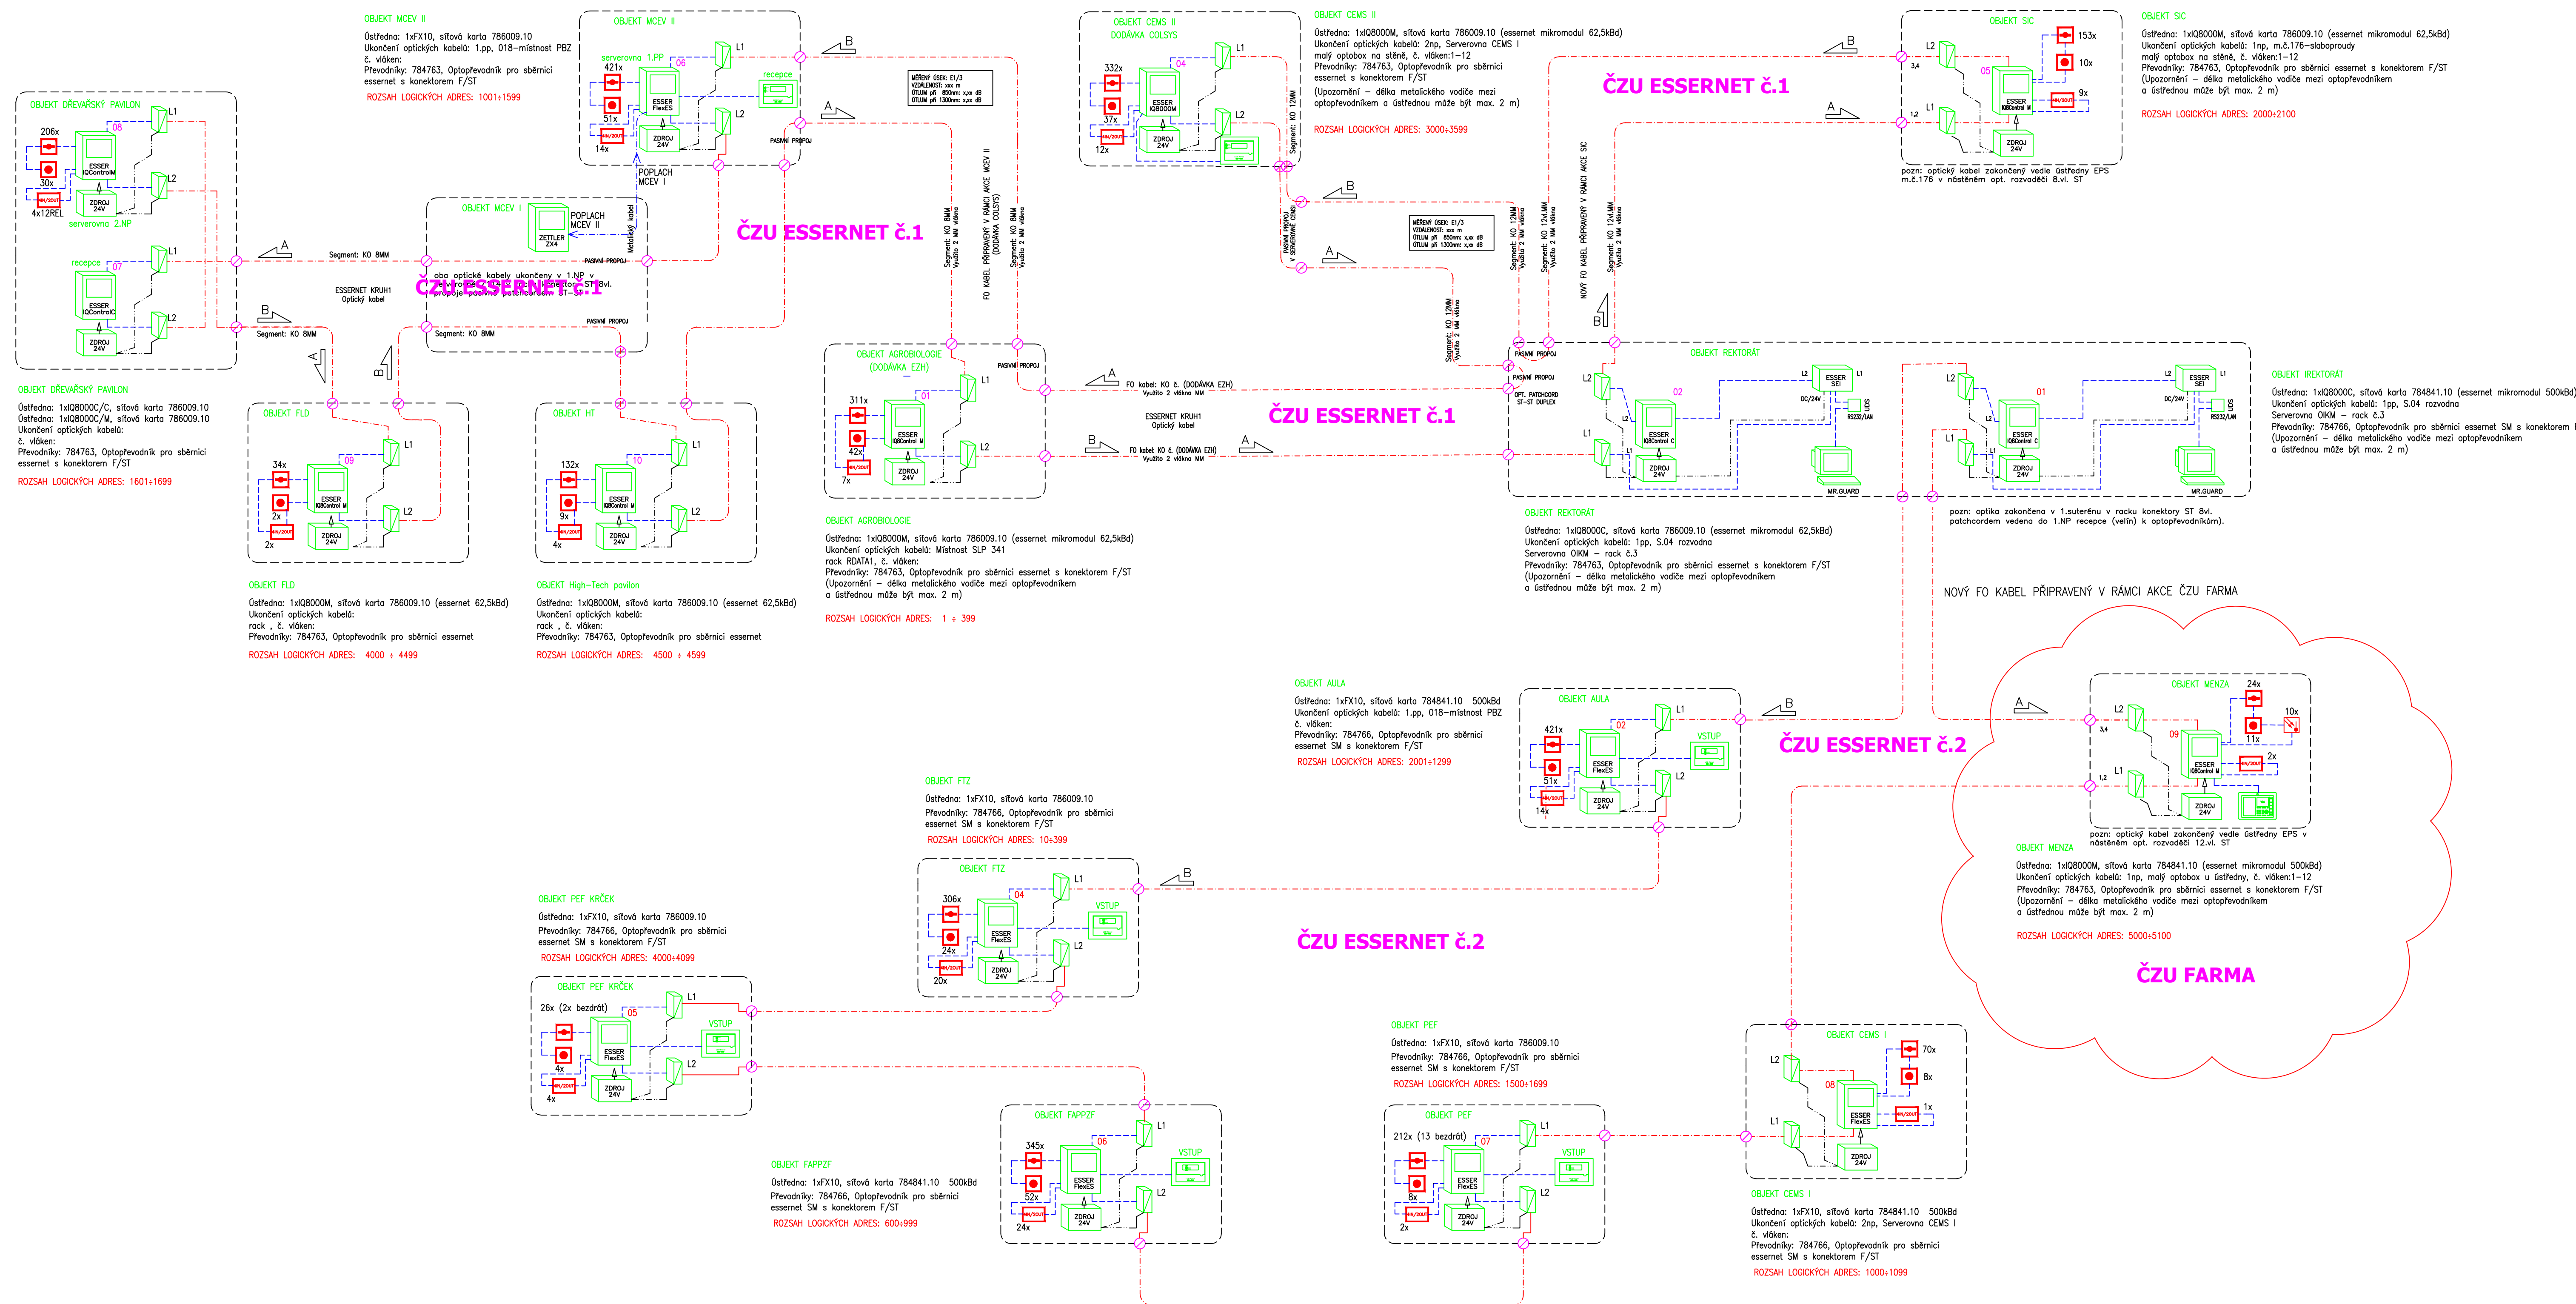





BLOKOVÉ SCHÉMA PROPOJENÍ ÚSTŘEDEN EPS ESSERNET V AREÁLU ČZU



LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | ÚSTŘEDNÁ EPS ESSER
Typ (Q 8000M/C, FlexES) |
|  | NADSTAVBOVÉ ZAŘÍZENÍ |
|  | ZOBRAZOVACÍ A OVLÁDACÍ EXTERNÍ TABLO |
|  | ZAKONČENÍ OPTICKÉ TRASY V OBJEKTU |
|  | OPTICKÝ PŘEVODNÍK |
|  | EXTERNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V |
|  | 24x
AUTOMATICKÝ HLASIČ OPTICKO-KOUŘOVÝ (CELKEM 24KS) |
|  | 10x
AUTOMATICKÝ HLASIČ MULTISENZOROVÝ (CELKEM 10KS) |
|  | 11x
TLAČÍTKOVÝ HLASIČ (CELKEM 11KS) |
|  | 2x
VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ ČLEN (CELKEM 2KS) |
|  | OPTICKÉ VEDENÍ |
|  | METALICKÝ DATOVÝ KABEL |
|  | OSTATNÍ KABELAŽ (NAPÁJENÍ, atd.) |

5			
4			
3			
2			
B	1.6.2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Objednatel:	Zpracovatel:	Zpracováno dle:	Parčí:
 Česká zemědělská univerzita v Praze	 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O. JESENHOVA 1186/52, 130 00 PRAHA 3	 COLSYS s.r.o. Budeřtáská 109 272 03 Křesetov-šestá Tel.: 312 278 111	
Místo stavby:	Práhe – Šestá	500 objednatel:	
Název díla:	Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Fama Dokumentace pro výběr zhotovitele		
	Architekt	Ing. arch. T. Weid	
	Diz. projektant	Ing. R. Sembers	
	Výpracováno	J. MESSIS	
	Kontrola	M. M. Mendi	
	HP	Ing. R. Sembers	
	Měřička:	Forma:	Datum:
	-	3x A4	6/2023
Přilože:	Číslo zakázky:	PGI 2538-22	Stupeň:
BS propojení ústředí EPS ČZU Essernet			DVZ/DPS
	Číslo přílohy:	D.1.7.b-04	Změna:
			B