




LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR

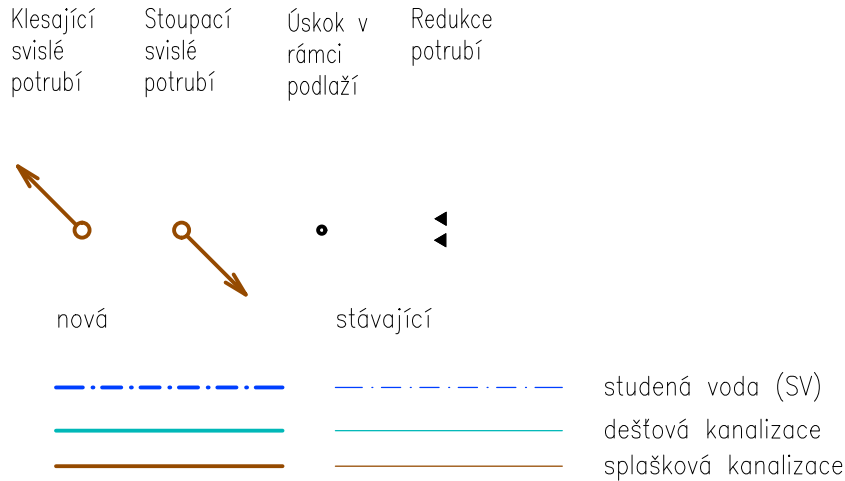

K1, V1	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
VKH	ZAHRADNÍ VÝTOK S HADICOVOU PŘÍPOJKOU, VČ. DODÁVKY PŘYŽOVÉ ZAHRADNÍ HADICE d19mm, DL.20m S OSAZENÍM NA STĚNU VEDLE VÝTOKU
C-Pz	LISOVANÁ UHLÍKOVÁ OCEL, VNĚ VNI POZINKOVANÁ
VP	PODLAHOVÁ VPUŠŤ SE SVISLÝM ODPADEM DN100, MŘÍŽKA NEREZ 150/150mm
ZK	ZPĚTNÁ KLAPOKA

POZNÁMKA:  
-Pokud na stavba neurčí jinak, platí tabulka výšky napojení;  
-Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce,  
-Nové vodovodní potrubí bude izolováno minerální izolací s Al fólií proti orosování, průměry jsou blíže specifikovány v TZ;  
-Vodovodní rozvod SV v kotelně bude proveden z lisované uhlíkové oceli s vnější i vnitřní pozinkovou úpravou. Jako dimenze potrubí na výkresu je použit výrobní rozměr potrubí s uvedeným vnějším průměrem D a tloušťkou stěny;  
-Potrubí bude vedeno volně po stěnách nebo na závěsech pod stropem  
-Vodovodní potrubí vedené pod podlahou v zemi bude vedeno potrubím z PE-HD SDR11;  
-Kanalizační potrubí vedené nad podlahou bude provedeno z hrdlového potrubí PP HT, potrubí vedené v rýze v zemině bude vedeno v potrubí PVC KG, SN8.

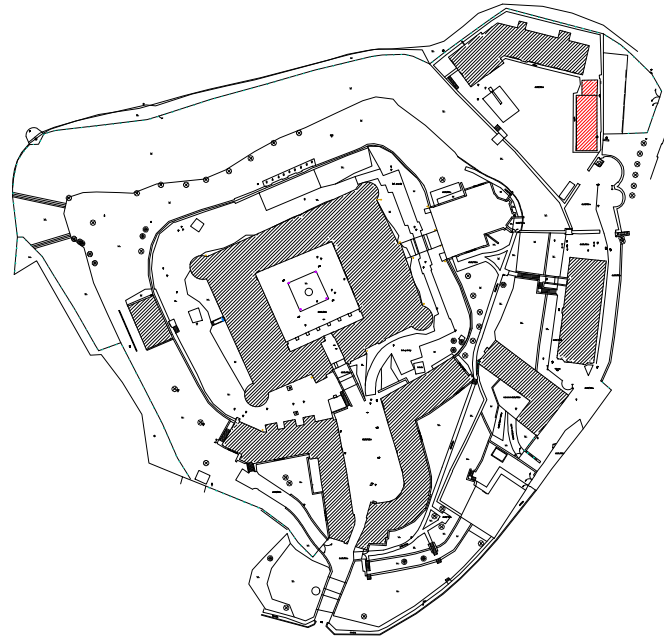

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT	NAVRHL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
Ing. TRUNDA	Ing. HANÁČEK	Ing. HANÁČEK	Ing. JETELINA		
INVESTOR		KRAJ		FORMÁT	750x390
Česká zemědělská univerzita v Praze		STŘEDOČESKÝ		DATUM	5/2024
Kamýcká 129, 16500 Praha-Suchbát		MÍSTO STAVBY KOSTELEČ n. ČER. LESY		STUPEŇ	DSP
STAVBA		Zámek Kostelec nad Černými lesy-výstavba štěpkové kotelny, revitalizace ÚT		Č.ZAK.	24-201-2027
OBJEKT:		SO 01 ÚPRAVY GARÁŽÍ		ARCH.Č.	
ČÁST PROJEKTU:		D.1.4.2 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ		24-201-DSP-PS1.4-103	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS KOTELNY – ZTI		MĚR.	ČÍS.VÝKRESU
				1:50	D.1.4.2-05