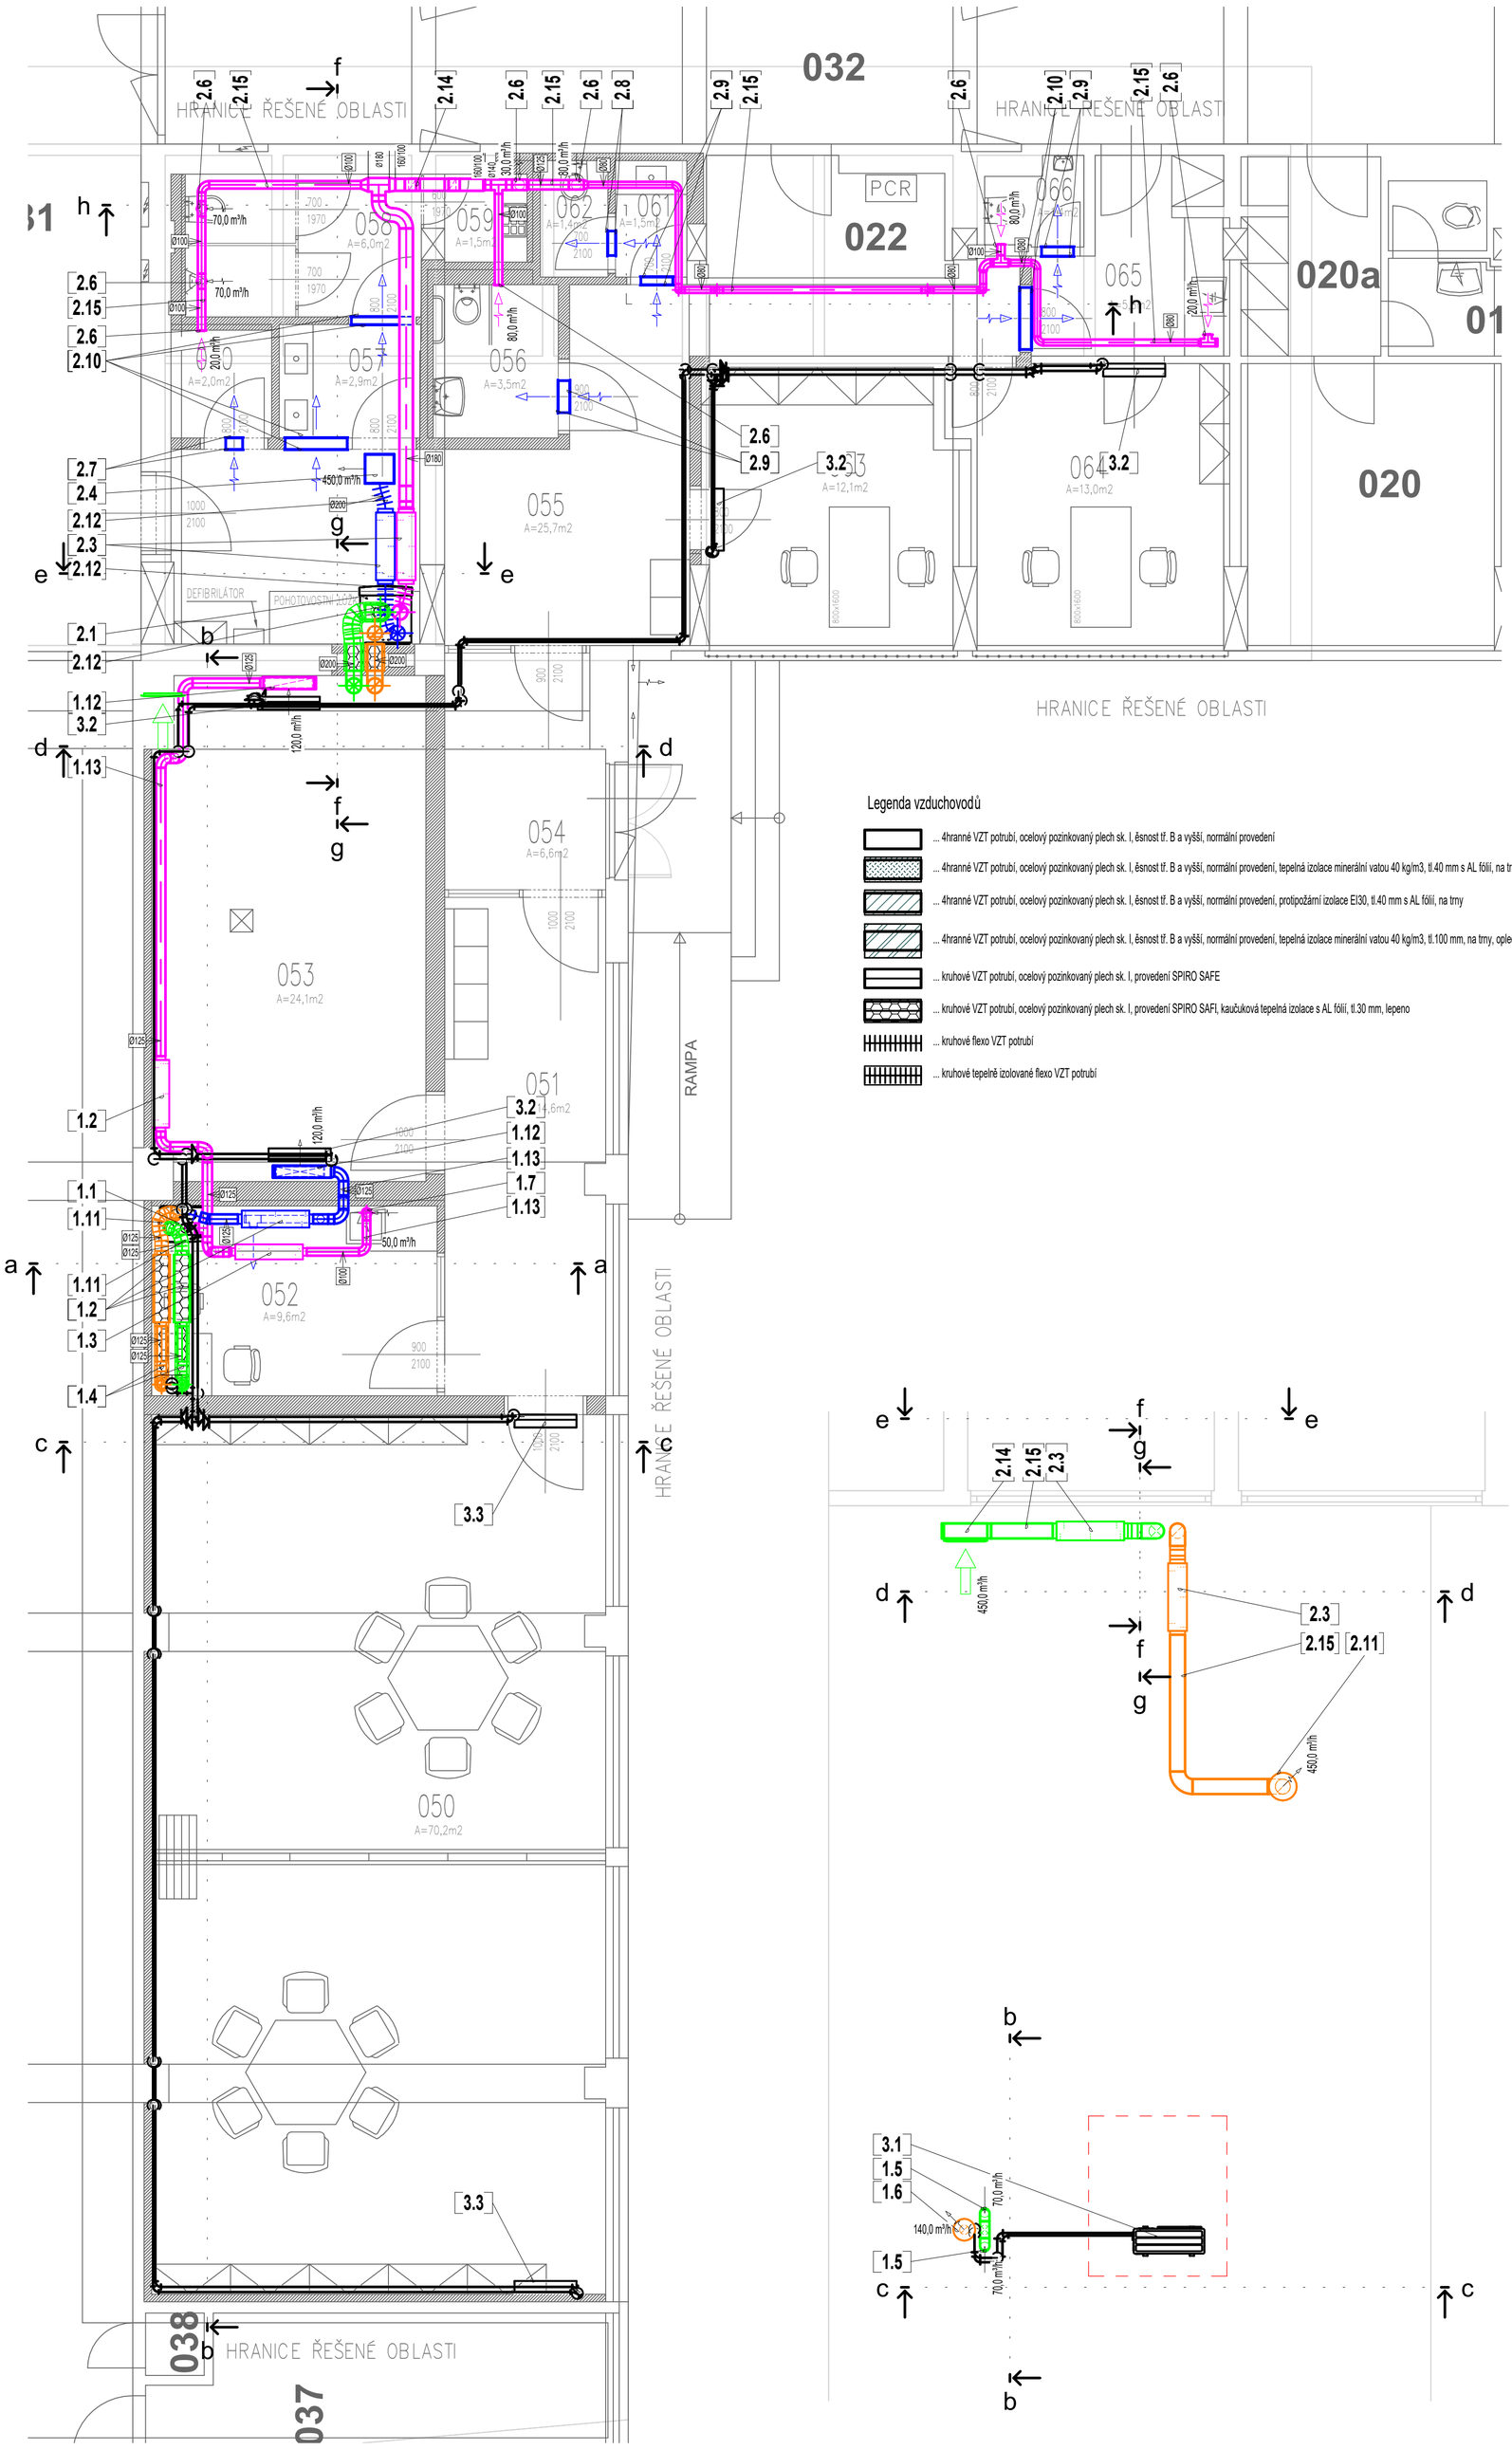

1 F5-DPS - 1NP

1 : 50

2 F5-DPS - 2NP

1 : 50

Legenda vzduchovodů

- ... 4hranné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, ěsnost tř. B a vyšší, normální provedení
- ... 4hranné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, ěsnost tř. B a vyšší, normální provedení, tepelná izolace minerální vatou 40 kg/m3, tl.40 mm s AL fólií, na trny
- ... 4hranné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, ěsnost tř. B a vyšší, normální provedení, protipožární izolace EI30, tl.40 mm s AL fólií, na trny
- ... 4hranné VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, ěsnost tř. B a vyšší, normální provedení, tepelná izolace minerální vatou 40 kg/m3, tl.100 mm, na trny, oplechováno
- ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO SAFE
- ... kruhové VZT potrubí, ocelový pozinkovaný plech sk. I, provedení SPIRO SAFI, kaučuková tepelná izolace s AL fólií, tl.30 mm, lepeno
- ... kruhové flexo VZT potrubí
- ... kruhové tepelně izolované flexo VZT potrubí

POZNÁMKY:

Zpracovaný stupeň odpovídá projektu pro provedení stavby a k tomuto účelu má být dokumentace také použita. Nejedná se o dokumentaci výrobní dílenskou.
Dodavatel stavby je povinen při realizaci pracovat v koordinaci s dodavateli ostatních dotčených profesí a interiérového vybavení.
Přesné propojení instalací vzduchotechniky a chlazení realizovaných v rámci dodávky stavby s prvky dodávek bude podrobně řešeno ve výrobní dokumentaci stavby i dodávek. Dodavatelé obou částí jsou povinni spolupracovat na vypracování této dokumentace. Finální výrobní dokumentace bude před započetím výroby předložena investorovi ke schválení.
V případě, že bude pro objednatele nebo budoucího dodavatele některá část nesrozumitelná nebo nejednoznačná, musí být generální projektant vyzván k jejímu doplnění nebo podání vysvětlení.
V případě nesouladu skutečnosti na místě stavby s údaji uvažovanými v PD, dodavatel stavby v dostatečném předstihu a před objednáním příslušných materiálů a výrobků kontaktuje zpracovatele PD pro podání vysvětlení a dopracování.
V případě, že se uváděné skutečnosti v průběhu provádění stanou neplatnými, nemohou být navržená opatření automaticky použita, ale projektant musí být vyzván k aktualizaci technického návrhu.
Dokumentaci je nutné použít jako celek včetně všech jejích částí (tedy i včetně technických zpráv) - v případě nesrovnalostí, rozporných nebo nejednoznačných informací v jednotlivých částech projektové dokumentace musí být její zpracovatel vyzván k doplnění, vysvětlení nebo úpravě.
Zejména musí být dodrženy podmínky stanovené v požárně bezpečnostním řešení stavby!
Při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými postupy, technickými materiály výrobců / dodavatelů materiálů pro jednotlivé části stavby a příslušnými technickými normami platnými v ČR.
Při realizaci je předepsáno dodržet příslušné technické postupy a typové detaily výrobců materiálů, které jsou k dispozici např. na webových stránkách těchto dodavatelů .
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že nabízené ceně jsou navrženy veškeré potřebné konstrukce, prvky, zařízení a potřebné výkony a že všechny početní úkony jsou provedeny správně. Případné chybných výpočtů platí cena, která je výhodnější pro investora. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na věc vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technických zpráv, seznamu pozic, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí cenové nabídky bylo i vytipování položek, které mohou být znovu využity (tj. demontovány a osazeny na novém místě). Tyto položky musejí být odborně demontovány, uskladněny v k tomu vhodných podmínkách a opětovně odborně namontovány.
Je třeba dbát na to, že prováděná úprava nesmí omezit provoz zbytku areálu - tj. při bouracích pracích a demontážích je nutno postupovat s maximální opatrností, aby se zabránilo poškození potřebných rozvodů, konstrukcí...
Veškeré prostupy skrz požární stěny/ stropy/ příčky musejí být požárně utěsněny - viz projekt PBŘ.

Tabulka místností 1.NP

Číslo m.	Plocha [m²]	Název místnosti	Podlaha	Sokl	Stěny	Strop	Světlá výška	Poznámka
050	70,2	Relaxační místnost	-	-	-	-	-	-
051	14,6	Chodba	-	-	-	-	-	-
052	9,6	Kuchyňka	-	-	-	-	-	-
053	24,1	Multismyslová místnost	-	-	-	-	-	-
054	6,6	Zádveří	-	-	-	-	-	-
055	25,7	Chodba	-	-	-	-	-	-
056	3,5	WC Invalida	-	-	-	-	-	-
057	2,9	WC muži předsíň	-	-	-	-	-	-
058	6,0	WC muži	-	-	-	-	-	-
059	1,5	Úklid	-	-	-	-	-	-
060	2,0	Sklad	-	-	-	-	-	-
061	1,5	WC ženy předsíň	-	-	-	-	-	-
062	1,4	WC ženy	-	-	-	-	-	-
063	12,1	Diagnostická místnost	-	-	-	-	-	-
064	13,0	Diagnostická místnost	-	-	-	-	-	-
065	5,8	Zázemí personálu	-	-	-	-	-	-
066	1,4	WC	-	-	-	-	-	-
067	27,7	Skladové plochy	-	-	-	-	-	-
068	9,1	Sklad	-	-	-	-	-	-
Celkem								

ZPRACOVATEL ČÁSTI
TECHNIKA PROSTŘEDÍ
ing.Václav Voborník
Na Svahu 1092, Kosmonosy
tel.: 603 485 875
E-mail: techpro@seznam.cz

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: Ing. Václav Voborník | VYPRACOVAL: Ing. Václav Voborník | SCHVÁLIL: Ing. Václav Voborník
ČÍSLO ZAKÁZKY KOOPERANTA: 2405-F5

VEDOUCÍ ZAKÁZKY: Ing. R.Šembera | HLAVNÍ ARCHITEKT: *** | VYPRACOVAL: ***
HIP: Ing. R.Šembera | HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. R.Šembera | KONTROLOVAL: ***

GREBNER
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O.
JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3

INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze
DATUM: 02/2024 | ČÍSLO ZAKÁZKY: | NAHRAZUJE VÝKRES Č.: ***
AKCE: Stavební úpravy - pavilon F areál ČZU Praha 6 - Suchdol
STUPEŇ: DPS | FORMÁTY: xxx | ČÍSLO PARÉ:
ČÁST DOKUMENTACE: VZT | MĚŘÍTKO: 1 : 50
OBSAH: Půdorysy 1.NP a 2.NP/střechy | OBJEKT: | ČÍSLO VÝKRESU: b01