

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

--

±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchbátov
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

Ing. Ivan Novotný
V Dolině 1154/1, 10100 Praha 10
736776500
novotny.regulace@centrum.cz

HIP :

Ing.arch. Jakub Volka

VYPRACOVAL :

Ing. Ivan Novotný

ZODPOVÍDÁ :

Ing. Ivan Novotný

AKCE :

**CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II**
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátov

STUPEŇ DOKUMENTACE :

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL :

D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.4.4 MĚŘENÍ A REGULACE

NÁZEV PŘÍLOHY :

ROZVADĚČ RA5

1.VYDÁNÍ :

9/3/2015

DATUM :

9/3/2015

ZAKÁZKA :

799

PARÉ :

FORMÁT :

9x A4

MĚŘÍTKO :

1 : 100

STUPEŇ :

DPS

DÍL :

D-SO01

ČÁST :

MAR

ČÍSLO :


7

PŘÍLOHA :

RA5

REVIZE :

01



SKŘIŇ ROZVADĚČE RA5
PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ
ROZMĚRY: 600x2000x400 mm (ŠxVxH)
KRYTÍ: IP54/20
PŘÍVOD/VÝVODY: HOREM

POPISOVÉ ŠTÍTKY OVLADAČŮ
7x

RUČNĚ - 0 - AUTO

ČERPADLO
MP210

ČERPADLO
MP211

ČERPADLO
MP212

VENTILÁTOR
M106

VENTILÁTOR
M107

VENTILÁTOR
M108

VENTILÁTOR
M109.2

SUMÁRNÍ
PORUCHA

KVITTACE

STOP

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3~NPE, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

č.	revize	datum	vypracoval : ing. Novotný	Dostavba SO 02 – CEMS- centrum ekonomicko manažerských studií II			POHLED NA ROZVÁDĚČ - P1		rozváděč : RA5
1			zodp. projektant : ing. Novotný	dokumentace pro výběr zhotovitele					v.č.: 1
2									
3			datum: 3/2015						

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

3+N+PE 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S, In=40A, Ik" < 10kA

L1,L2,L3

L1,L2,L3

Q01
3x40A
Vario
VCCF 2
Telemecanique

L1,L2,L3

FA01
3x40A/C
C60H
Merlin Gerin

1

FA02
1x10A/B
C60H
Merlin Gerin

1

FA03
1x6A/B
C60H
Merlin Gerin

1

FA04
1x10A/B
C60H
Merlin Gerin

XS02
230V, 16A
PC s kolikern
Merlin Gerin

L230
(01,A1)

LMAR
(71,??)

X0:1,2,3
WDU 10
Weidmüller

FV01
3P 40kA
PRD40r
Merlin Gerin

PEN

N

PE

(S2,C1)
(S2,C1)

PG 21

PG 21

CYA 25

UZEMNĚNÍ

NEZAJIŠŤUJE TENTO PROJEKT

ROZVADĚČ
ELEKTRO
(Pi=20kW)

PŘEPĚŤOVÁ
OCHRANA

ZÁSUVKA
230V

OVLÁDACÍ
NAPĚŤI
230V

RA5
MAR
230V

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C


B

A

rev/28
1
2
3
datum
vypracoval : Ing. Novotný
zodp. projektant : Ing. Novotný
datum: 3/2015
Dostavba SO 02 – CEMS- centrum ekonomicko manažerských studií II
ČZU, Kamýčká 129, Praha 6 – Suchbát
dokumentace pro výběr zhotovitele

SILOVÁ ČÁST - S1


rozvaděč : RA5
v.č.: 2

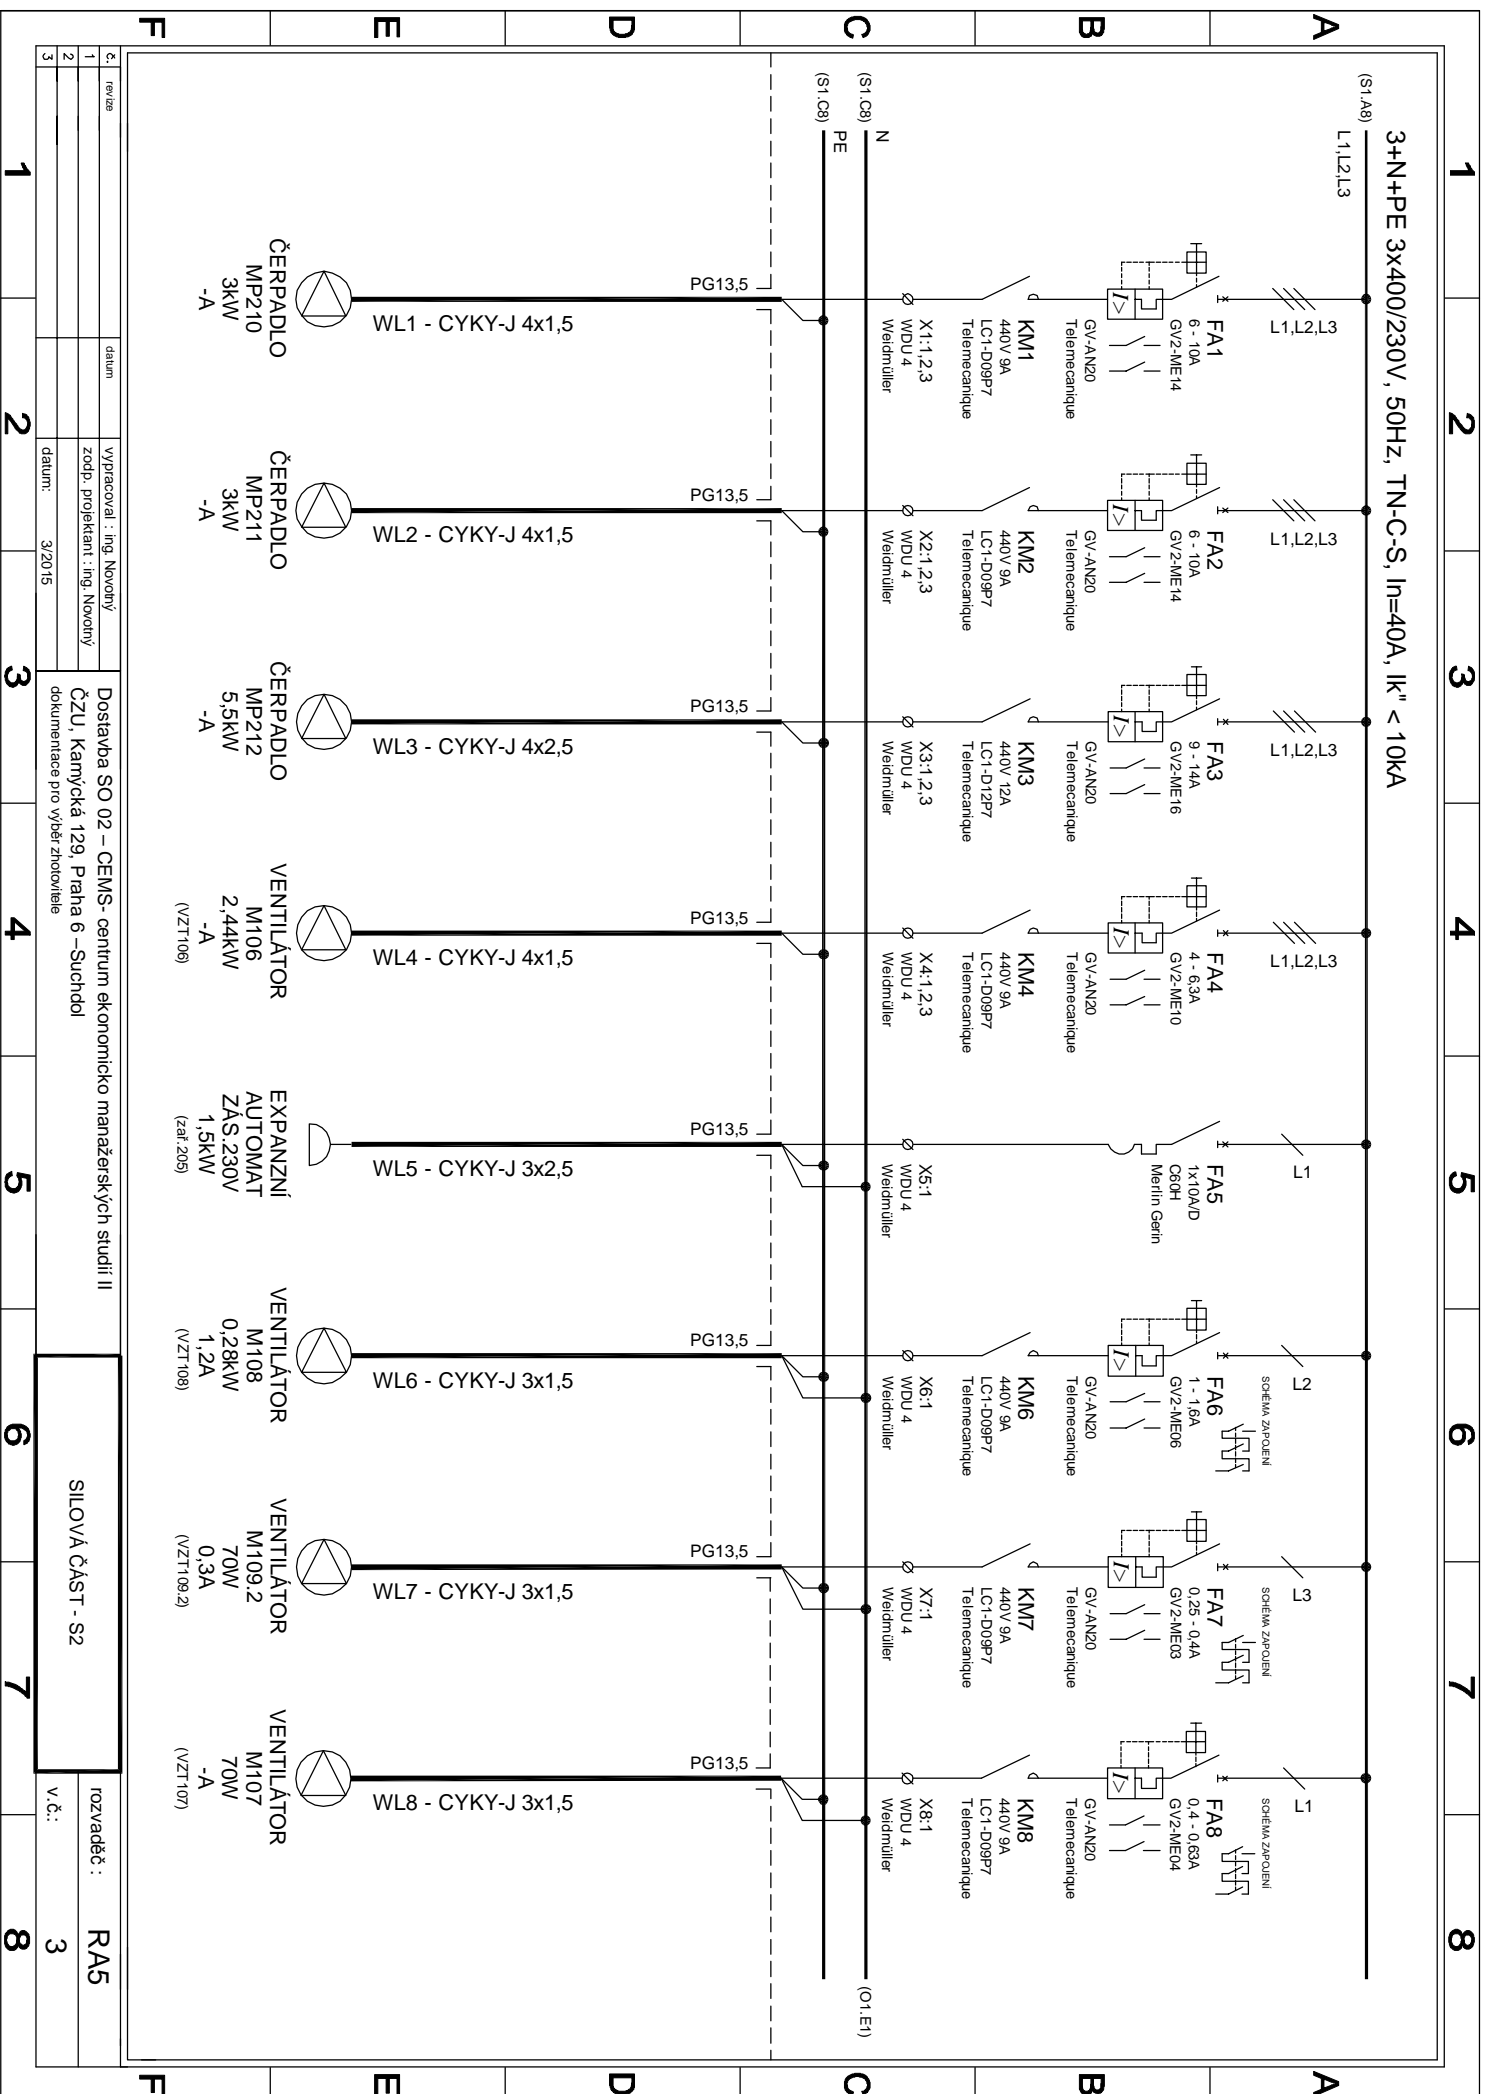



ZDROJ CHLADU

5.20

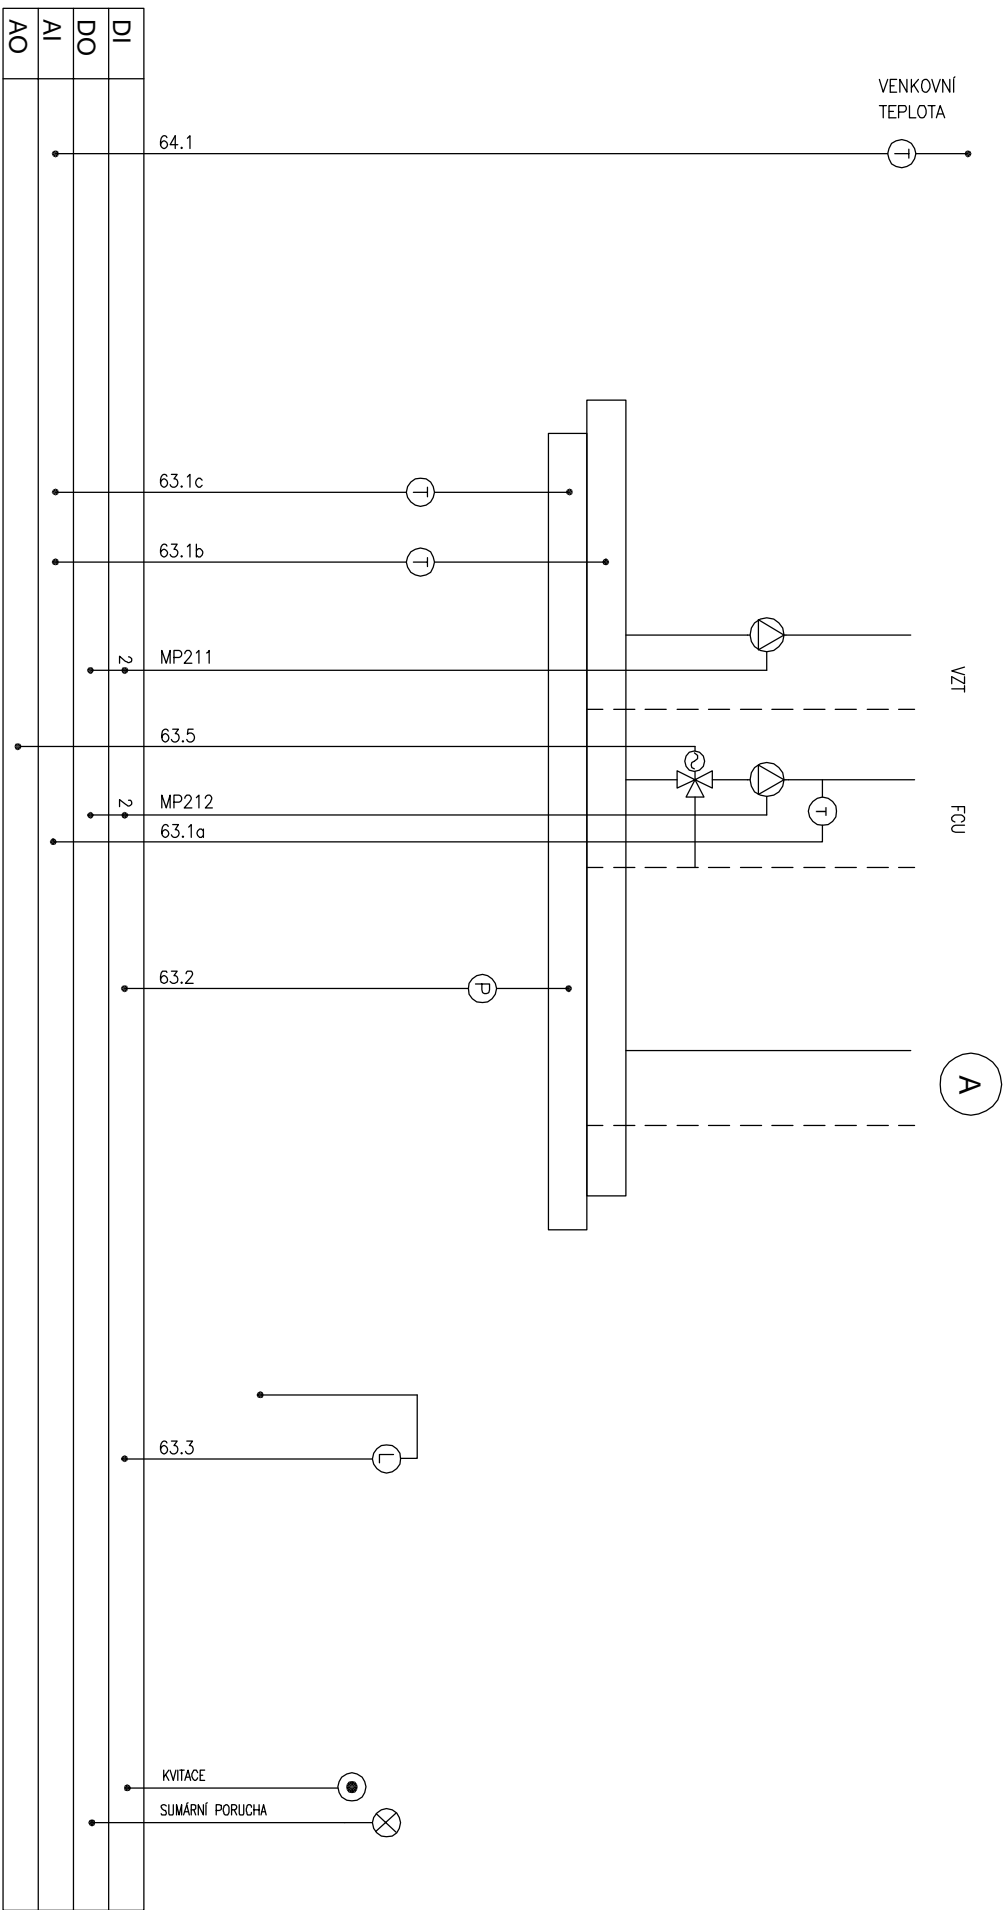


č.	rev/28	datum	vypřacoval : ing. Novotný
1			zodp. projektant : ing. Novotný
2			datum: 3/2015
3			


Dostavba SO 02 – CEMS - centrum ekonomicko manažerských studií II
ČZU, Kamýčká 129, Praha 6 – Suchbát
dokumentace pro výběr zhotovitele

ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ CHLADU

rozvaděč : RA5
v.č.: 5




2.	rev: 030	datum:	vypracoval: Ing. Novotný	Dostavba SO 02 – CEMS- centrum ekonomického manažerských studií II ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 – Suchbát dokumentace pro výběr zhotovitele	VZT106 - WC 1.PP - 4.NP VZT107 - ÚKLID 1.PP - 5.NP	rozvaděč: RA5
1			zodp. projektant: Ing. Novotný			v.č.: 6
2						
3		datum: 3/2015				

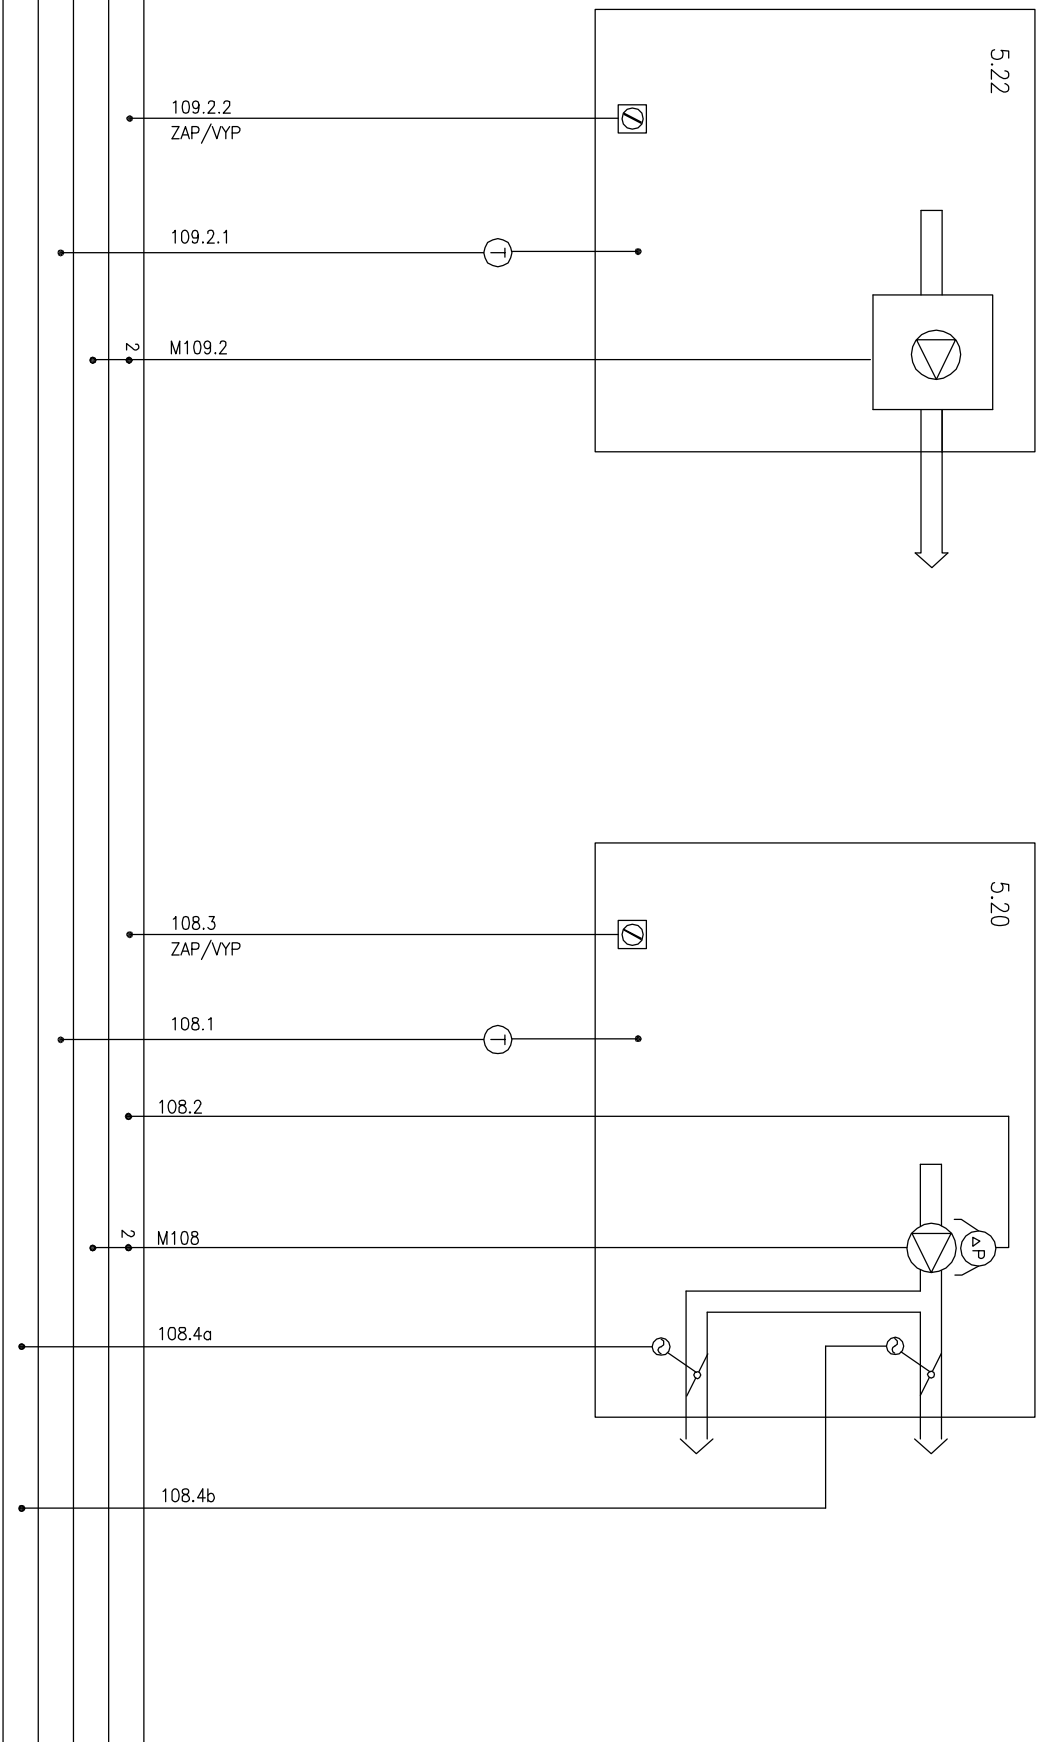

č.	rev	datum	vypřacoval : ing. Novotný	zodp. projektant : ing. Novotný	datum: 3/2015	Dostavba SO 02 – CEMS - centrum ekonomicko manažerských studií II	VZT 109.2 - VĚTRÁNÍ ROZVODNÝ 5.22	rozvedec : RA5
1						ČZU, Kamýčká 129, Praha 6 – Suchbát	VZT 108 - VĚTRÁNÍ STROJOVNY CHLAZENÍ	
2								
3								

UPS

m.č. 5.14



T514

PORUCHA

DA

CHOD, PORUCHA, MÁLO NAFTY

3

DI	
DO	
AI	
AO	

č.	rev/26	datum	vypíracoval : ing. Novotný	zodp. projektant : ing. Novotný	Dostavba SO 02 – CEMS - centrum ekonomicko manažerských studií II	PROSTOROVÁ TEPLOTA HLÁŠENÍ OD DA	rozvaděč : v.č.: 8
1							
2							
3							