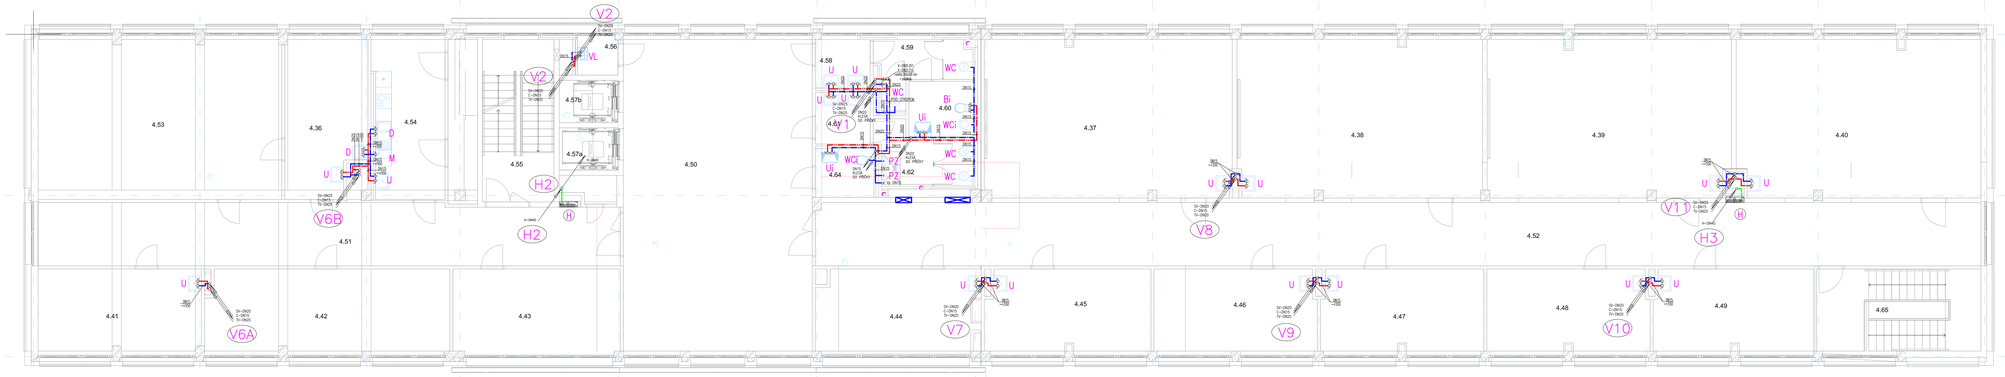

Tabulka místností – 4NP

Číslo	Název	Kategorie	Plocha
4.36	KANCELÁŘ TECHNICKÝCH VZDĚLÁVÁNÍ	UKP	13,7 m²
4.37	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.38	UKLÍZECÍ MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.39	UKLÍZECÍ MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.40	UKLÍZECÍ MÍSTNOST PRO ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.41	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.42	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.43	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.44	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.45	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.46	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.47	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.48	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.49	KANCELÁŘ PRO 2 ZAMĚSTNANCE	UKP	13,7 m²
4.50	CHODBA	UKP	70,4 m²
4.51	CHODBA	UKP	13,3 m²
4.52	CHODBA	UKP	13,3 m²
4.53	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY	UKP	13,3 m²
4.54	KOMUNIKACE	UKP	13,3 m²
4.55	KOMUNIKACE VÝTAHY	UKP	13,3 m²
4.56	SCHODIŠTĚ	UKP	13,3 m²
4.57a	VÝTAH	UKP	13,3 m²
4.57b	STROJOVNA	UKP	13,3 m²
4.58	UKLÍZEČKA	UKP	13,3 m²
4.59	WC - H	UKP	13,3 m²
4.60	WC - Ž	UKP	13,3 m²
4.61	UKLÍZEČKA - Ž	UKP	13,3 m²
4.62	WC - H	UKP	13,3 m²
4.63	WC INVALIDÉ - H	UKP	13,3 m²
4.64	SLUNEČNÍ Z	UKP	13,3 m²
4.65	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.66	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.67	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.68	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.69	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.70	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.71	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.72	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.73	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.74	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.75	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.76	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
4.77	ŠACHTA	UKP	13,3 m²
Celková plocha			1032 m²

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA - (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- CIRKULACE TV (C)
- HYDRANTOVÁ VODA (H)
- UZÁVĚRA VODA (U)
- K_x KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU
- K_{Tv} KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ PRO VODU S VYPOUŠTĚNÍM
- R_V USMĚRNĚC, VYPOUŠTĚC A REGULAČNÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL (C)
- V_p VÝTOKOVÝ VENTIL (U PRAČEK)
- PŘ KULOVÝ KOHOUT PRŮCHOZÍ (DROBNÁNÍM POLOHA)
- PŘ ←→ PŘÍMÝ BOD ULOŽENÍM POTRUBÍ (DROBNÁNÍM POLOHA)
- V2 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU
- H1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- (H) POŽÁRNÍ HYDRANT DZS (1.PP) A D19 (1.NP–5.NP) S TVAROVÉ STAŽLIVOU HADICÍ 30m

DN = vnitřní ø potrubí

SMĚRY PRO ČÍSLOVÁNÍ ÚSEKŮ POTRUBÍ – Q_d	
ÚSEKŮ Z PRAČKU	Q_d pohyb
DN15	15x1 mm
DN20	22x1 mm
DN25	28x1,5 mm
DN32	35x1,5 mm
DN40	42x1,5 mm
DN50	54x2 mm
DN65	76,1x2,5 mm
DN80	88,9x3 mm

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

INVESTOR:
České zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 224 38 1111, 224 38 1111
www.czu.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
STORPO SPOL. S R.O.
Hradec Králové 1, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 111
e-mail: storpo@storpo.cz
www.storpo.cz

PROJEKTANT:
PROJEKTY ZTI
MARCELA KÁMENEK
PROJEKTY ZTI
Milínská 47, 155 00 Praha 5
tel.: 602 111 111
e-mail: marcela@seznam.cz

AUTOR:
Ing.arch. Jakub Volka

KONZULTANT:
Daniel Mladý

ODBORNÁ ČINNOST:
Miroslav Krnáč

STAVBA:
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST:
D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

BRANŽOVÝ PŘÍLOHY:
D.1.4.1b ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - VODOVOD OBJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY:
PŮDORYS 4.NP
VODOVOD

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
11/02/2015	09/03/2015	796
FORMÁT	MĚŘÍTKO	
18 A4	1 : 50	

ČÍSLO	ČÁST	ČÍSLO	ČÁST	ČÍSLO	ČÁST
DPS	D-SO01	ZTVO	1400	4NP	01

1:50 (500 mm)

±0,000 = 550,000 m.n.m Bpv